


Тепловая схема котельной м/р Левшино по ул. Адмирала Старикова, 13

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного инженера по эксплуатации
ООП "Котельный ООП "Промышленность"
2015г. (И.Н.Королев)

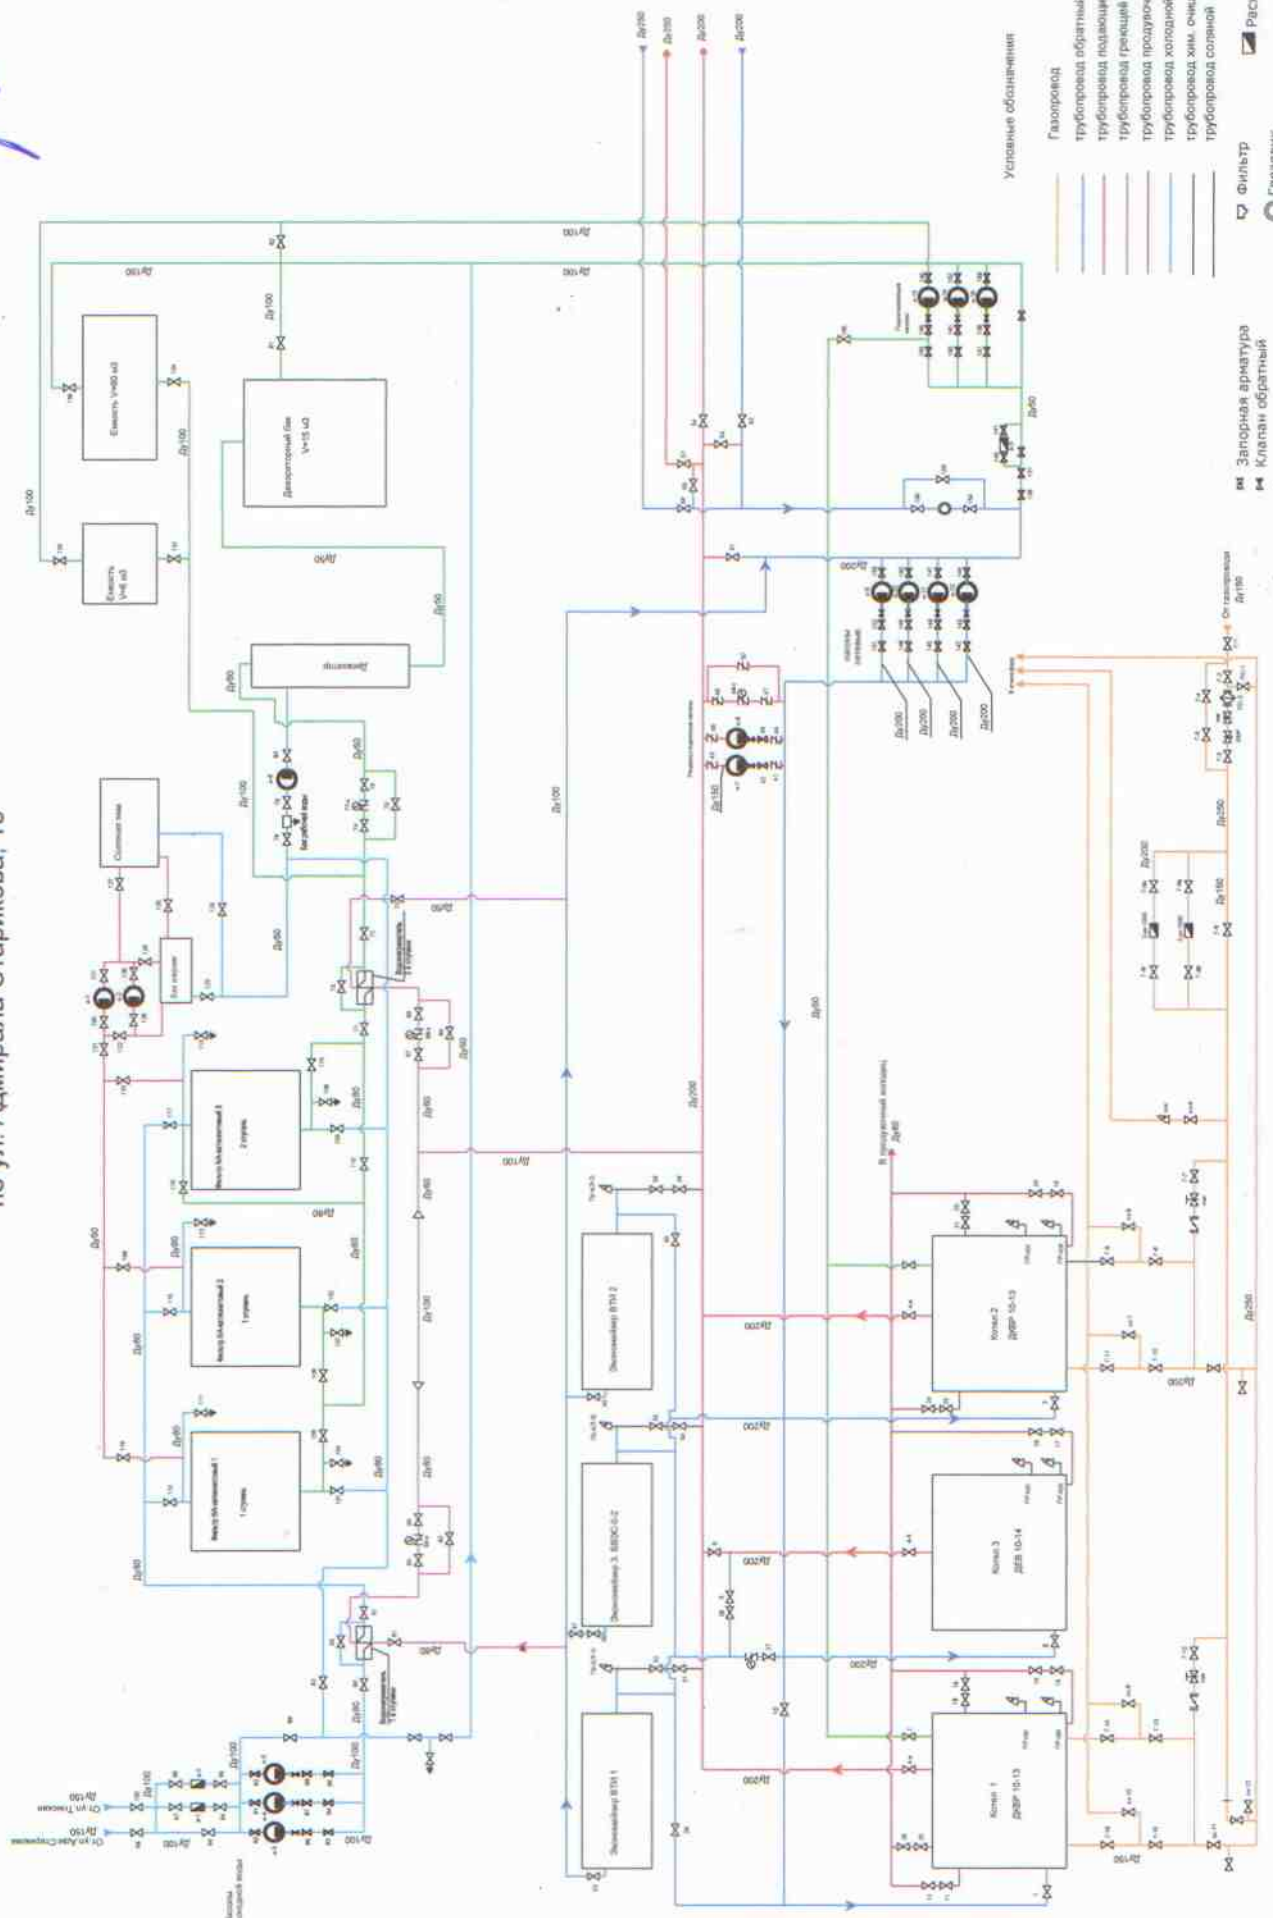

- Условные обозначения
- Газопровод
 - Трубопровод обратный из теплоты
 - Трубопровод подающий в теплоту
 - Трубопровод греющей воды
 - Трубопровод продувочный
 - Трубопровод холодной воды
 - Трубопровод хим. очищенной воды
 - Трубопровод солевой
 - Фильтр
 - График
 - Насос
 - Расходомер
 - Запорная арматура
 - Клапан обратный
 - Клапан регулирующий
 - Манометр
 - Теплообменник

Начальник ООП
С.И.Королев