


Тепловая схема котельной по ул. В. Каменского, 28

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного инженера по эксплуатации
ООО "ТЕРМИКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ОСП "Котельные" (Королева Л.Н.)
2016г

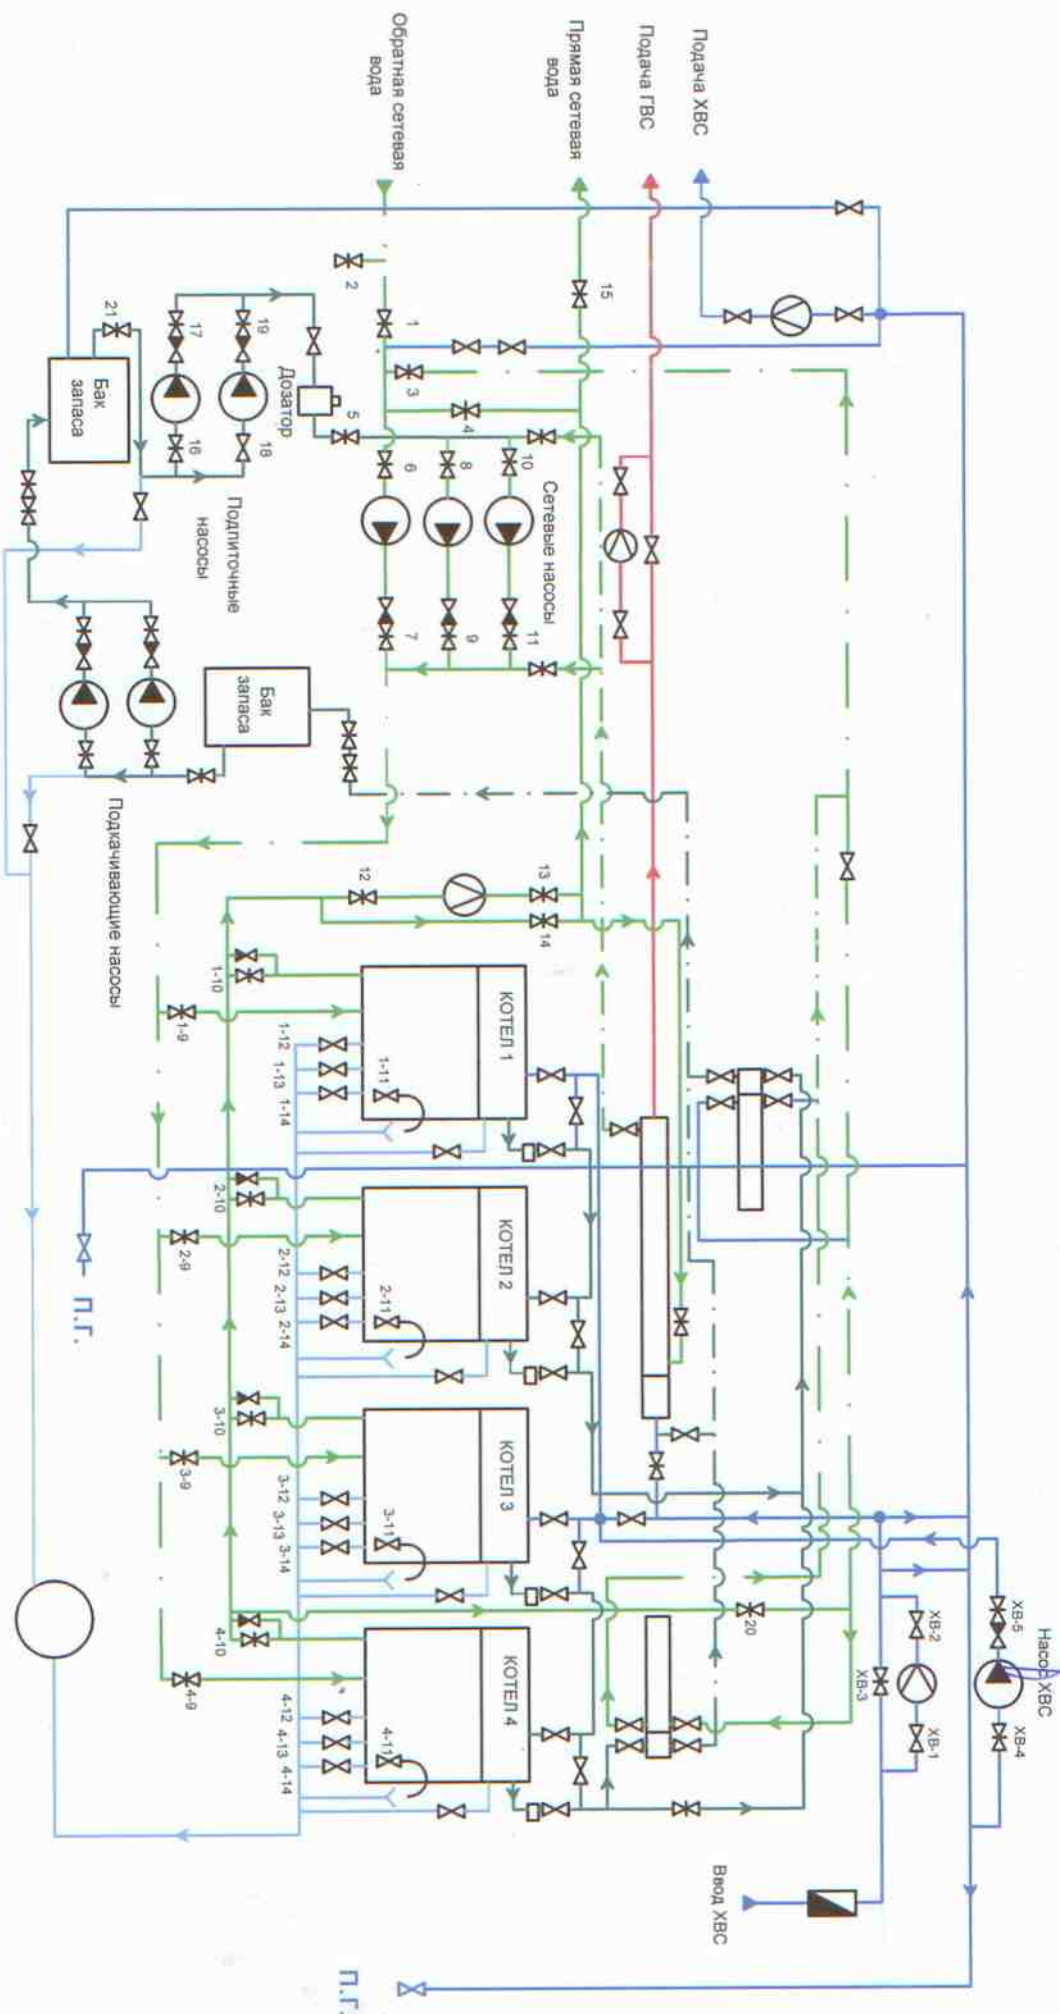

Условные обозначения

- В1 Трубопровод холодной воды
- Трубопровод подогретой сетевой воды
- Трубопровод подающий от котлов
- Обратный трубопровод из теплосети
- Подающий трубопровод ГВС
- Трубопровод дренажный

Начальник ЗРХС /Аксенов А.Н./