


# Тепловая схема котельной ПГПБ ул. 2-я Корсуньская, 10

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. главного инженера по эксплуатации  
ОСП "Котельные" ООО "ПЕРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
2015г. Королева А.Н.

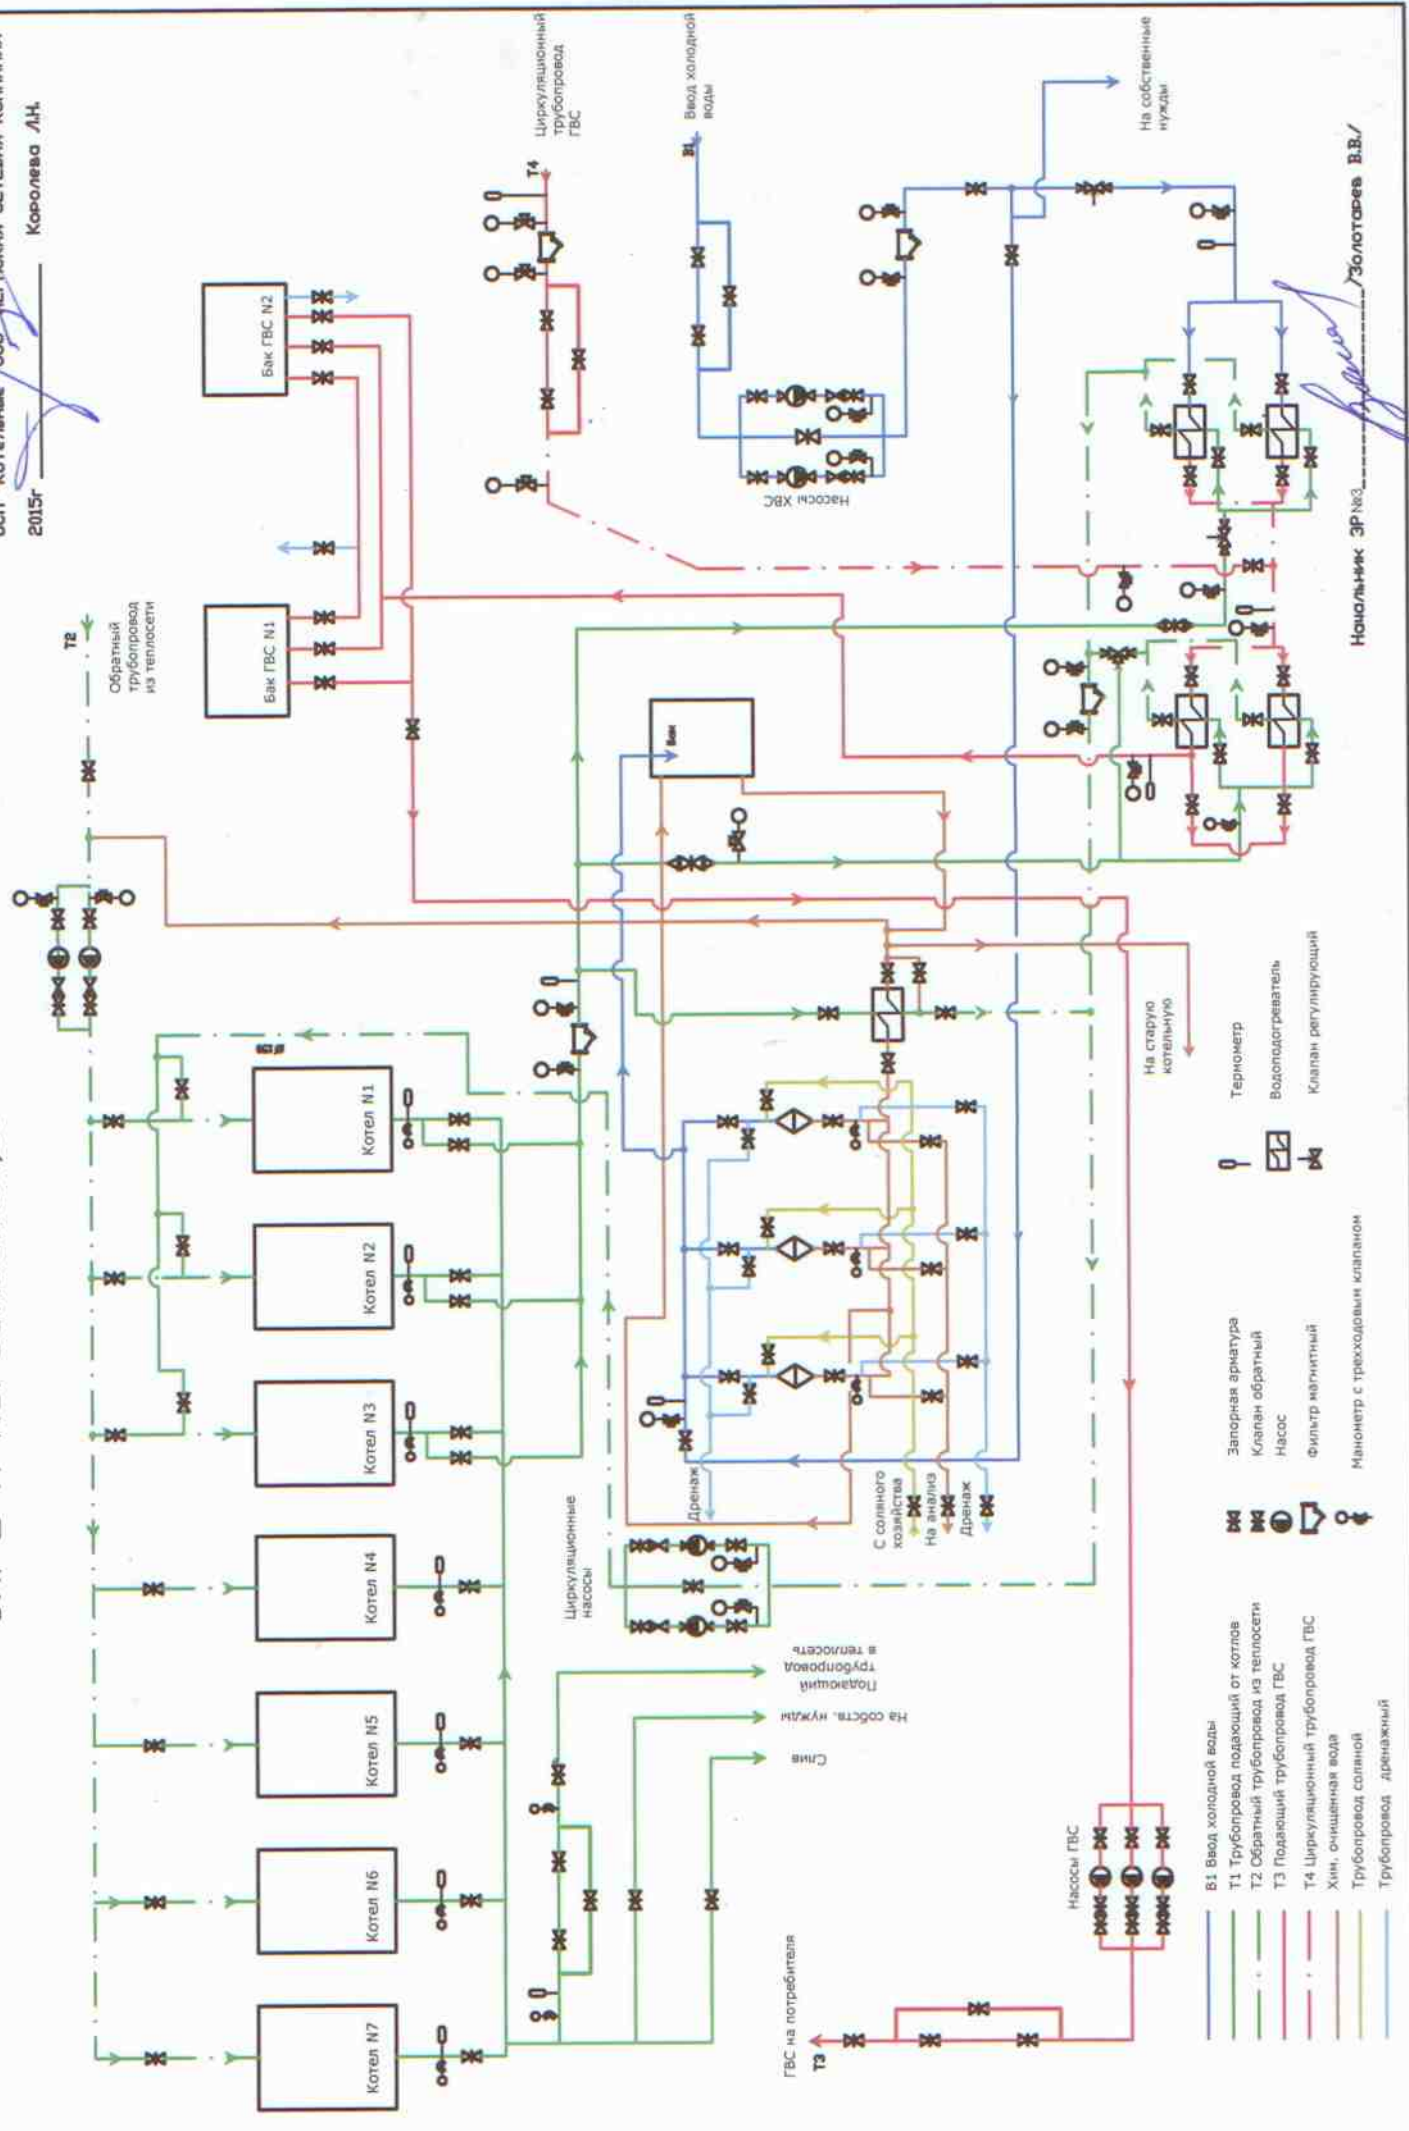

- B1 Ввод холодной воды
- T1 Трубопровод подающий от котлов
- T2 Обратный трубопровод из теплосети
- T3 Подающий трубопровод ГВС
- T4 Циркуляционный трубопровод ГВС
- Хин, очищенная вода
- Трубопровод солевой
- Трубопровод дренажный
- Запорная арматура
- Клапан обратный
- Насос
- Фильтр магнитный
- Манометр с трехходовым клапаном
- Термометр
- Водоподогреватель
- Клапан регулирующий

Начальник ЭР №3 Золотарев В.В.