

**Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми**

Утверждаю:
Начальник ТО

 /А.А. Гурженко/

**Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«19» мая 2025г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект) и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:


Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486502
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, комната слесарей
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ 11
Площадь помещения, м2	18,2
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от помещения	Пом. № 11 не закрывается, из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет
Наличие индивидуальных приборов	Нет

учета КУ (ИПУ)	
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дощатые, частично покрыты листами ДВП	Неудовлетворительное, дощатое покрытие местами прогнило и частично разрушено после ремонта теплосетей
6	Окна	Деревянные переплеты	Удовлетворительное
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя, следы плесени на стенах
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. №11 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. № 11 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. № 11 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. № 11 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	

3. Фотоматериалы:

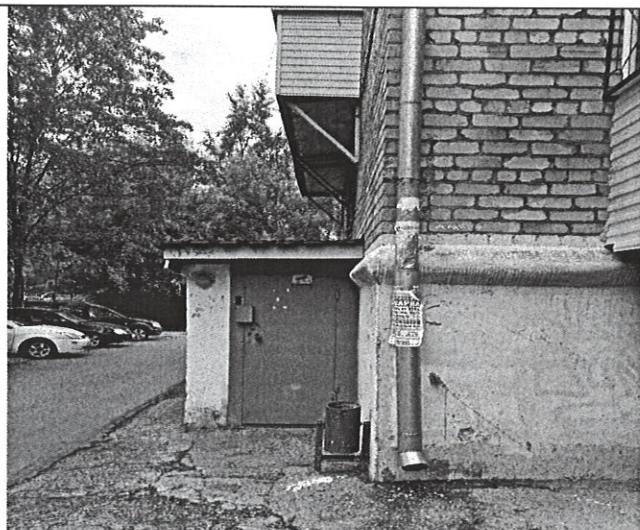	
Адресная привязка объекта	Вход через приямок с торца здания
	
Вход в пом. № 11 из коридора	Пом. № 11 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения неудовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещения, и капитальный ремонт полов.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:




/ Т.М. Бурмистрова /



/ А.Л. Штин /

**Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми**

Утверждаю:
Начальник ТО

 /А.А. Гурженко/

**Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«19» мая 2025г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:

Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486503
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, актовый зал
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ 2
Площадь помещения, м2	37,7
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от помещения	Пом. № 2 не закрывается, из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет
Наличие индивидуальных приборов	Нет

учета КУ (ИПУ)	
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008


2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дошчатые, покрытые ДВП	Неудовлетворительное, следы потертостей
6	Окна	Деревянные переплеты	Удовлетворительное
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска, обои	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя, обрыв обоев
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. № 2 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. № 2 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. № 2 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. № 2 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	


3. Фотоматериалы:




Адресная привязка объекта

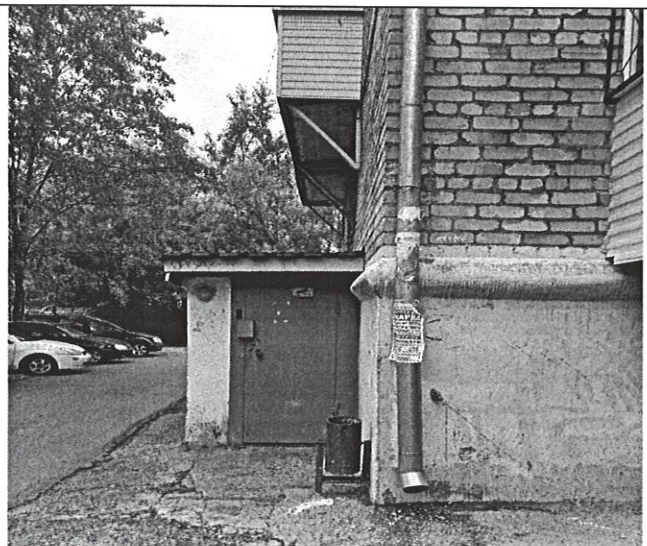

Вход с торца здания через приямок

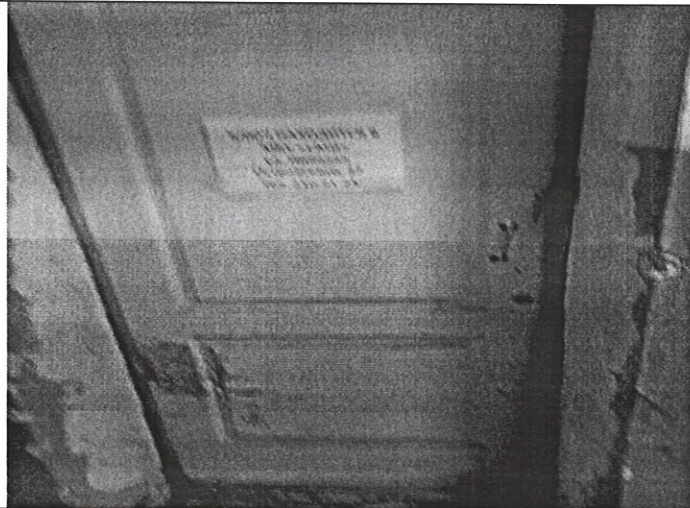

Вход из коридора в пом. № 2

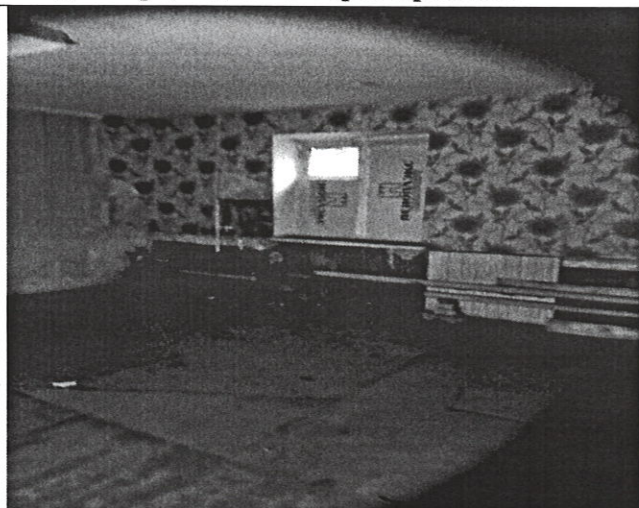

Пом. № 2 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения удовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещения.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:

/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Штин /

**Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми**

Утверждаю:
Начальник ТО

 /А.А. Гурженко/

**Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«19» мая 2025г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела _____ Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС _____ Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:

Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486505
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, бухгалтерия
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ № 13 - 14
Площадь помещения, м2	31,2
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от помещения	Пом. №№ 13- 14 не закрываются, из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет

Наличие индивидуальных приборов учета КУ (ИПУ)	Нет
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дошчатые, покрытые ДВП	Неудовлетворительное, следы потертостей на ДВП
6	Окна	Деревянные переплеты	Удовлетворительное
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска обои	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя, обрыв обоев
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. №№ 13-14 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. №№ 13-14 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. №№ 13-14 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. №№ 13-14 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	


3. Фотоматериалы:




Адресная привязка объекта



Вход через приямок с торца здания

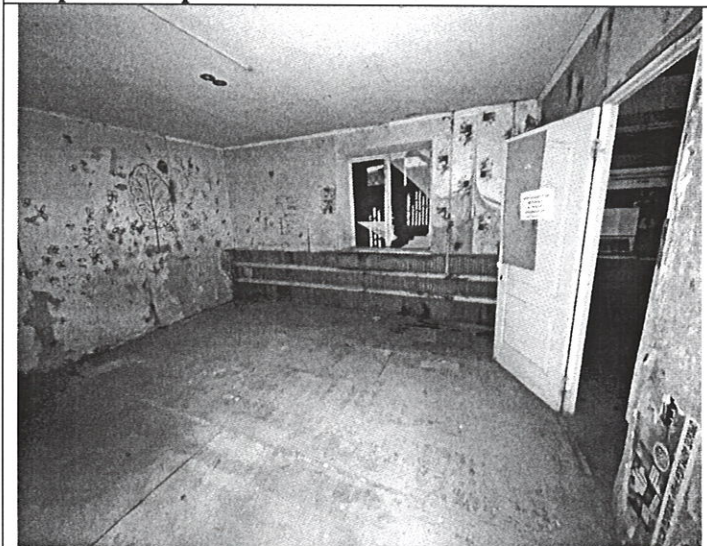

Пом. № 13 ТП от 16.12.2008

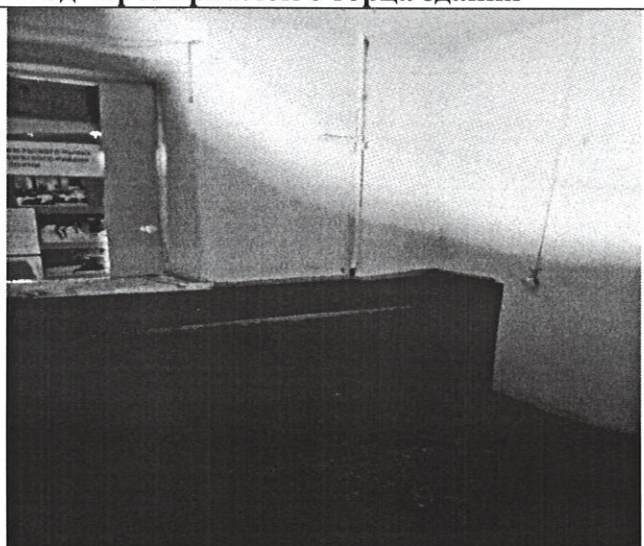

Пом. № 14 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения удовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещения.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:

/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Штин /

**Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми**

Утверждаю:
Начальник ТО

 /А.А. Гурженко/

**Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«19» мая 2025г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела _____ Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС _____ Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:

Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486506
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, раздевалка
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ 8
Площадь помещения, м2	9,1
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от помещения	Пом. № 8 не закрывается, из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет
Наличие индивидуальных приборов	Нет

учета КУ (ИПУ)	
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008


2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дощатые, покрытые ДВП	Неудовлетворительное, частичное разрушение дощатого покрытия, следы потертостей на ДВП
6	Окна	Деревянные переплеты	Неудовлетворительное, отсутствие стекол. Защиты фанерой
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, оклейка обоями	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного слоя и обоев
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. № 8 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. № 8 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. № 8 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. № 8 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	


3. Фотоматериалы:



Адресная привязка объекта

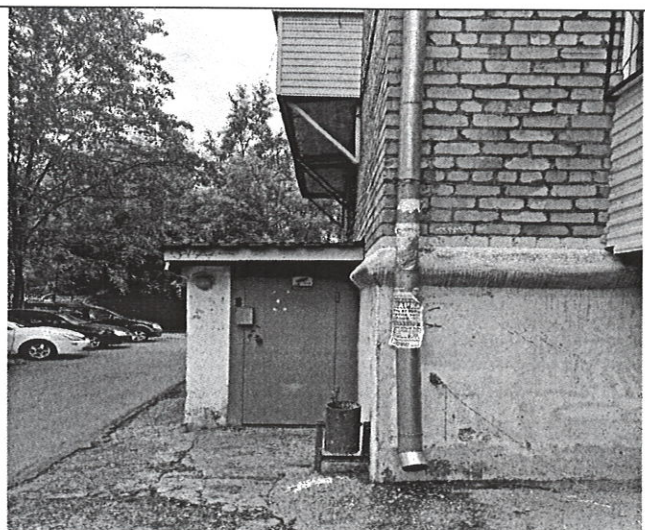

Вход через приямок с торца здания

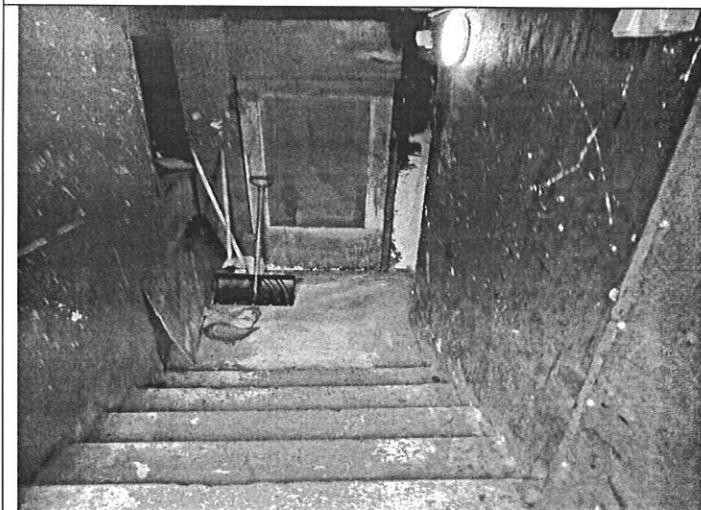

Вход в цокольный этаж



Пом. № 8 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения неудовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки и пола помещения.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:

/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Штин /

**Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми**

Утверждаю:
Начальник ТО

 /А.А. Гурженко /

**Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«19» мая 2025г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:


Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486507
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, архив
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ 15
Площадь помещения, м2	6,8
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от помещения	Пом. № 15 не закрывается. Из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет
Наличие индивидуальных приборов	Нет

учета КУ (ИПУ)	
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дощатые, покрытые ДВП	Неудовлетворительное, следы потертостей, вмятины
6	Окна	Деревянные переплеты	Неудовлетворительное, стекол, защиты фанерой
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. № 15 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. № 15 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. № 15 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. № 15 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	

3. Фотоматериалы:

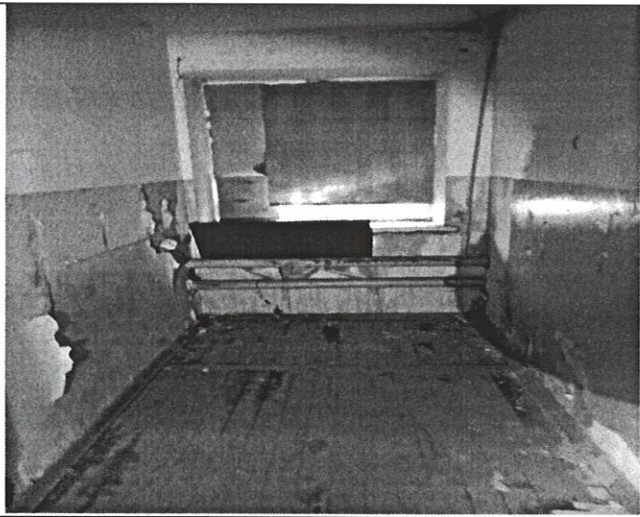	
Адресная привязка объекта	Вход через приямок с торца здания
	
Вход в цокольный этаж	Пом. № 15 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения неудовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещения.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:




/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Штин /

**Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми**

Утверждаю:
Начальник ТО

 /А.А. Гурженко/

**Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда**

г. Пермь

«19» мая 2025г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:

Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486508
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, склад и комната столяра
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ № 9-10
Площадь помещения, м2	37,3
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от Помещения	Пом. №№ 9 -10 не закрываются, из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно- технического оборудования в помещении	Нет
Наличие индивидуальных приборов	Нет

учета КУ (ИПУ)	
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Бетонные	Неудовлетворительное, частичное разрушение полов после ремонта сетей
6	Окна	Деревянные переплеты	Удовлетворительное
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска, оклейка обоями	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя, обрыв обоев
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. №№ 9-10 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. №№ 9-10 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. №№ 9-10 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. №№ 9-10 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	

3. Фотоматериалы:

	
Адресная привязка объекта	Вход через приямок с торца здания
	
Пом. № 9 ТП от 16.12.2008	Пом. №10 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения неудовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещений, восстановление полов.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:



/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Штин /