План кровли в осях А-Г, 1-3

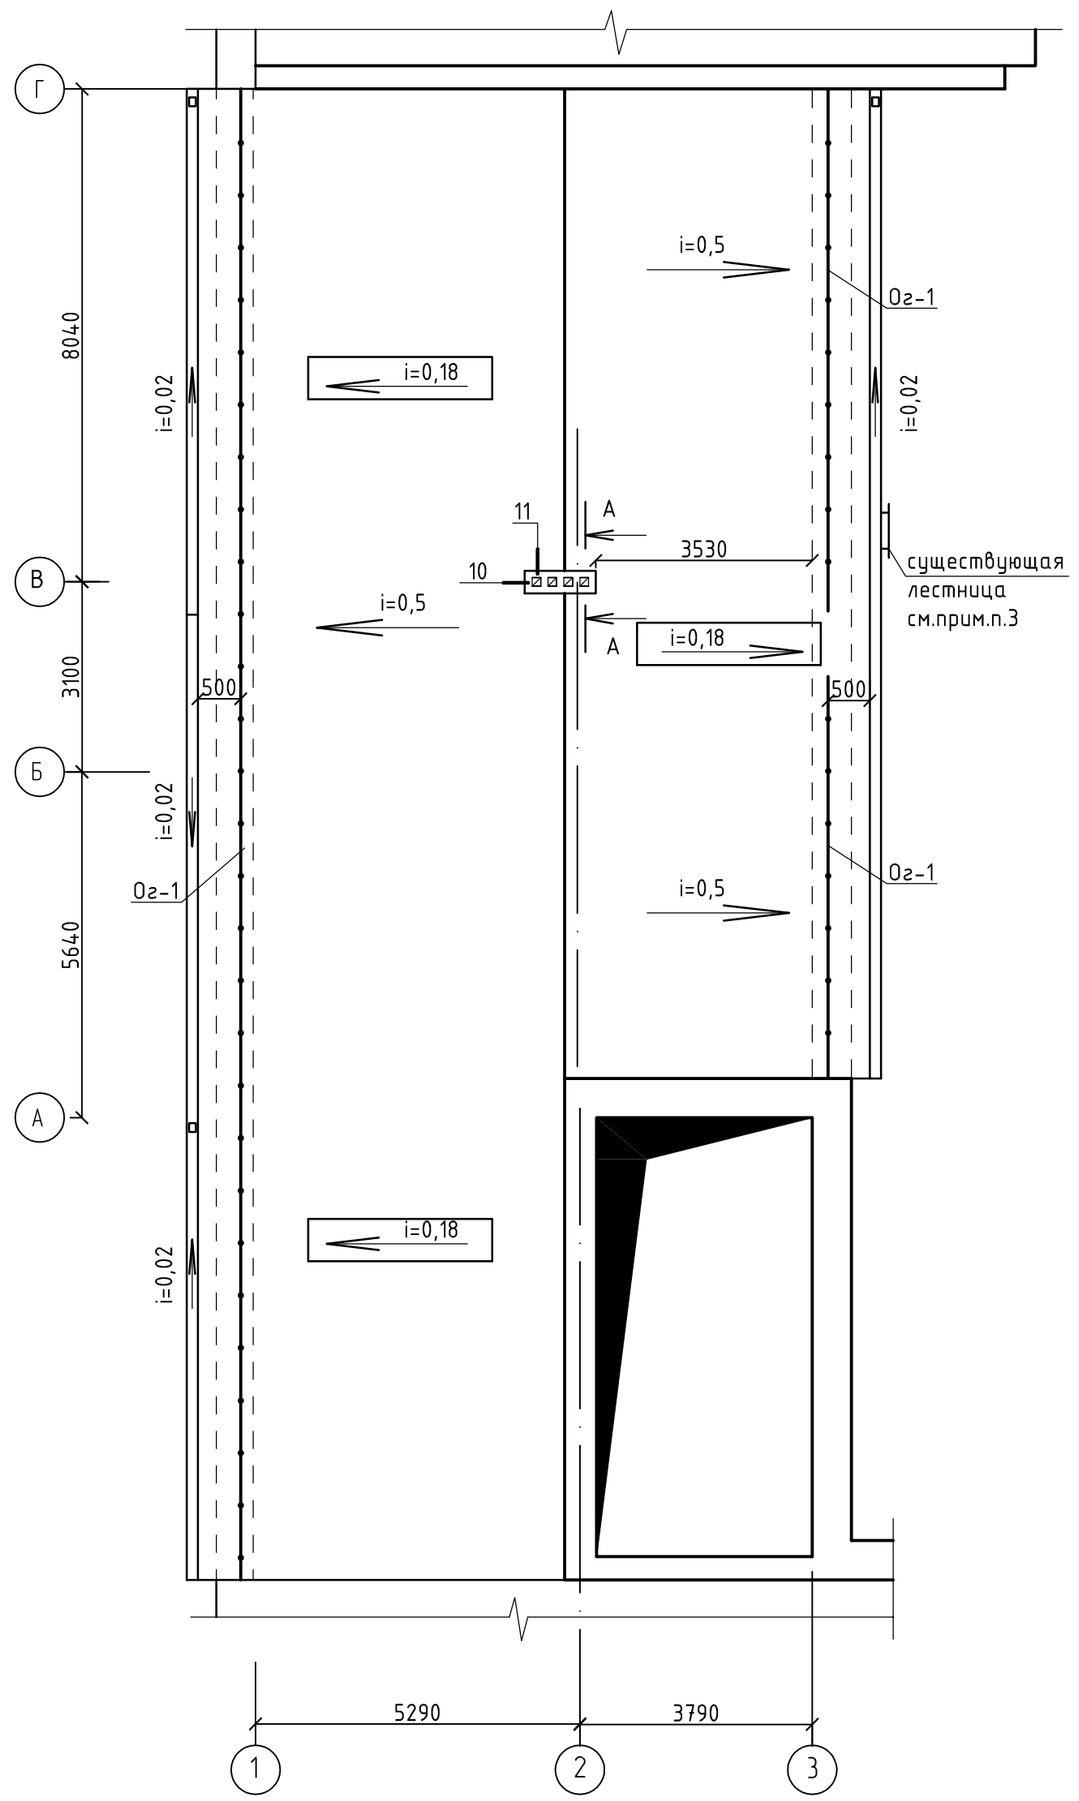

Схема расположения стропил в осях А-Г, 1-3

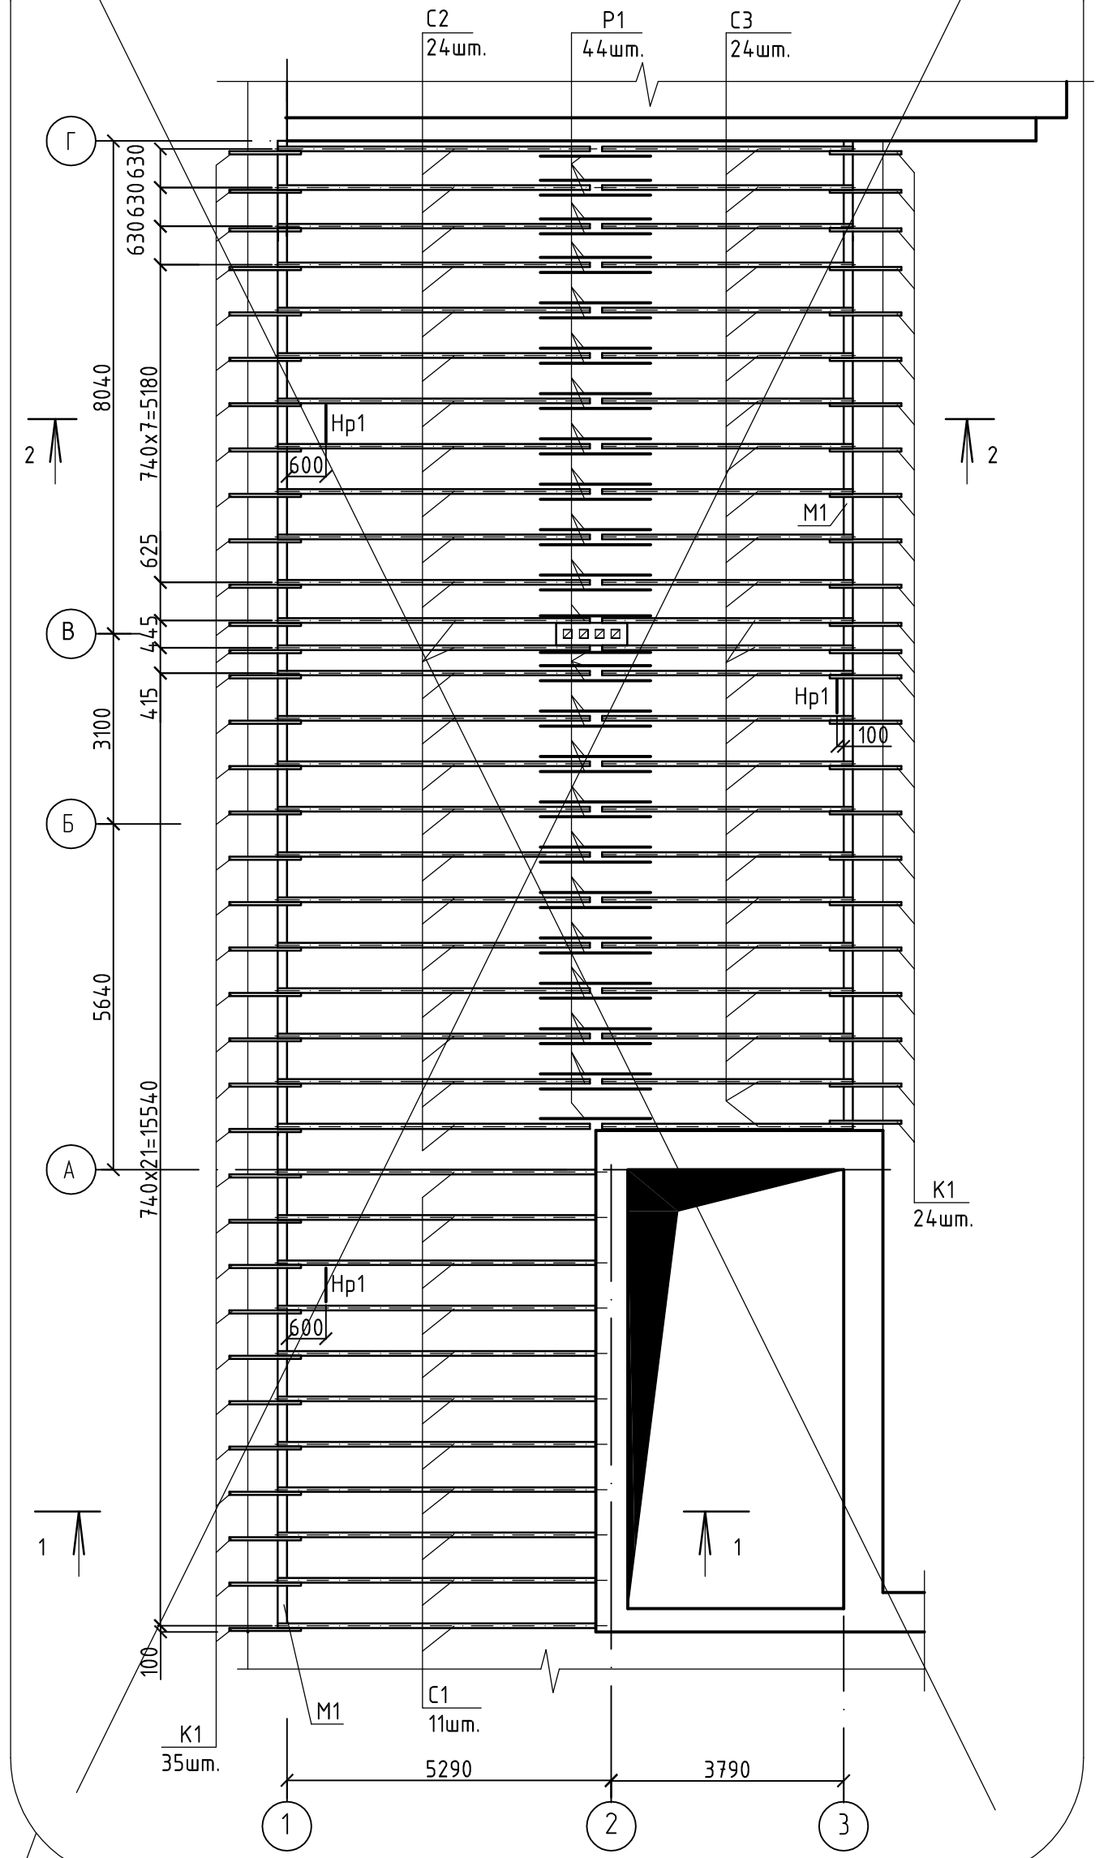

1.1

4.1 взамен перечеркнутого

Схема расположения стропил в осях А-Г, 1-3

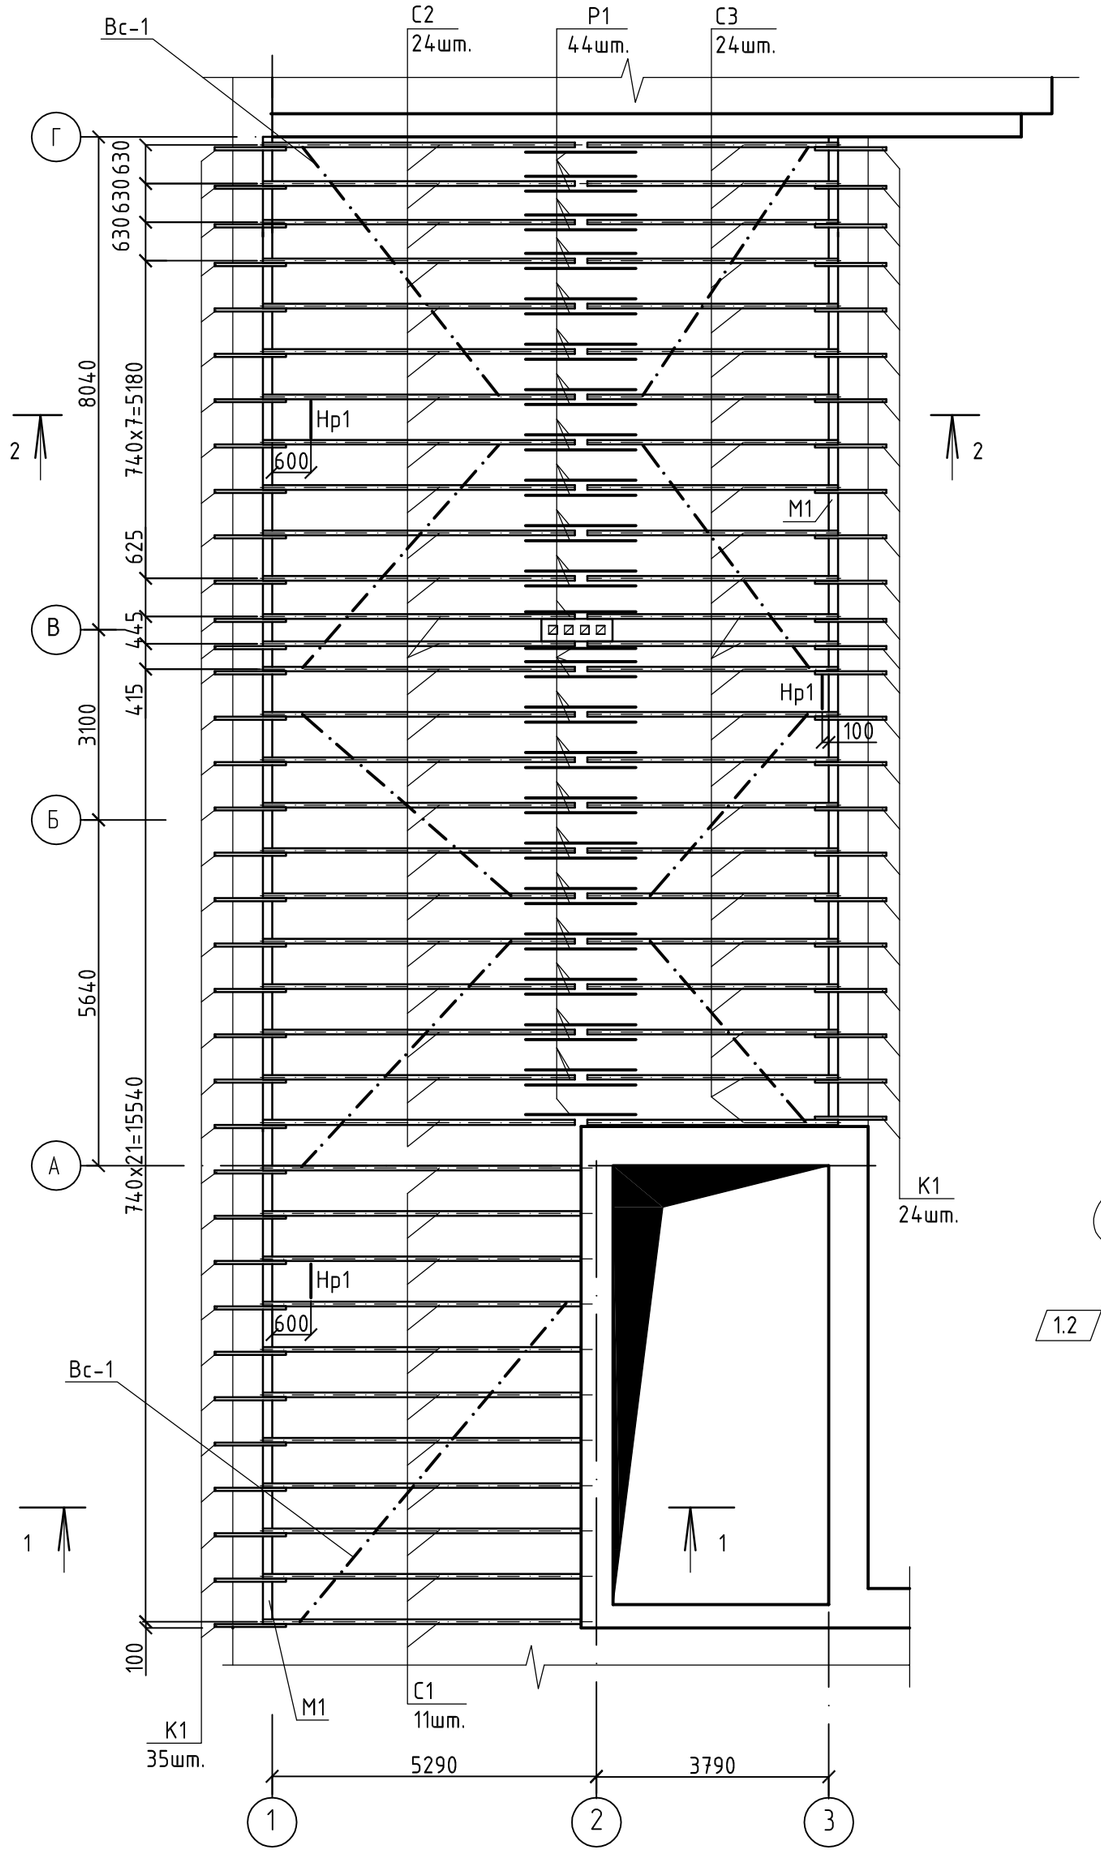

1.2

А-А

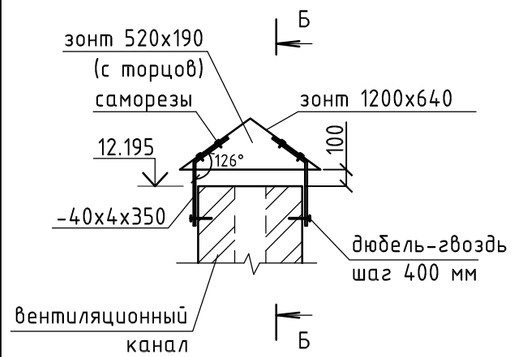

Б-Б

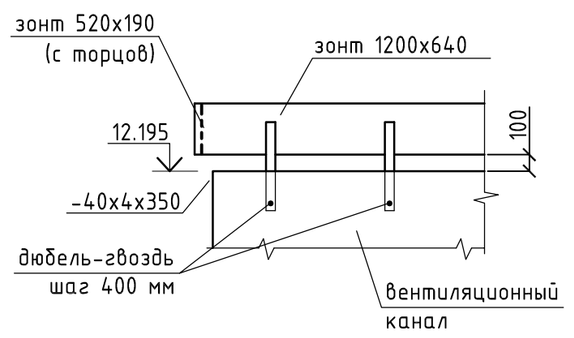

1. Сечения 1-1, 2-2 смотреть на л. АС-20.
2. Общие указания смотреть на л. АС-20
3. Существующую лестницу переварить по вновь смонтированной крыше.
4. Вентиляционный канал поднять до отм. 12.195 из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-95* марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 75. V=0,34 м3
5. Для подшива карниза использовать перфарированные рейки системы "LUXALON" S=23,5 м2.
6. На зонт вентиляционного канала из оцинкованной стали нанести полимерное покрытие такого же цвета что и металлочерепица.
7. Общее количество пластин 40х4х350 - 6шт.
8. Зонт из оцинкованной стали с полимерным покрытием с торцов собрать на фальцы.
9. Узлы 10, 11 смотреть на л. АС-22

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Объем ед, м3.	Примеч.
		Изделия деревянные			
		Стропильная нога			
С1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 75х200 L=6250	11	0,093	1,03 м3
С2	-//-	Доска 75х200 L=6080	24	0,091	2,19 м3
С3	-//-	Доска 75х200 L=4930	24	0,074	1,774 м3
		Подкосы			
П1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 75х100 L=2500	23	0,02	0,43 м3
П2	-//-	Доска 75х100 L=2420	11	0,02	0,2 м3
П3	-//-	Доска 75х100 L=3210	23	0,024	0,55 м3
		Брус			
Б1	ГОСТ 24454-80*Е	Брус 150х150 L=230	11	0,0052	0,057 м3
		Мауэрлат			
М1	ГОСТ 24454-80*Е	Брус 150х150 L=40,45 п.м.			0,91 м3
		Кобылка			
К1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 50х100 L=1600	59	0.008	0,472 м3
		Ригель			
Р1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 50х100 L=3890	44	0,02	0,86 м3
		Накладки			
Н1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 50х210 L=400	44	0,004	0,2 м3
Н2	-//-	Доска 50х100 L=860	46	0,004	0,18 м3
Н3	-//-	Доска 50х100 L=500	68	0,003	0,204 м3
Пд1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 50х200 L=280	23	0,003	0,064 м3
Пд2	-//-	Доска 50х130 L=230	11	0,0015	0,016 м3
Вс-1	-//-	Доска 40х130 Lобщ.=70,2 п.м.			0,365 м3
	-//-	Обрешетка 100х40 L=849,7 п.м.			3,39 м3
	-//-	Контробрешетка 50х30 L=321,98 п.м.			0,48 м3
	-//-	Брусок упорный 60х75 L=200	57	0,001	0,057 м3
	-//-	Лобовая доска 25х100 L=80,92п.м.			0,2 м3
		Система "LUXALON"			см.прим.п.5
	ГОСТ 10999-76*	Толь гидроизоляционная	55,32		м2
Ог-1	МК002/01-08-АС-44	Ограждение Ог-1 Lобщ.=39,0 п.м.	13		mобщ.=276кг
1	ГОСТ 8509-93	L 75х75х8 L=160	22	1,44	
2	ГОСТ 8509-93	L 75х75х5 L=400	4	2,32	
3	ГОСТ 8509-93	L 75х75х8 L=80	22	0,72	
4	ГОСТ 8509-93	L 100х100х8 L=270	46	3,3	
Мд-1	МК002/01-08-АС-36	Дверь металлическая Мд-1	3	8,54	
Мд-1'	МК002/01-08-АС-36	Дверь металлическая Мд-1'	3	8,54	
		Водосточная труба Lобщ.=34,7 п.м.			
		Болт М14	490		

						МК002/01-08.1-АС
1	1		И0010			МОУ "Гимназия №6" по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Макарова				Капитальный ремонт здания Гимназии №6 (лит.А1)
ГИП		Чумаков				
Проверил						
Н.контроль		Губанова				План кровли в осях А-Г, 1-3. Схема расположения стропил в осях А-Г, 1-3

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

ООО "ПРОМАКС"

Формат А2

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.