Фасад Ж-А

Фасад 4-1

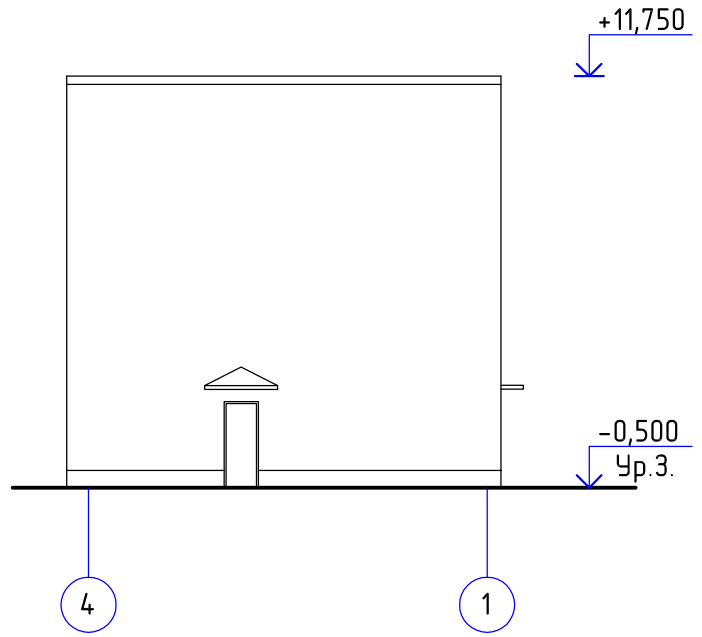

Фасад А-Ж

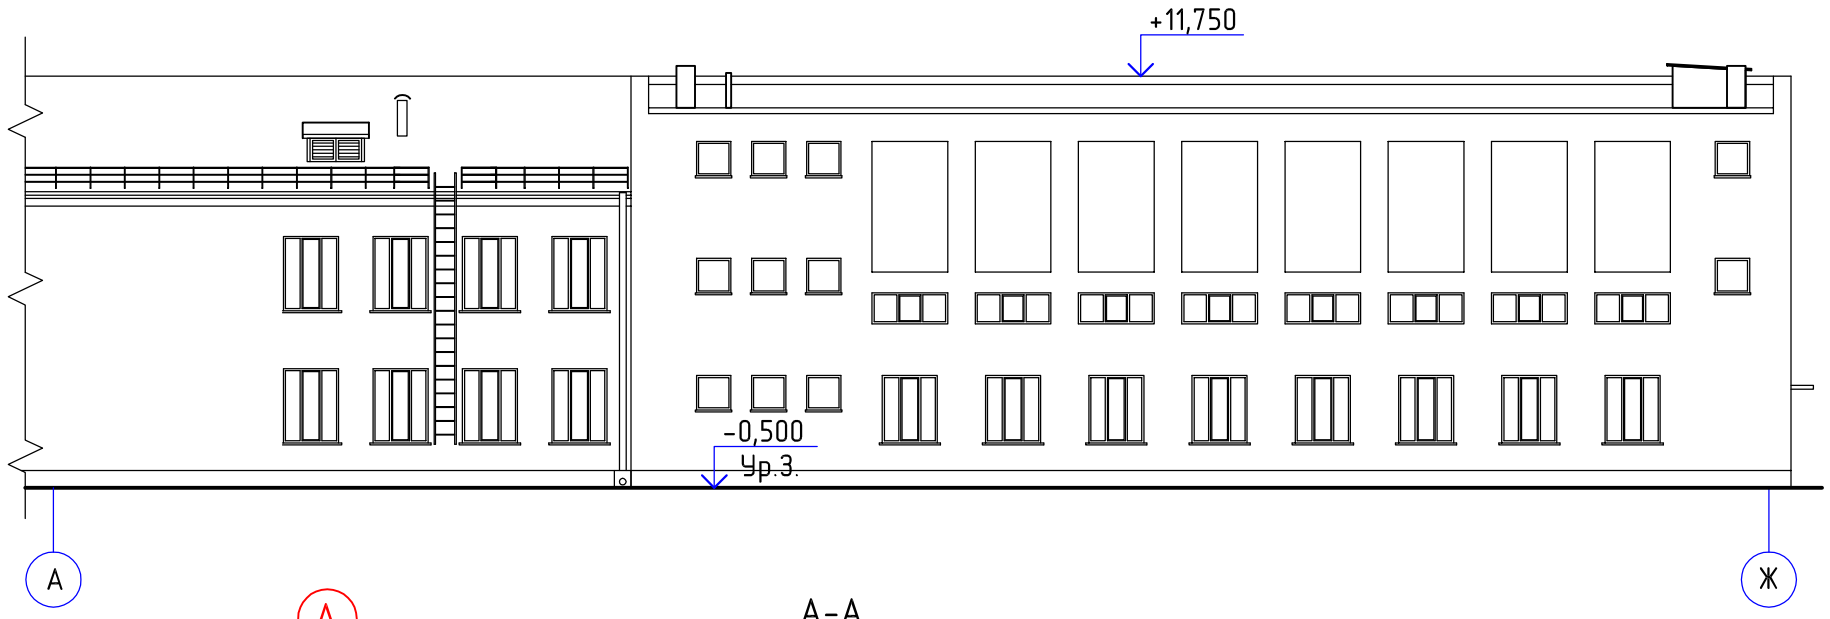

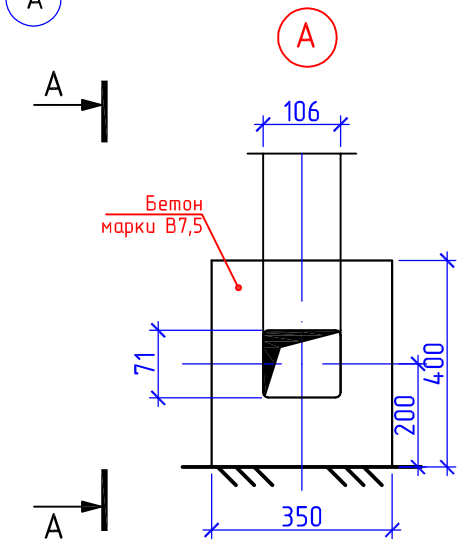

А-А

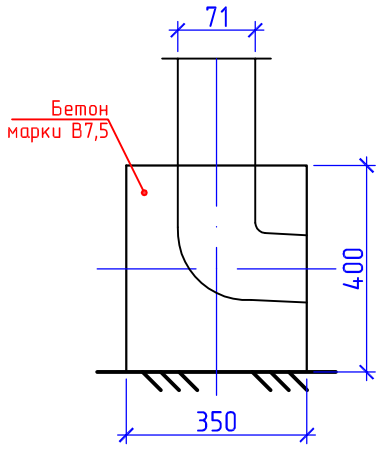

1. Общее количество бетона для водосточных труб - 0,14 м3
2. Трещины в осях А-Ж по оси 1 и А-Ж по оси 4 между первым и вторым этажом расчистить шпателем, промыть водой, заделать цементно-песчаным раствором марки М100. Общая длина трещин 44 п.м.

2.1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						МК 002/01-08-Р-А1 АС
						МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми
2	1		И0019			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Архитектор		Пальчиков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит. А1)
Проверил						
ГИП		Чумаков				

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Фасады Ж-А, А-Ж, 4-1

ООО "ПРОМАКС"