


Ситуационный план сетей водоснабжения и канализации земельного участка

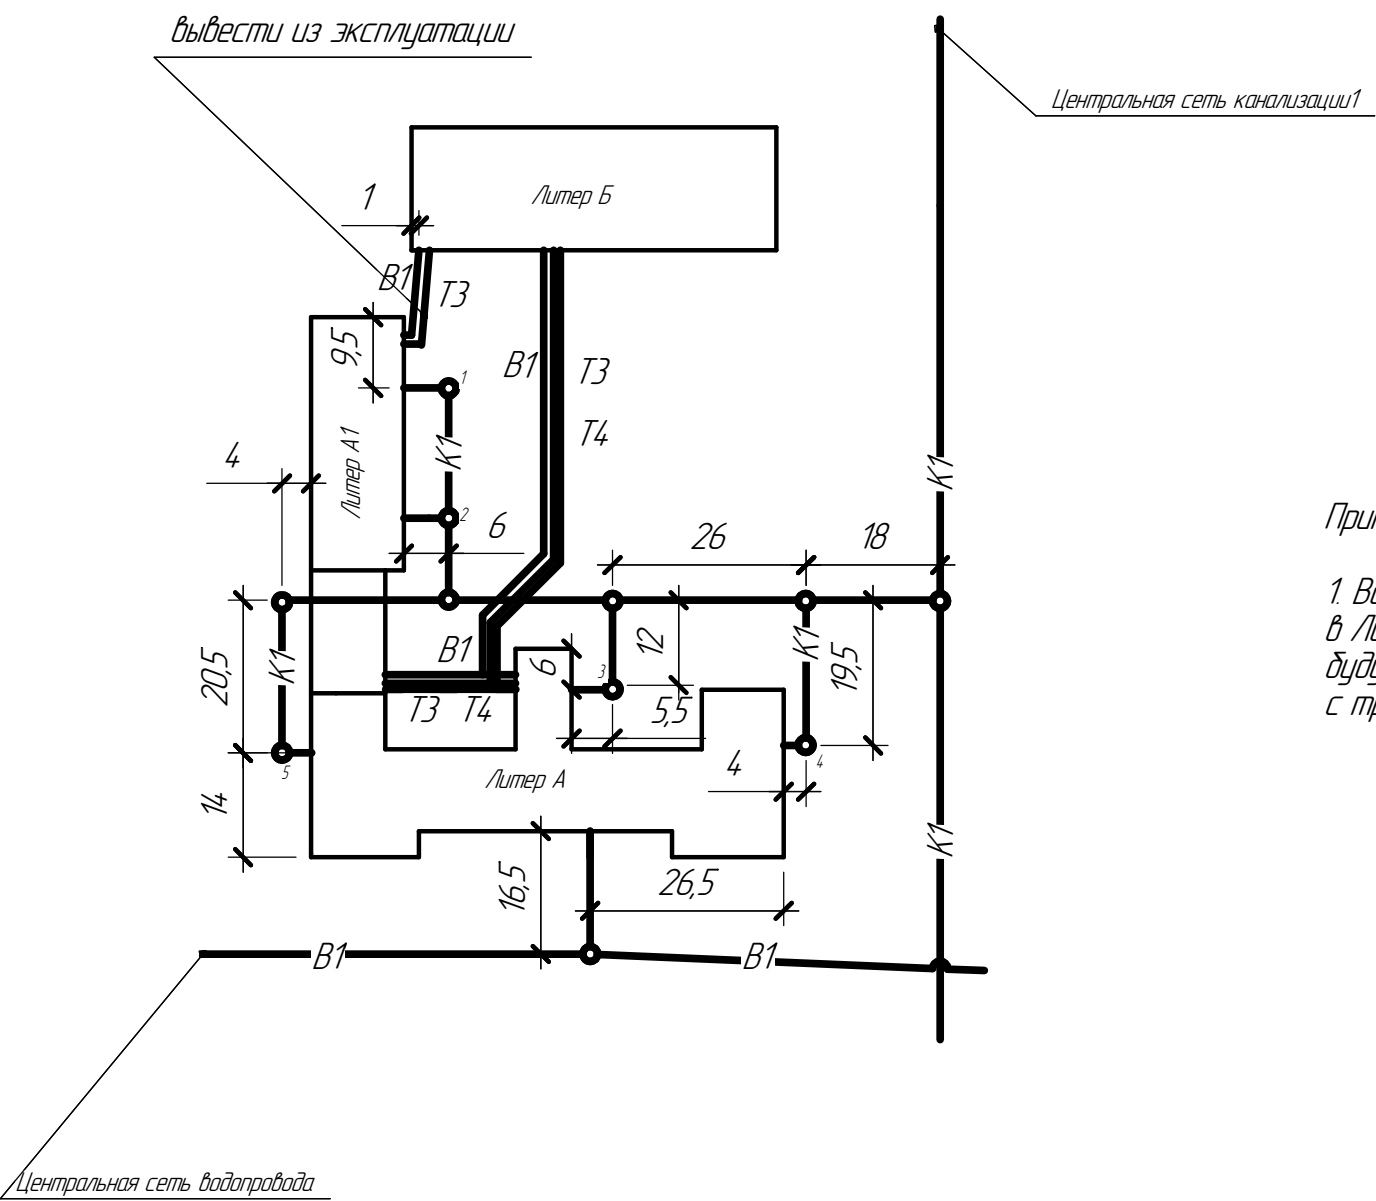

Примечания:


1. Вследствии того, что наружные сети холодного и горячего водопровода из Литера А1 в Литер Б невозможно проложить на старом месте, проектом предусмотрена, что они будут проходить в существующем тепловом канале из Литера А в Литер Б совместно с трубами отопления. Это учтено в проекте Литера Б.

Согласовано


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

МК 002/01-08-Р.А1 ВК					
МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чудинова				
Проверил	Чумаков				
ГИП					
Н. контроль	Гуданова				
Утвердил					
		Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А1)		Стадия	Лист
				РП	3
		Ситуационный план инженерных сетей земельного участка		Листов	13
				ООО "Промакс"	

План канализации подвала

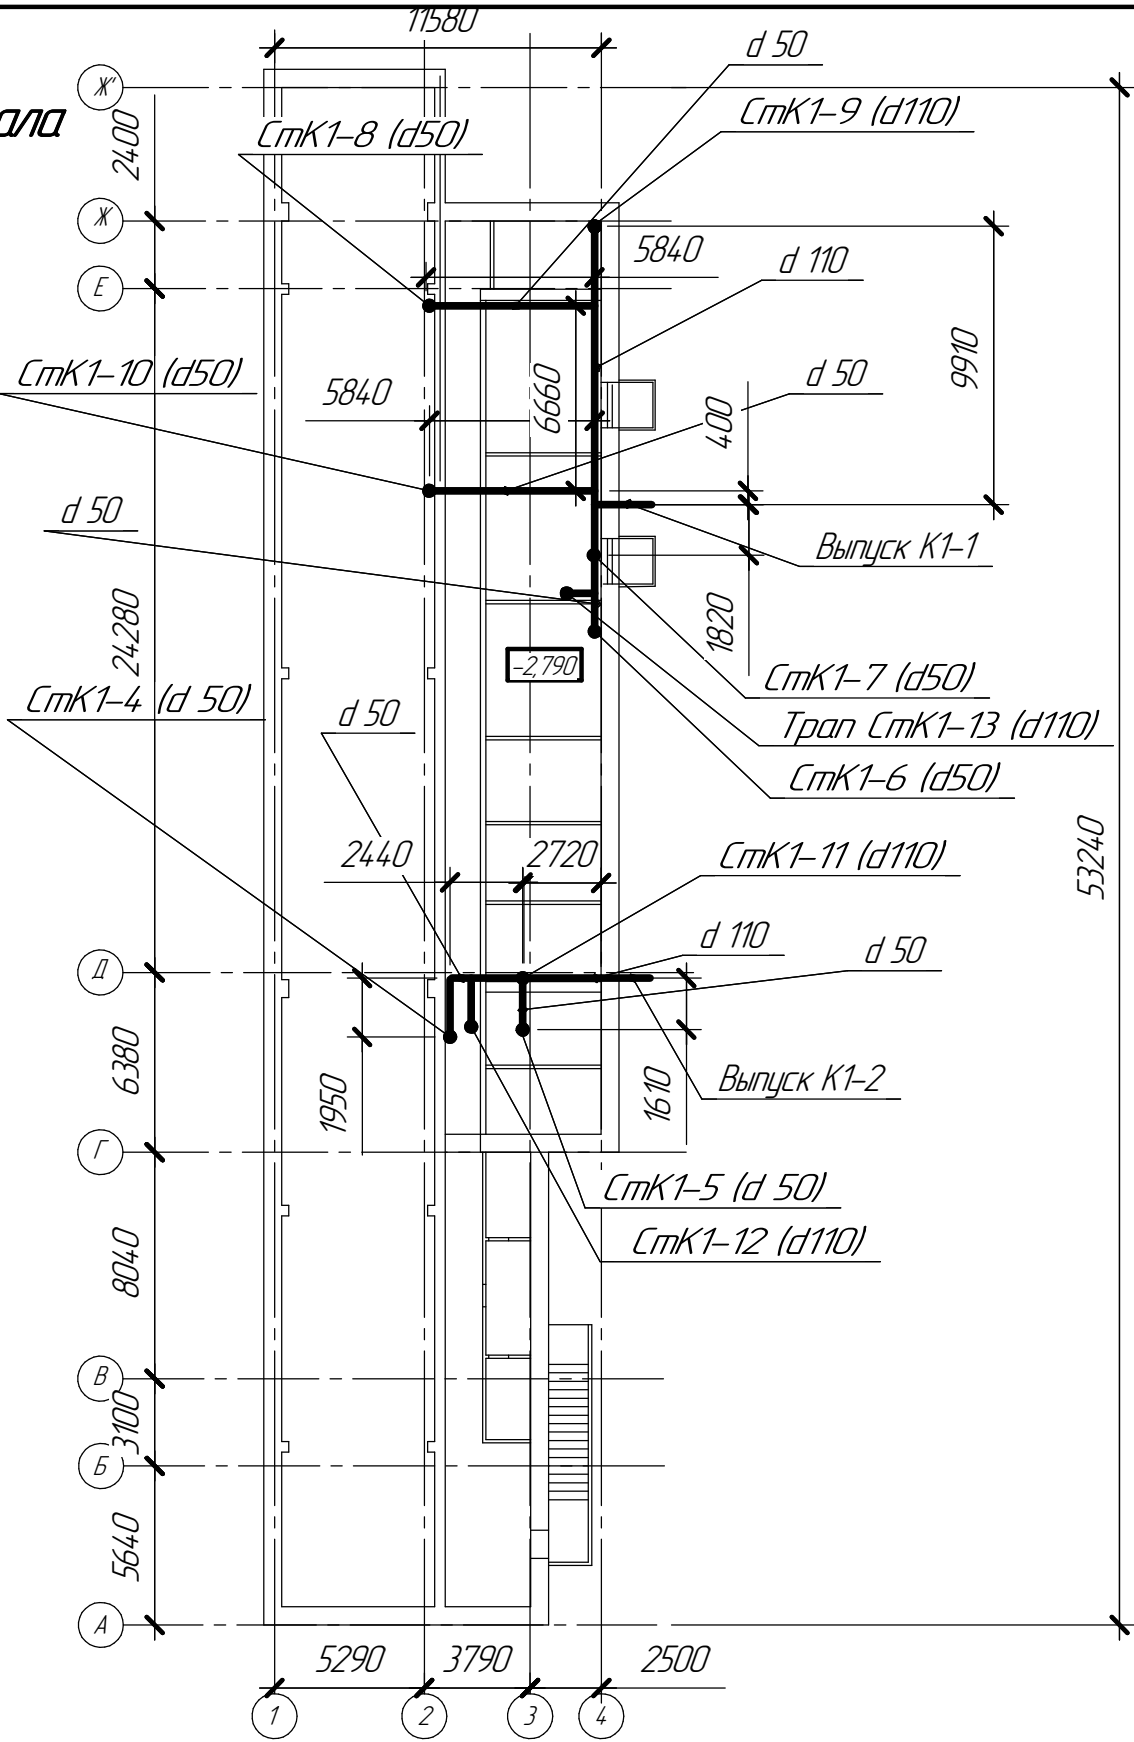


План канализации первого этажа

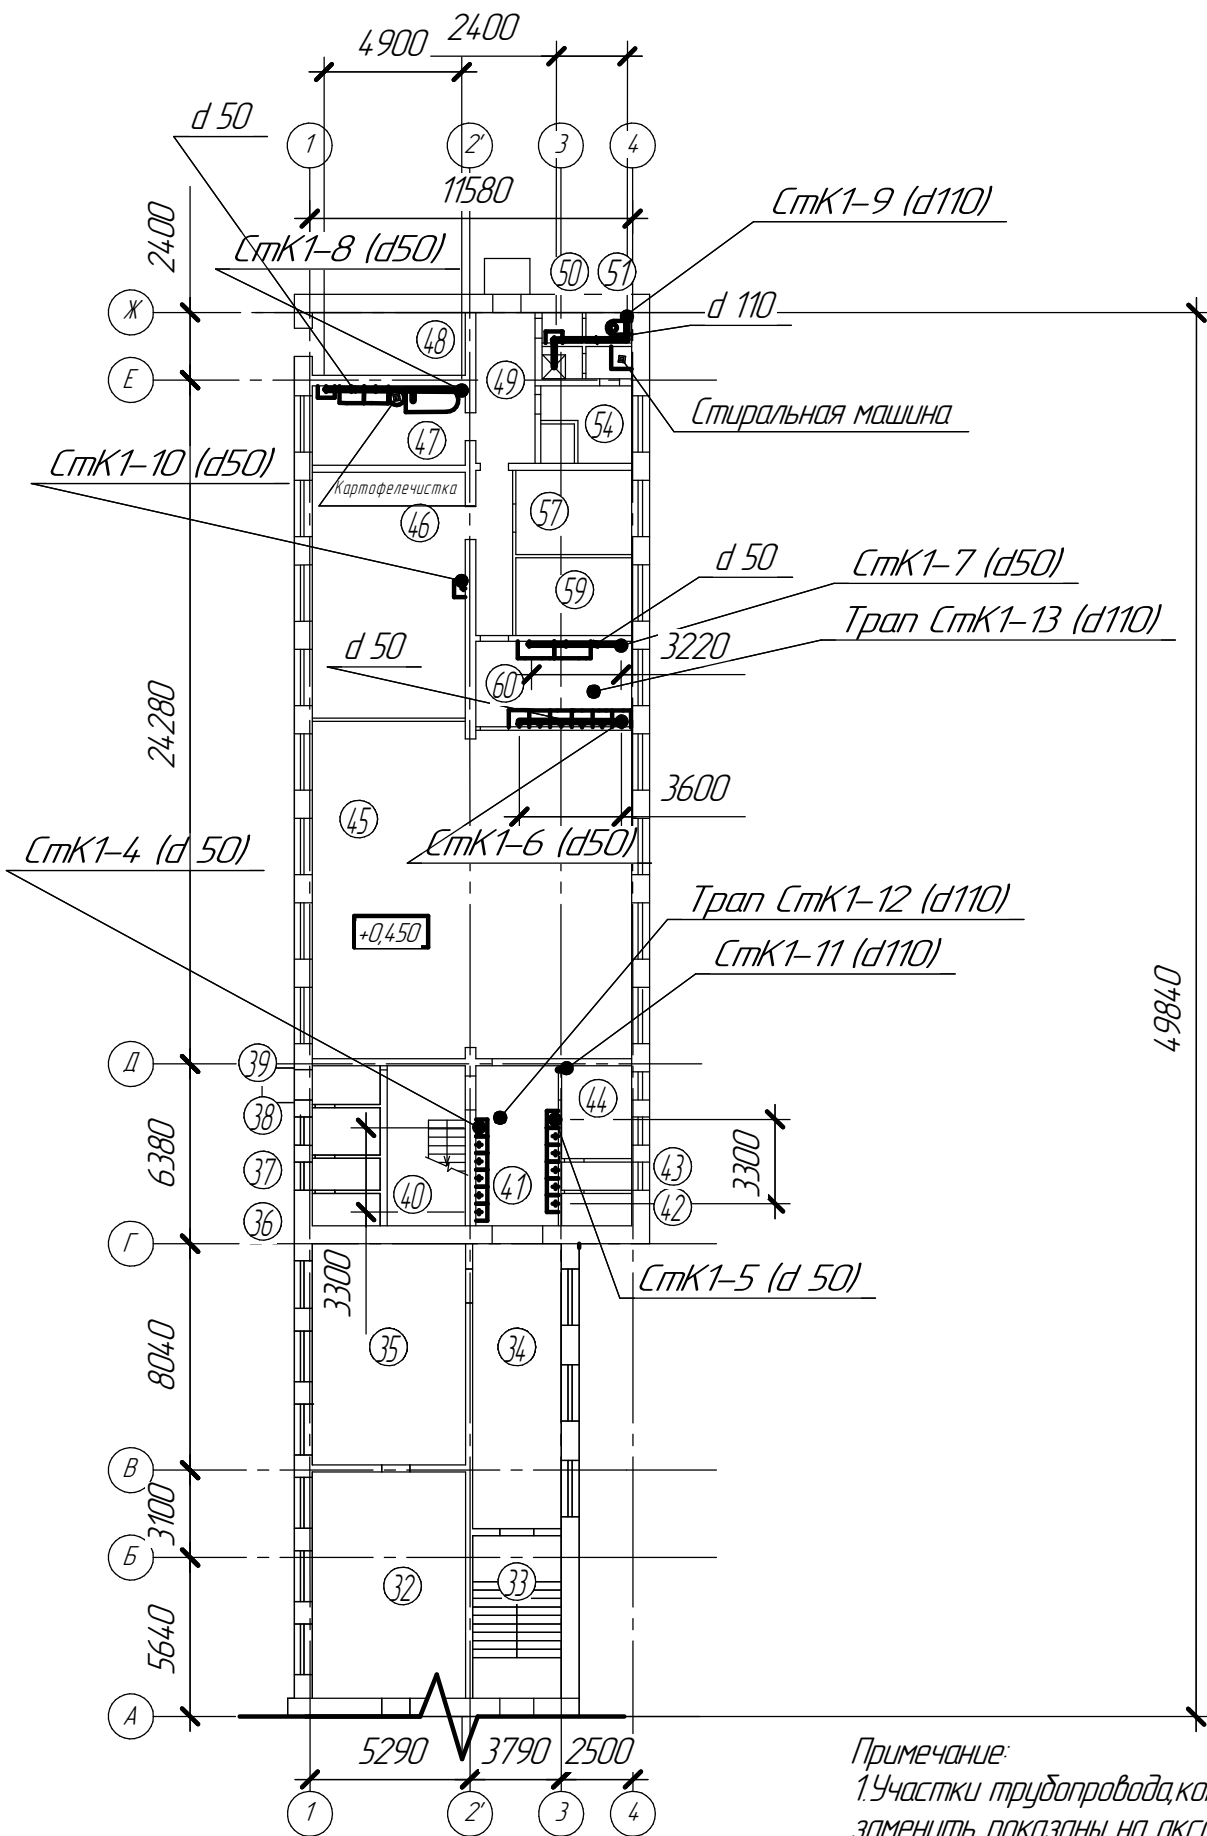

Примечание:  
1. Участки трубопровода, которые необходимо  
заменить показаны на аксонометрической схеме  
см. Лист 8,9


МК 002/01-08-Р.А1 ВК						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г. Перми		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А1)	Стадия	Лист
Разработал	Чудинова					РП	4	13
Проверил	Чумаков					План канализации первого этажа		
ГИП						План канализации подвала		
Н. контроль	Гуданова					ООО "Промакс"		
Утвердил								

План канализации второго этажа

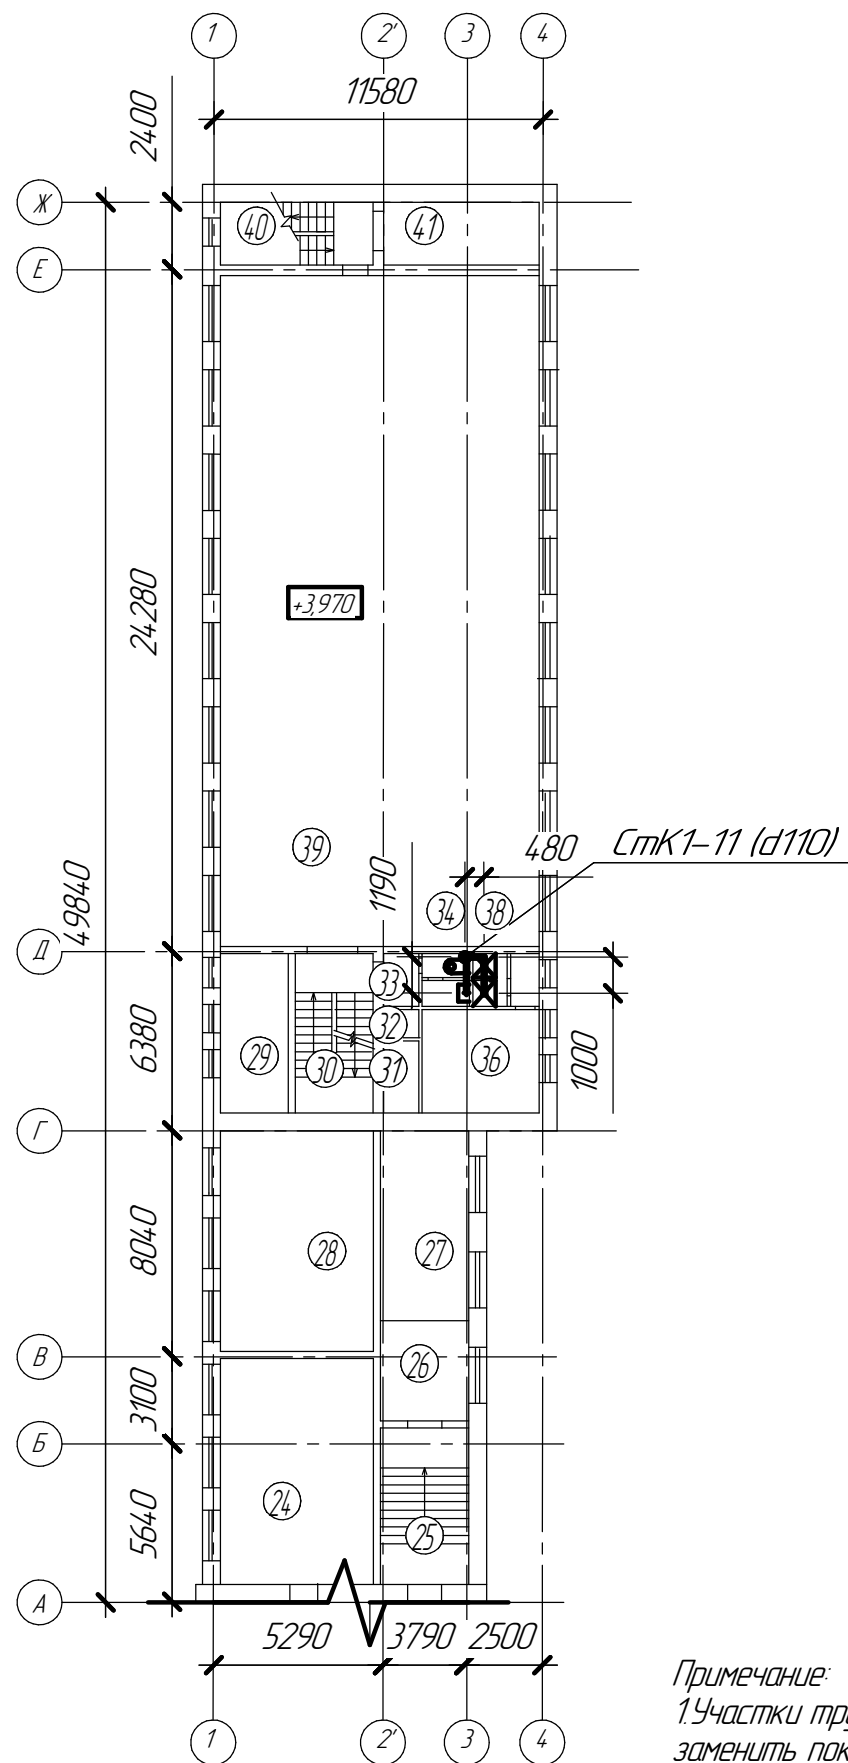


Примечание:  
1. Участки трубопровода, которые необходимо заменить показаны на аксонометрической схеме см. Лист 8,9

План канализации третьего этажа (второй свет)

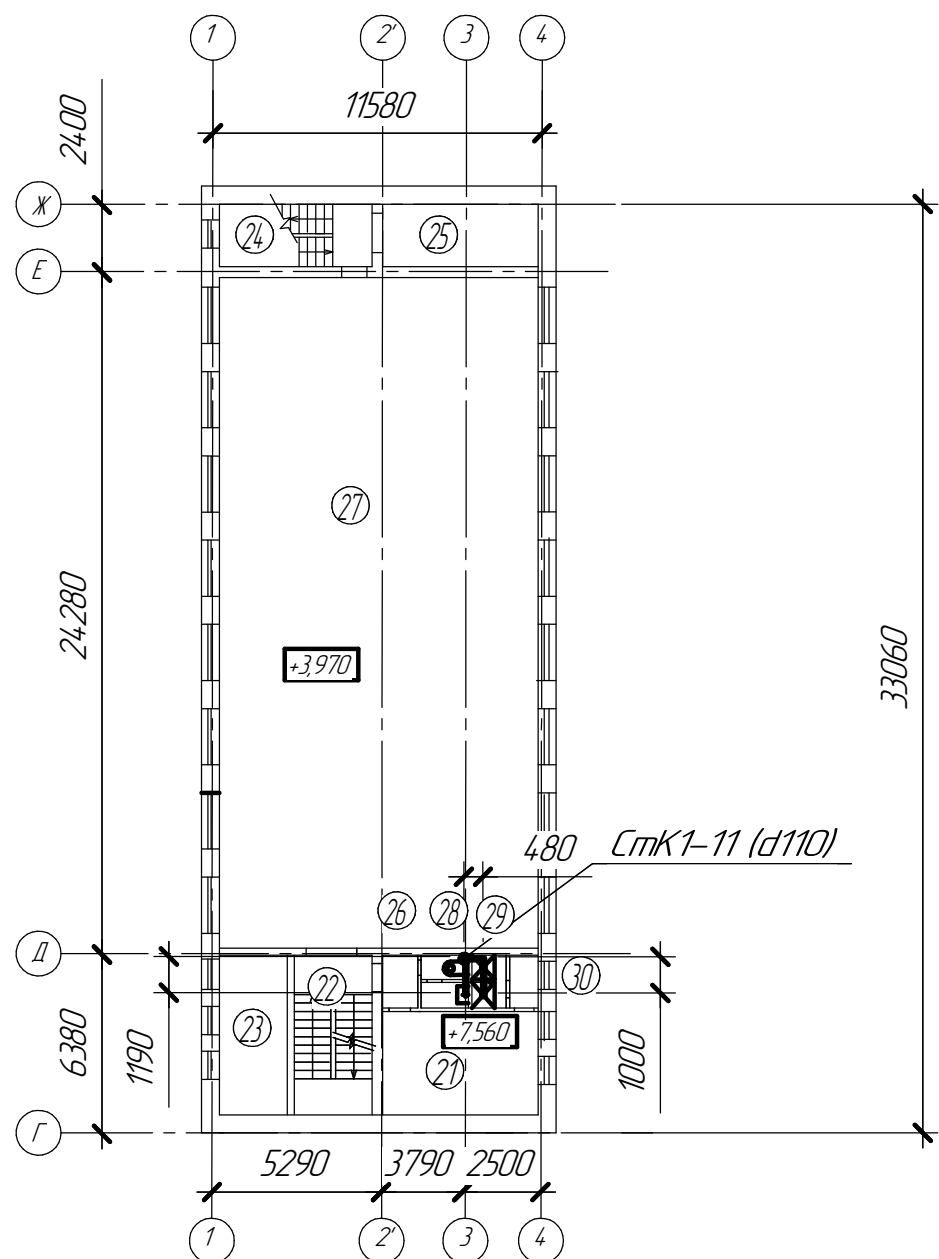


						МК 002/01-08-Р.А1 ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А1)	Стадия	Лист
Разработал	Чудинова					РП	5	13
Проверил	Чумаков							
ГИП								
Н. контроль	Гуданова					План канализации второго этажа План канализации третьего этажа (второй свет)	ООО "Промакс"	
Утвердил								

План водоснабжения первого этажа

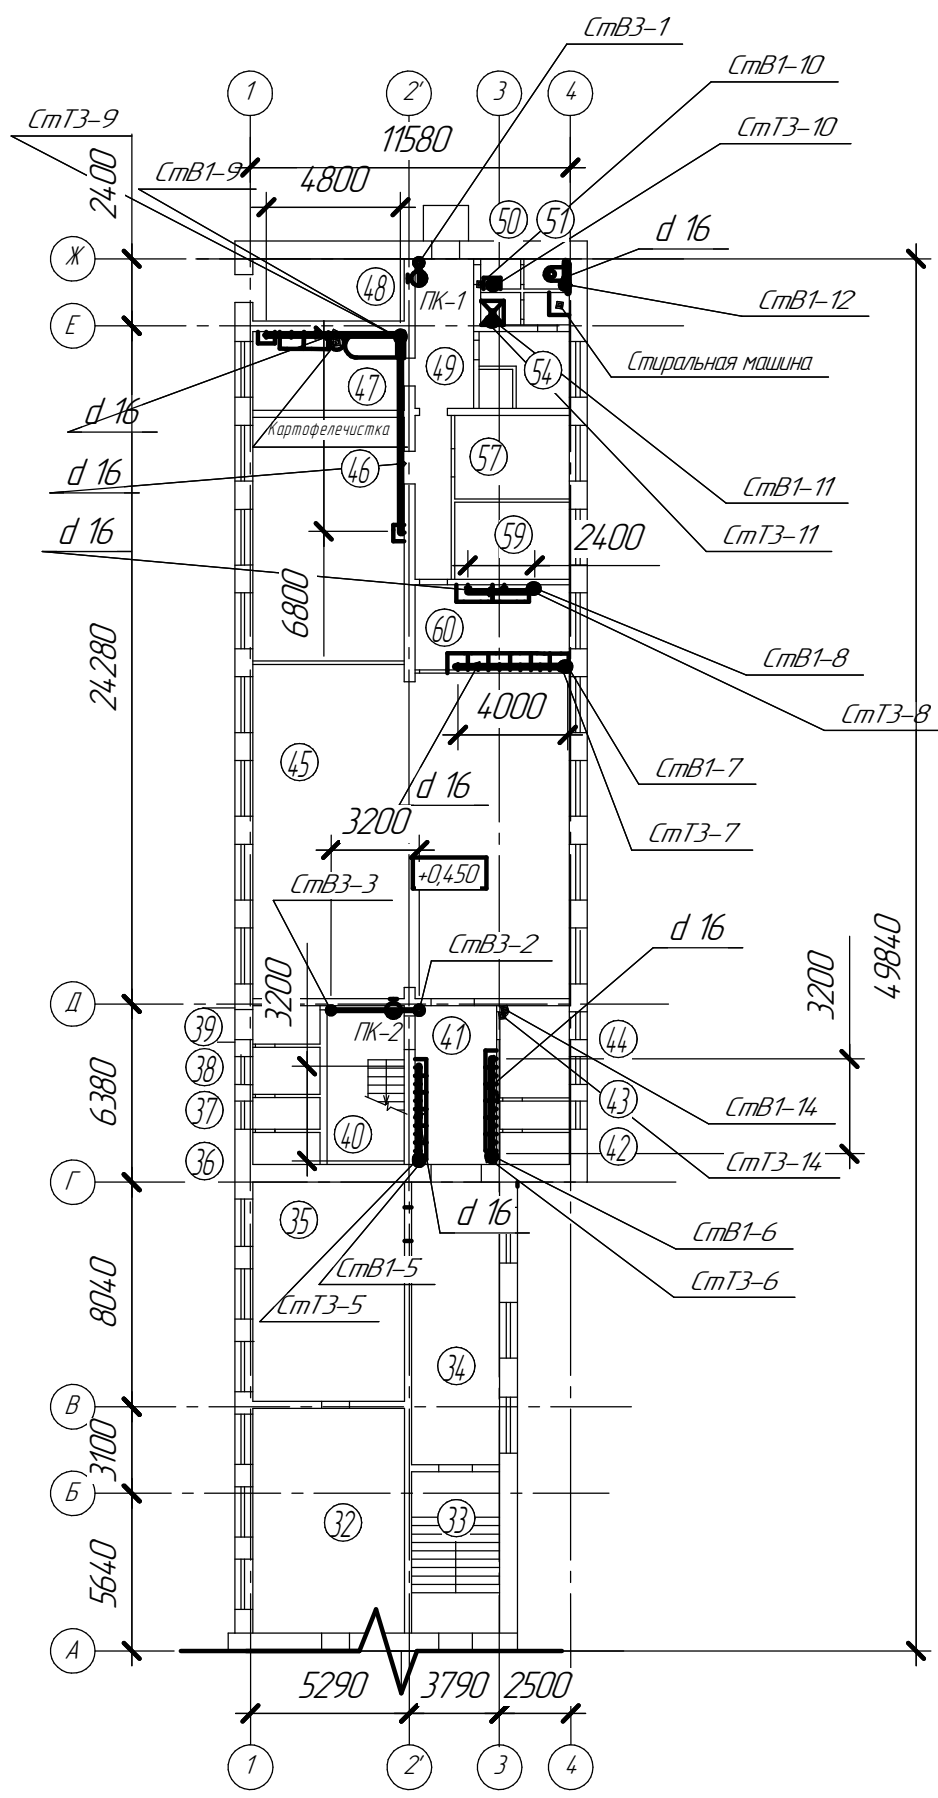

План водоснабжения подвала

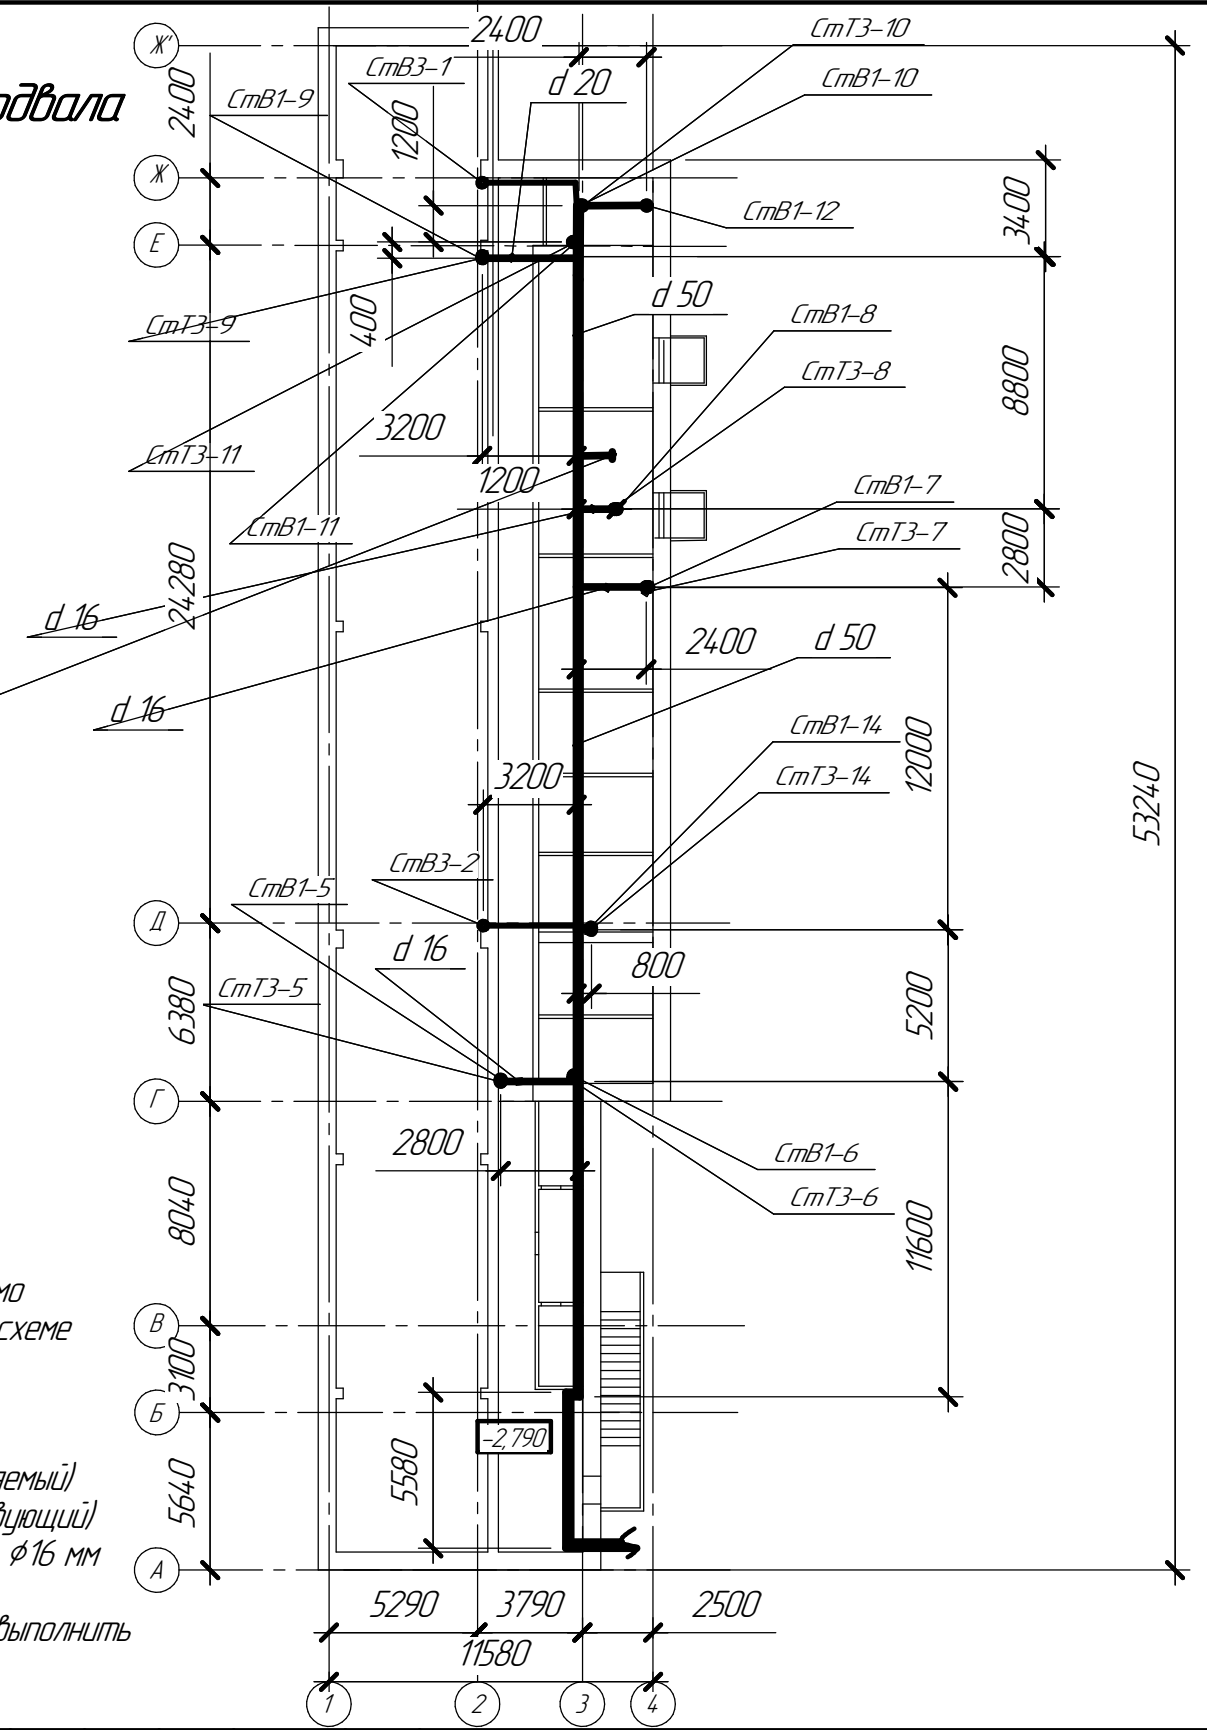

Старый ввод холодного и горячего водопровода в литер Б обрезать и заглушить

- Примечание:
1. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения условно показаны одной линией.
  2. Участки трубопровода, которые необходимо заменить показаны на аксонометрической схеме см. лист 11, 12
  3. В подвале проложено параллельно 3 магистральных трубопровода: трубопровод холодной воды  $\phi 50$  мм (заменяемый) трубопровод горячей воды  $\phi 50$  мм (существующий) трубопровод циркуляционный горячей воды  $\phi 16$  мм (вновь проектируемый)
  4. Участки противопожарного водопровода выполнить из стального трубопровода  $\phi 50$  мм

Согласовано

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чудина				
Проверил	Чумаков				
ГИП					
Н. контроль	Гуданова				
Утвердил					


МК 002/01-08-Р.А1 ВК

МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г. Перми

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
МОУ "Гимназия №6" (литер А1)	РП	6	13
План водоснабжения первого этажа			
План водоснабжения подвала			


ООО "Промакс"

План водоснабжения второго этажа

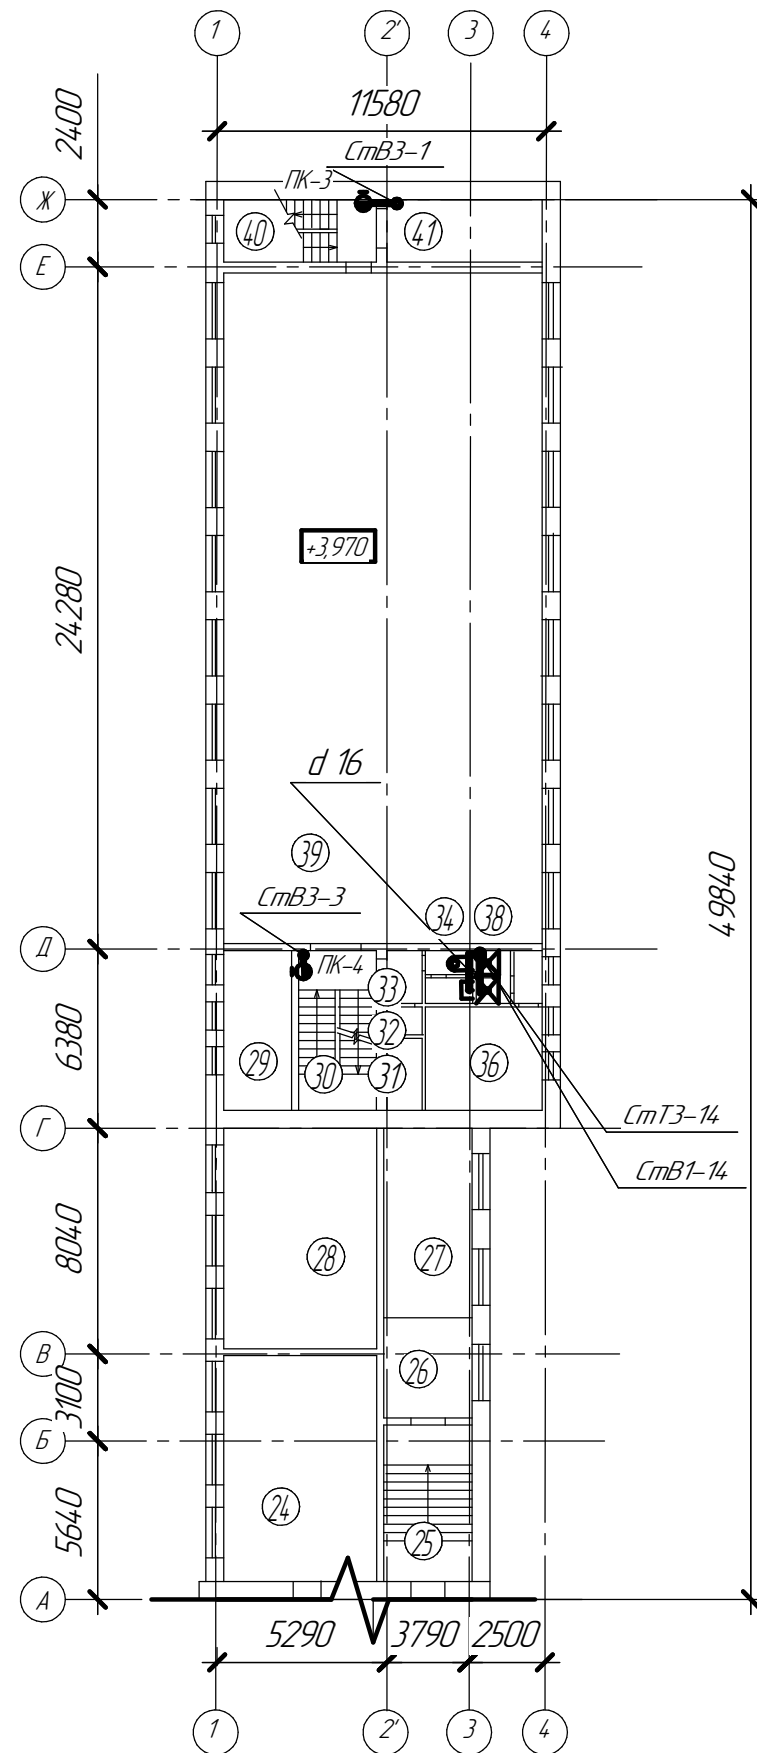

Примечание:  
1. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения условно показаны одной линией.  
2. Участки трубопровода, которые необходимо заменить показаны на аксонометрической схеме см. Лист 8,9  
3. Участки противопожарного водопровода выполнить из стального трубопровода  $\phi 50$  мм


План водоснабжения третьего этажа (второй свет)

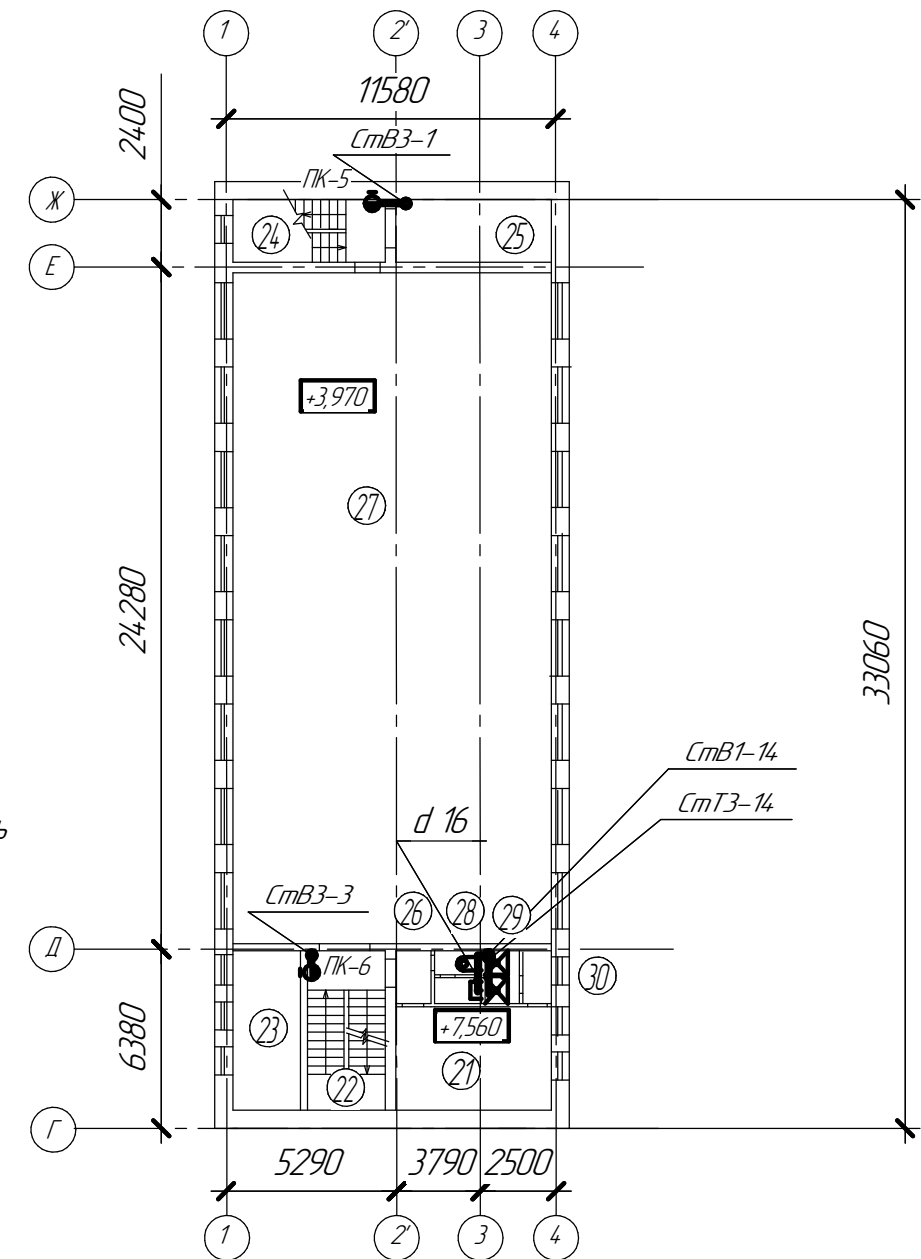

						МК 002/01-08-Р.А1 ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А1)	Стадия	Лист
Разработал	Чудинова					РП	7	13
Проверил	Чумаков							
ГИП								
Н.контр.	Гуданова					План водоснабжения второго этажа План водоснабжения третьего этажа (второй свет)	ООО "Промакс"	
Утвердил								



Схема внутренней канализации  
(Выпуск К1-2)

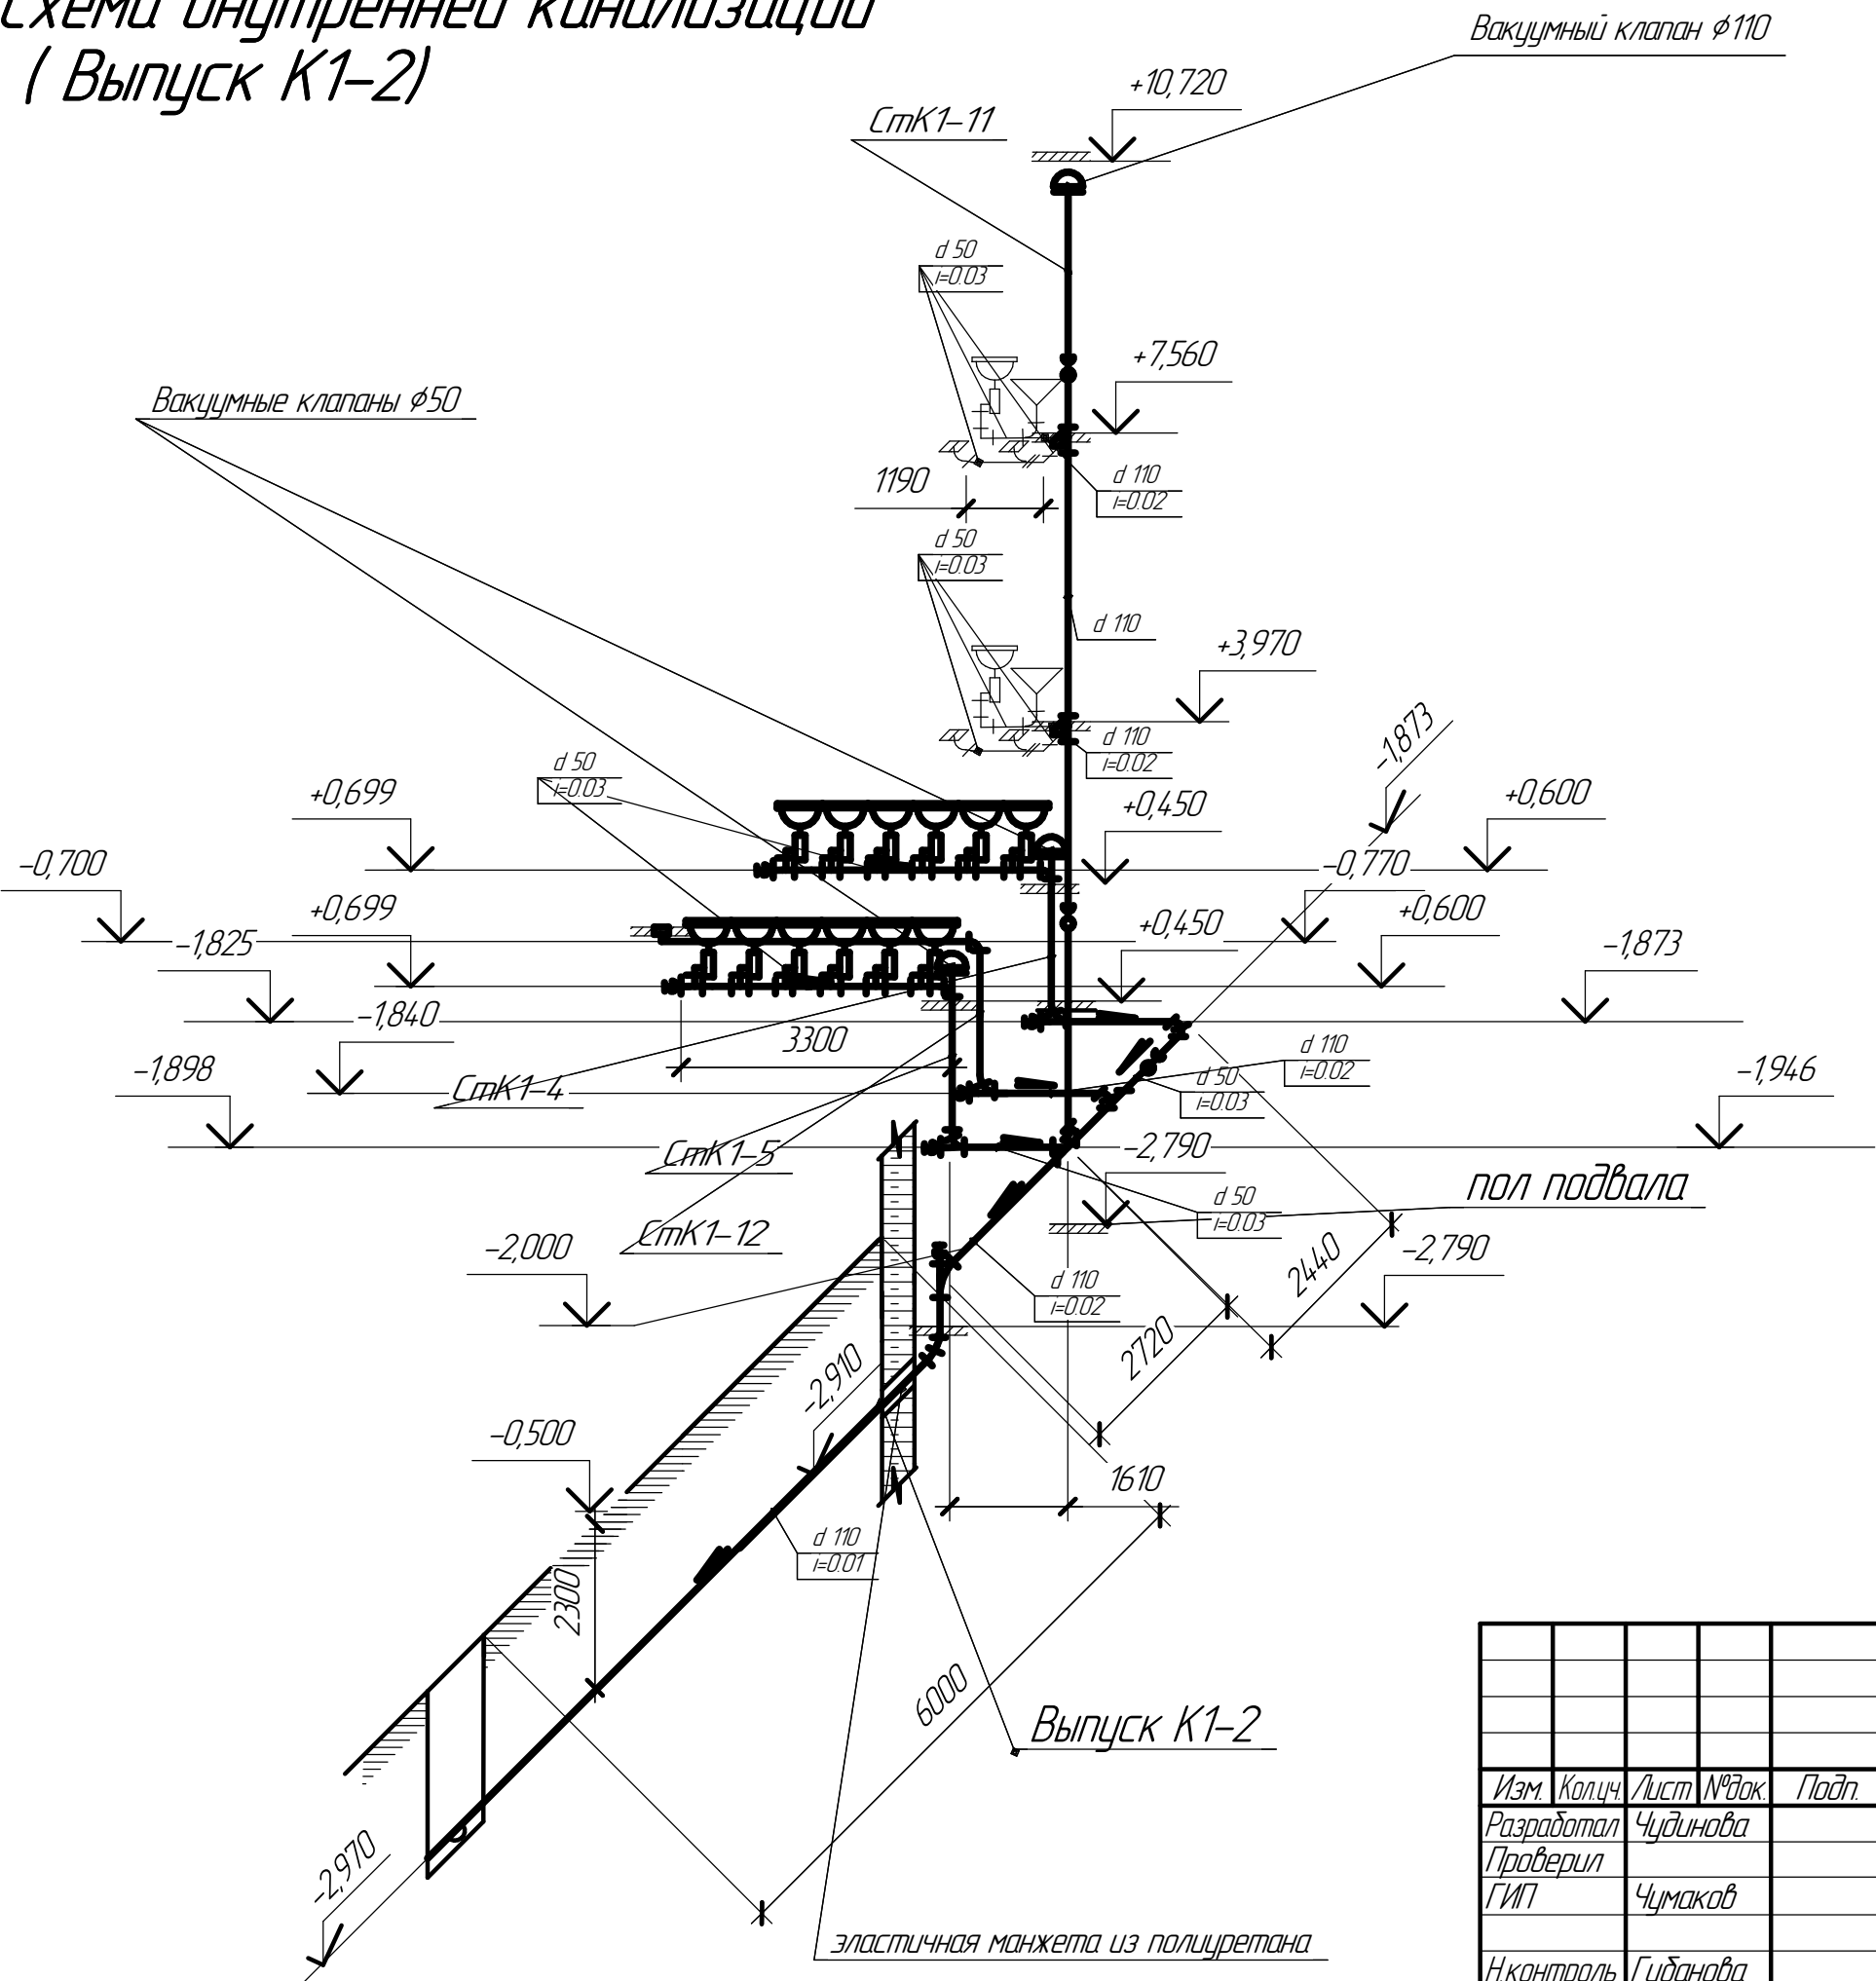

Примечание:


1. Участок канализационного трубопровода и санитарно-технические приборы, которые необходимо заменить показаны на чертеже утолщённой линией.

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


МК 002/01-08-Р.А1 ВК					
МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чудинова				
Проверил	Чумаков				
ГИП					
Н.контр.	Гуданова				
Утвердил					
Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А1)				Стадия	Лист
Схема внутренней канализации (Выпуск К1-2)				РП	9
					Листов
					13
				ООО "Промакс"	

Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-1)

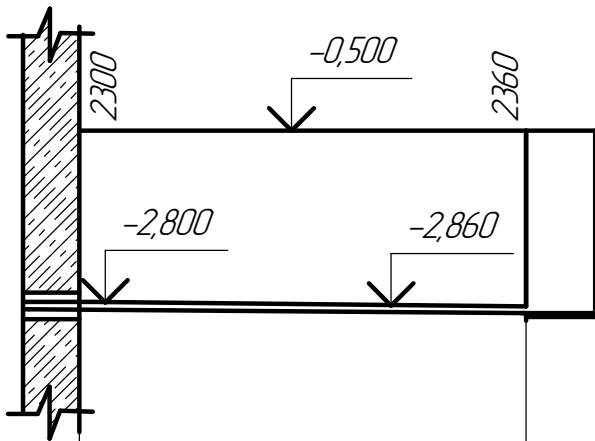

Отметка лотка трубы	-2,910	-2,970
Проектная отметка земли	-0,500	-0,500
Натуральная отметка земли	-0,500	-0,500
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПВХ для наружной прокладки d110	
Основание	естественное	
Длина	Уклон	60000,01
Расстояние	6000	
Номер колодца	1	

Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-2)

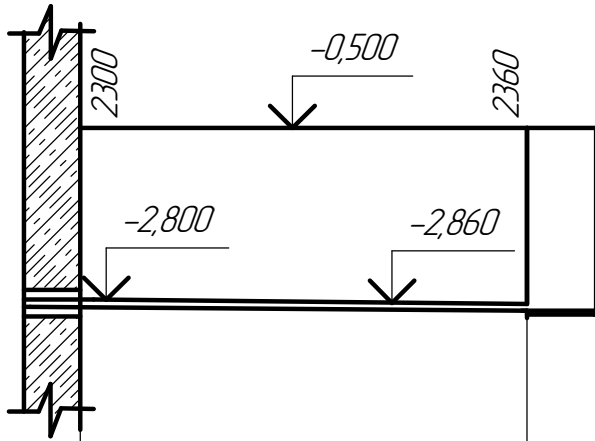

Отметка лотка трубы	-2,910	-2,970
Проектная отметка земли	-0,500	-0,500
Натуральная отметка земли	-0,500	-0,500
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПВХ для наружной прокладки d110	
Основание	естественное	
Длина	Уклон	60000,01
Расстояние	6000	
Номер колодца	2	

Примечание:

1. Глубину заложения трубопроводов уточнить при вскрытии.

МК 002/01-08-Р.А1 ВК					
МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чудинова				
Проверил	Чумаков				
ГИП					
Н.контр.оль	Гуданова				
Утвердил					
Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А1)				Стадия	Лист
Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-1,К1-2)				РП	10
					Листов
					13
				ООО"Промакс"	