


Ситуационный план сетей водоснабжения и канализации земельного участка

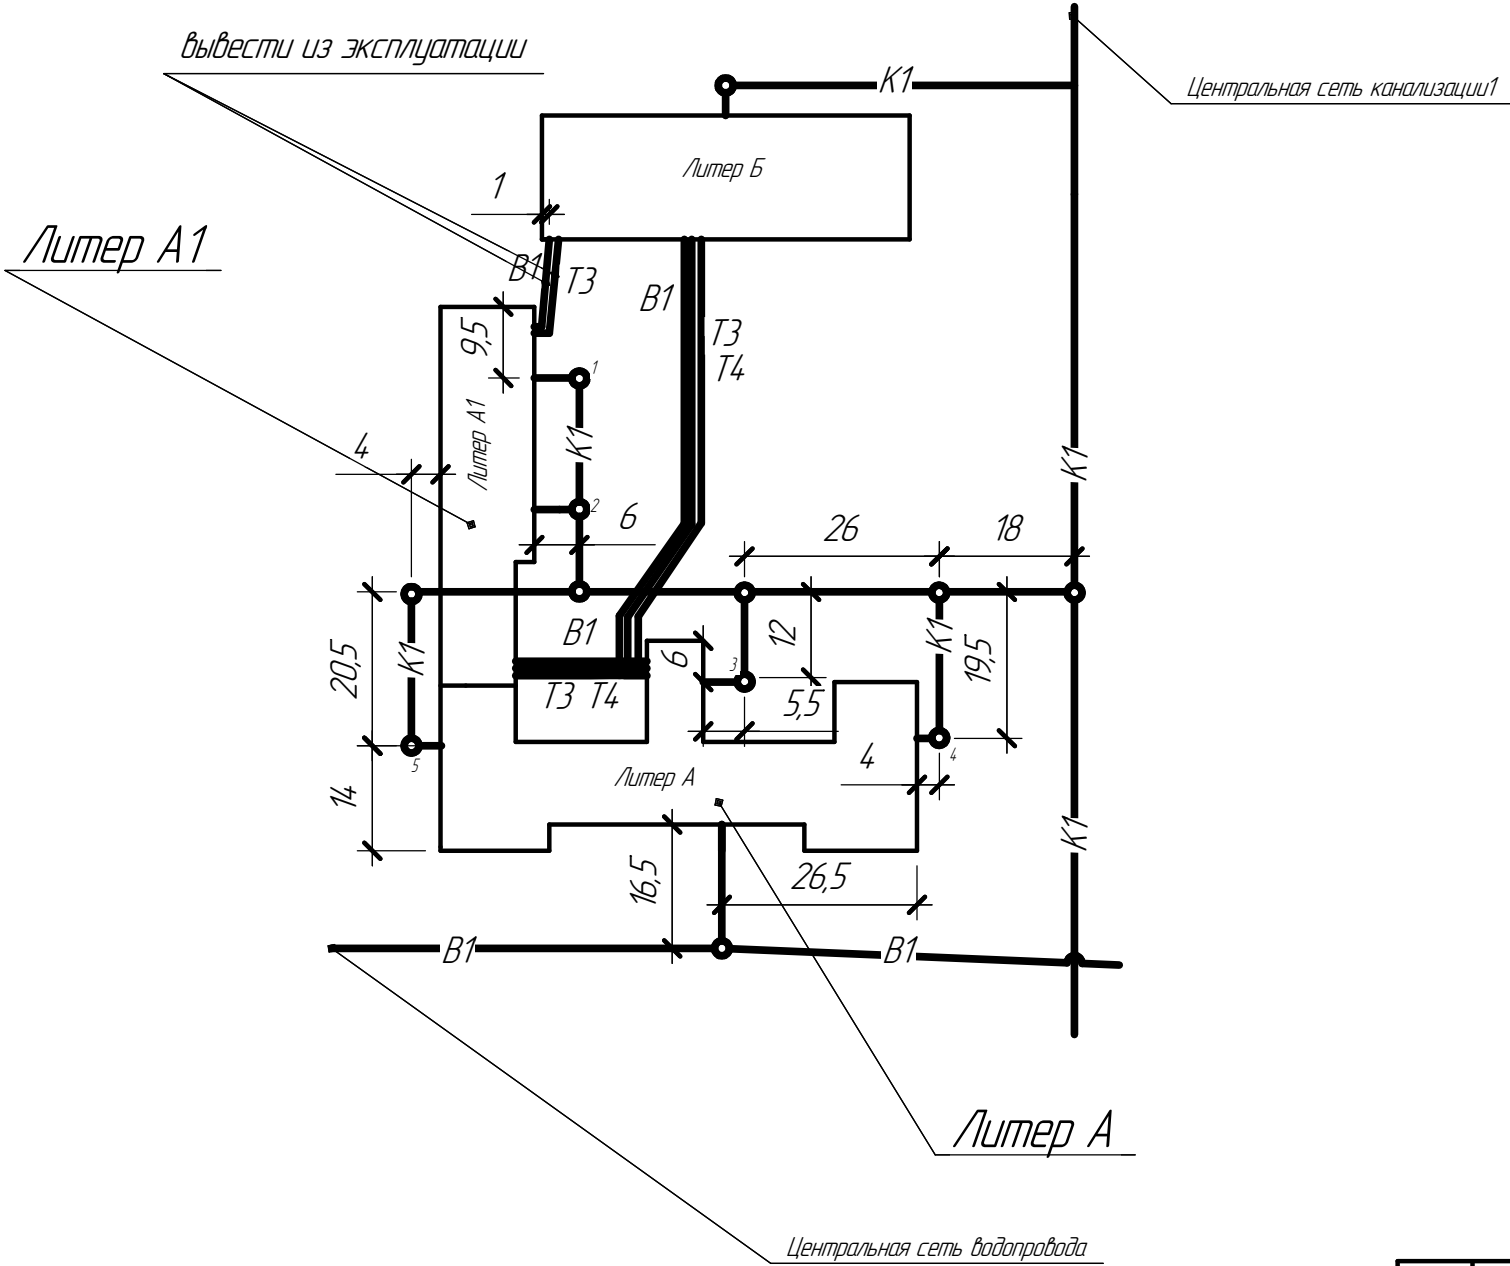


Примечания:

1. Вследствии того, что наружные сети холодного и горячего водопровода из Литера А1 в Литер Б невозможно проложить на старом месте, проектом предусмотрено, что они будут проходить в существующем тепловом канале из Литера А в Литер Б, совместно с трубами отопления это условие учтено в проекте Литера Б.

Согласовано					
Инв. № подл.					
Гип					
Проверил					
Разработал					
Изм.					
Дата					
Взам. инв. №					

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чудинова					РП	3	22
Проверил		Чумаков							
ГИП						Ситуационный план инженерных сетей земельного участка	ООО"Промакс"		
Н.контр.		Гуданова							
Утвердил									

План канализации подвала

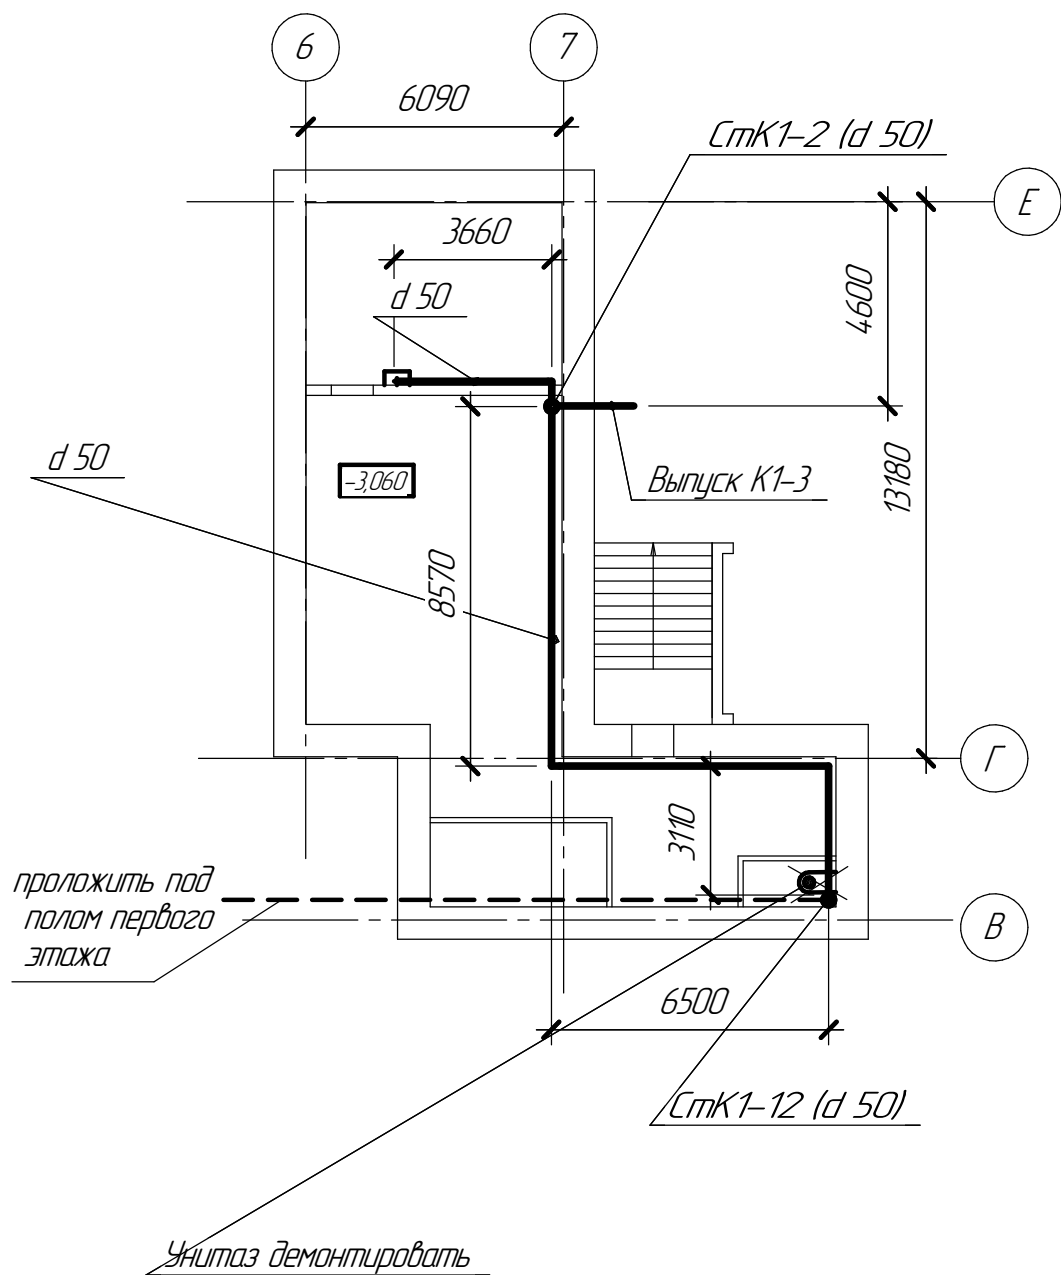


Примечания:

1. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (см. Лист 14).

Согласовано					
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				

						МК 002/01-08-Р.А ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)	Стадия	Лист
Разработал		Чудинова					РП	4
Проверил		Чумаков						22
ГИП								
Н.контр.оль		Гуданова				План канализации подвала	ООО "Промакс"	
Утвердил								

План канализации первого этажа

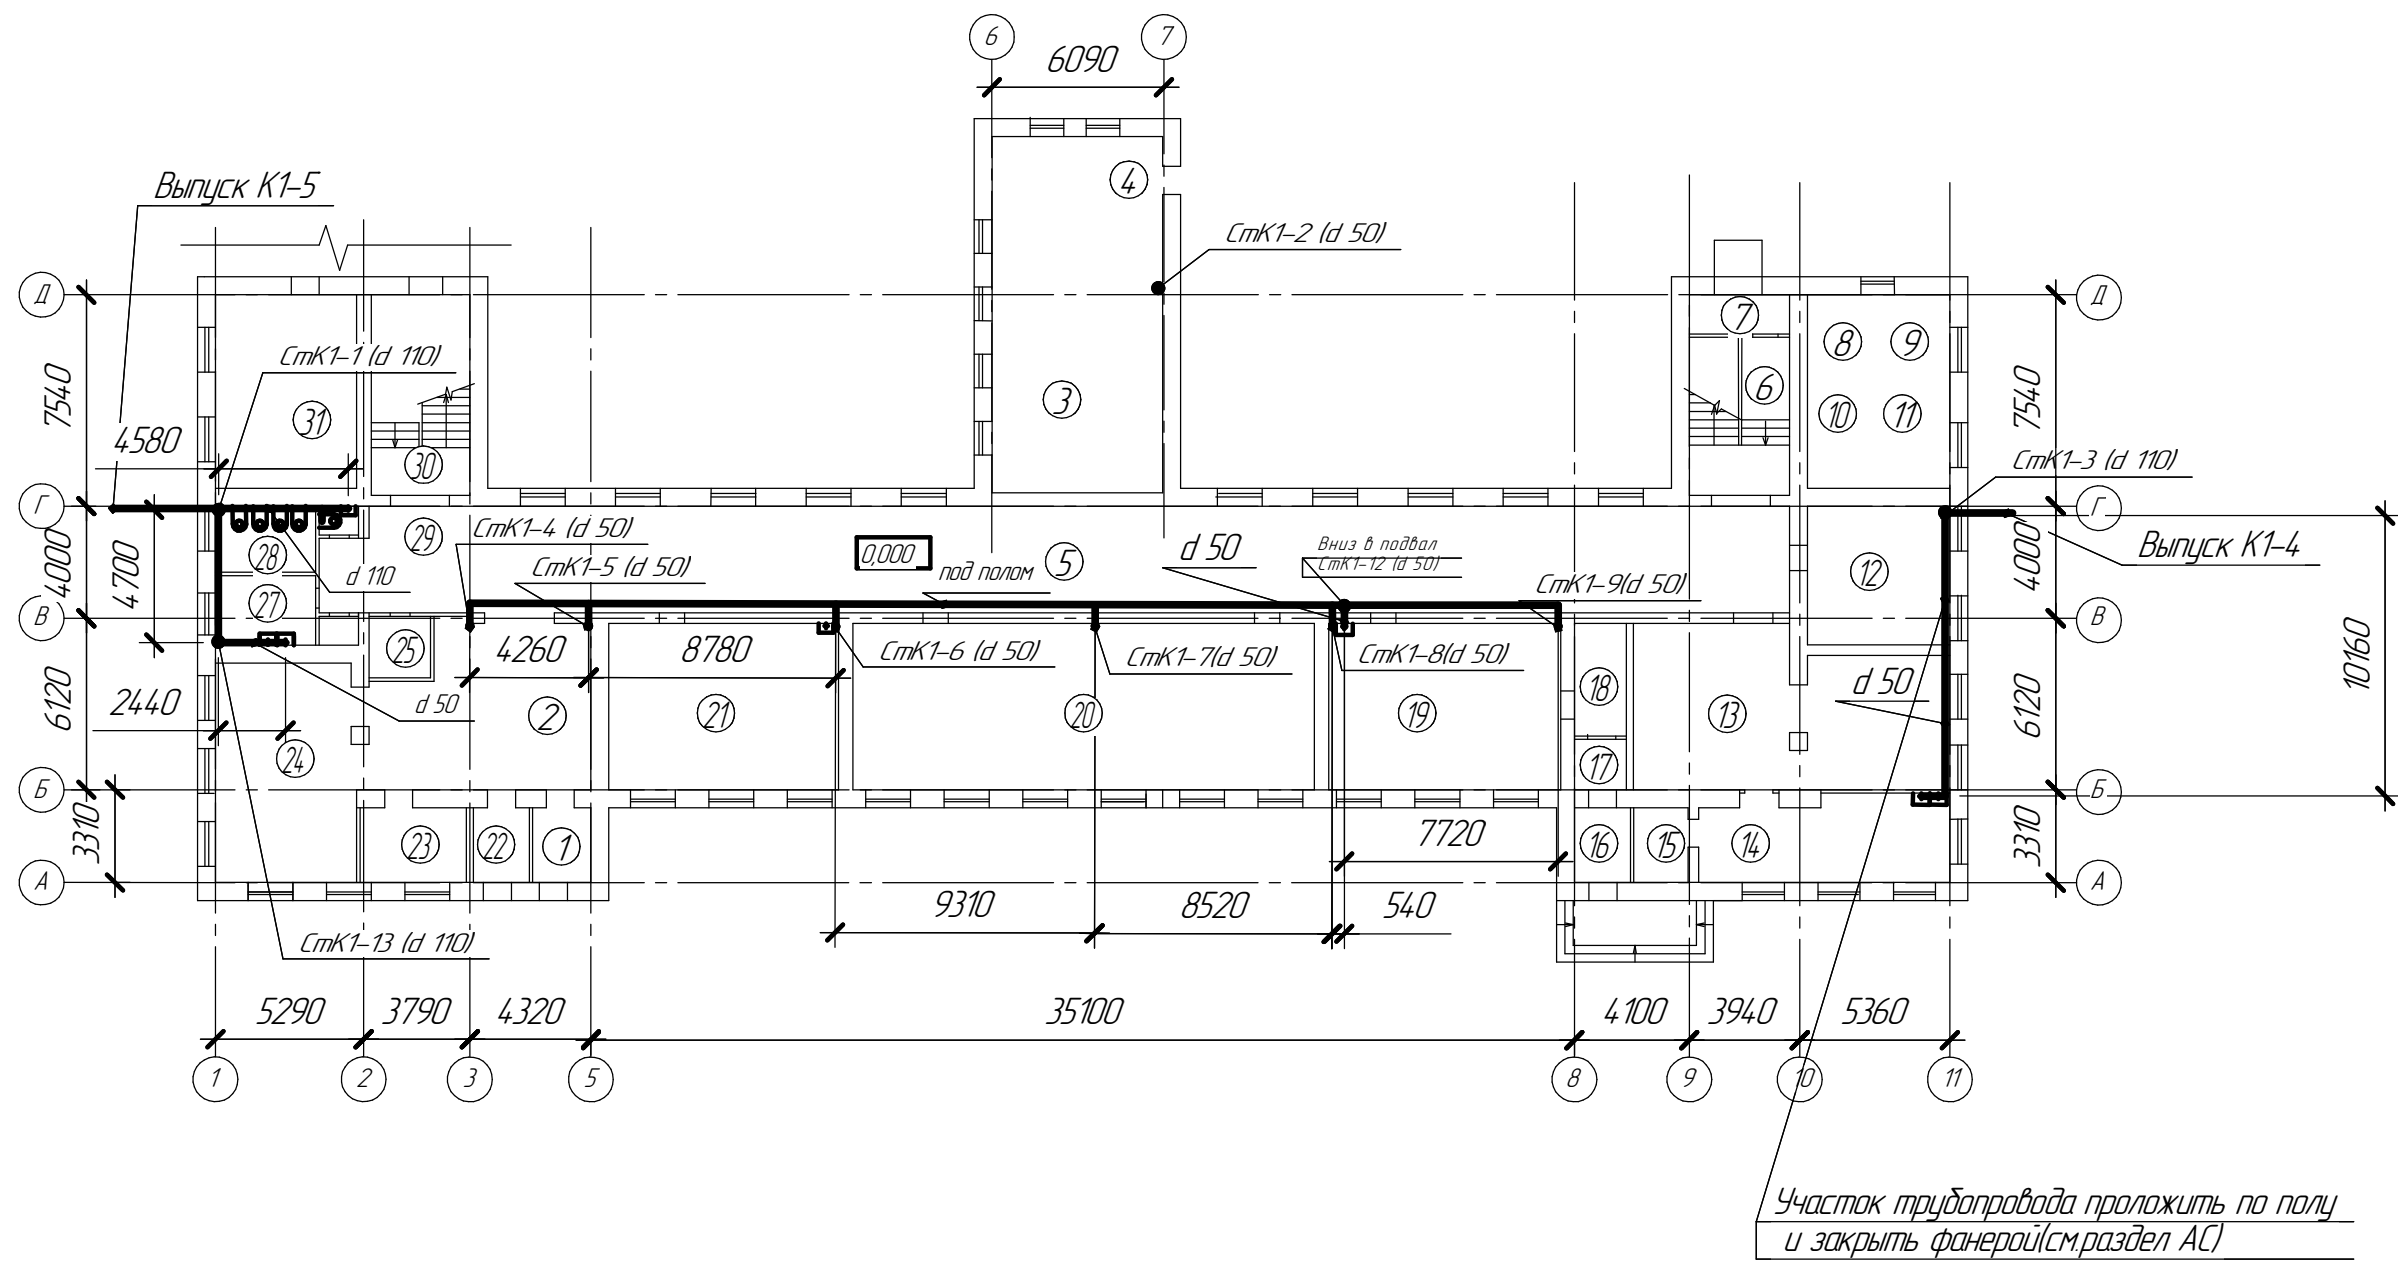


Примечания:

1. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (см. Листы 15, 16).
2. Дополнительно установить умывальник в санузле 27 и в классе 21. Стояки от умывальников в классах второго этажа отвести в магистральный трубопровод, который проложить по грунту под полом и в стояк К1-12 в подвал.
3. Стояки См К1-2, См К1-3, См К1-4, См К1-5, См К1-6, См К1-7, См К1-8, См К1-9 обшить гипсокартоном (см. раздел АС).
4. Стояки См К1-2, См К1-3, См К1-4, См К1-5, См К1-6, См К1-7, См К1-8, См К1-9 проложить в изоляции Aeroflex для снижения шума.

						МК 002/01-08-Р.А ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)	Стадия	Лист
Разработал	Чудинова					РП	5	22
Проверил	Чумаков					План канализации первого этажа ООО "Промакс"		
ГИП								
Н. контроль	Гуданова							
Утвердил								

План канализации второго этажа

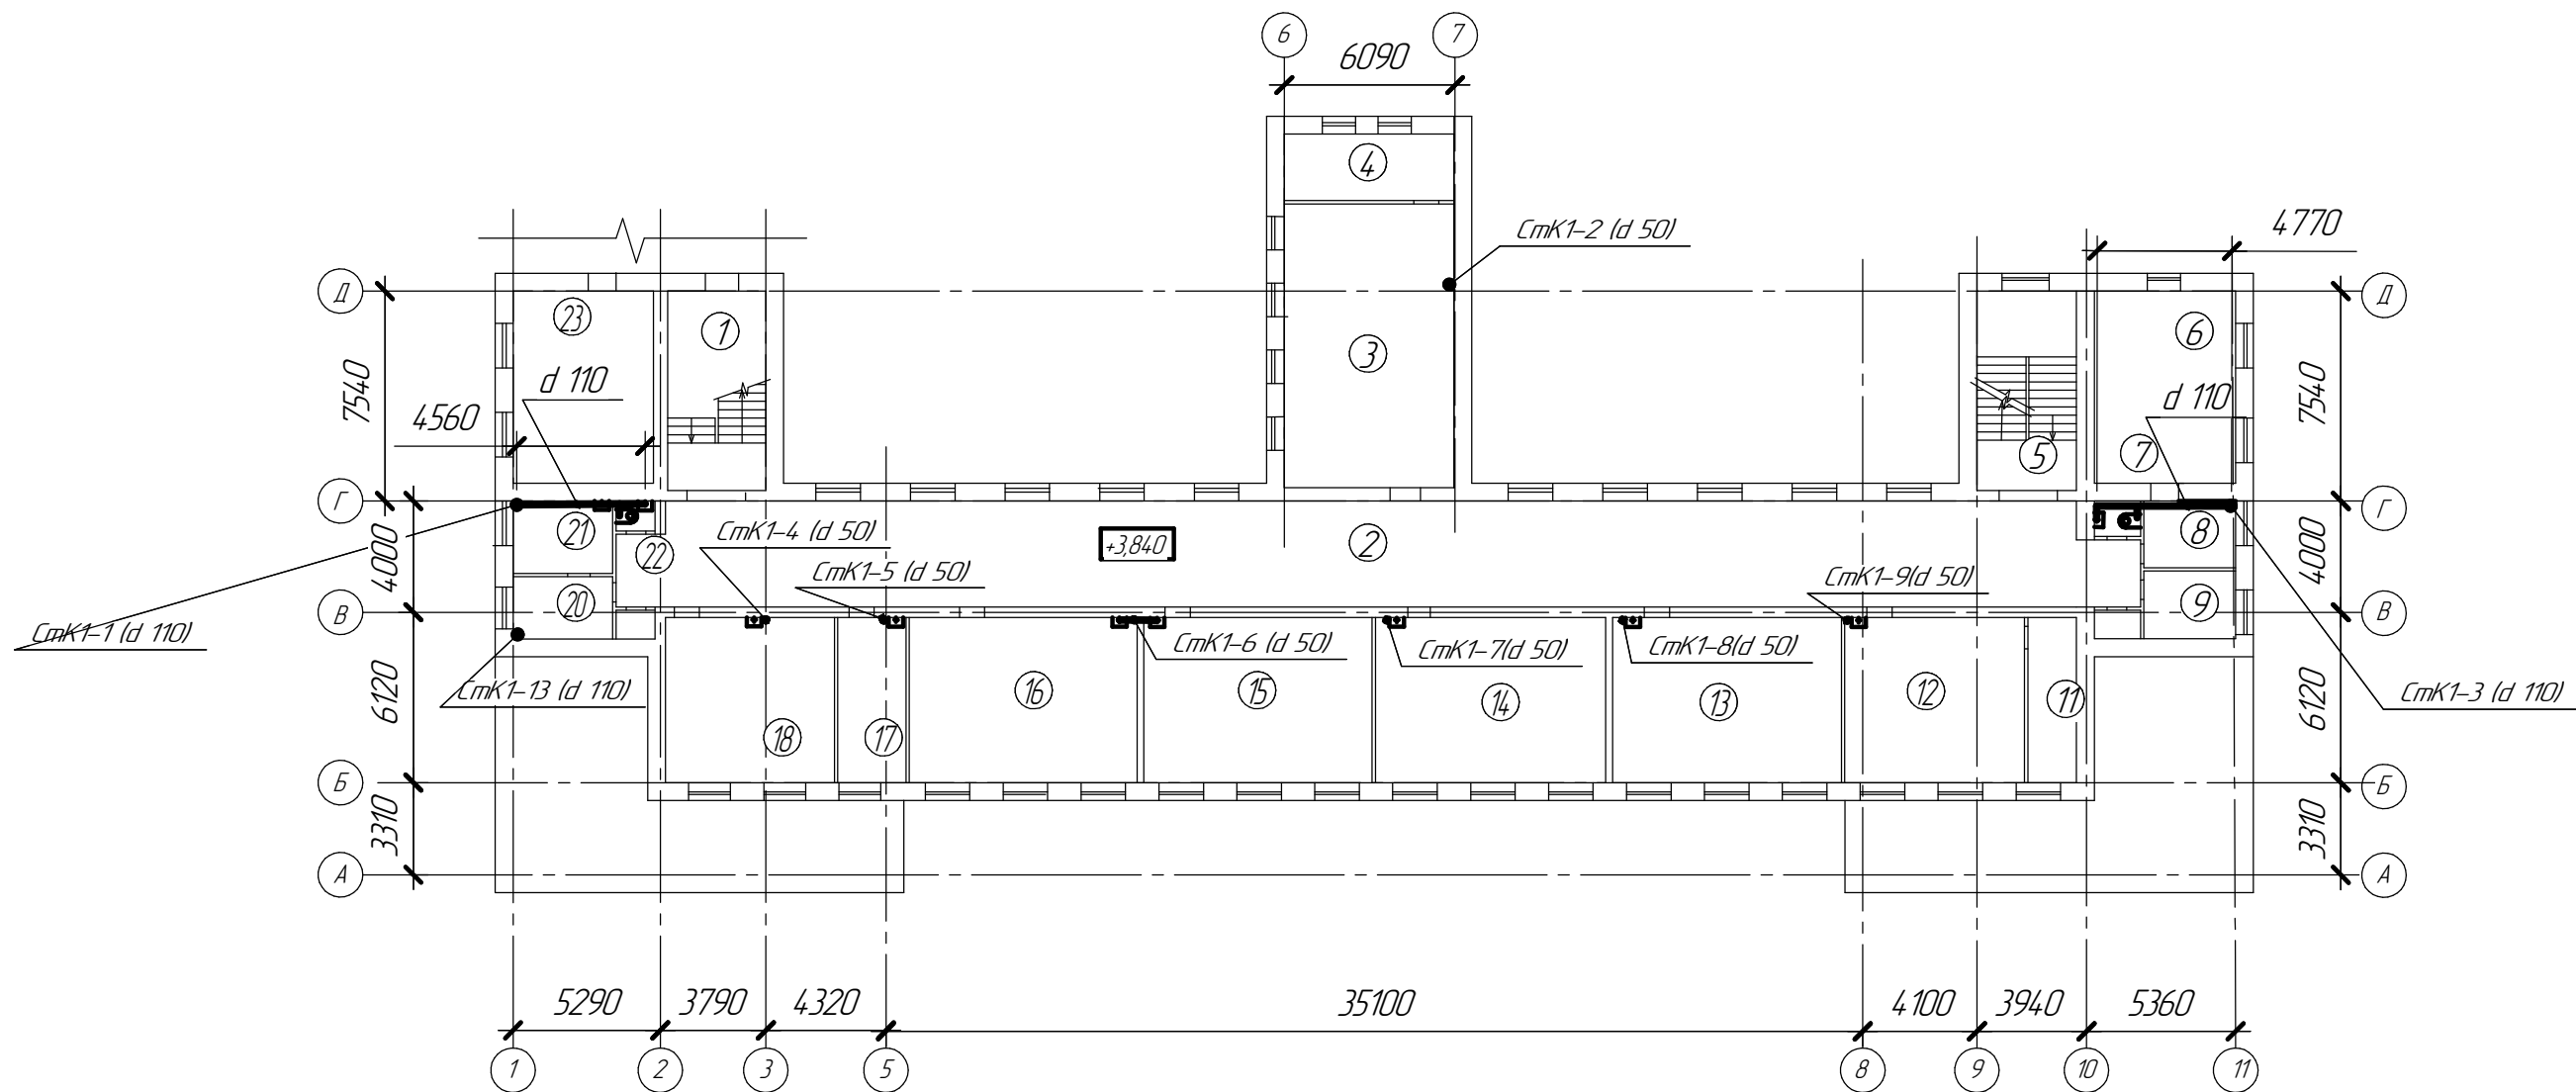


Примечания:

1. Стояки Ст К1-2, Ст К1-3, Ст К1-1, Ст К1-13, Ст К1-4, Ст К1-5, Ст К1-6, Ст К1-7, Ст К1-8, Ст К1-9, обшить гипсокартоном (см. раздел АС)
2. Дополнительно установить умывальник в медпункте 21, в классах 12, 13, 14, 15, 16, 17 и в учительской 18.
3. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (см. Листы 15, 16).
4. Стояки Ст К1-4, Ст К1-5, Ст К1-6, Ст К1-7, Ст К1-8, Ст К1-9 вывести под потолок второго этажа и установить вакуумные клапаны.
5. Стояки Ст К1-2, Ст К1-3, Ст К1-4, Ст К1-5, Ст К1-6, Ст К1-7, Ст К1-8, Ст К1-9 проложить в изоляции Aeroflex для снижения шума

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чудинова						РП	6	22
Проверил	Чумаков								
ГИП						План канализации второго этажа	ООО"Промакс"		
Н.контроль	Гуданова								
Утвердил									

План канализации третьего этажа

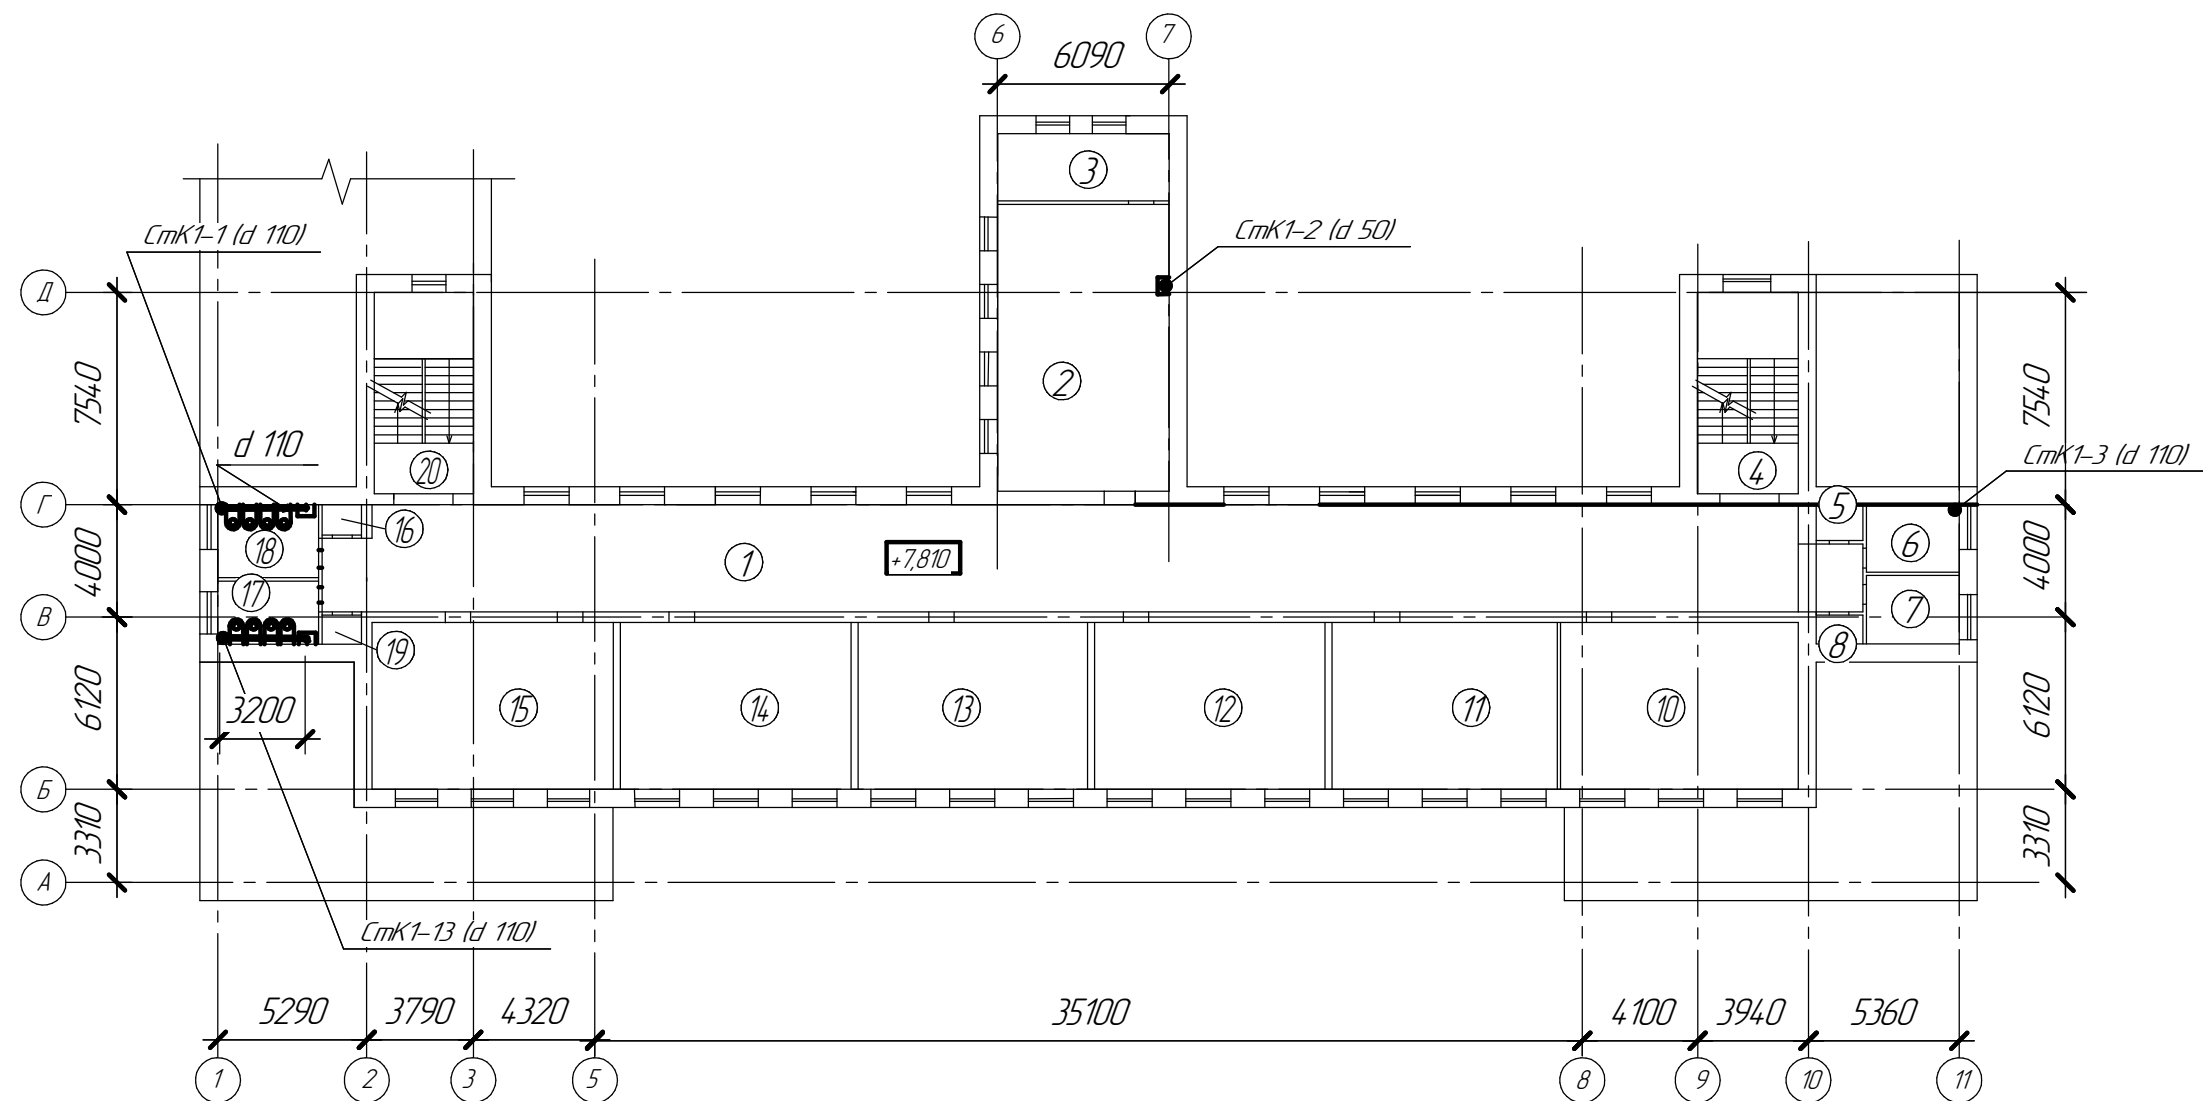

Примечания:

- 1. Стояки Ст К1-2, Ст К1-3 обшить гипскартоном (см.раздел АС)
- 2. Дополнительно установить 4 унитаза и умывальник в сан-узле 17,отвод стоков от которых осуществить в стояк Ст К1-13
- 3. Участки сетей,которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах(См. Листы 15,16).
- 4. Стояки Ст К1-2, Ст К1-3 проложить в изоляции Aeroflex для снижения шума

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чудинова					РП	7	22
Проверил		Чумаков							
ГИП									
						План канализации третьего этажа	ООО"Промакс"		
Н.контроль		Гуданова							
Утвердил									


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План канализации четвёртого этажа

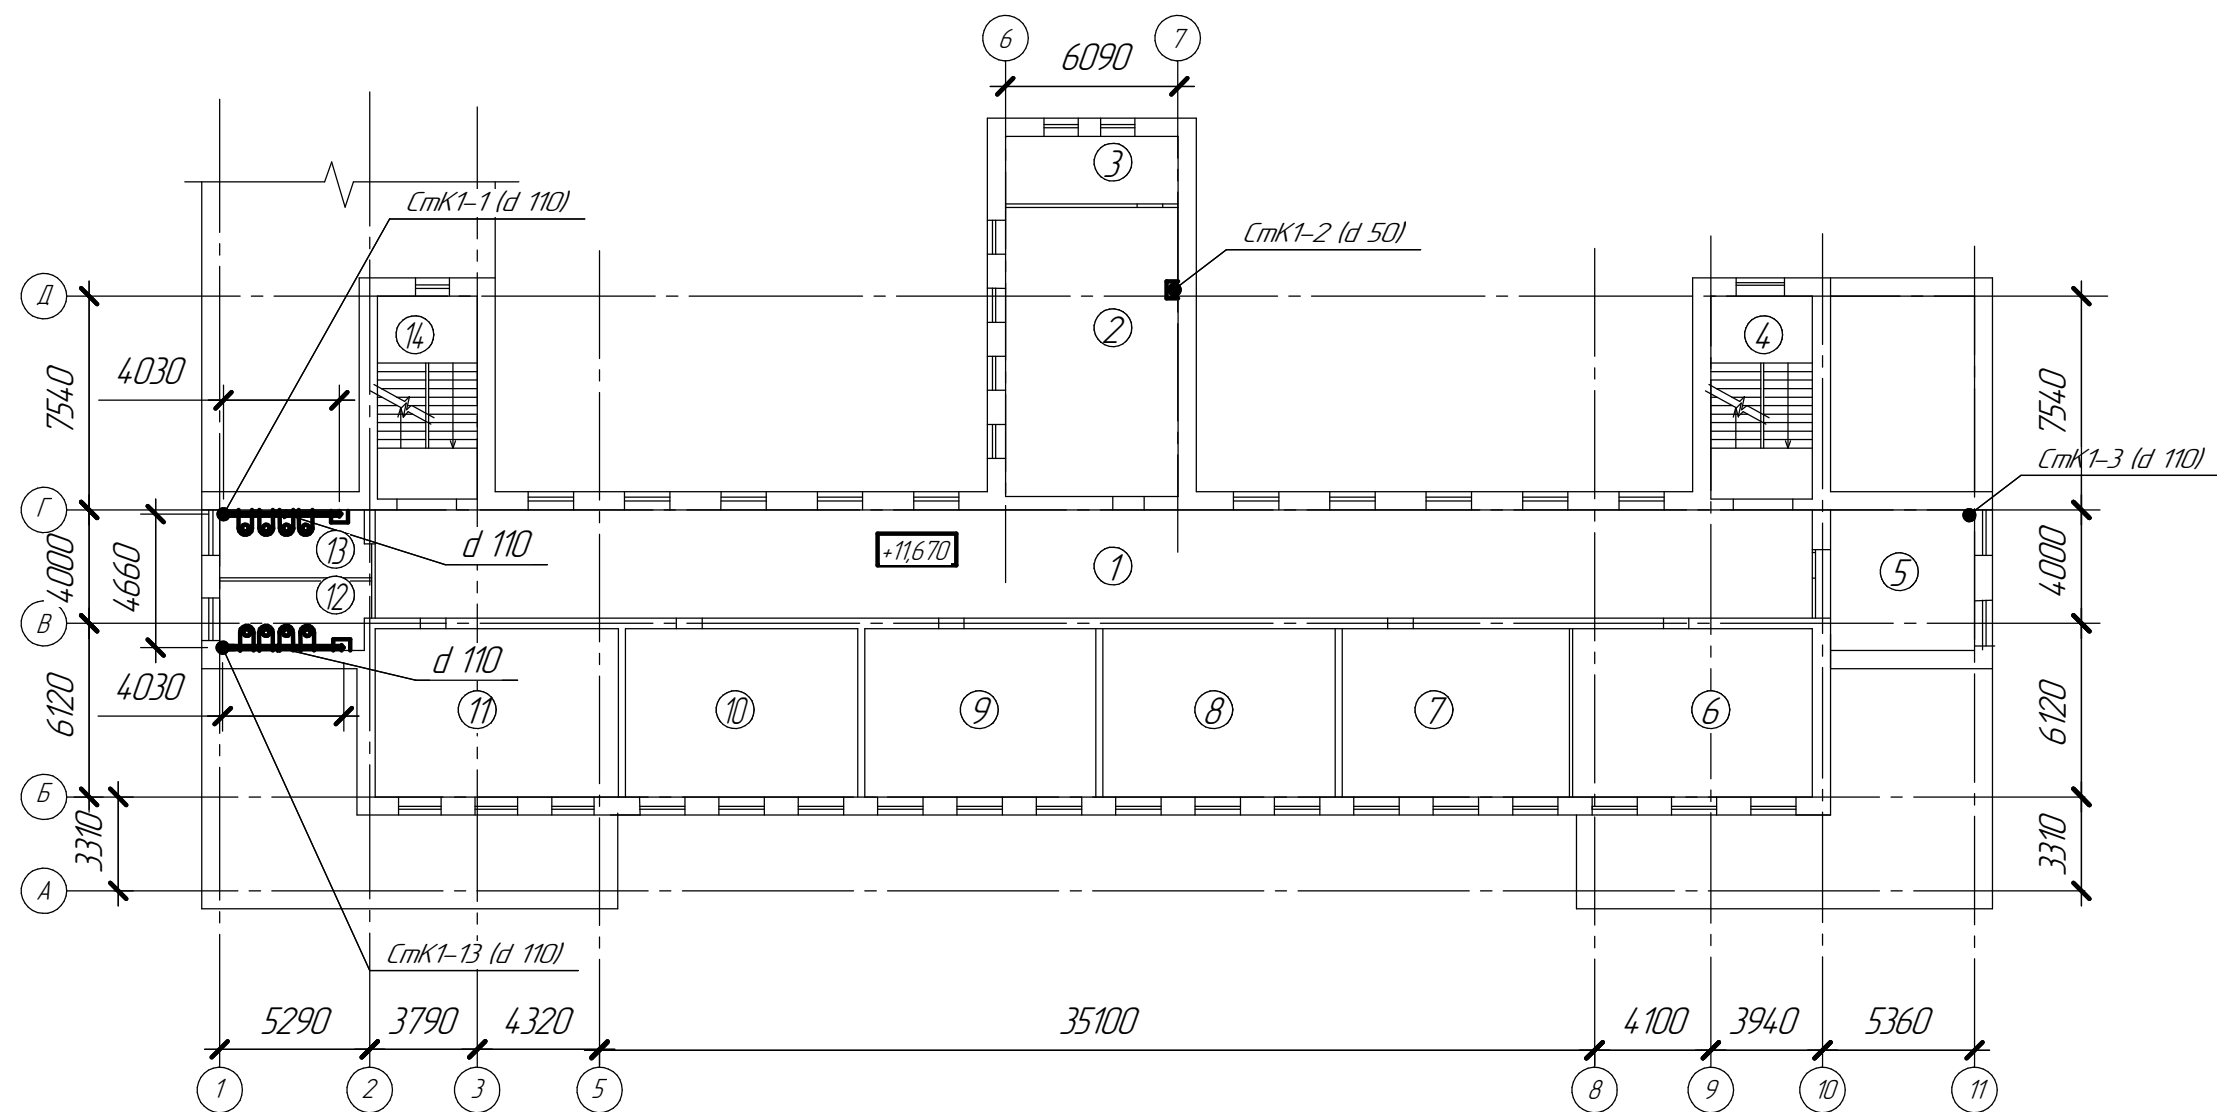

Примечания:


1. Стояки Ст К1-2, Ст К1-3 обшить гипсокартоном (см.раздел АС)
2. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (См. Листы 15, 16).
3. Стояки Ст К1-2, Ст К1-3 проложить в изоляции Aeroflex для снижения шума

						МК 002/01-08-Р.А ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)	Стадия	Лист
Разработал	Чудинова						РП	8
Проверил	Чумаков					План канализации четвёртого этажа		22
ГИП								
Н. контроль	Гуданова					ООО "Промакс"		
Утвердил								

План водоснабжения подвала


Примечания:

1. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (См. Листы 19, 20).
2. Сеть противопожарного водопровода с пожарными кранами и пожарным насосом удовлетворяет нормам и не требует замены, на рабочих чертежах не показана.
3. Водомерный узел существующий и не требует замены.
4. Тепловой узел и обвязка бойлера см. раздел ОВ

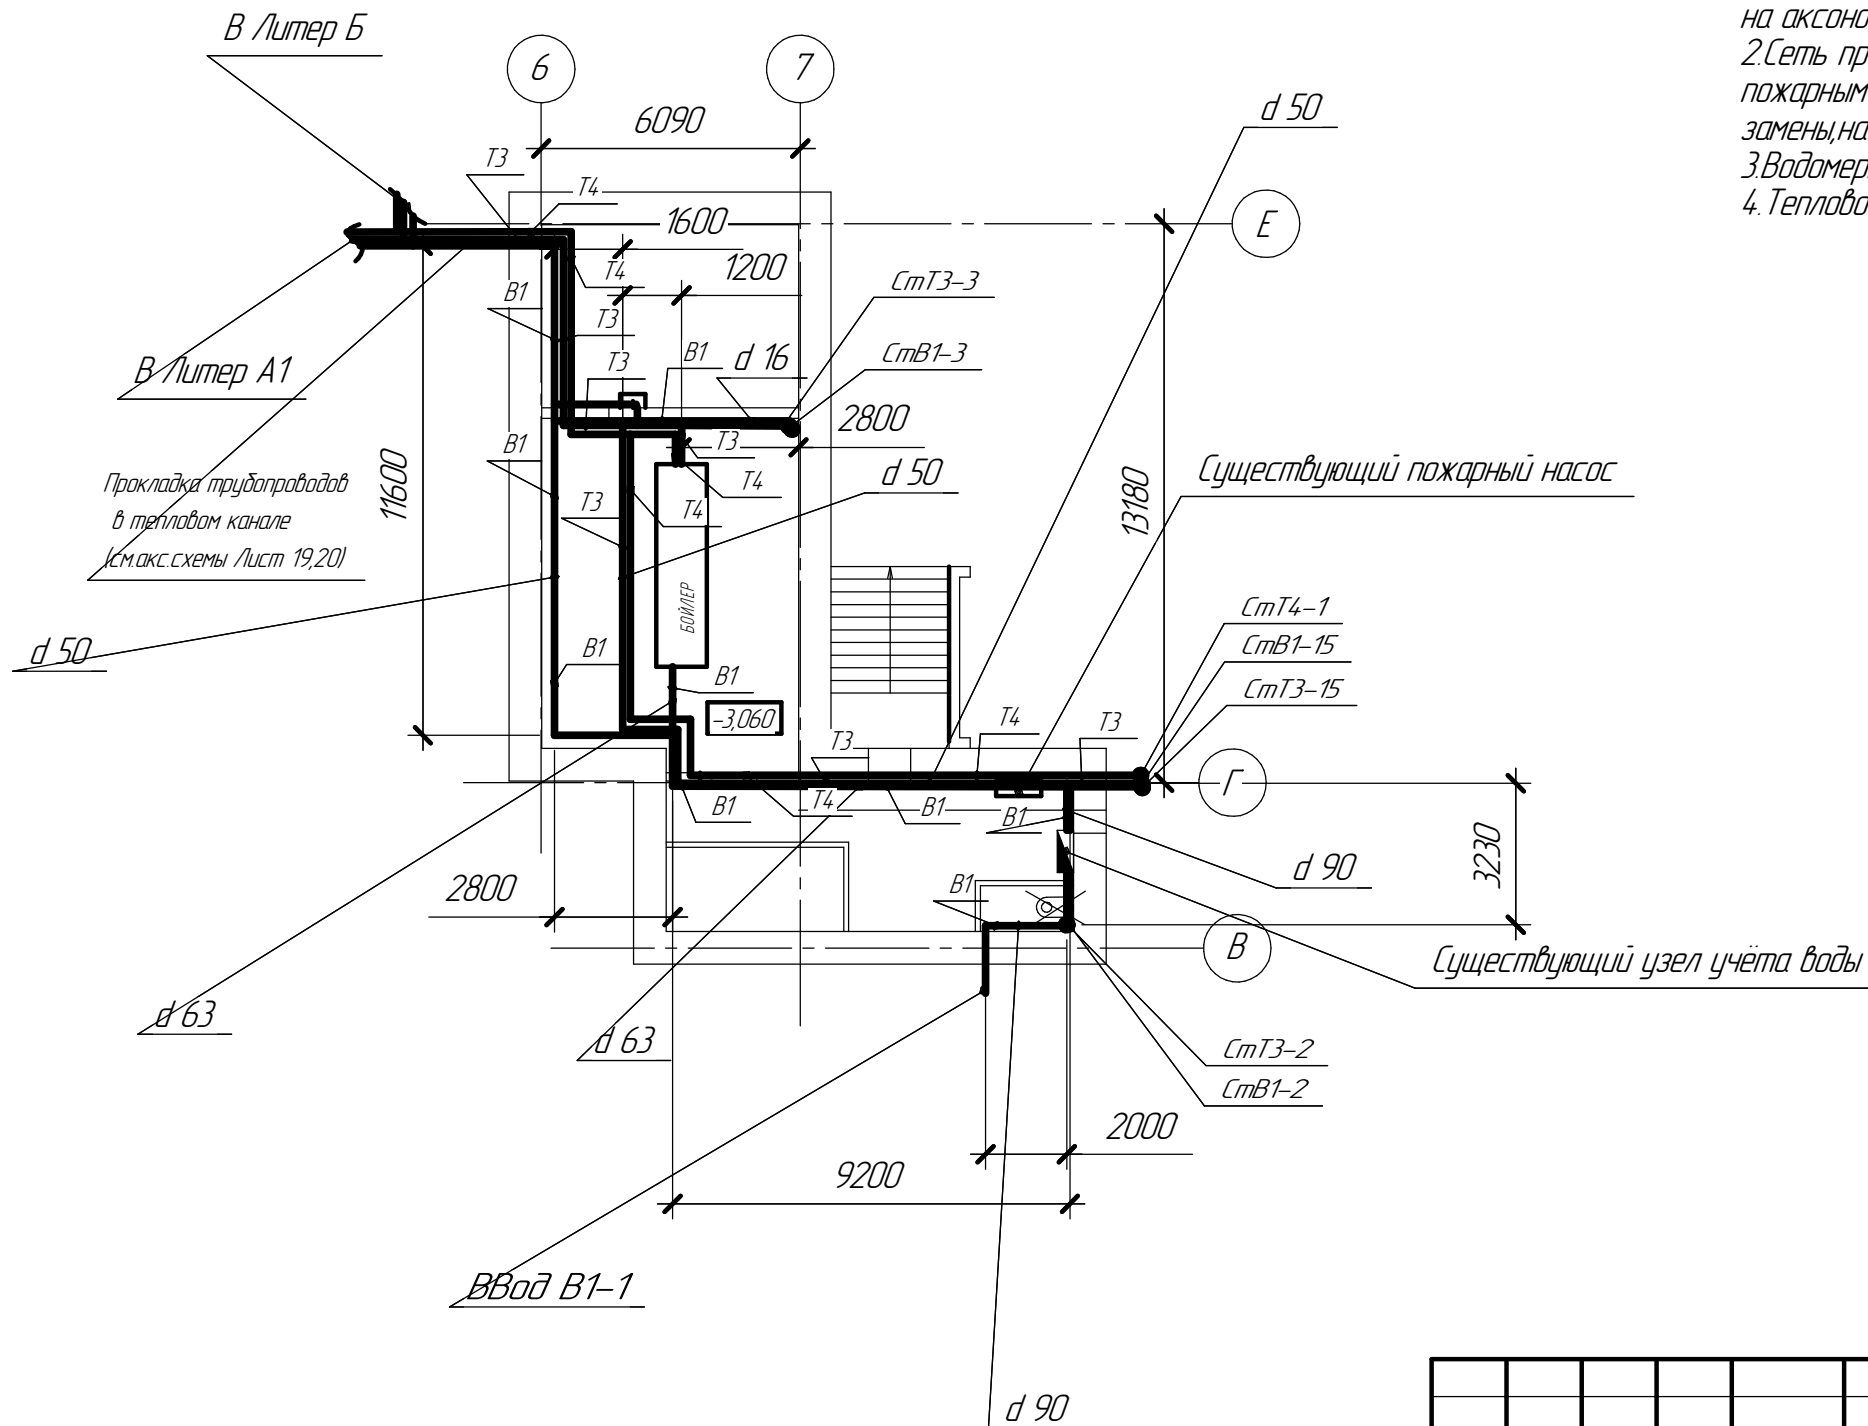

						МК 002/01-08-Р.А ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Чудинова				Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)	Стадия	Лист
Проверил							РП	9
ГИП		Чумаков						22
Н. контроль		Губанова				План водоснабжения подвала	ООО "Промакс"	
Утвердил								

План водоснабжения первого этажа

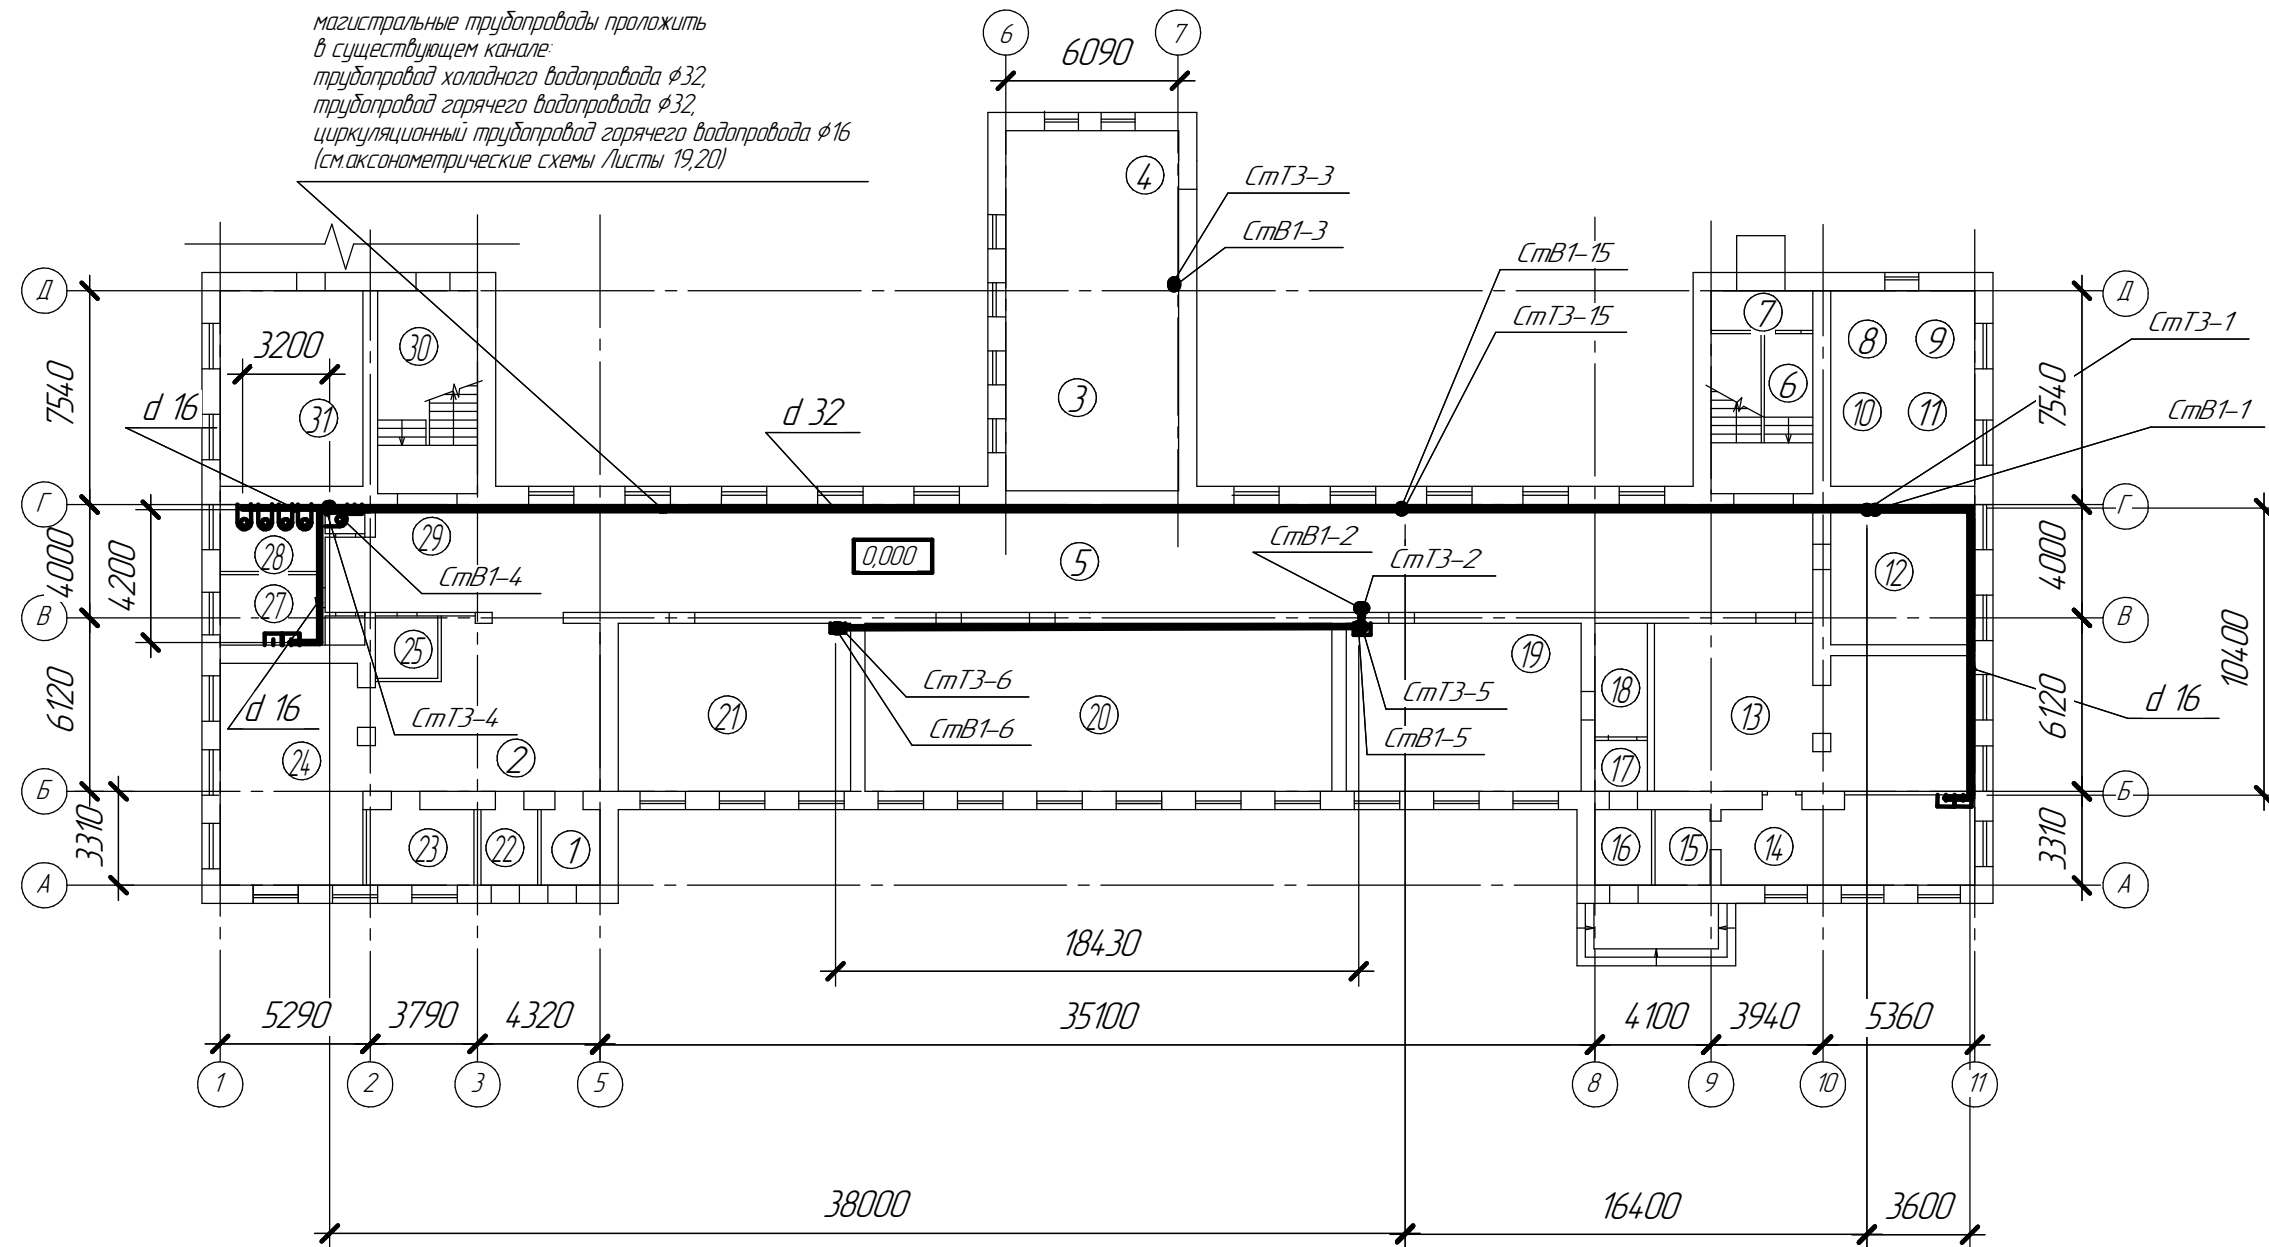

Примечания:


1. Стояки *См В1-1,См ТЗ-1,См В1-3,См ТЗ-3,См В1-5,См ТЗ-5,См В1-6,СмТЗ-6* обшить гипсокартоном (см.раздел АС)
А участок от *См В1-5* до стояка *В1-6* проложить над подвесным потолком.
2. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения условно показаны одной линией.
3. Участки сетей,которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах(см. Листы 19,20).

						МК 002/01-08-Р.А ВК		
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист
Разработал		Чудинова					РП	10
Проверил		Чумаков				План водоснабжения первого этажа		22
ГИП								
Н.контроль		Гуданова				ООО"Промакс"		
Утвердил								

Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

План водоснабжения второго этажа

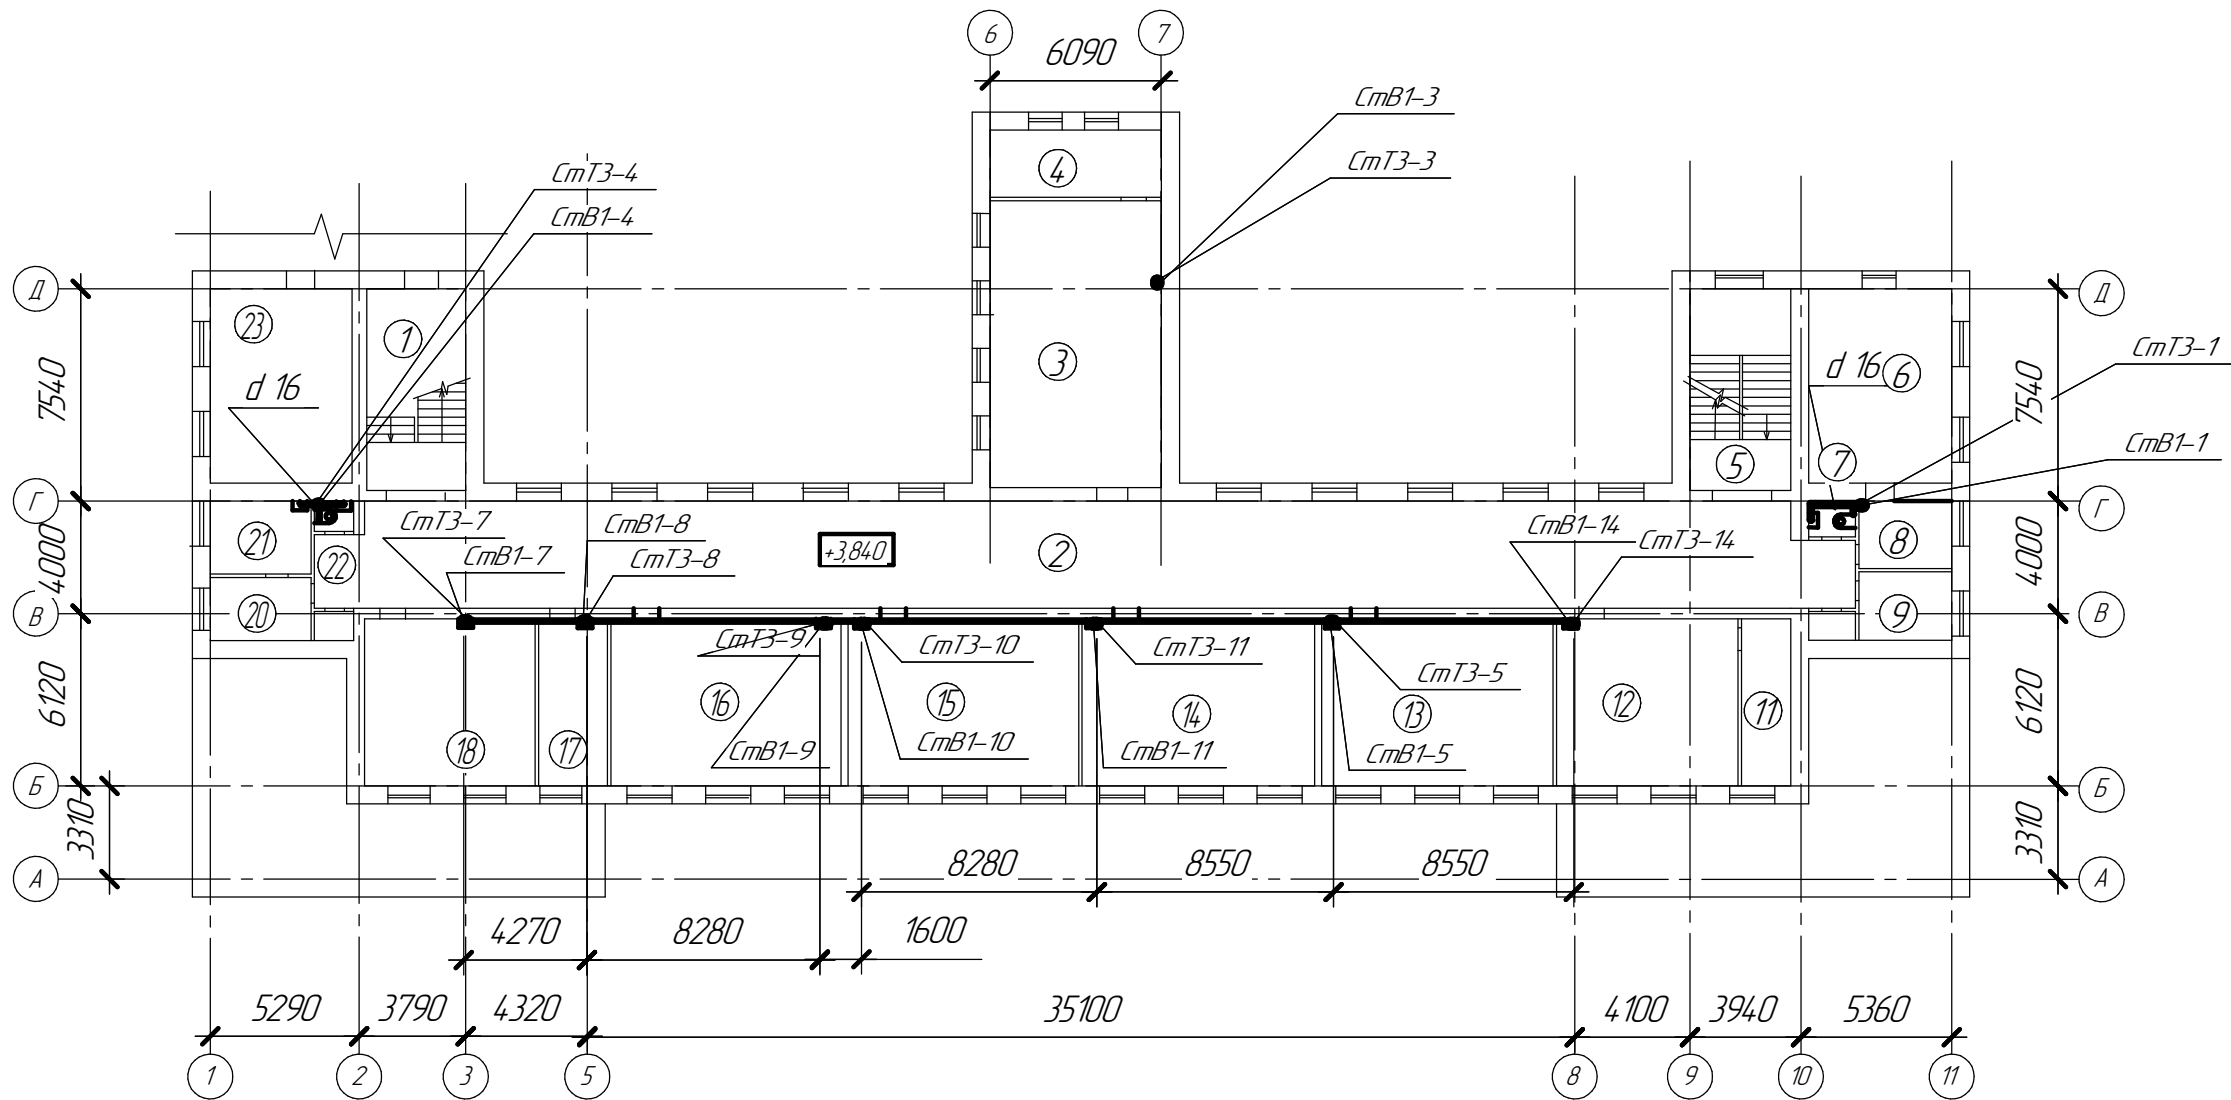

Примечания:


1. Стояки Ст В1-1, Ст ТЗ-1, Ст В1-3, Ст ТЗ-3, Ст В1-7, Ст ТЗ-7, Ст В1-8, Ст ТЗ-8, Ст В1-9, Ст ТЗ-9, Ст В1-10, Ст ТЗ-10, Ст В1-11, Ст ТЗ-11, Ст В1-5, Ст ТЗ-5, Ст В1-14, Ст ТЗ-14 одшить гипскартоном (см. раздел АС)
А участок от Ст В1-7 до стояка Ст В1-14 проложить над подвесным потолком.
2. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения условно показаны одной линией.
3. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (См. Листы 19, 20).

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чудинова					РП	11	22
Проверил		Чумаков							
ГИП						План водоснабжения второго этажа	ООО"Промакс"		
Н.контроль		Губанова							
Утвердил									

Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

План водоснабжения третьего этажа

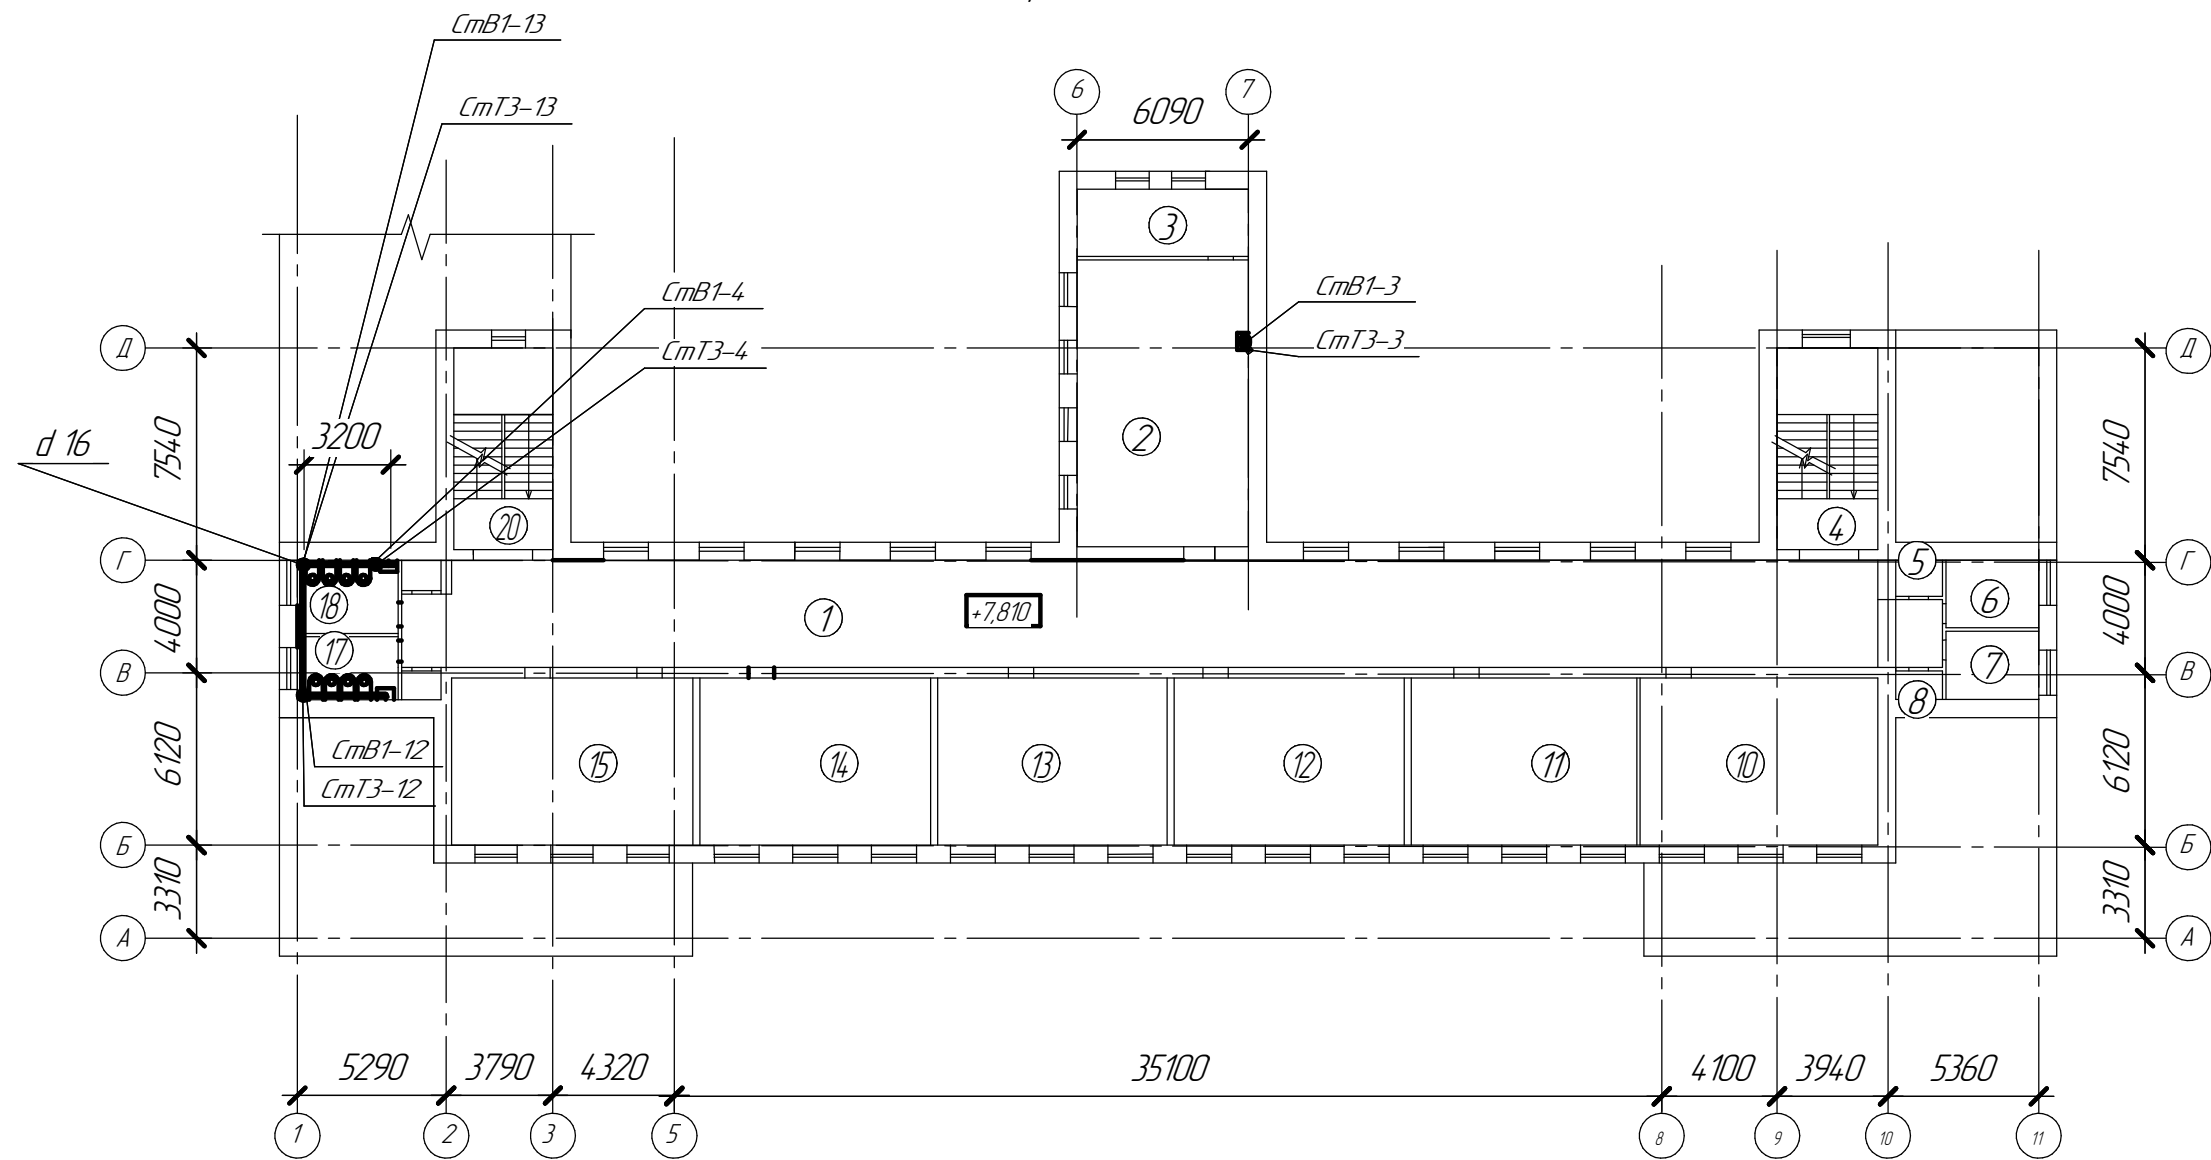


Примечания:

1. Стояки Ст В1-3, Ст Т3-3 обшить гипсокартоном (см. раздел АС)
2. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения условно показаны одной линией.
3. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (См. Листы 19, 20).

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чудинова					РП	12	22
Проверил		Гип	Чумаков						
						План водоснабжения третьего этажа	ООО"Промакс"		
Н.контроль		Губанова							
Утвердил									

Согласовано

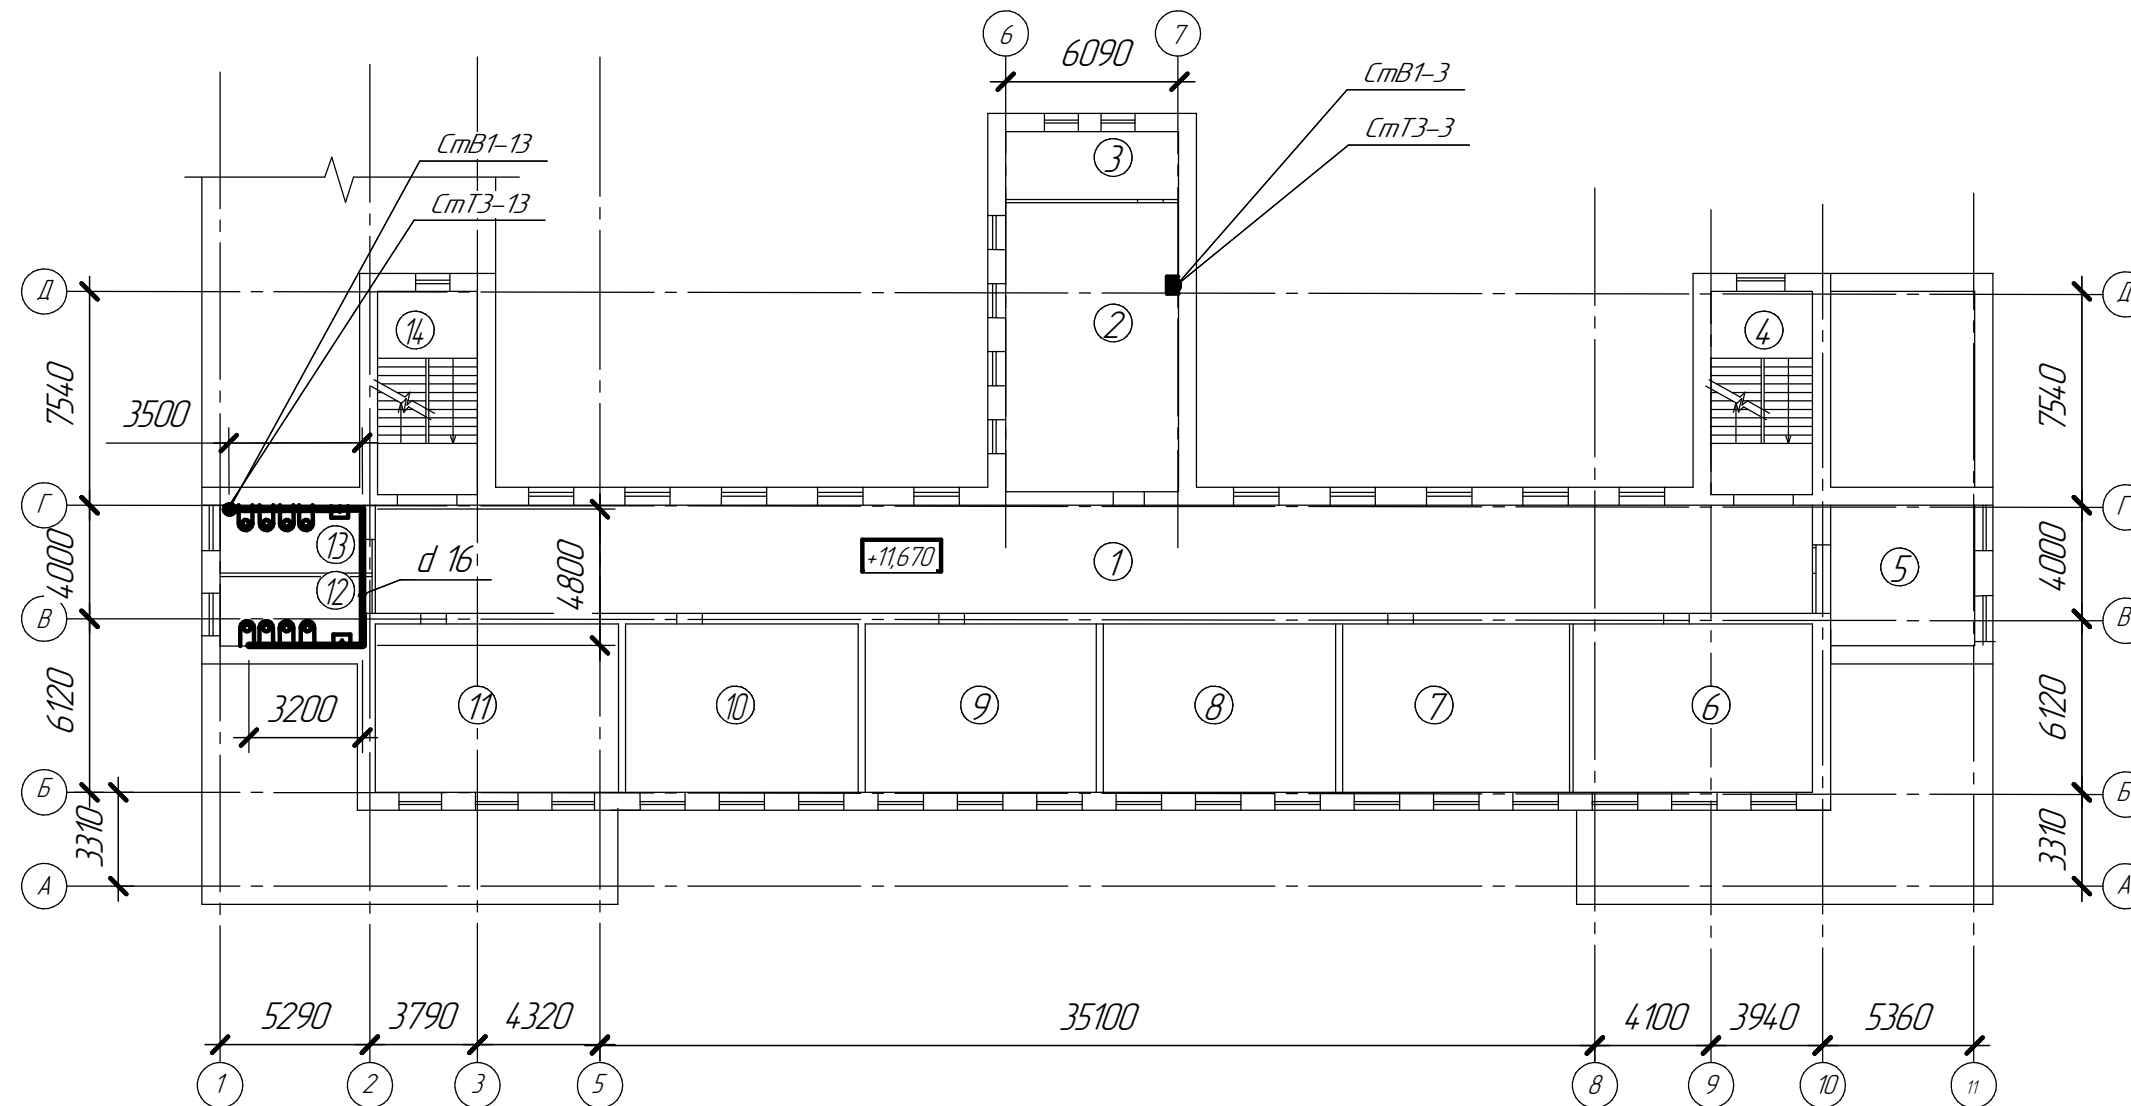


1. Стояки Ст В1-3, Ст ТЗ-3 обшить гипскартоном (см.раздел АС)
2. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения условно показаны одной линией.
3. Участки сетей, которые необходимо заменить показаны на аксонометрических схемах (См. Листы 19,20).

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Разработал		Чудинова				Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)		Стадия	Лист
Проверил								РП	13
ГИП		Чумаков							22
Н. контроль		Губанова				План водоснабжения четвертого этажа		ООО "Промакс"	
Утвердил									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Согласовано

Схема внутренней канализации
(Выпуск К1-4)

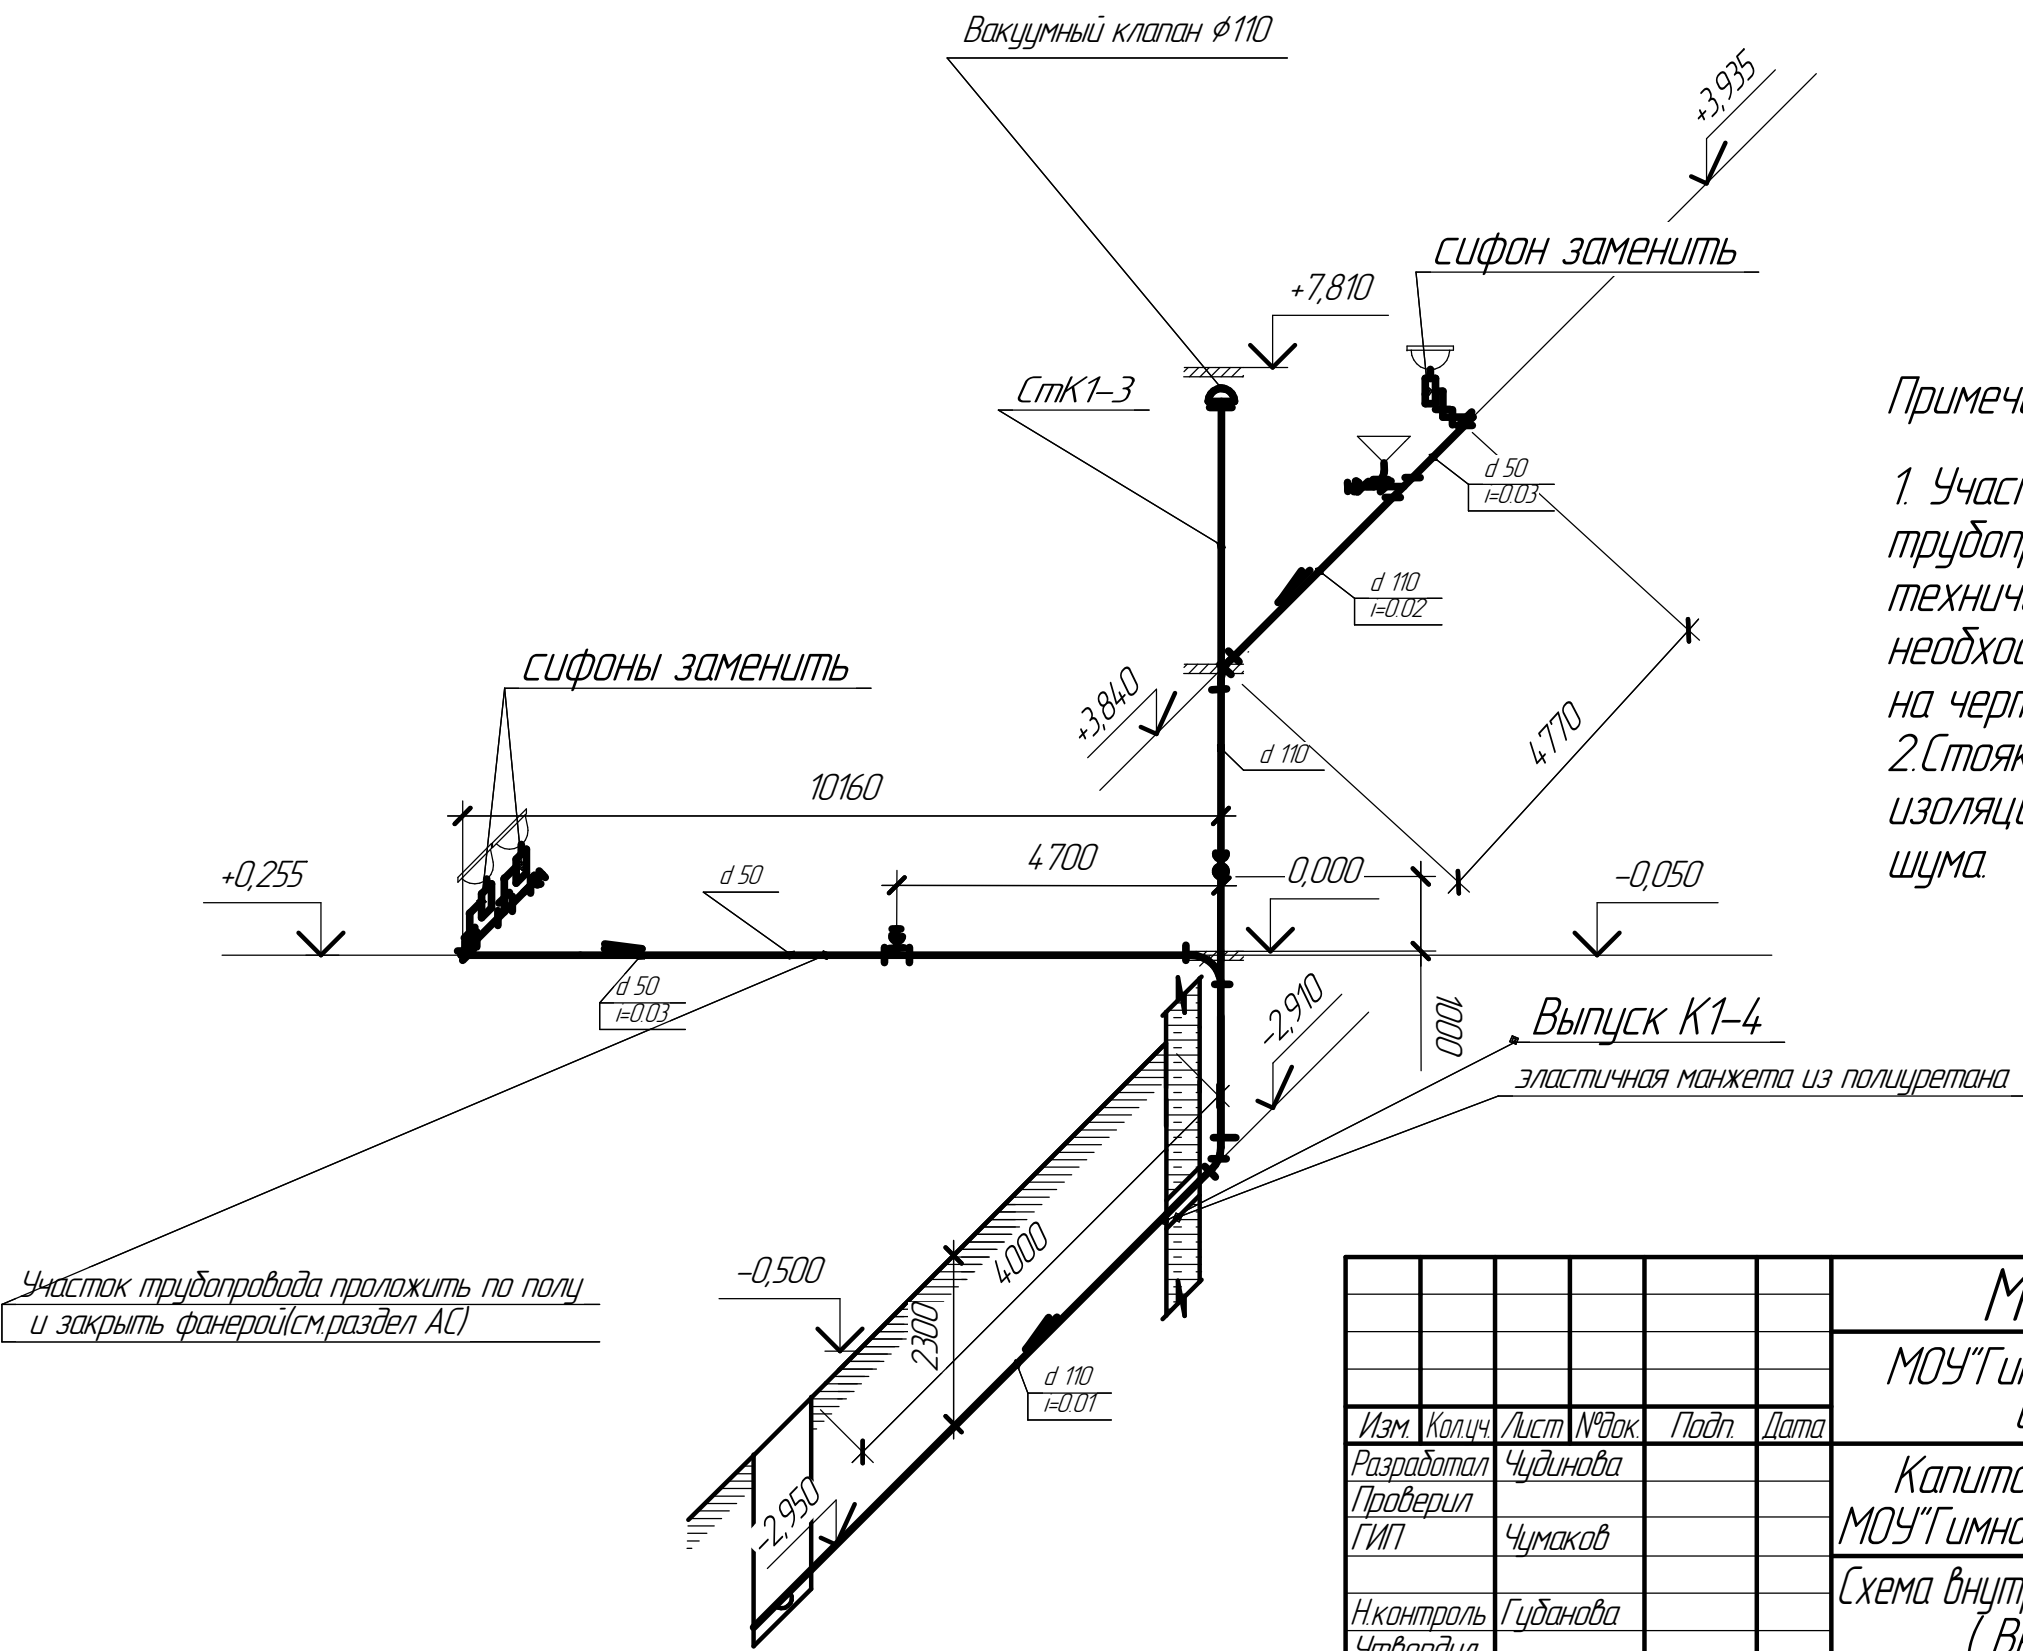


Примечание:
1. Участок канализационного трубопровода и санитарно-технические приборы, которые необходимо заменить показаны на чертеже утолщённой линией.
2. Стояк Ст К1-3 проложить в изоляции Aeroflex для снижения шума.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.чч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чудинова						РП	15	22
Проверил									
ГИП	Чумаков					Схема внутренней канализации (Выпуск К1-4)	ООО"Промакс"		
Н.контроль	Гуданова								
Утвердил									


Схема внутренней канализации
(Выпуск К1-5)

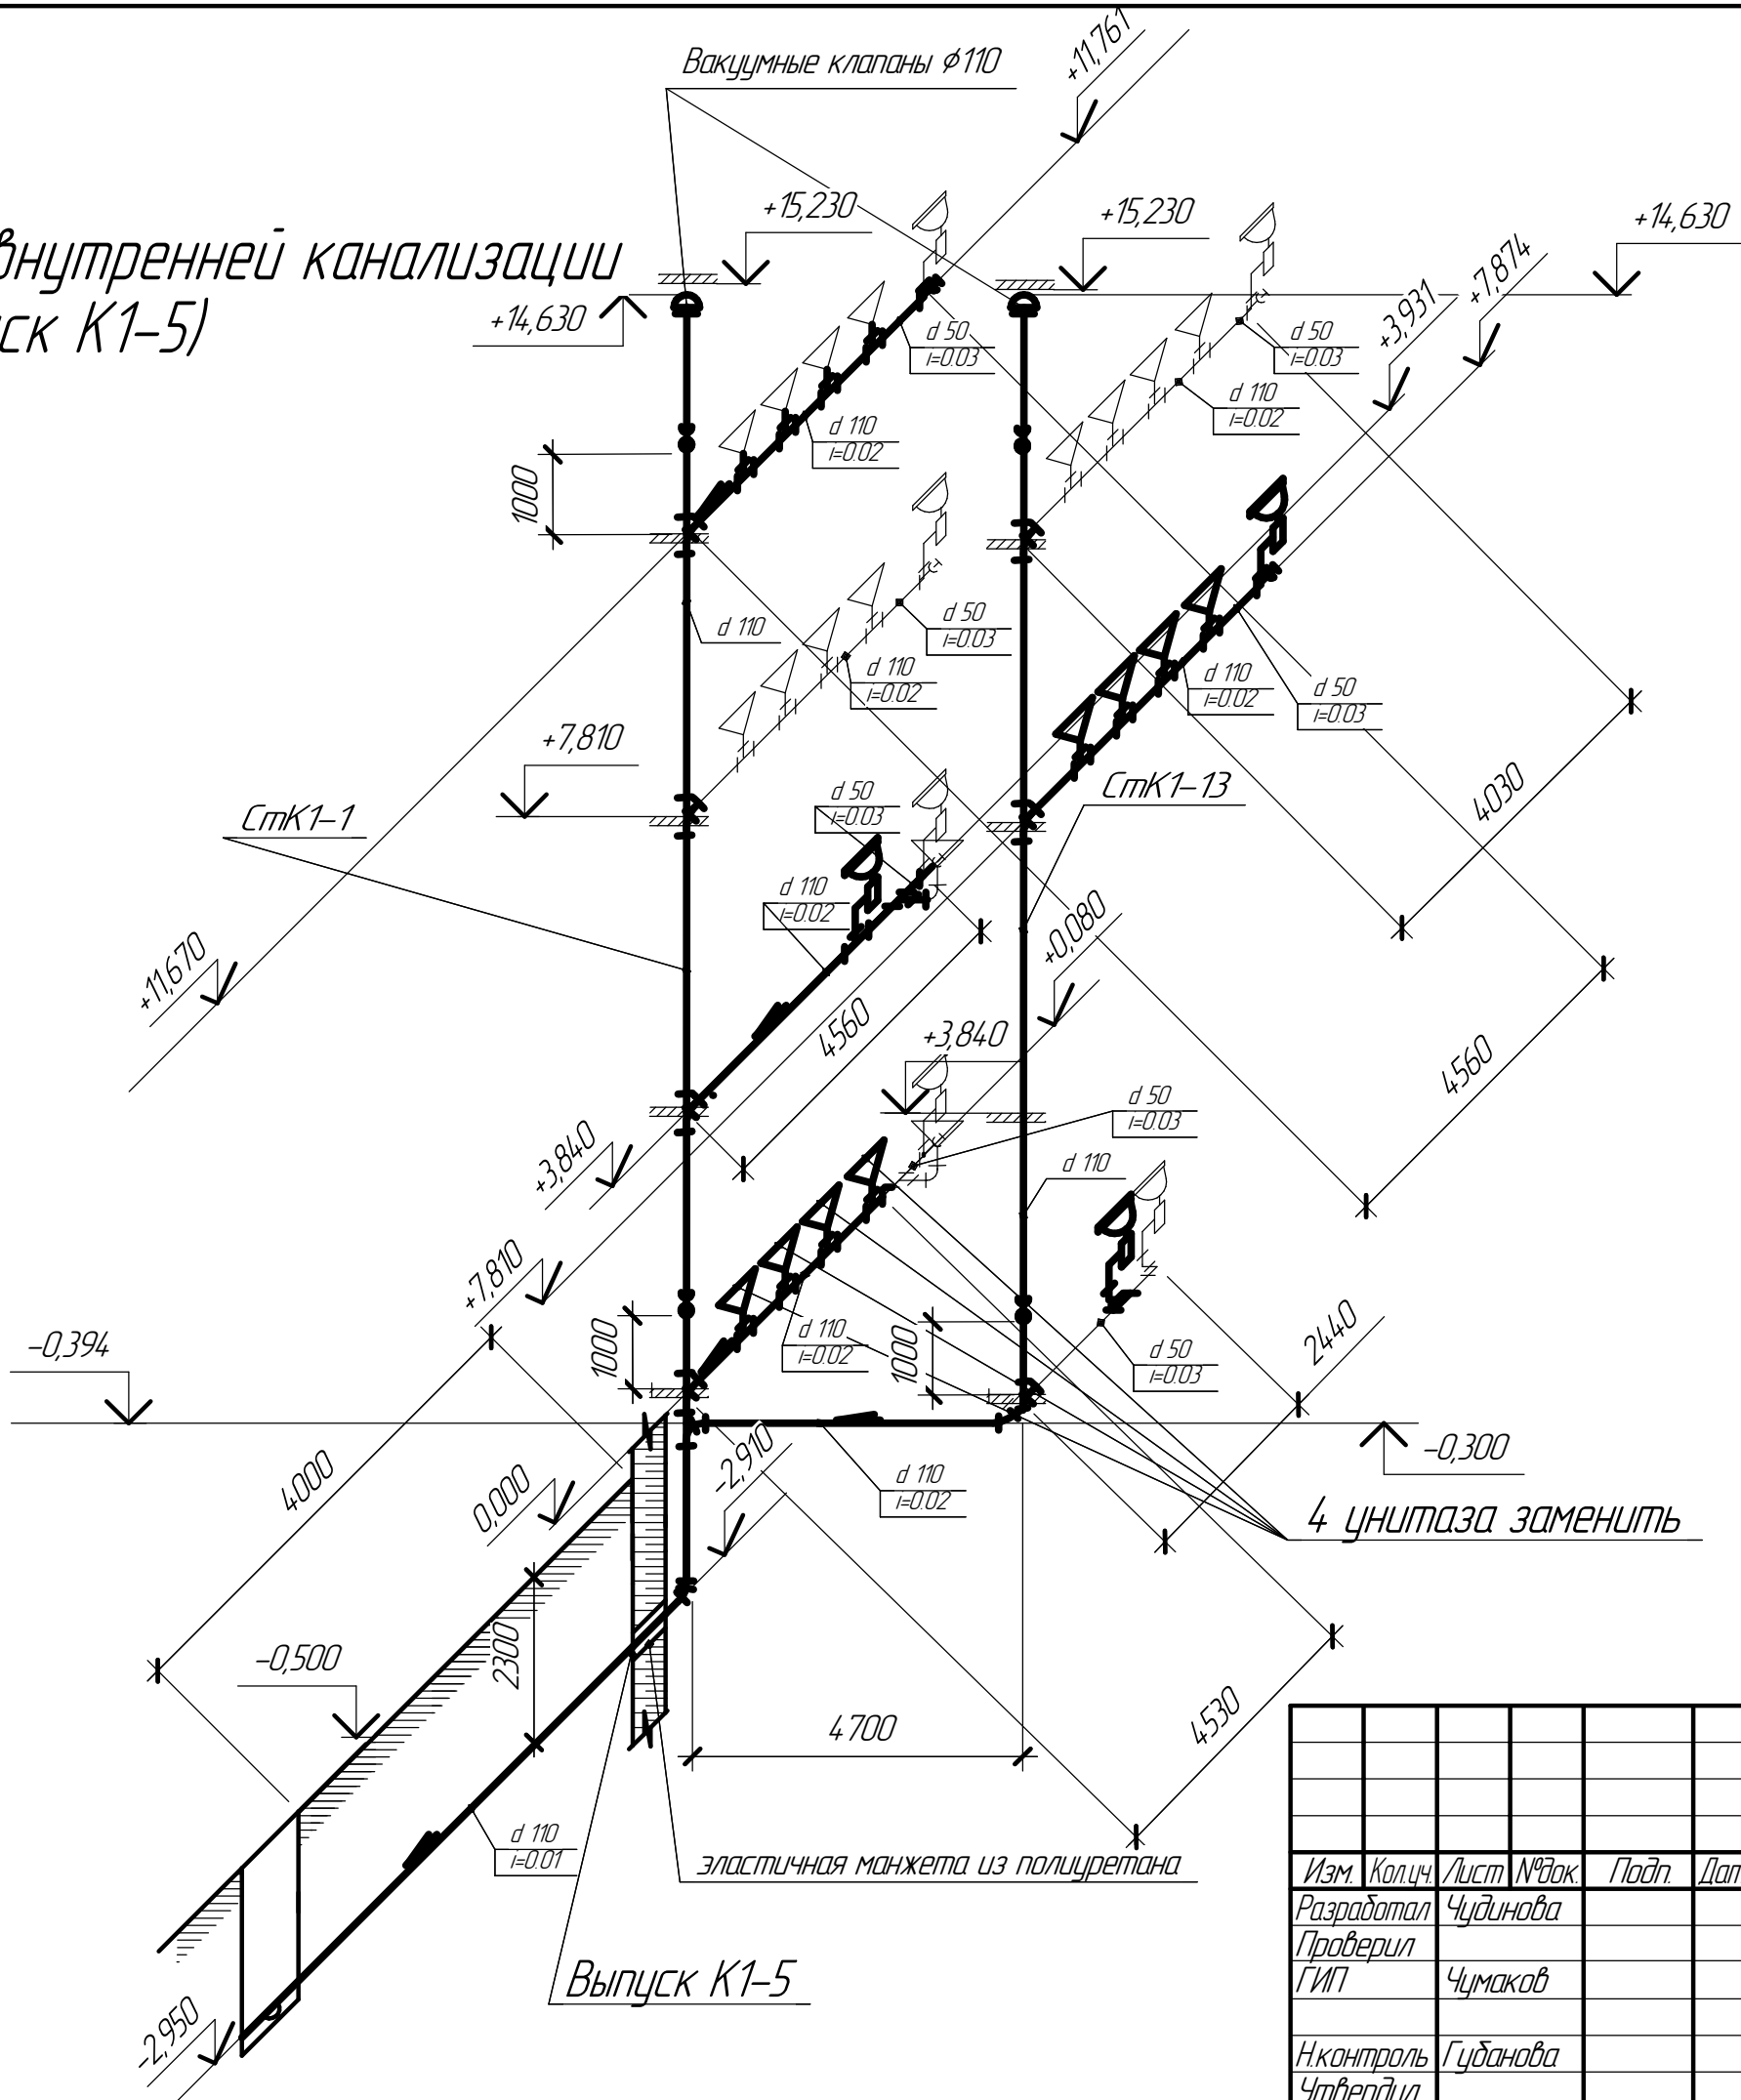

Примечание:
1. Участок канализационного трубопровода и санитарно-технические приборы, которые необходимо заменить показаны на чертеже утолщённой линией.

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чудинова						РП	16	22
Проверил	Чумаков								
ГИП						Схема внутренней канализации (Выпуск К1-5)	ООО "Промакс"		
Н. контроль	Гуданова								
Утвердил									

Продольный профиль наружной
канализации (Выпуск К1-3)

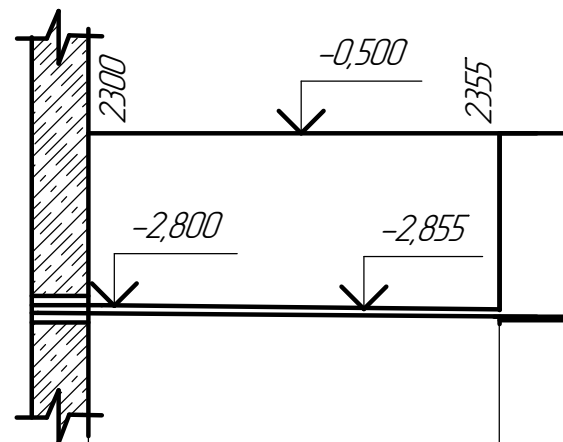


Примечание:

1.Глубину заложения канализационных трубопроводов уточнить при вскрытии.

Отметка лотка трубы	-2,910	-2,965	
Проектная отметка земли	-0,500	-0,500	
Натуральная отметка земли	-0,500	-0,500	
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПВХ для наружной прокладки d110		
Основание	естественное		
Длина	Уклон	5500	0,01
Расстояние	5500		
Номер колодца	3		


						МК 002/01-08-Р.А ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разработал	Чудинова					Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)	Стадия	Лист
Проверил							РП	17
ГИП	Чумаков							22
Н. контроль	Гуданова					Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-3, К1-4)	ООО "Промакс"	
Утвердил								

Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-4)

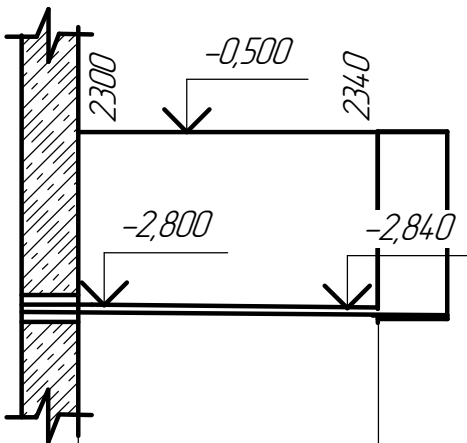

Отметка лотка трубы	-2,910	-2,950
Проектная отметка земли	-0,500	-0,500
Натуральная отметка земли	-0,500	-0,500
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПВХ для наружной прокладки d110	
Основание	естественное	
Длина	Уклон	4000 0,01
Расстояние	4000	
Номер колодца	4	

Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-5)

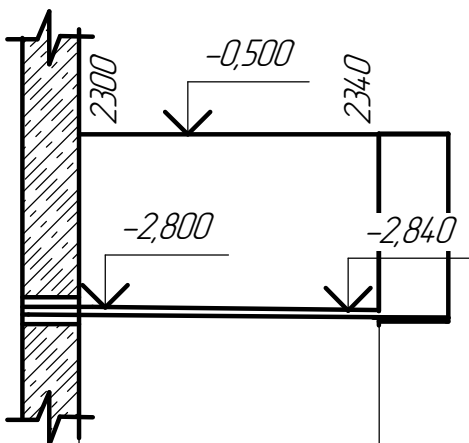

Отметка лотка трубы	-2,910	-2,950
Проектная отметка земли	-0,500	-0,500
Натуральная отметка земли	-0,500	-0,500
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПВХ для наружной прокладки d110	
Основание	естественное	
Длина	Уклон	4000 0,01
Расстояние	4000	
Номер колодца	5	

Примечание:

1.Глубину заложения канализационных трубопроводов уточнить при вскрытии.

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУ"Гимназия №6"по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Кол.ч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУ"Гимназия №6"(Литер А)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чудинова					РП	18	22
Проверил		Чумаков							
ГИП						Продольный профиль наружной канализации (Выпуск К1-5))	ООО"Промакс"		
Н.контр.ль		Гуданова							
Утвердил									