


Схема внутренней канализации
(Выпуск К1-3)

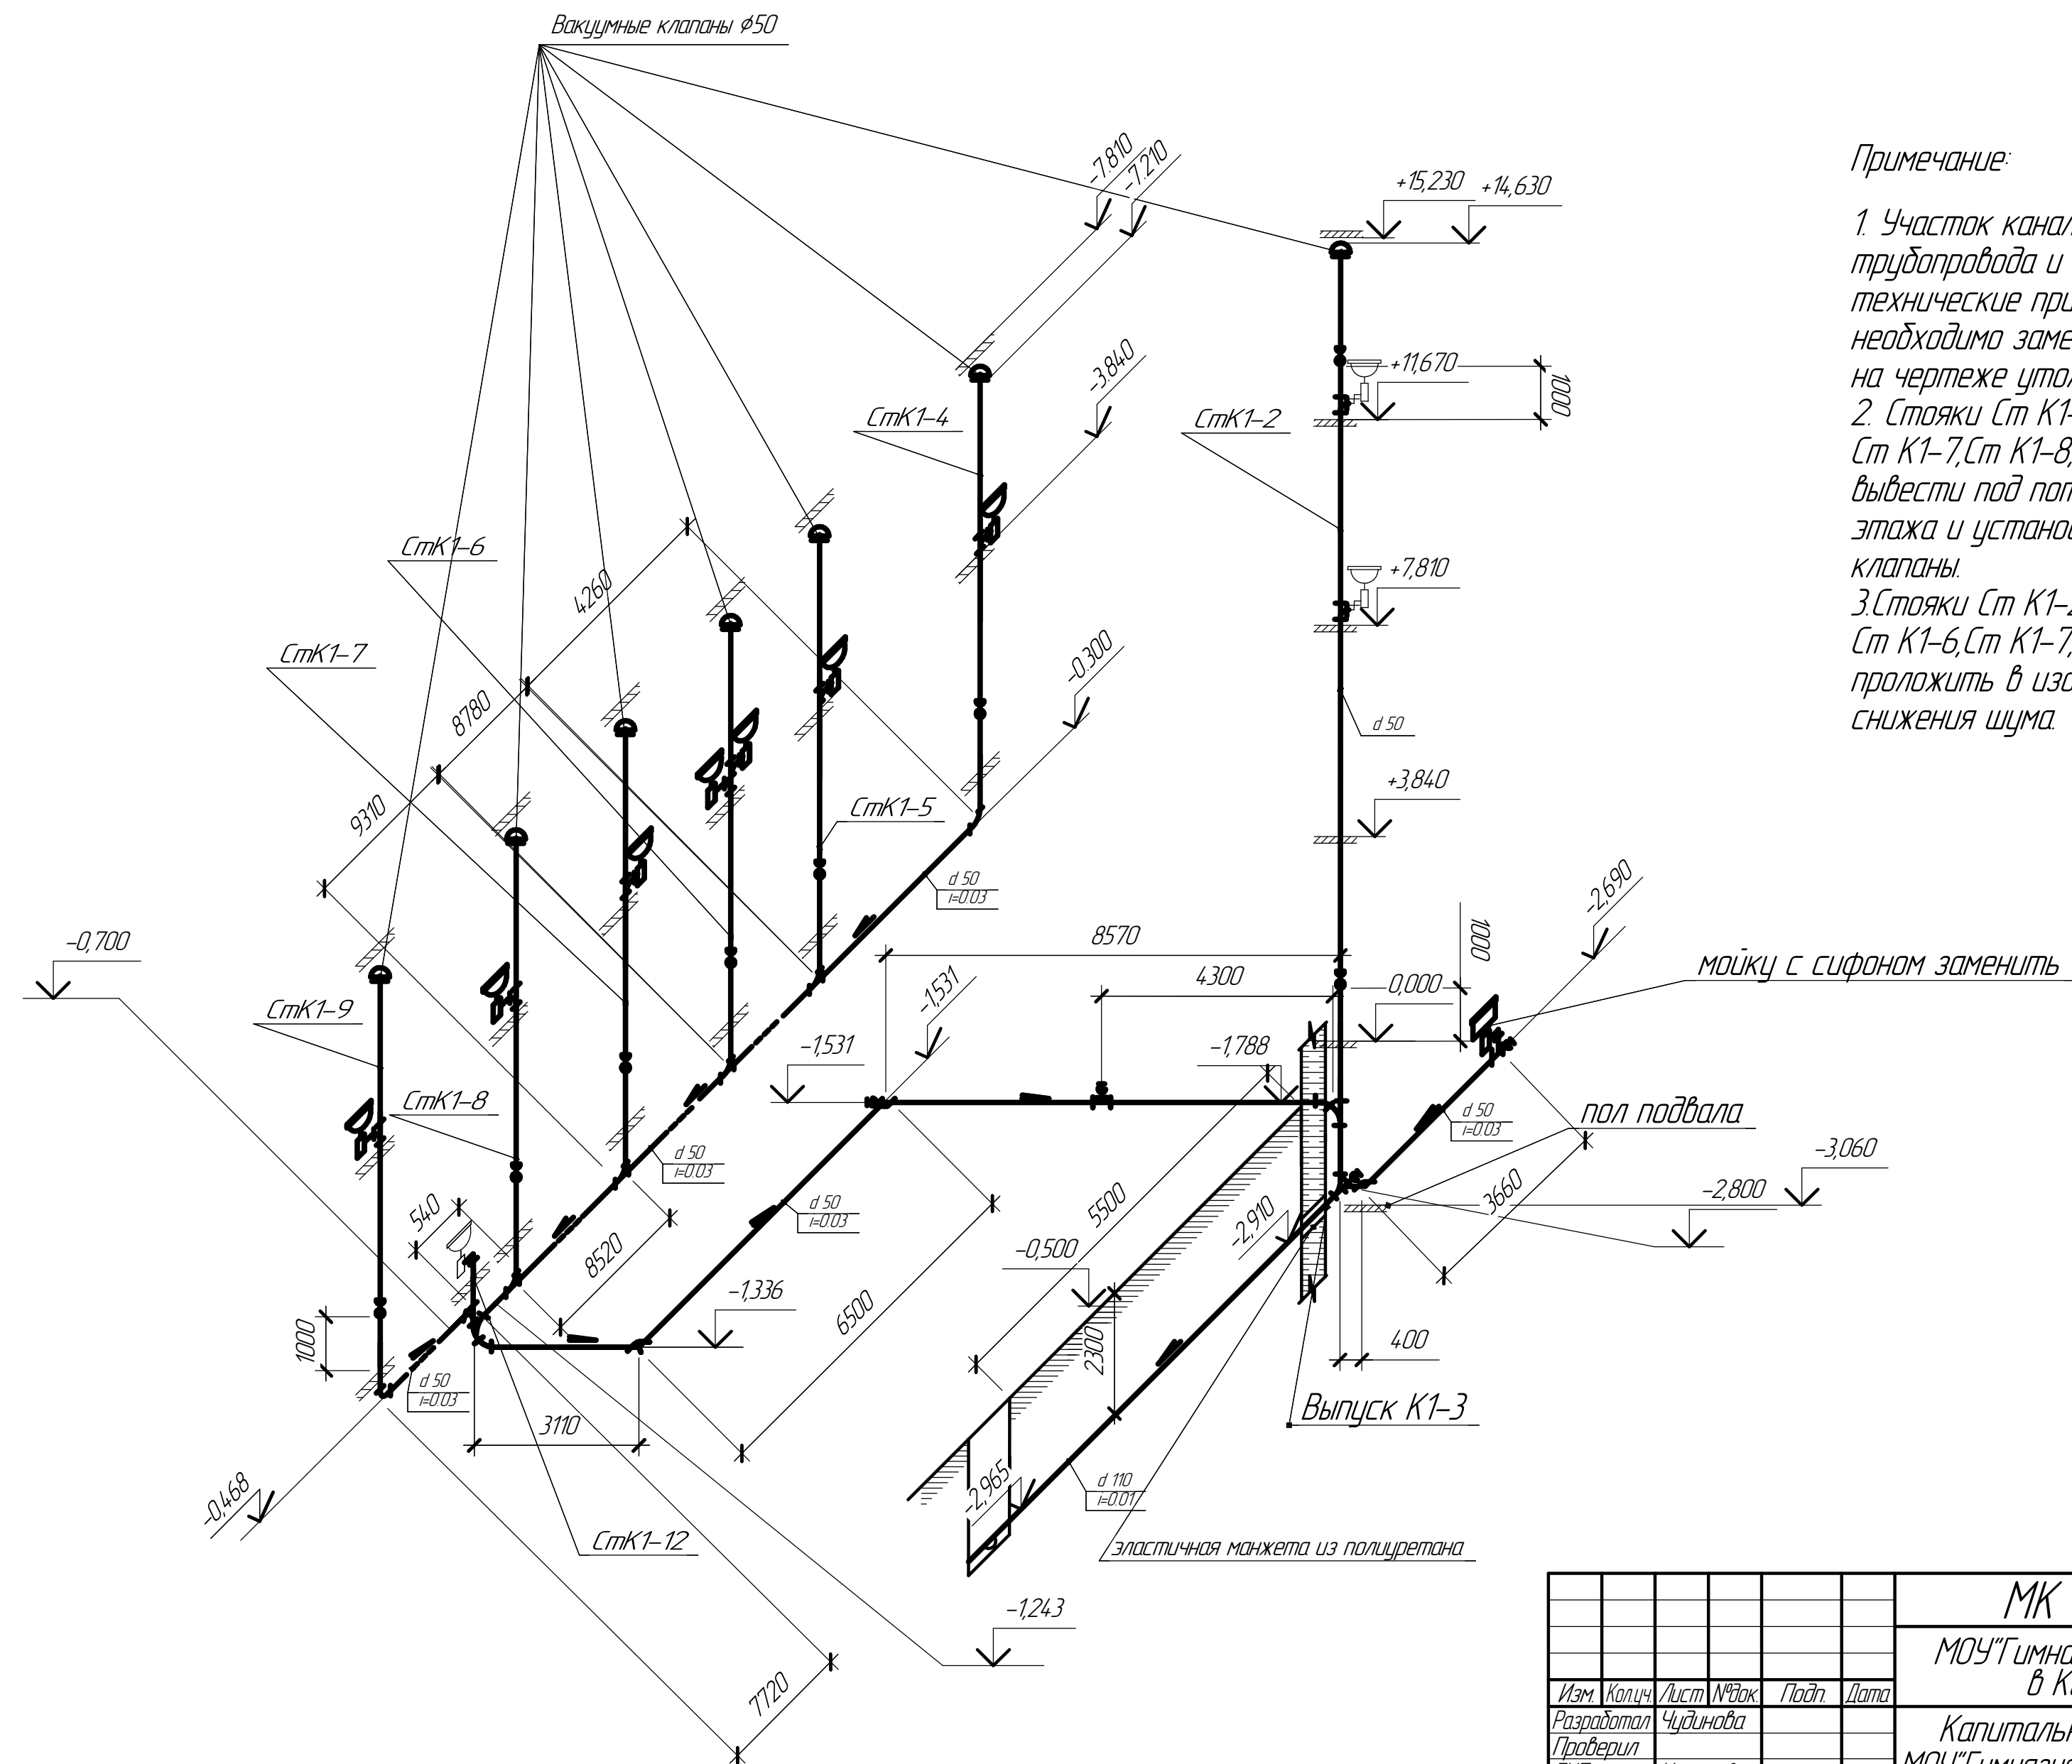

Примечание:
1. Участок канализационного трубопровода и санитарно-технические приборы, которые необходимо заменить показаны на чертеже утолщённой линией.
2. Стояки Ст К1-4, Ст К1-5, Ст К1-6, Ст К1-7, Ст К1-8, Ст К1-9 вывести под потолок второго этажа и установить вакуумные клапаны.
3. Стояки Ст К1-2, Ст К1-4, Ст К1-5, Ст К1-6, Ст К1-7, Ст К1-8, Ст К1-9 проложить в изоляции Aeroflex для снижения шума.

Согласовано					
Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №			
подл.					

МК 002/01-08-Р.А ВК					
МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чудинава				
Проверил	Чумаков				
ГИП					
Н.контр.	Чудинава				
Утвердил					
Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (Литер А)				Стация	Лист
Схема внутренней канализации (Выпуск К1-3)				РП	14
					22
				ООО "Промакс"	