


Схема внутреннего холодного водопровода
(Ввод В1-1)

Примечание:

1. Участок трубопровода, которые необходимо заменить показаны на чертеже утолщённой линией.
2. Участок трубопровода а-а' проложить в существующем в подпольном канале.
3. Участок трубопровода а-а' проложить по полу и закрыть фанерой (см. раздел АС)
4. Участок магистрального трубопровода δ-δ выполнить из полипропиленовой трубы диаметром 50 мм, остальные участки из металлопластиковой.
5. Тепловой узел и обвязка бойлера см.раздел ОВ

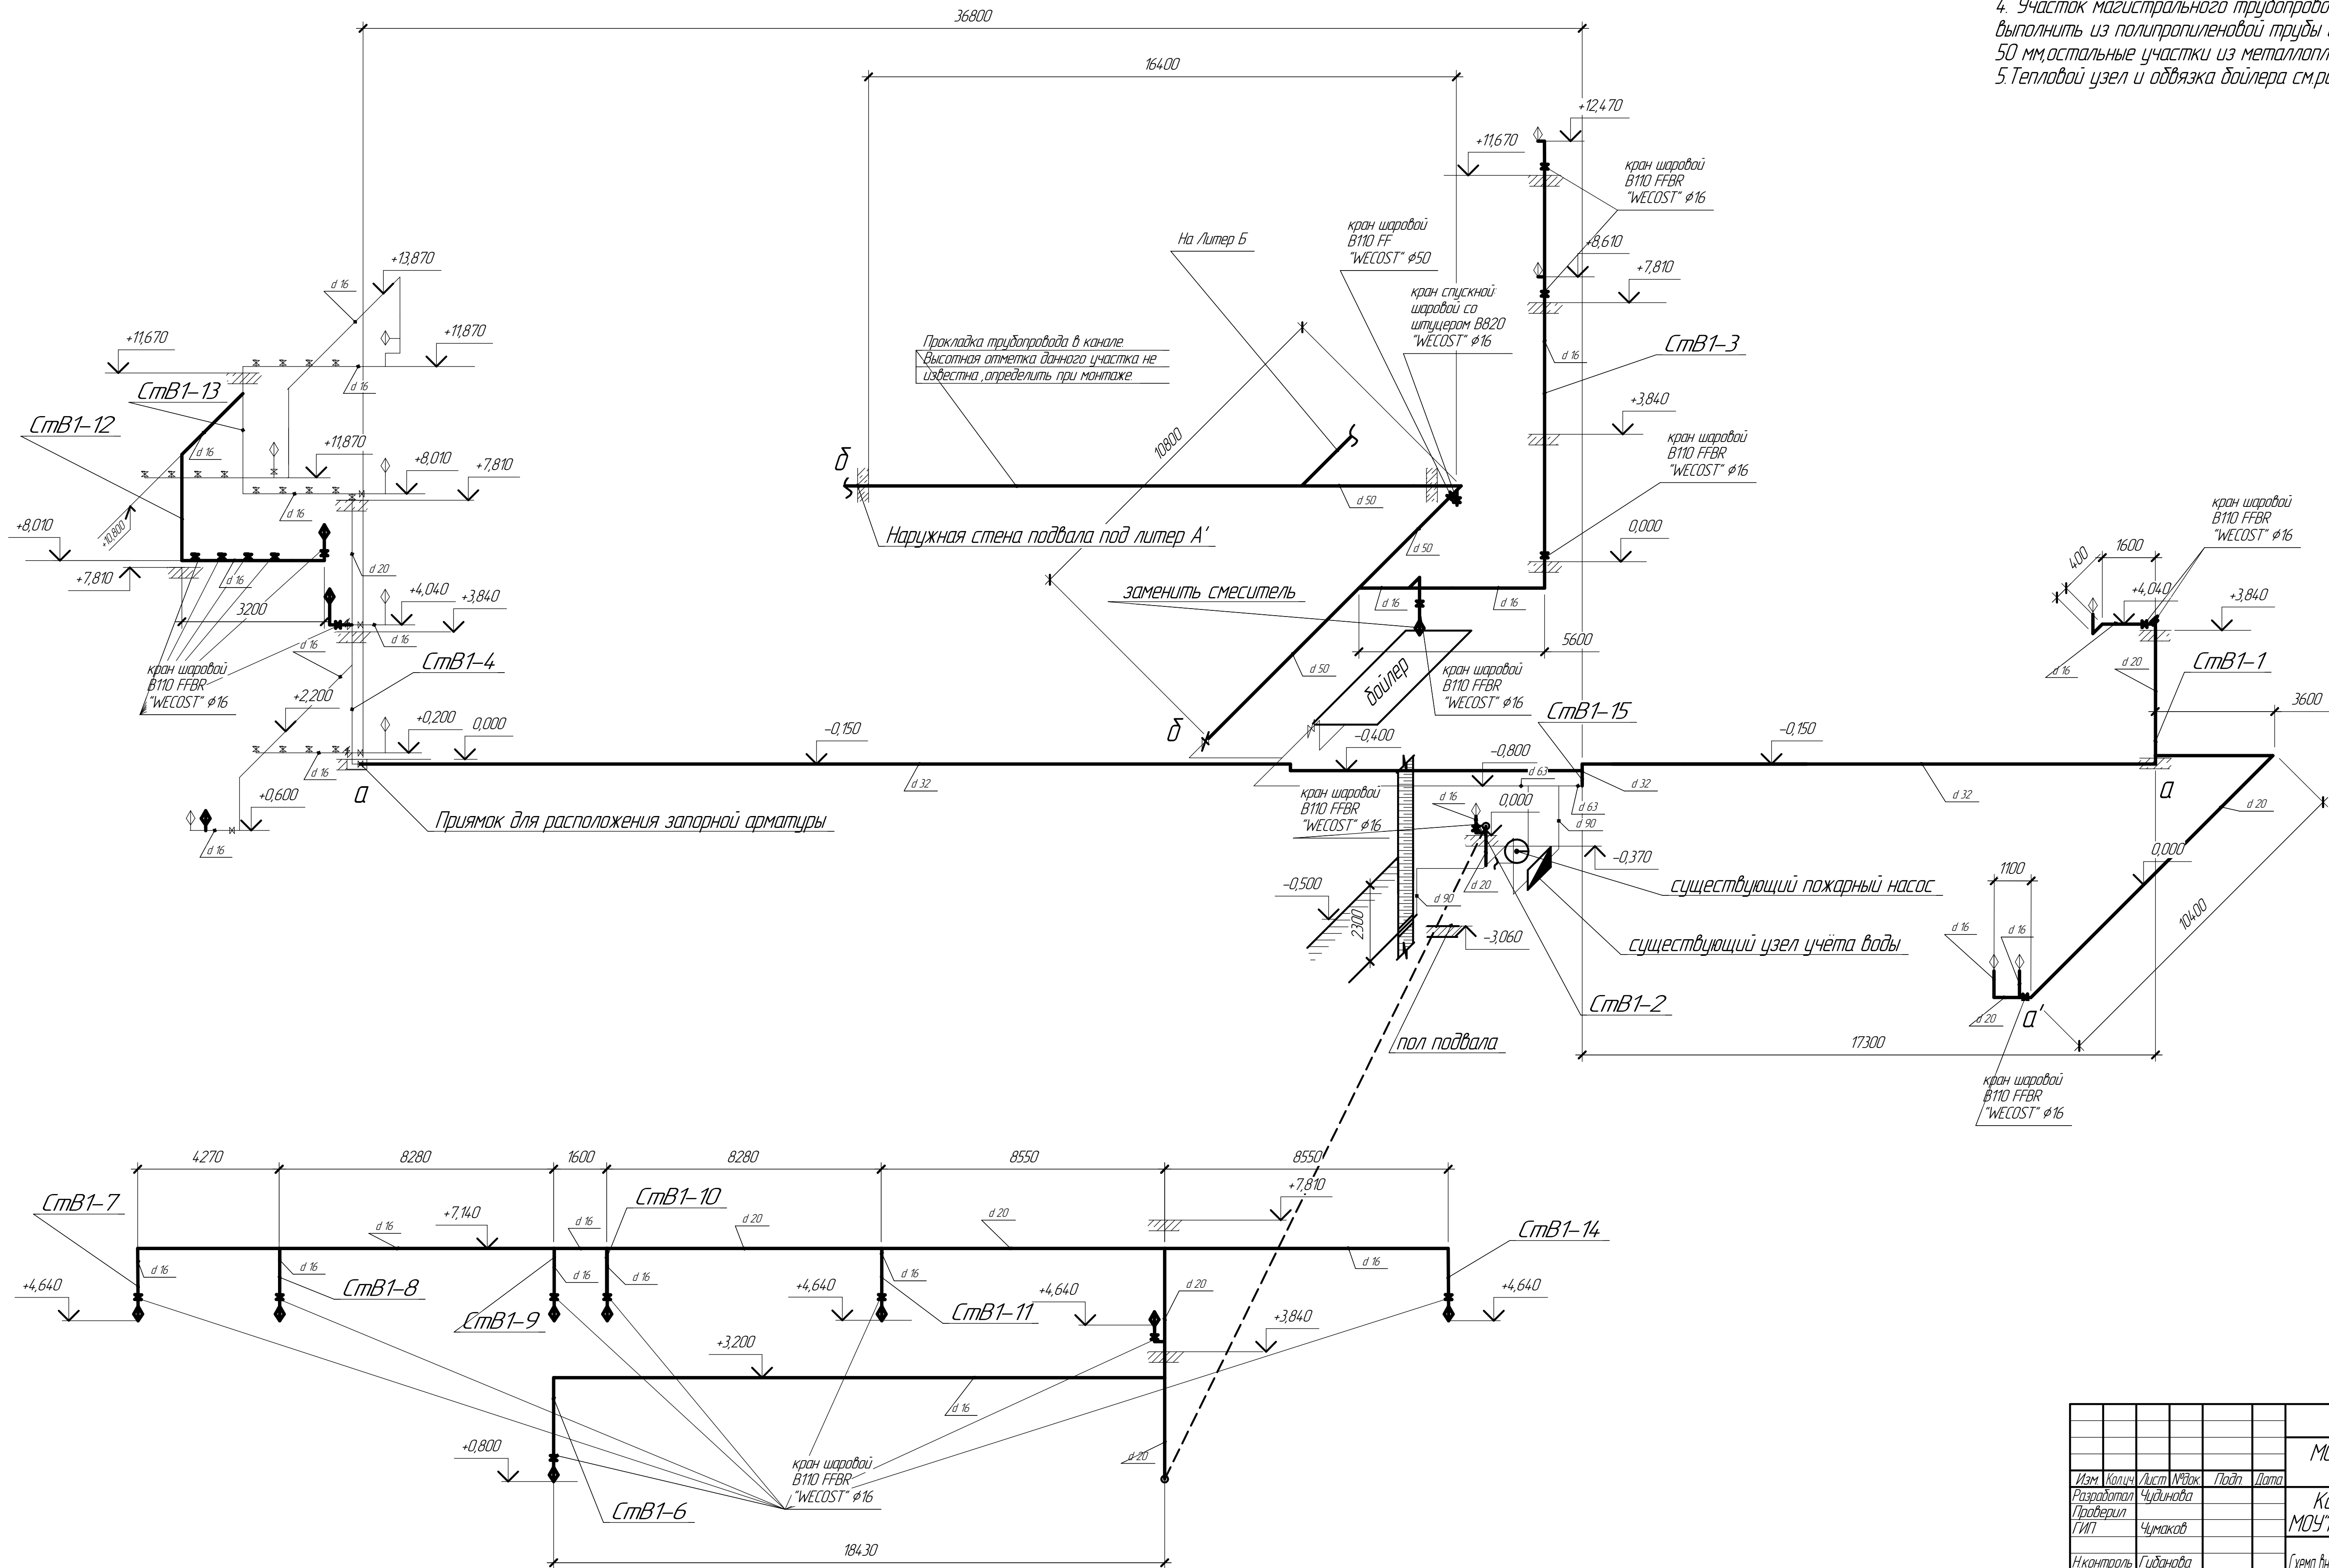



МК 002/01-08-Р.А ВК					
МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми					
Изм.	Кол.	Лист	№ изм.	Подп.	Дата
Разработал	Чудина				
Проверил	Гип				
Н.контр.	Гуданова				
Утвердил					
Капитальный ремонт МОУ "Гимназия №6" (литер А)				Стр.	Лист
				РП	19
Схема внутреннего холодного водопровода (В1)					22
				ООО "Промакс"	

Схема внутреннего горячего водопровода
(ТЗ)

Примечание:

- 1 Участок трубопровода
которые необходимо заменить показаны на
чертеже утолщённой линией
- 2 Участок трубопровода а-а проложить
в существующем подпольном канале
- 3 Участок трубопровода а-а' проложить
по полу и закрыть фанерой (см. раздел АС)
- 4 Тепловой узел и обвязка диаметра см.раздел ОВ

Условные обозначения:

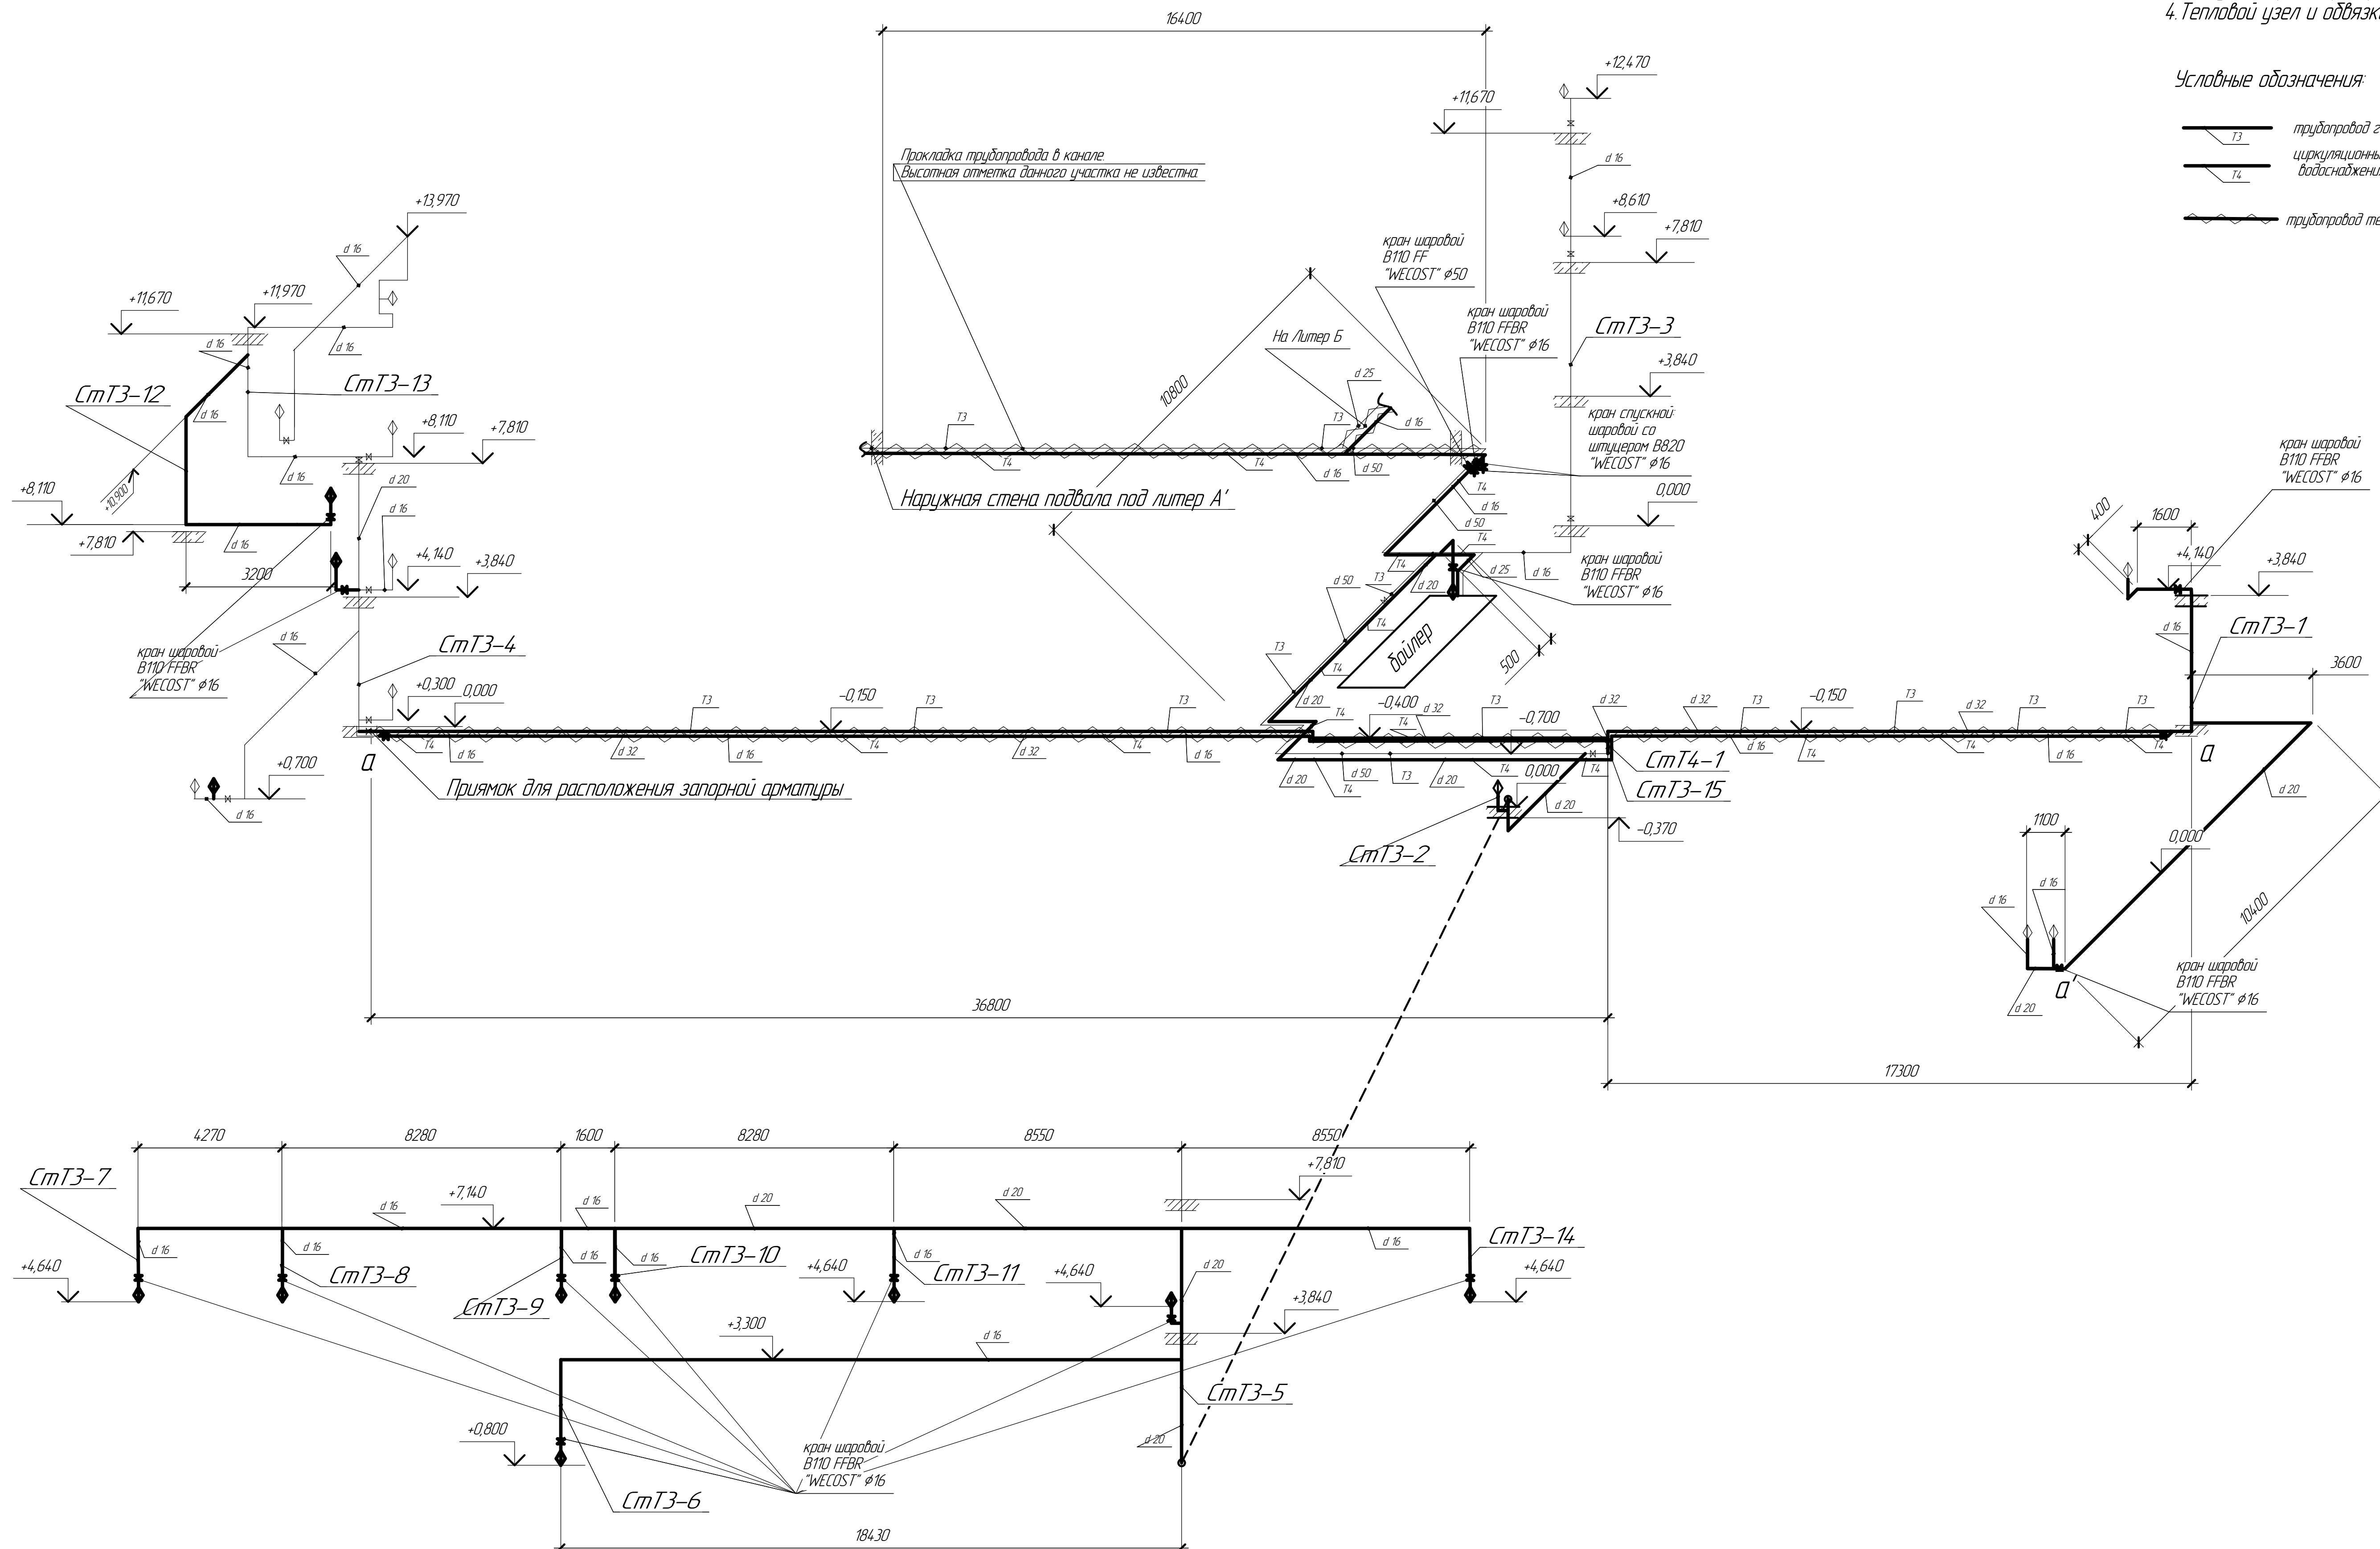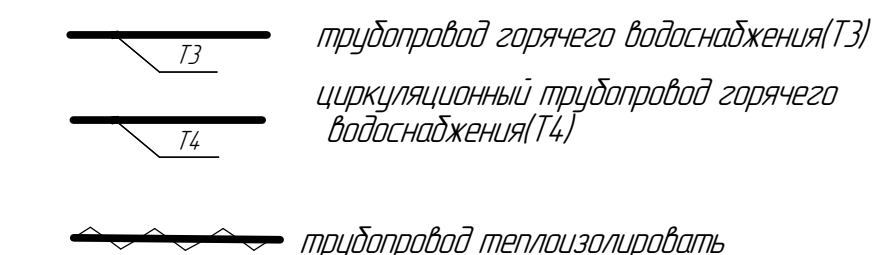

						МК 002/01-08-Р.А ВК			
						МОУГимназия №6 по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми			
Изм.	Коллич.	Лист	№изд.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт МОУГимназия №6 (Литер А)	Страница	Лист	Листов
Разработал		Чудинова					РП	20	22
Проверил		Чумаков							
ГИП						Схема внутреннего горячего водопровода (ГЗ)			
Н.Контроль		Гуданова				000 "Промакс"			
Чт.Гуданова									