Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 1-го этажа

Номер помеще-ния	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Масса ед., кг	Примеч.
ОК-1	Индивидуального изготовления	Оконный блок 2000 х 2170 (h) мм	16		
ОК-2	Индивидуального изготовления	Оконный блок 1250 х 2200 (h) мм	28		
ОК-3	Индивидуального изготовления	Оконный блок 2000 х 960 (h) мм	1		
1	Индивидуального изготовления	Дверной блок 2800 х 3000 (h) мм	2		
2	ГОСТ 31173-2003	ДСН КПН М2 У1 32 2100-900	1		
3	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-7 Л	4		
4	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б ДВ 2400х1400	2		
5	ГОСТ 31173-2003	ДСН Д М2 У1 1900-1500	1		
6	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б ДВ 1900-1500	1		
7	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-7	2		
8	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б Л 2300-1400	1		
9	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б 2300-800	1		
10	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б ДВ 2400-1500	1		
11	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б 2100-800	2		
12	сертиф.ССПБ.RU УП001 В05381	ДМО-2 (EI-60) 2800-1400	1		
13	ГОСТ 30970-2002	ДПВ Г Б 2400-900	3		
14	ГОСТ 30970-2002	ДМО-1 2000-900 (EI-60)	1		
15	ГОСТ 6629-88	ДГ 24-10	1		
16	сертиф.ССПБ.RU УП001 В05381	ДМО-2 (EI-60) 2800-1300	1		
17	ГОСТ 31173-2003	ДСН Д М2 У1 2800-1300	1		
18	Индивидуального изготовления	Дверной блок 2800 х 3000 (h) мм	1		

Ведомость отделки помещений 1-го этажа

Наименование или номер помещения	Вид отделки						Примеч.
	Потолок	Пло-щадь	Стена	Пло-щадь	Пол	Пло-щадь	
11; 12; 13; 23; 24	Подвесной потолок "Байкал "	183,07	Обои под покраску на всю высоту	328,9	Керамогранитная плитка неглазурованная	183,07	
8; 9; 14	Покраска водоэмульсионной краской	58,3	Обои под покраску на всю высоту	168,25	Керамогранитная плитка неглазурованная	58,3	
2; 5	Подвесной потолок "Байкал "	230,53	Покраска водоэмульсионной краской на всю высоту	342,62	Керамогранитная плитка неглазурованная	230,53	
3	Подвесной потолок "Байкал "	76,2	Покраска водоэмульсионной краской на всю высоту	100,28	Покрытие - полиуретановый лак по накату из досок	76,2	
4	Покраска водоэмульсионной краской	0,9	Покраска водоэмульсионной краской на всю высоту	12,23	Покрытие - полиуретановый лак по накату из досок	0,9	
15; 18; 25	Покраска водоэмульсионной краской	17,3	Покраска водоэмульсионной краской на всю высоту	91,67	Керамогранитная плитка неглазурованная	17,3	
1; 6; 7; 10 16; 17; 22; 26	Покраска водоэмульсионной краской	71,6	Покраска водоэмульсионной краской на всю высоту	248,04	Керамогранитная плитка неглазурованная	71,6	
27; 28; 29	Подвесной потолок типа "Люксалон"	18,1	Керамическая глазурованная плитка на всю высоту	87,04	Керамогранитная плитка неглазурованная	18,1	
20	Подвесной потолок "Байкал "	97,67	Покраска водоэмульсионной краской на всю высоту	123,56	Линолеум ACCZENT	97,67	
19; 21	Подвесной потолок "Байкал "	97,73	Обои под покраску на всю высоту	165,14	Линолеум ACCZENT	97,73	

Дверной блок 1

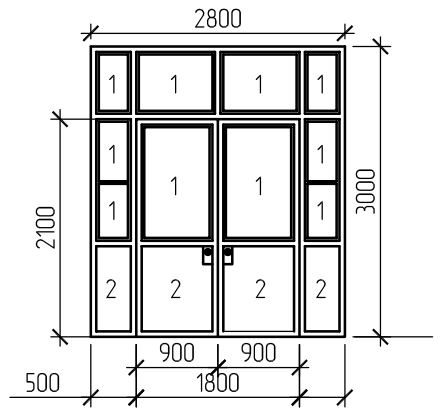

Дверной блок 18

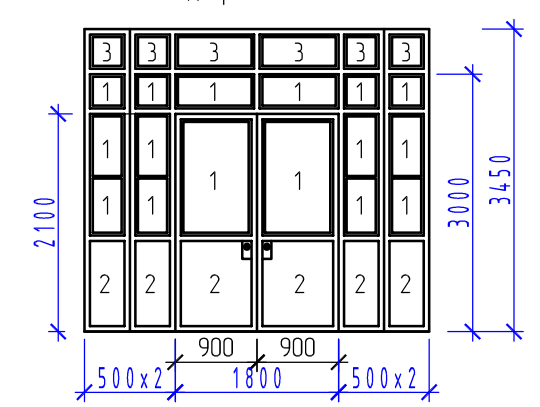

Таблица видов заполнения дверного блока

Поз.	Вид заполнения
1	Одинарное остекление
2	Глухая ПВХ панель
3	ГКЛ

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-14
2. Оконные блоки выполнить из профилей ПВХ белого цвета по ГОСТ 23166-99, с открыванием по типу фрамуг. Деталировочные чертежи и монтаж оконнных блоков смотреть л. АС-38,39,40
3. Сопротивление теплопередаче оконных блоков R должно быть не менее 0,5605 м2С/Вт
4. Блоки должны быть укомплектованы приборами открывания, подоконными досками толщиной 25 мм и шириной 500 мм, водосливами, системами микропроветривания.
5. Установку оконных блоков производить в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002, металлическими анкерами, с соблюдением нормативных расстояний между крепежными элементами. Откосы проемов оштукатурить. Sобщ.=523 м2 (на все этажи)
6. Все дверные блоки должны иметь уплотнения в притворах.
7. В ходе осбежающего ремонта необходимо удалить отслаивающуюся краску, штукатурку, расшить трещины, выбоины и заделать цементно-песчаным раствором М150. (см.л.АС-11 п.6). Стены выровнять. После монажа полов угловые стыки закрыть плинтусами.

В местах устройства умывальников выполнить фартук из керамической плитки высотой 0,6 м и шириной 0,8 м у каждого умывальника. Общий расход плитки на 1 этаже - 6,8 м2.

8. При отделке потолка в помещении 3 применять плиты "Байкал" с классом горючести НГ
9. Двери выходящие на лестничную клетку должны быть обеспечены устройствами самозакрывания. (кол-во на этаже - 6шт.)

							МК 002/01-08-Р-А АС
							МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 г. Перми — в Кировском районе
2		зам.	И0015				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит А)
Архитектор		Пальчиков					Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Провер.							
ГИП		Чумаков					Спецификация элементов заполнения проемов. Ведомость отделки помещений 1-го этажа
							ООО "ПРОМАКС"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.