Экспликация полов 2-го этажа

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Элементы пола, толщина, мм	Площадь, м2
13; 14; 15; 16	I	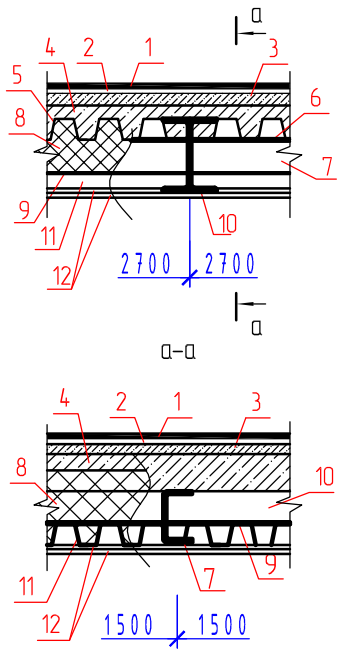	1. Покрытие пола – линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей основе – 8 мм; 2. "Ветонит" –5 мм 3. Цементно-песчаная стяжка –20 мм 4. Монолитное перекрытие –115 мм 5. Профлист Н60 ГОСТ 24045-2003 –60 мм 6. Звукоизоляционная прокладка "Шуманет-100" – 3 мм 7. Прогон – гнутый швеллер ГОСТ 8278-83* №140х80х5 с шагом 1500 мм (см.прим.п.6) – 140 мм; 8. Шумопоглощающие маты ISOVER KT 40-TWIN-100мм 9. Слой полиэтиленовой пленки 10. Существующ. метал. балка перекрытия – два швеллера №22 с шагом 2,7 м – 220 мм; 11. Профлист Н60 ГОСТ 24045-2003 –60 мм 12. Подшивка потолка из ГКЛ10 (2 слоя) – 25 мм	200,1
2	II		1. Керамогранитная плитка на клею "КРЕПС" 8+15мм 2. Монолитное перекрытие –115 мм 3. Профлист Н60 ГОСТ 24045-2003 – 60 мм; 4. Звукоизолирующая прокладка "Шуманет-100" – 3мм 5. Пароизоляция – полиэтиленовая пленка 6. Новая металлическая балка – 140 мм 7. Шумопоглощающие маты ISOVER KT 40-TWIN 80 мм; 8. Профлист Н60 ГОСТ 24045-2003 – 60 мм; 9. Подшивка потолка из ГКЛ10 (2 слоя) – 25 мм	198,5
7; 22	II I	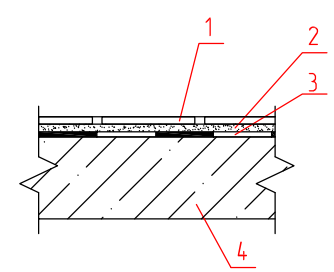	1. Покрытие пола – керамогранитная плитка – 8 мм; 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 40 мм 3. Гидроизоляция – 1 слой гидроизола 4. Существующее сборное железобетонное перекрытие	3,3
3; 20; 6; 8; 21; 23; 11; 12; 17; 18	VI	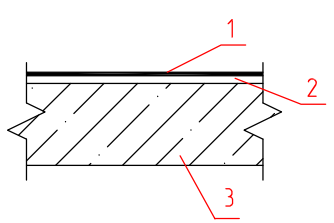	1. Покрытие пола – линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей основе – 5 мм 2. Выравнивающая смесь для полов ВЕТОНИТ 5000 OPTIROC OY – 40 мм 3. Существующее железобетонное основание	254.3

Экспликация полов 2-го этажа

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Элементы пола, толщина, мм	Площадь, м2
1; 4; 5; 9; 10; 19;	V	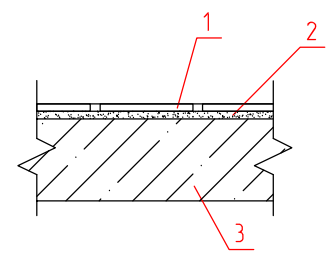	1. Керамогранитная плитка – 8 мм. 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 40 мм 3. Существующее железобетонное перекрытие	78,6

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-17, 18.
2. После укладки настила из досок поверхность деревянных полов необходимо выстругать. S=499,1 м2
3. В ходе замены полов необходимо заменить всю засыпку шлаком и прокаленным песком на шумопоглощающие минераловатные маты ISOVER KT 40-TWIN толщиной 215 мм, 190 мм.
4. Все металлические балки необходимо зачистить от ржавчины, обработать поверхность балок защитным составом ГФ 021 и противопожарным составом NULLIFIRE S607 HB толщиной сухого слоя 1,7 мм. Предел огнестойкости 90 мин.
5. Перед укладкой линолеума бетонное основание покрыть грунтовкой глубокого проникновения " Тифенгрунд" на 2 раза, расход 1л/10 м2. S=254,3 м2
6. Раскладку дополнительных балок перекрытия в помещениях 11-18 смотреть на л. АС-45
7. В помещениях 7, 22, 1, 4, 5, 9, 10, 19 плинтус выполнить из керамогранитной плитки толщ.8мм на высоту 150 мм на клею ALMI. Площадь плитки на 2 этаже S=12,06 м2.
8. Профлист крепить к металлическим балкам шурупами S-MD 55Z 5.5x38 "HILTI" в нижнюю гофру (через одну). Общее количество шурупов на все этажи n=9270 шт. На крайних опорах профлист крепить в каждом гофре.
9. В коридорах плитку применять с шероховатой поверхностью.
10. Устройство монолитных перекрытий смотреть на л.60-63
11. Все металлические балки железобетонных перекрытий очистить от отслаивающейся штукатурки. Площадь на все этажи S=513.5 м2 После балки оштукатурить по сетке. Площадь S=513.5 м2. Предварительно металлические балки зачистить от ржавчины.

авыпыв

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						МК 002/01-08-Р-А АС
2		зам.	И0015			МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми
1		зам.	И0009			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Макарова				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит А)
Провер.						
ГИП		Чумаков				
						Экспликация полов 2-го этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

ООО "ПРОМАКС"