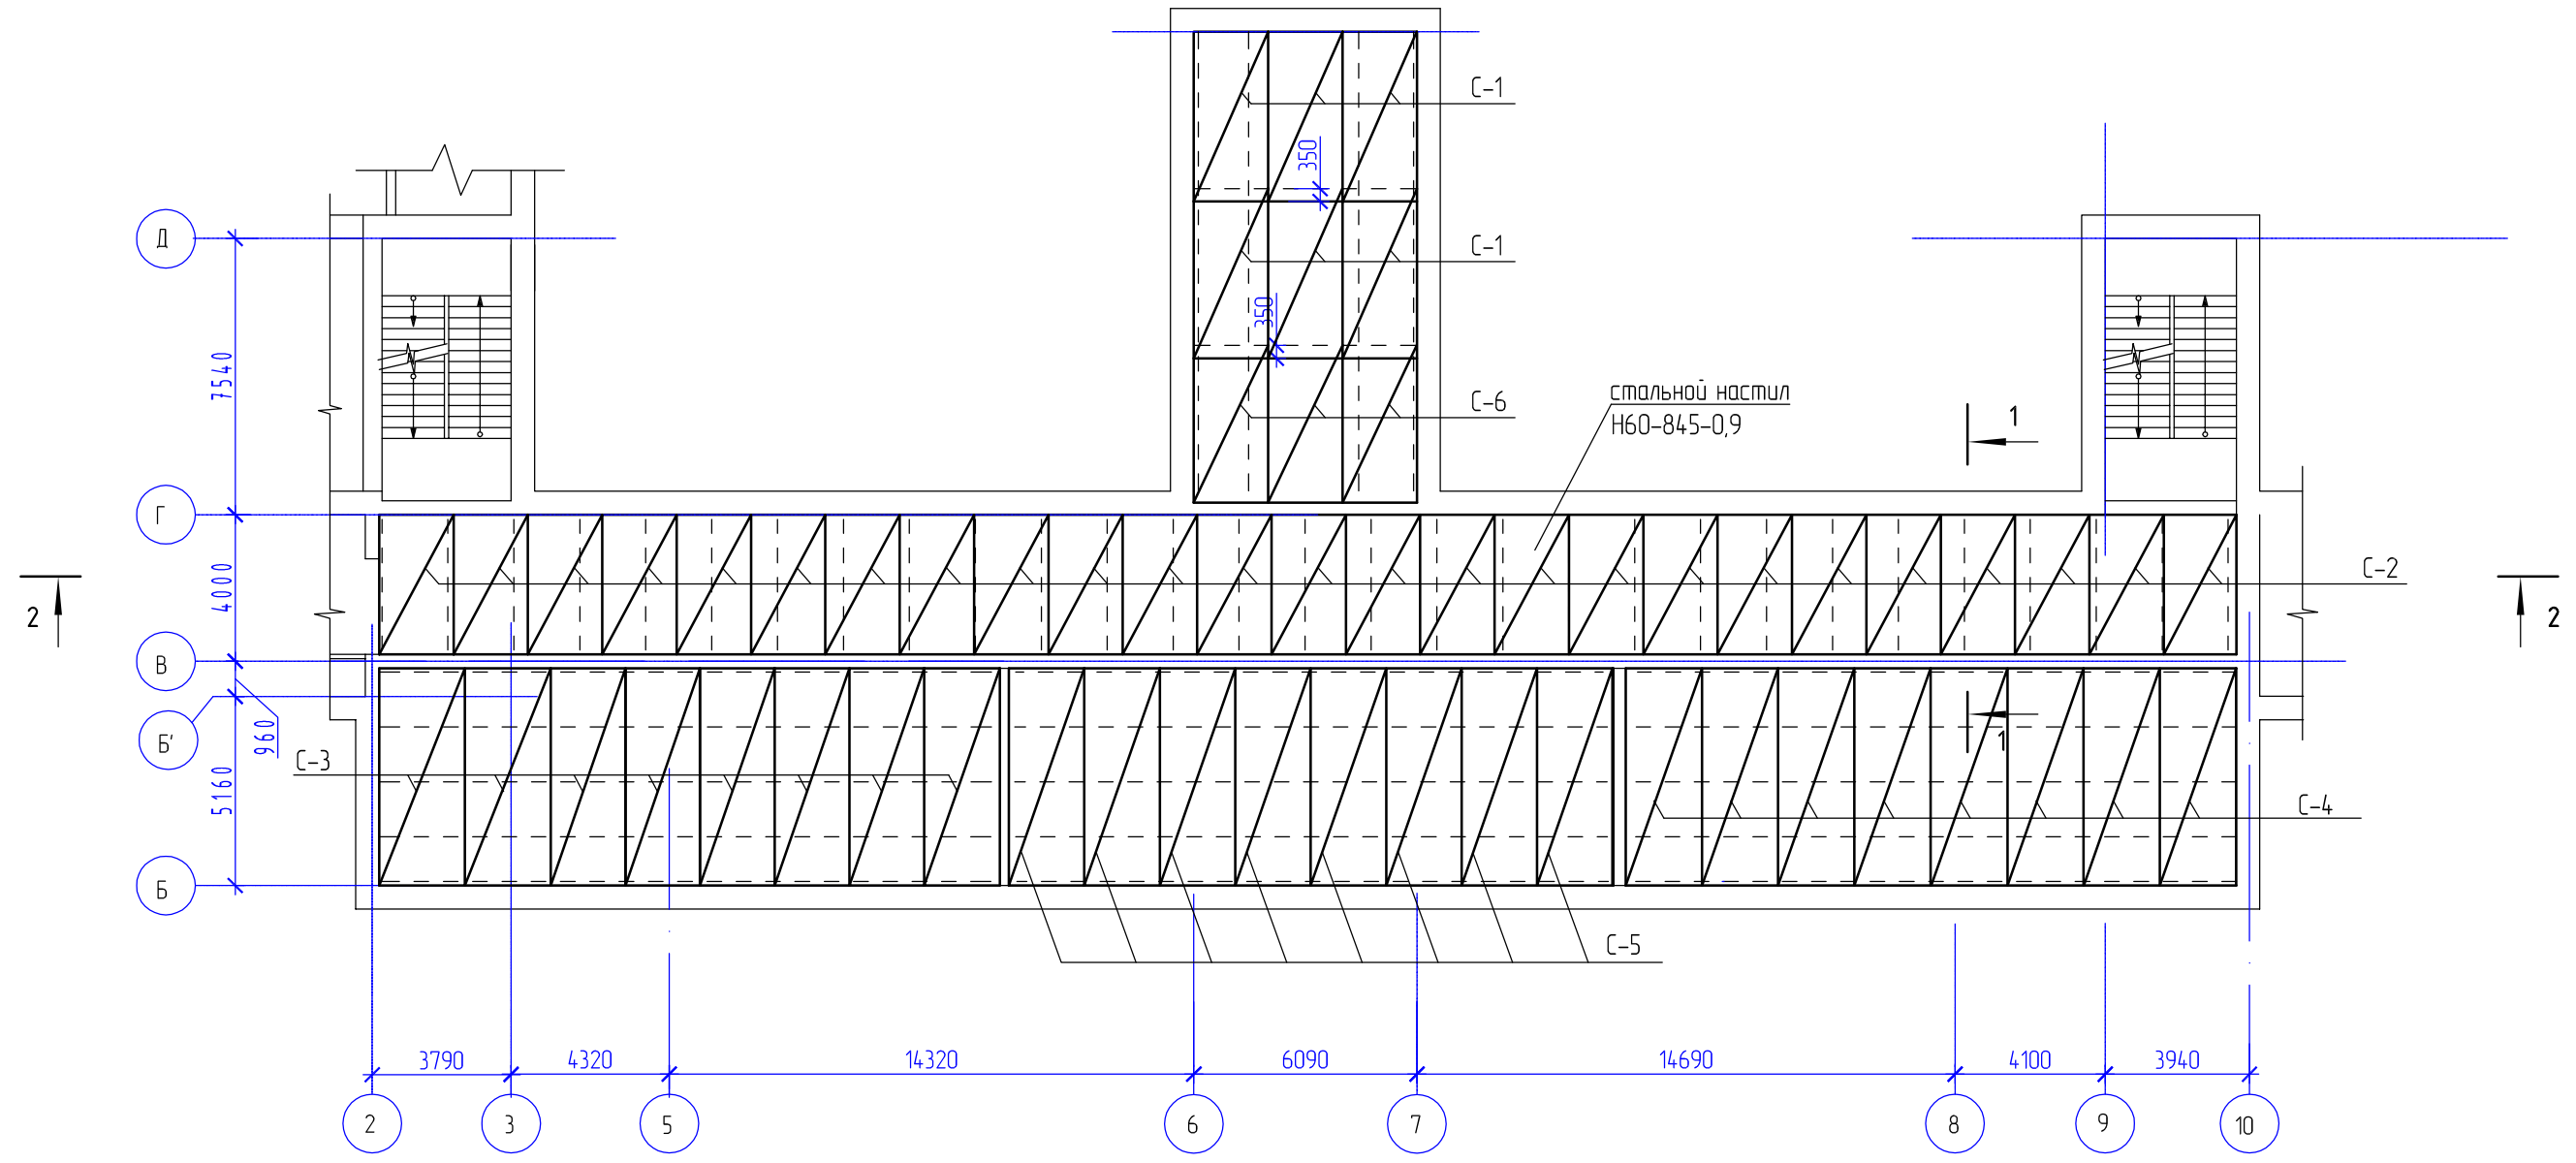

3-3

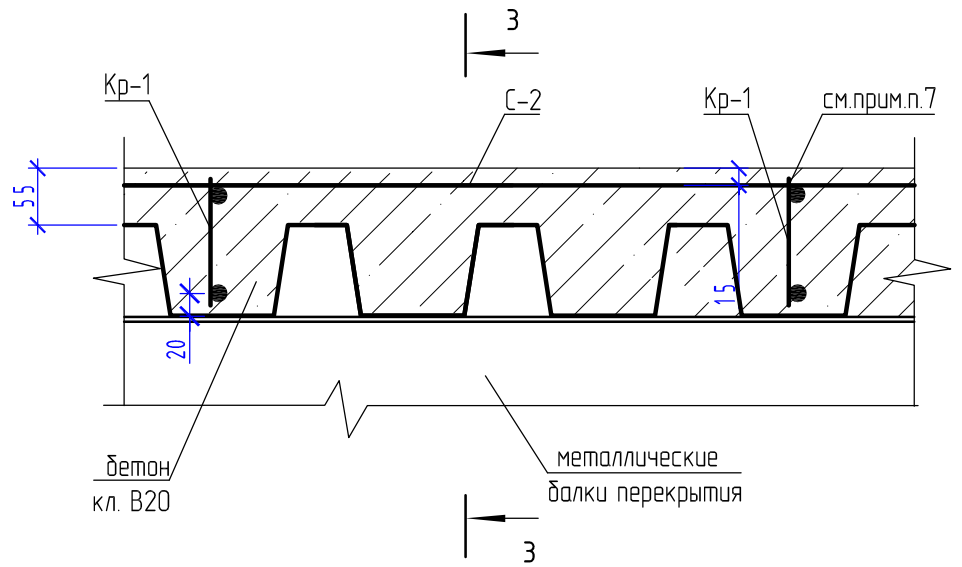

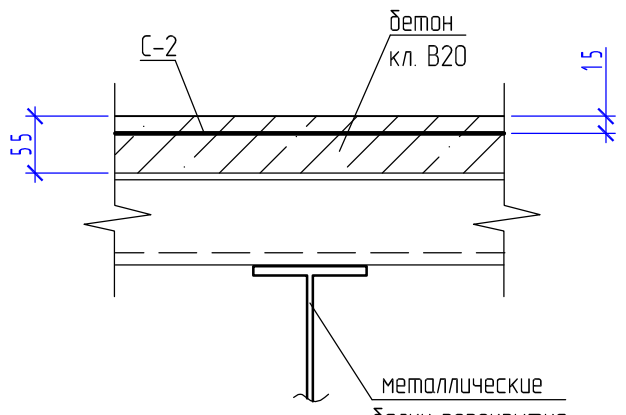

1. Сечения 1-1, 2-2 смотреть на л.62
2. Узел 1 замаркирован на л.62
3. Каркас Кр-1 укладывать через 2 гофра.
4. Устройство сталежелезобетонных перекрытий производить согласно СП 00147-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу".
5. Раскладку профлиста смотреть на л.61
6. Стык сеток выполнить в рабочем направлении с нахлестом 350мм без сварки.
7. Каркасы Кр-1 с сетками вязать проволокой 1-0-4 L=200 мм по ГОСТ 3282-74 с шагом 500 мм. Общая длина проволоки на каждый этаж 545 п.м.

Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примеч.
		3 этаж			
С-1	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х463 --- $\frac{15}{15}$	6	61,48	
С-2	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х375 --- $\frac{75}{15}$	25	49,24	
С-3	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 207х590 --- $\frac{50}{35}$	8	78,4	
С-4	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 208х590 --- $\frac{50}{80}$	8	78,54	
С-5	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 206х590 --- $\frac{50}{30}$	8	78,17	
С-6	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х429 --- $\frac{45}{15}$	3	56,67	
Кр-1	лист 64	Каркас Кр-1	227	6,52	
	Материалы:	Бетон кл.В20	28,4		м3
		4 этаж			
С-1	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х463 --- $\frac{15}{15}$	6	61,48	
С-2	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х375 --- $\frac{75}{15}$	25	49,24	
С-3	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 207х590 --- $\frac{50}{35}$	8	78,4	
С-4	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 208х590 --- $\frac{50}{80}$	8	78,54	
С-5	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 206х590 --- $\frac{50}{30}$	8	78,17	
С-6	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х429 --- $\frac{45}{15}$	3	56,67	
Кр-1	лист 64	Каркас Кр-1	227	6,52	
	Материалы:	Бетон кл.В20	28,4		м3
		чердачное перекрытие			
С-1	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х463 --- $\frac{15}{15}$	6	61,48	
С-2	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х375 --- $\frac{75}{15}$	25	49,24	
С-3	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 207х590 --- $\frac{50}{35}$	8	78,4	
С-4	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 208х590 --- $\frac{50}{80}$	8	78,54	
С-5	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 206х590 --- $\frac{50}{30}$	8	78,17	
С-6	ГОСТ 23279-85	4С $\frac{Ф10AIII-200}{Ф10AIII-200}$ 203х429 --- $\frac{45}{15}$	3	56,67	
	Материалы:	Бетон кл.В20	28,4		м3
Кр-1	лист 64	Каркас Кр-1	227	6,52	

					МК 002/01-08-Р-А АС	
2		нов.	И0015		МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 г. Перми	в Кировском районе
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Макарова			Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит А)	Стадия: Р; Лист: 63; Листов:
Провер.						
ГИП		Чумаков				
					Схема расскладки арматурных сеток в перекрытии 3,4-го этажей и чердачного перекрытия	ООО "ПРОМАКС"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.