План подвала

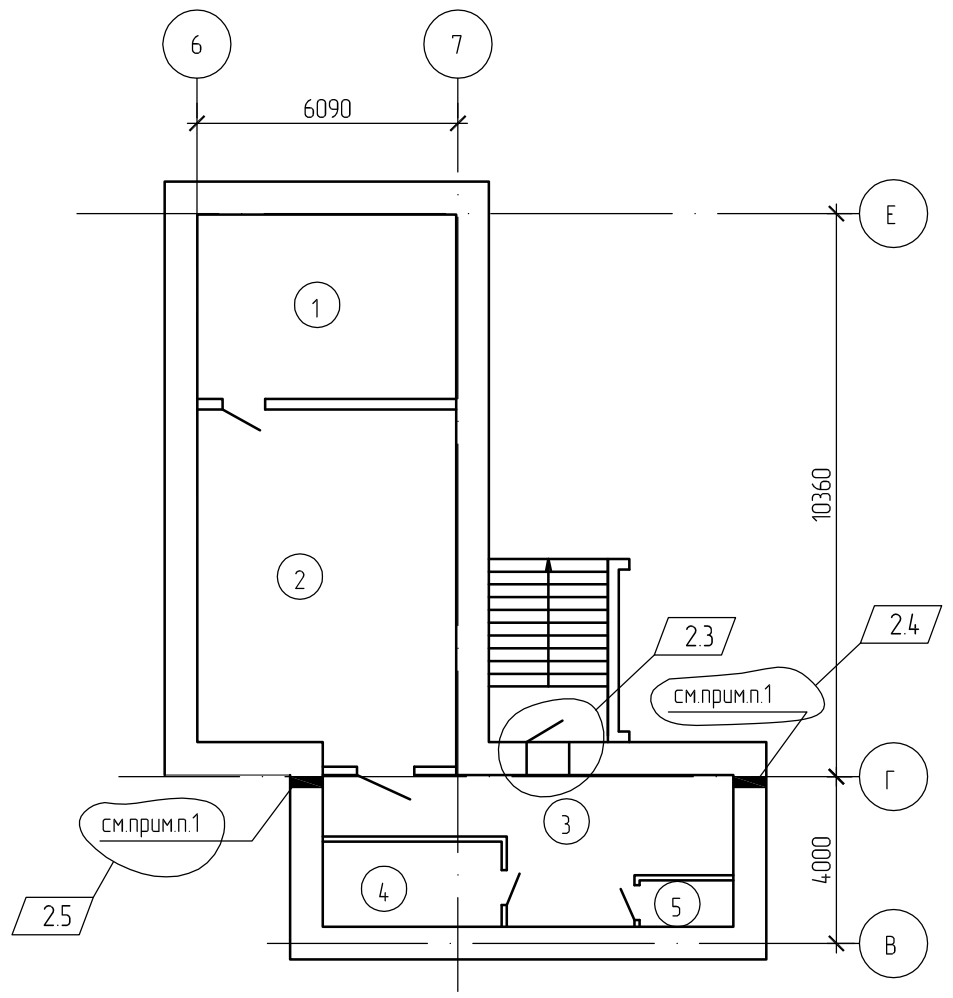

Разрез 2-2

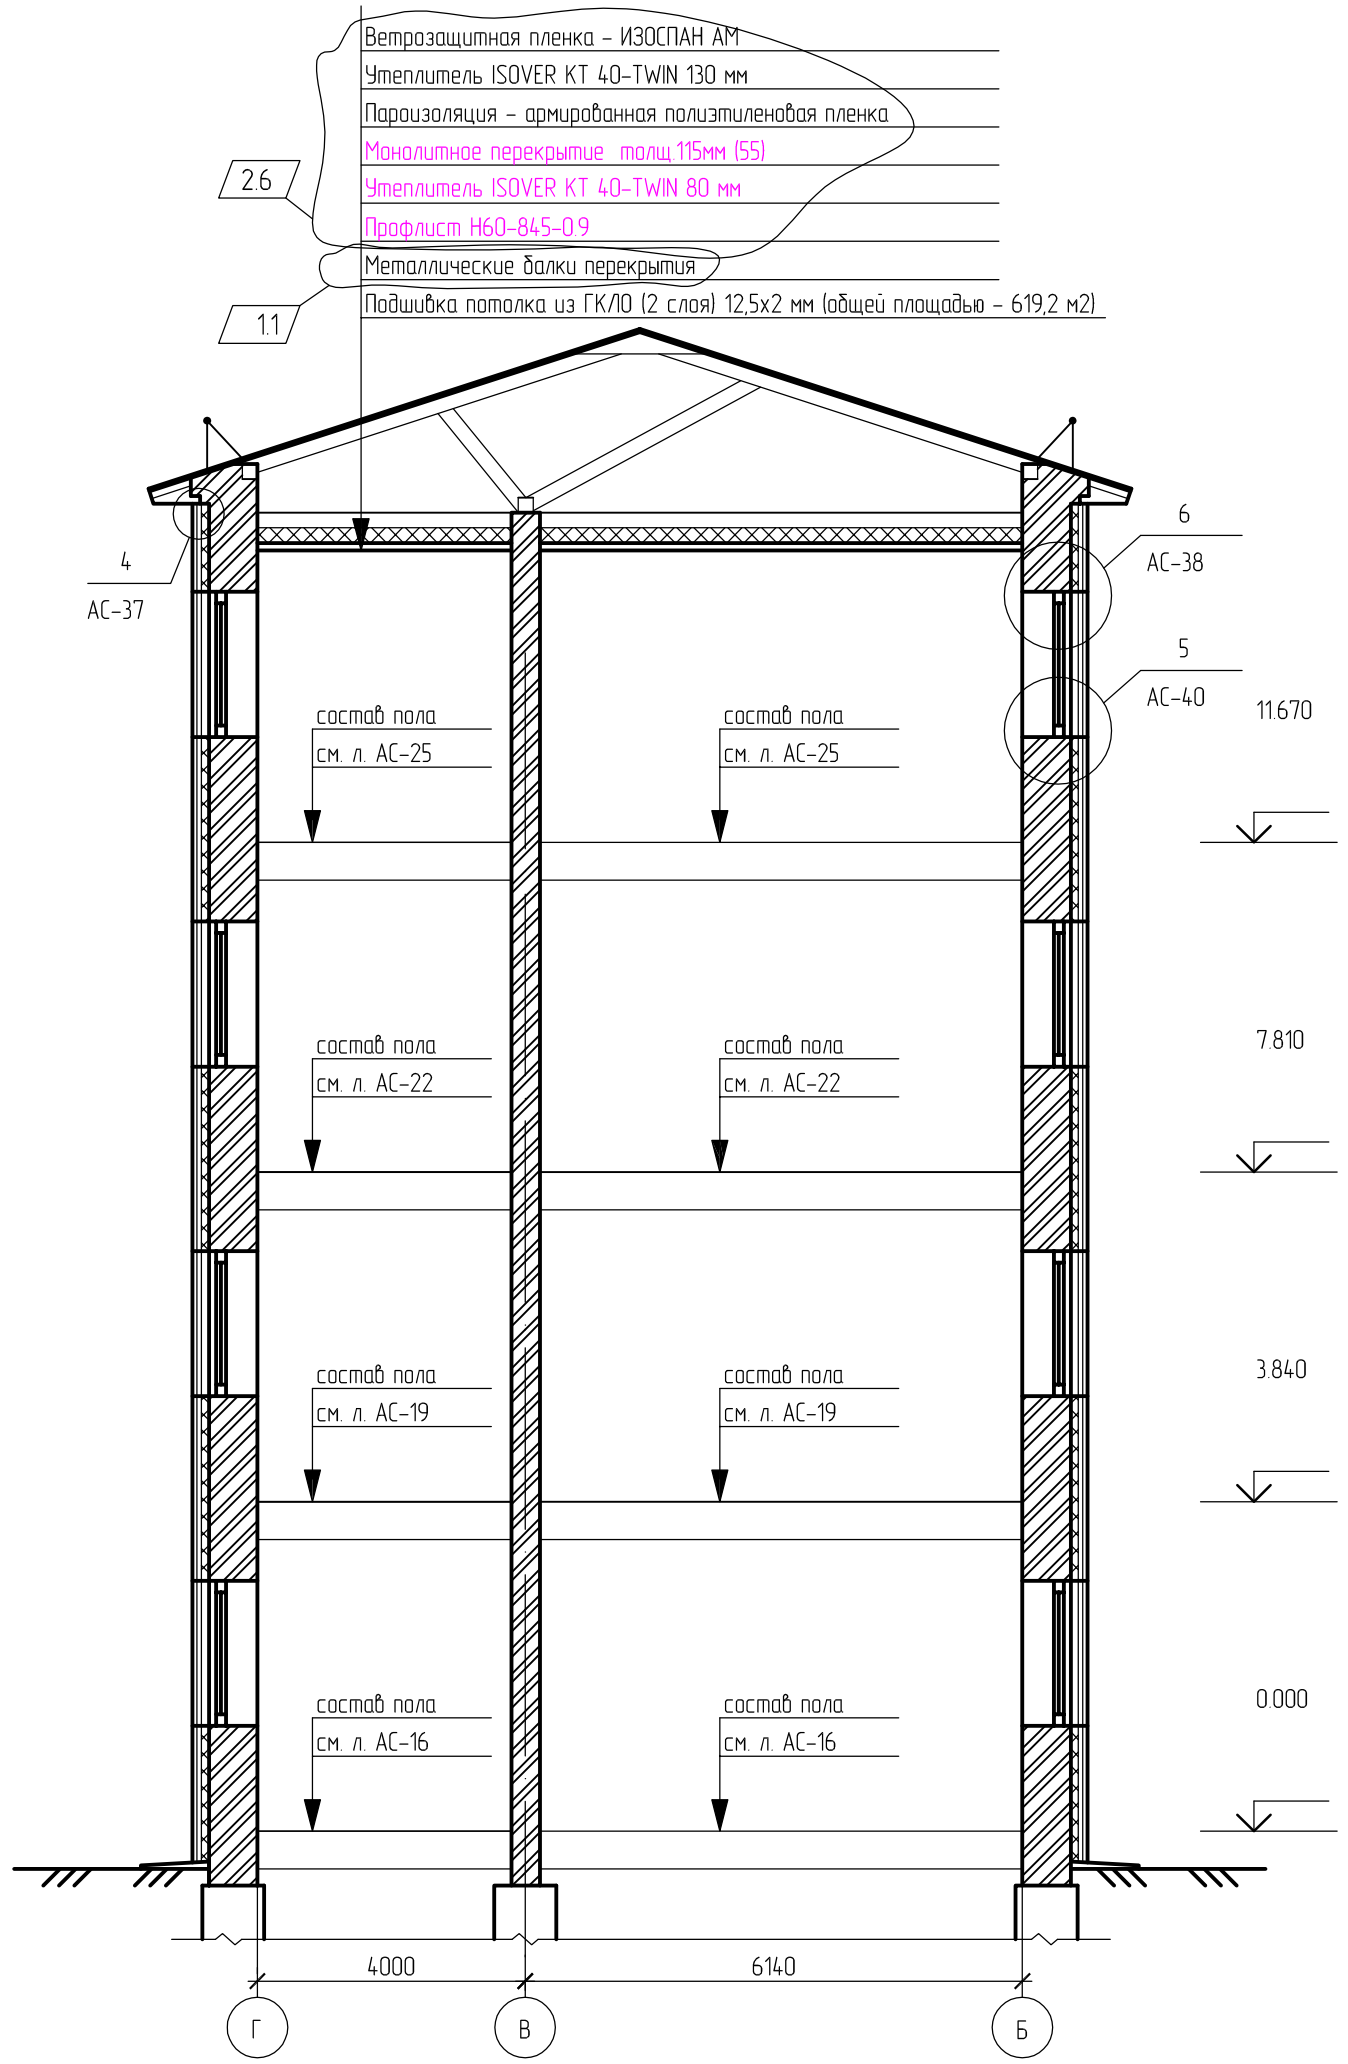

Экспликация помещений подвала

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м2
1	Техническое помещение	26,3
2	Бойлерная	46,3
3	~~Помещение~~ Коридор	24,7
4	Подсобное помещение	8,5
5	Санузел	2,4

2.1
2.2

Примечания:

2.7

1. В стенах подвала вдоль оси Г пробить отверстия 70х200 мм для прокладки сетей ВК. Объем демонтируемой кладки на 2 отверстия V=0,017 м3.
2. Проектом предусматривается полная замена всех ненесущих элементов чердачного перекрытия. S=720 м2. Объем демонтируемого теплоизолирующего слоя-шлака, V=108,0 м3. Конструкцию монолитного перекрытия смотреть на л. 60-63, 19, 22. По монолитному перекрытию постелить пароизоляционный слой – армированную полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82*. По пароизоляционному слою уложить утеплитель ISOVER KL 40-TWIN толщиной 130 мм Общий объем утеплителя на чердаке V=151,2 м3. После укладки утеплителя закрыть его ветрозащитной пленкой ИЗОСПАН АМ S=720 м2.
3. Стропильная система на чертеже изображена схематично.
4. Разрез 2-2 замаркирован на л. АС-23.
5. На чердаке восстановить кладку вентиляционных коробов. Объем кирпича V=1,5 м3.

						МК 002/01-08-Р-А АС
2	6		И0015			МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми
1	1		И0009			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Макарова				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит А)
Провер.						
ГИП		Чумаков				
						План подвала. Разрез 2-2

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

ООО "ПРОМАКС"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.