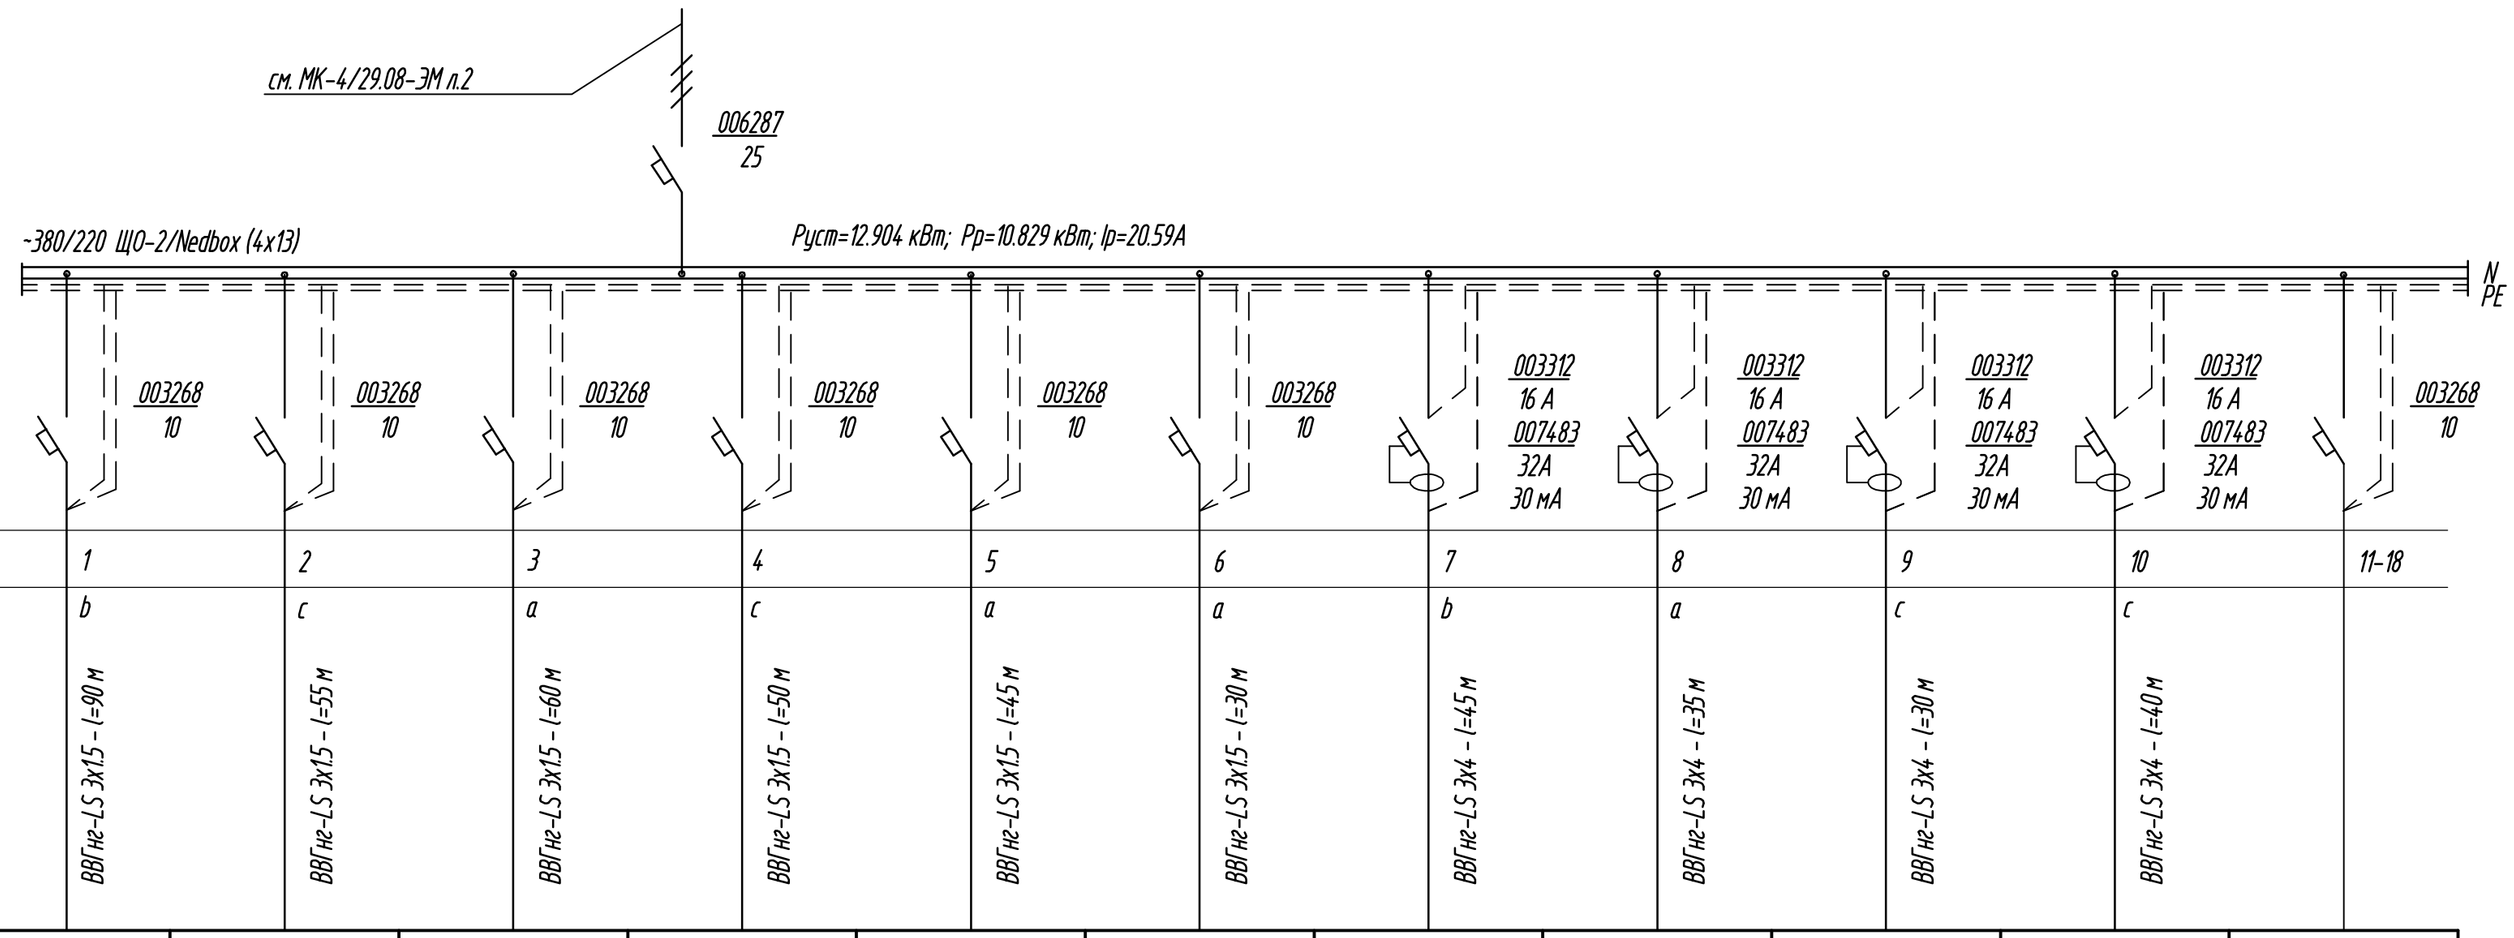

Распределительный пункт: номер, тип, установленная и расчетная мощность, кВт Аппарат на вводе: тип, ток, А											
Выключатель автоматический или предохранитель: тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А	003268 10	003268 10	003268 10	003268 10	003268 10	003268 10	003312 16 А 007483 32А 30 мА	003312 16 А 007483 32А 30 мА	003312 16 А 007483 32А 30 мА	003312 16 А 007483 32А 30 мА	003268 10
Номер группы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-18
Марка, сечение проводника - количество, м	b ВВГнг-LS 3х1.5 - l=90 м	c ВВГнг-LS 3х1.5 - l=55 м	a ВВГнг-LS 3х1.5 - l=60 м	c ВВГнг-LS 3х1.5 - l=50 м	a ВВГнг-LS 3х1.5 - l=45 м	a ВВГнг-LS 3х1.5 - l=30 м	b ВВГнг-LS 3х4 - l=45 м	a ВВГнг-LS 3х4 - l=35 м	c ВВГнг-LS 3х4 - l=30 м	c ВВГнг-LS 3х4 - l=40 м	

Назначение группы, номер помещения	Рабочее освещение на отм. 0.000 (14)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (15)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (16, 17, 19, 20)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (27, 28, 29)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (21, 23, 24, 26)	Дежурное освещение на отм. 0.000 (18, 25)	Розетки на отм. 0.000 (14)	Розетки на отм. 0.000 (14, 15)	Розетки на отм. 0.000 (28)	Розетки на отм. 0.000 (23)	Резерв
Установленная мощность, кВт	0.936000	0.720000	0.618000	0.792000	0.844000	0.144000	3.000000	3.000000	1.500000	1.500000	
Ток, А	5.1055	3.9273	3.3409	4.2927	4.5400	0.7854.55	13.6364	13.6364	6.8182	6.8182	
Потеря напряжения, %	2.3400	1.1000	1.0300	1.1000	1.0550	0.1200	2.3438	1.0938	0.9375	1.2500	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Воробьева			
Вед. инж.		Чебыкин			
Проверил		Иткинин			
ГИП		Чумаков			
Н.контроль		Губанова			
Утв.		Губанов			

МК-4/29.08-ЭО

Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия N° 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми

Капитальный ремонт здания гимназии N°6 (литер А, А1)

Стадия	Лист	Листов
Р	11	1

ЩО-2. Схема электрическая принципиальная групповой сети рабочего освещения Литера А1

ООО "ПРОМАКС"

Копировал

А4х3