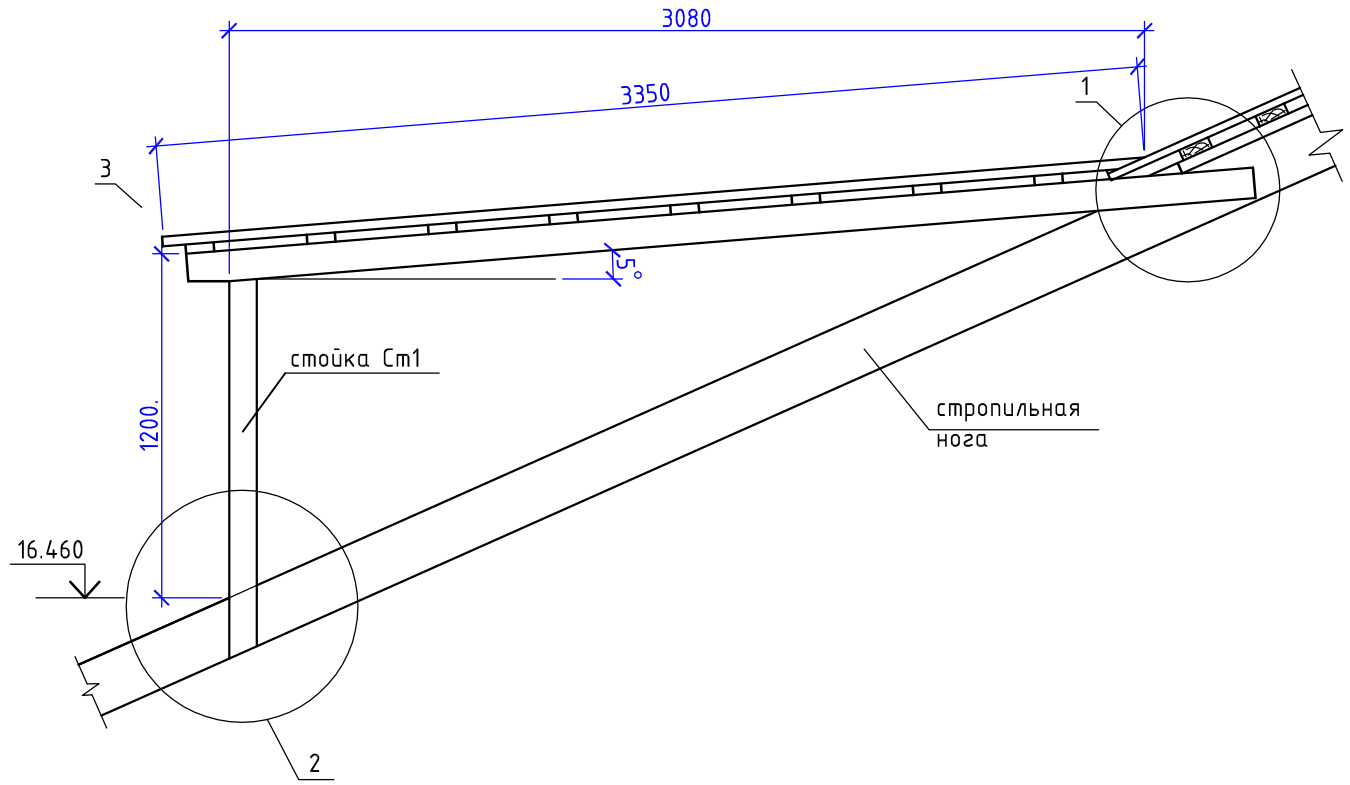

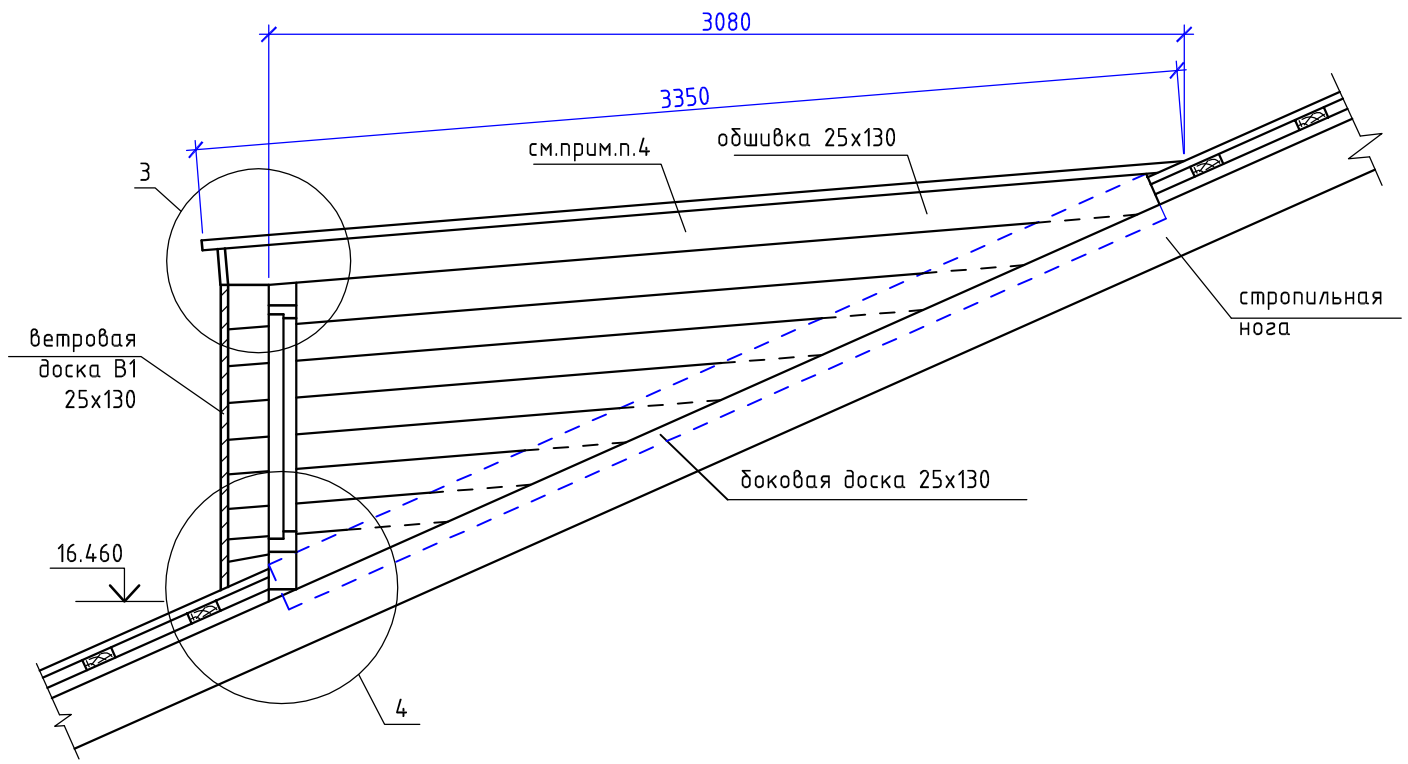

Спецификация элементов слухового окна

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Объем ед, м3.	Примеч.
		Слуховое окно			
С1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 75х100 L=3650	2	0,027	0,16 м3
Ст1	ГОСТ 24454-80*Е	Брусок 75х75 L=1400	2	0,008	0,05 м3
Вр1	ГОСТ 24454-80*Е	Брусок 75х75 L=865	1	0,005	0,015 м3
Нр1	ГОСТ 24454-80*Е	Брусок 75х75 L=815	1	0,0046	0,014 м3
В1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 130х25 L=1110	2	0,0036	0,02 м3
Р-1	данный лист	Рама Р-1	1		4,26 кг
	ГОСТ 24454-80*Е	Обшивка 130х25 L=60,1 п.м.			0,195 м3
	ГОСТ 24454-80*Е	Обрешетка 100х40 Lобщ.=7,06 п.м.			0,08 м3
		Боковая доска 25х130 L=27,69 п.м.			0,9 м3
		Ветровая доска 25х130 L=7,2 п.м.			0,023 м3
		Болт М14	8		
		Рама Р-1			4,26 кг
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 32х3 L=820	2		1,11 кг
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 32х3 L=750	2		1,02 кг

1. План кровли смотреть на л. АС-2
2. Слуховое окно с торцов обшить прямым металлическим листом того же цвета, что и металлочерепица. Площадь листа S=7,8 м2. Площадь листов остальных слуховых окон S=31,25 м2
3. Узлы 1, 2, 3, 4 смотреть на л. АС-7
4. Устанавливаемое вновь слуховое окно расположено в осях 7-8, Б-В

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	МК 4/29-08-Р АС			
						МОУ "Гимназия №6" по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми			
Разраб.		Макарова				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит.А)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чумаков					Р	6	
Проверил									
Н.контроль		Губанова				Слуховое окно.	ООО "ПРОМАКС"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3