





Ворота Вр-1

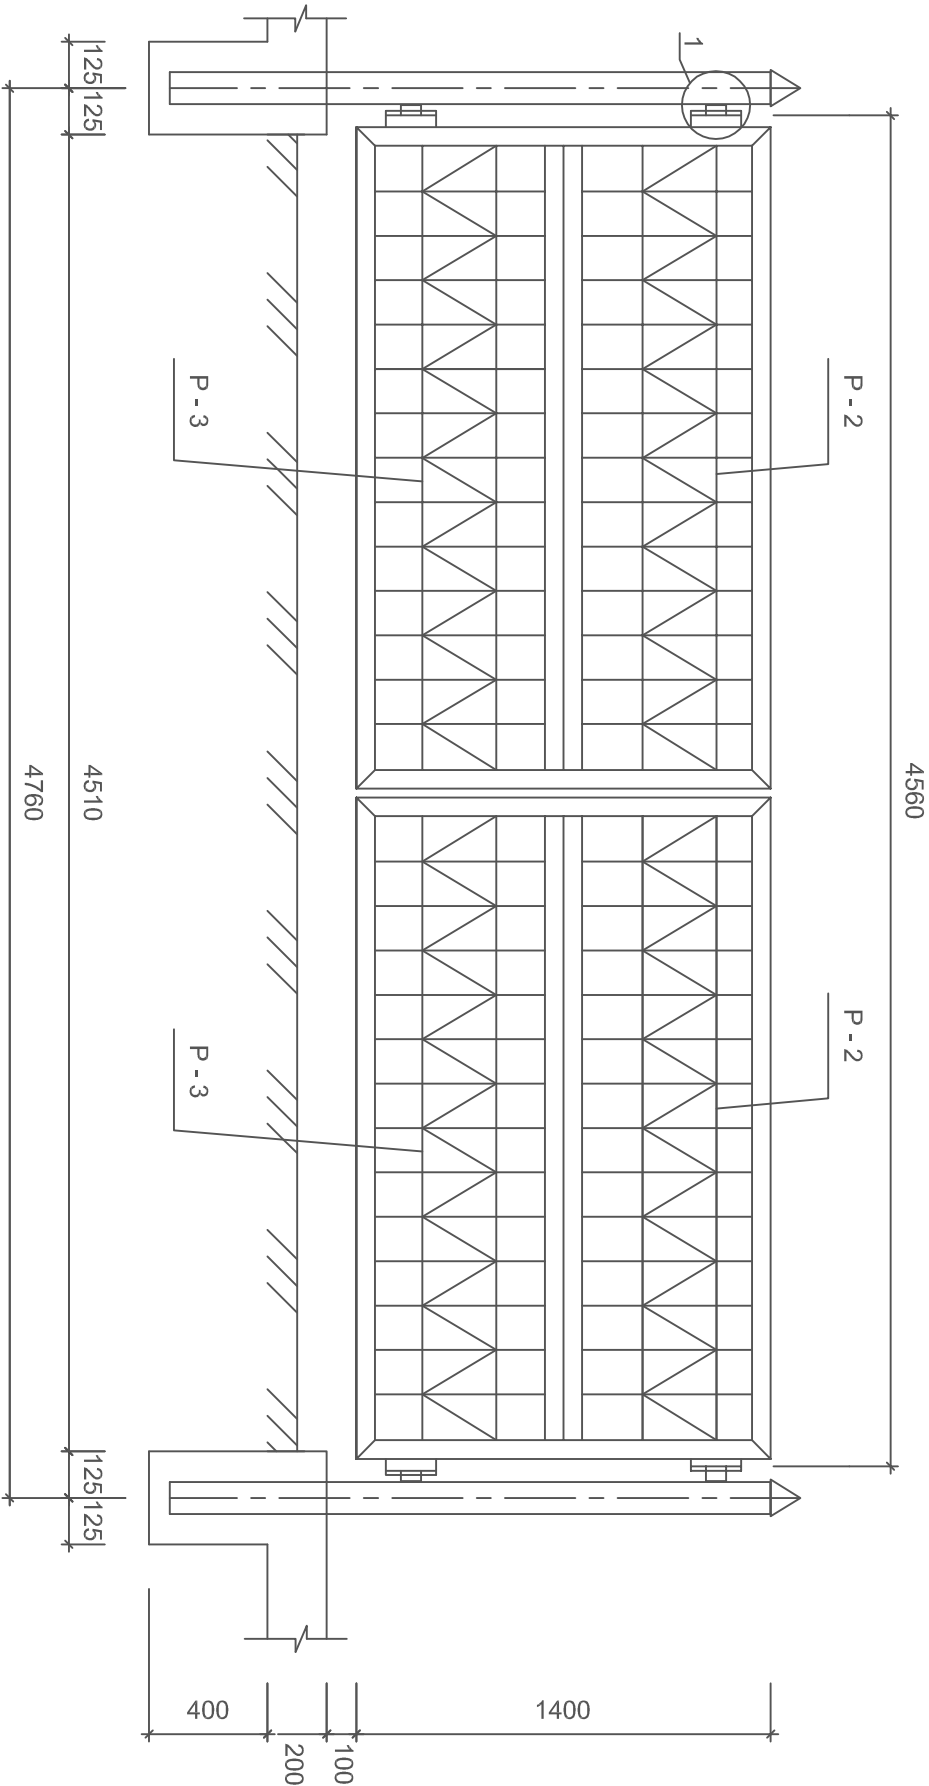

Калитка К -1

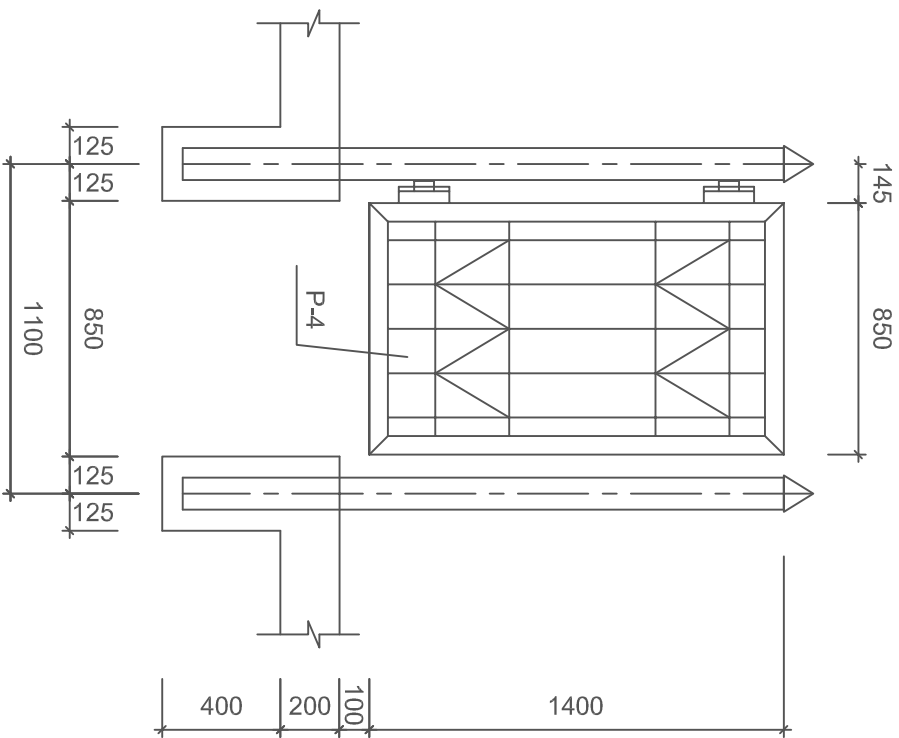

1. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-85
2. Изделия покрыть за два раза эмалью ПФ115 (ГОСТ 6465-76*) по антикоррозионной грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129) в построечных условиях. Общий расход эмали и грунтовки см. лист 13.
3. Сварку производить электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75* .
4. Спецификацию элементов смотри на л. 14

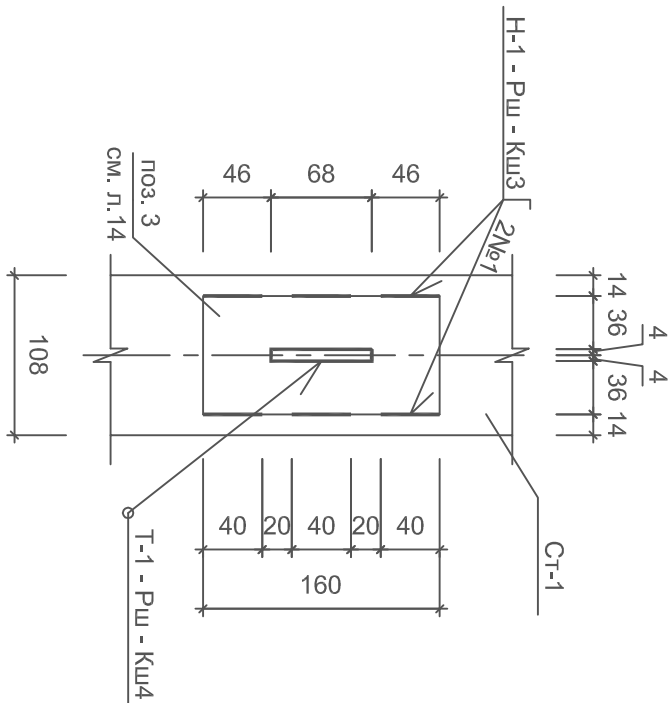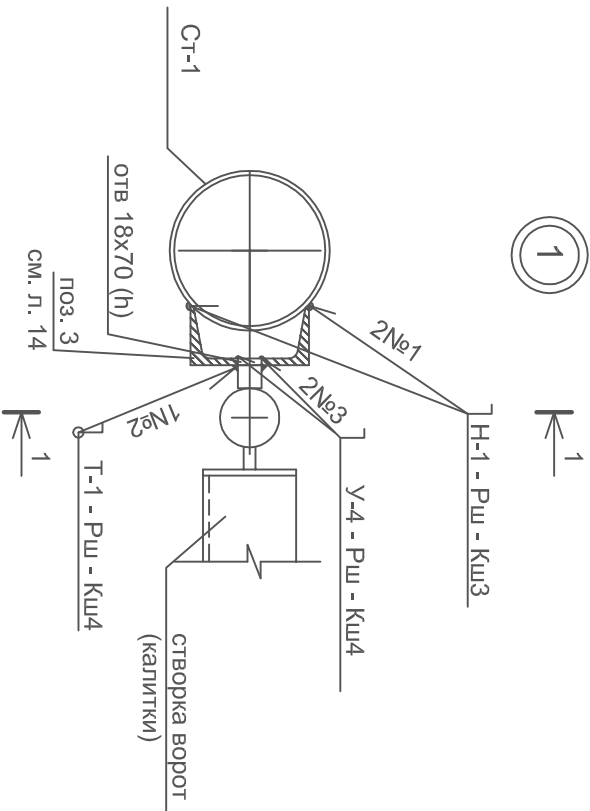

Согласовано						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

МК 4/29.08 АС					
МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16					
в Кировском районе г. Перми					
Изм.	кол.уч	лист	н док.	подпись	дата
ГИП	Чумаков				
Инженер	Драчунова				
Проверил					
Капитальный ремонт					
здания гимназии № 6 (лит. А1)					
Ворота Вр-1. Калитка К-1. Узел 1.					
Н. контроль	Губанова				
СТАДИЯ			ЛИСТ	ЛИСТОВ	
Р			15		