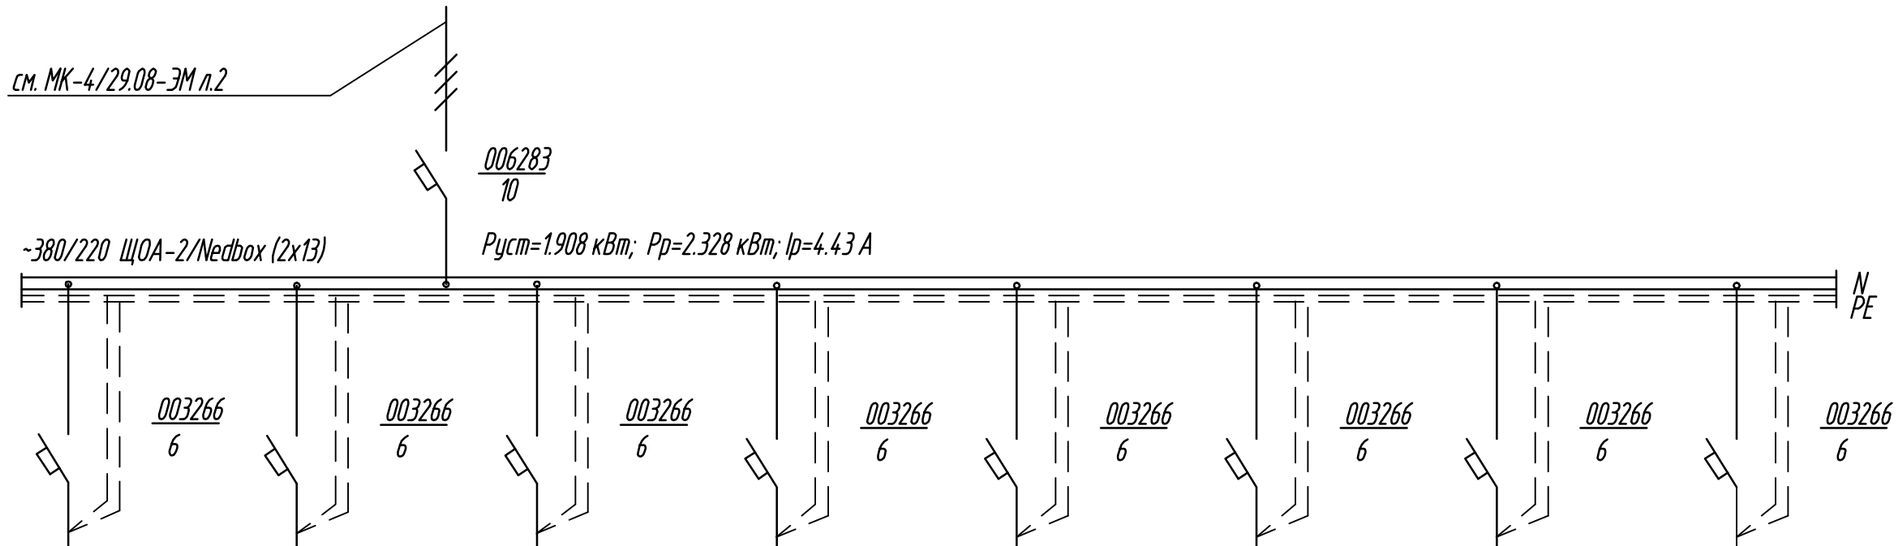

Распределительный пункт: номер, тип, установленная и расчетная мощность, кВт Аппарат на вводе: тип, ток, А								
Выключатель автоматический или предохранитель: тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А								
Номер группы	1	2	3	4	5	6	7	8-12
Марка, сечение проводника - количество, м	a ВВГнг-LS 3х1.5 - l=50 м	b ВВГнг-LS 3х1.5 - l=30 м	b ВВГнг-LS 3х1.5 - l=30 м	c ВВГнг-LS 3х1.5 - l=55 м	b ВВГнг-LS 3х1.5 - l=80 м	a ВВГнг-LS 3х1.5 - l=90 м	c ВВГнг-LS 3х1.5 - l=85 м	

Назначение группы, номер помещения	Аварийное освещение на отм. 0.000 (14)	Аварийное освещение на отм. 0.000 (15)	Аварийное освещение на отм. 0.000 (18, 22, 25)	Аварийное освещение на отм. 0.000 (17) на отм. +3.970 (17) на отм. +7.560 (4)	Аварийное освещение на отм. +3.970 (9, 10, 15)	Аварийное освещение на отм. +3.970 (7, 16)	Аварийное освещение на отм. +7.560(2, 6, 10)	Резерв
Установленная мощность, кВт	0.216000	0.144000	0.180000	0.488000	0.216000	0.376000	0.288000	
Ток, А	1.1782	0.7855	0.9818	2.1340	0.8432	1.6025	1.5709	
Потеря напряжения, %	0.3000	0.1200	0.1500	0.7456	0.4800	0.9400	0.6800	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Воробьева			
Вед. инж.		Чебыкин			
Проверил		Иткинин			
ГИП		Чумаков			
Н.контроль		Губанова			
Утв.		Губанов			

МК-4/29.08-ЭО

Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия N° 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми

Капитальный ремонт здания гимназии N°6 (литер А, А1)

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

ЩОА-2. Схема электрическая принципиальная групповой сети аварийного освещения Литера А1

ООО "ПРОМАКС"

Копировал

А3