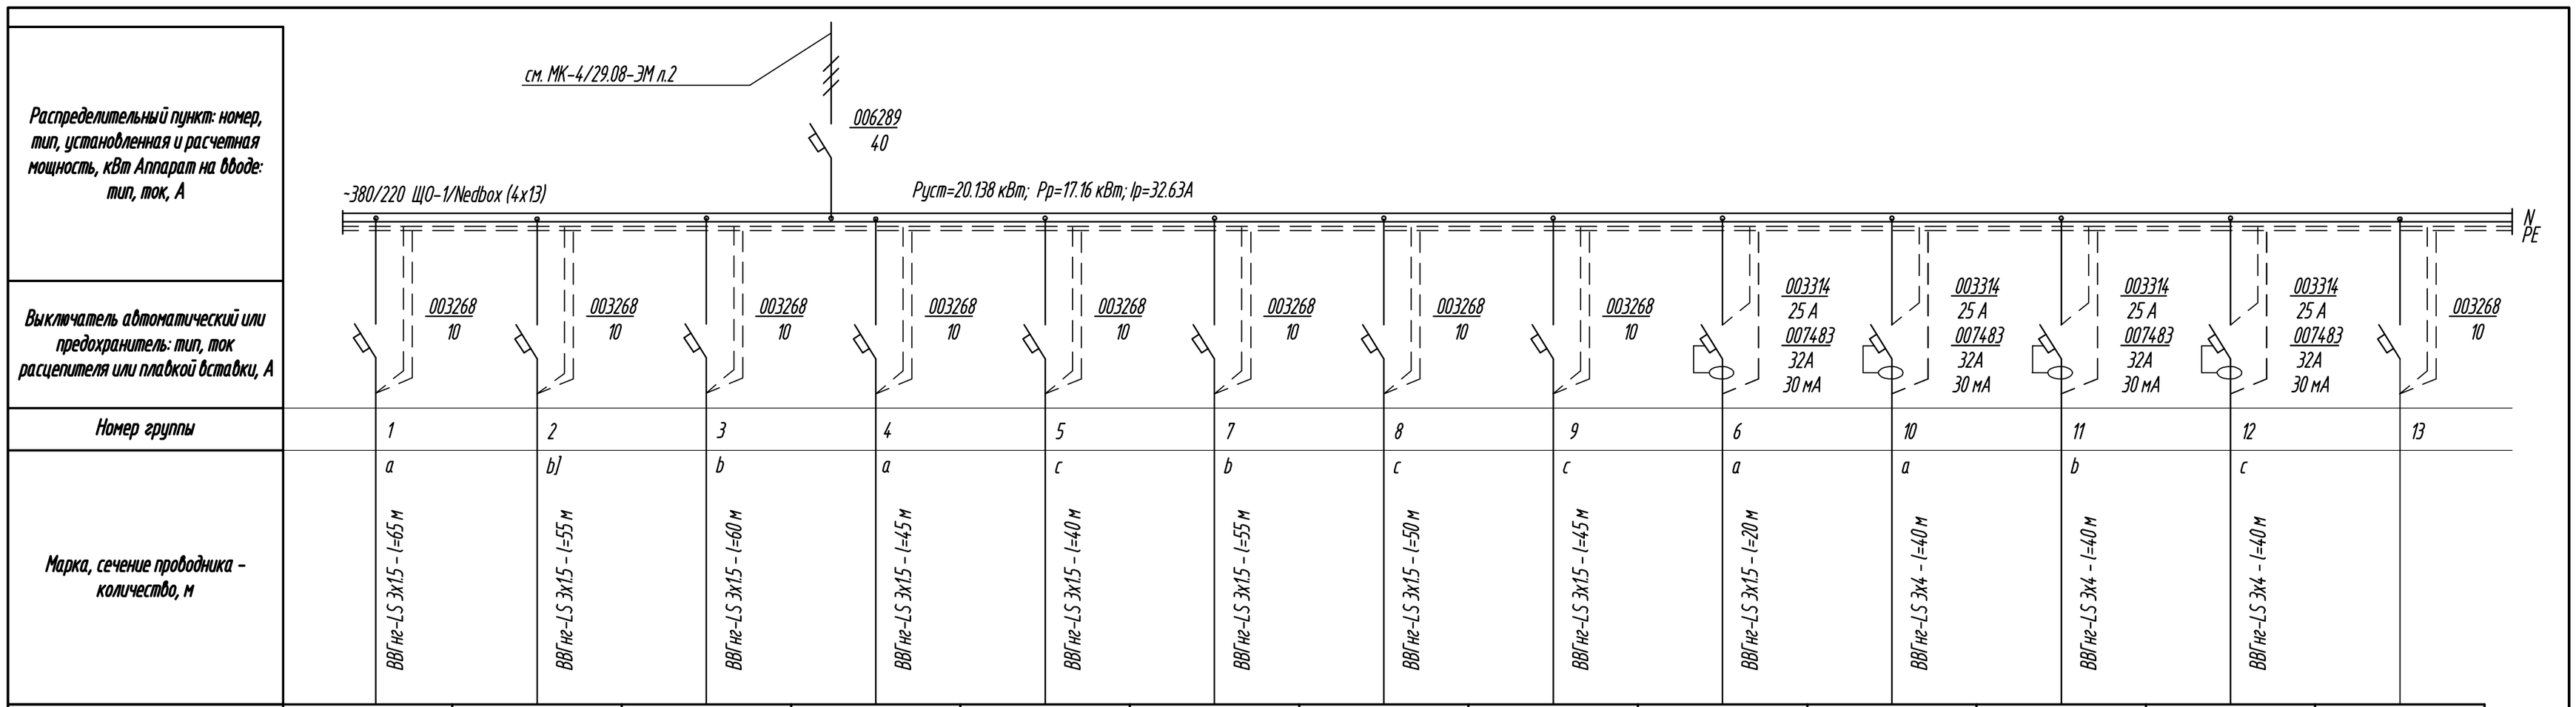

Назначение группы, номер помещения	Рабочее освещение на отм. 0.000 (4, 2, 3)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (1)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (5, 6, 7, 8, 9)	Рабочее освещение на отм. 0.000 (11, 12, 13)	Дежурное освещение на отм. 0.000 (3, 10)	Рабочее освещение на отм. +3.970 (1, 5)	Рабочее освещение на отм. +3.970 (1, 5)	Рабочее освещение на отм. +3.970 (4)	Розетки на отм. 0.000 (4)	Розетки на отм. +3.970 (5)	Розетки на отм. +3.970 (1)	Розетки на отм. +3.970 (4)	Резерв
Установленная мощность, кВт	0.576000	1.392000	0.544000	0.400000	0.144000	0.720000	0.720000	0.648000	1.5	4.5000	4.5000	4.5000	
Ток, А	3.1418	7.5927	2.6036	1.8182	0.785455	3.9273	3.9273	3.5345	6.8182	20.4545	20.4545	20.4545	
Потеря напряжения, %	1.0400	2.1267	0.9067	0.5000	0.1600	1.1000	1.0000	0.8100	1.6667	1.8750	1.8750	1.8750	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Воробьева			
Вед. инж.		Чебыкин			
Проверил		Иткинин			
ГИП		Чумаков			
Н.контроль		Губанова			
Утв.		Губанов			

МК-4/29.08-ЭО

Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия N 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми

Капитальный ремонт здания гимназии N6 (литер А, А1)

Стадия	Лист	Листов
Р	10	1

ЩО-1. Схема электрическая принципиальная
Литера А1

ООО "ПРОМАКС"

Копировал

А4х3