

*Распределительный пункт: номер,
тип, установленная и расчетная
мощность, кВт Аппарат на вводе:
тип, ток, А*

Выключатель автоматический или предохранитель: тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А

Номер группы


***Марка, сечение проводника –
количество, м***

Назначение группы, номер помещения

Установленная мощность, кВт

T_{OK}, A

Потеря напряжения, %

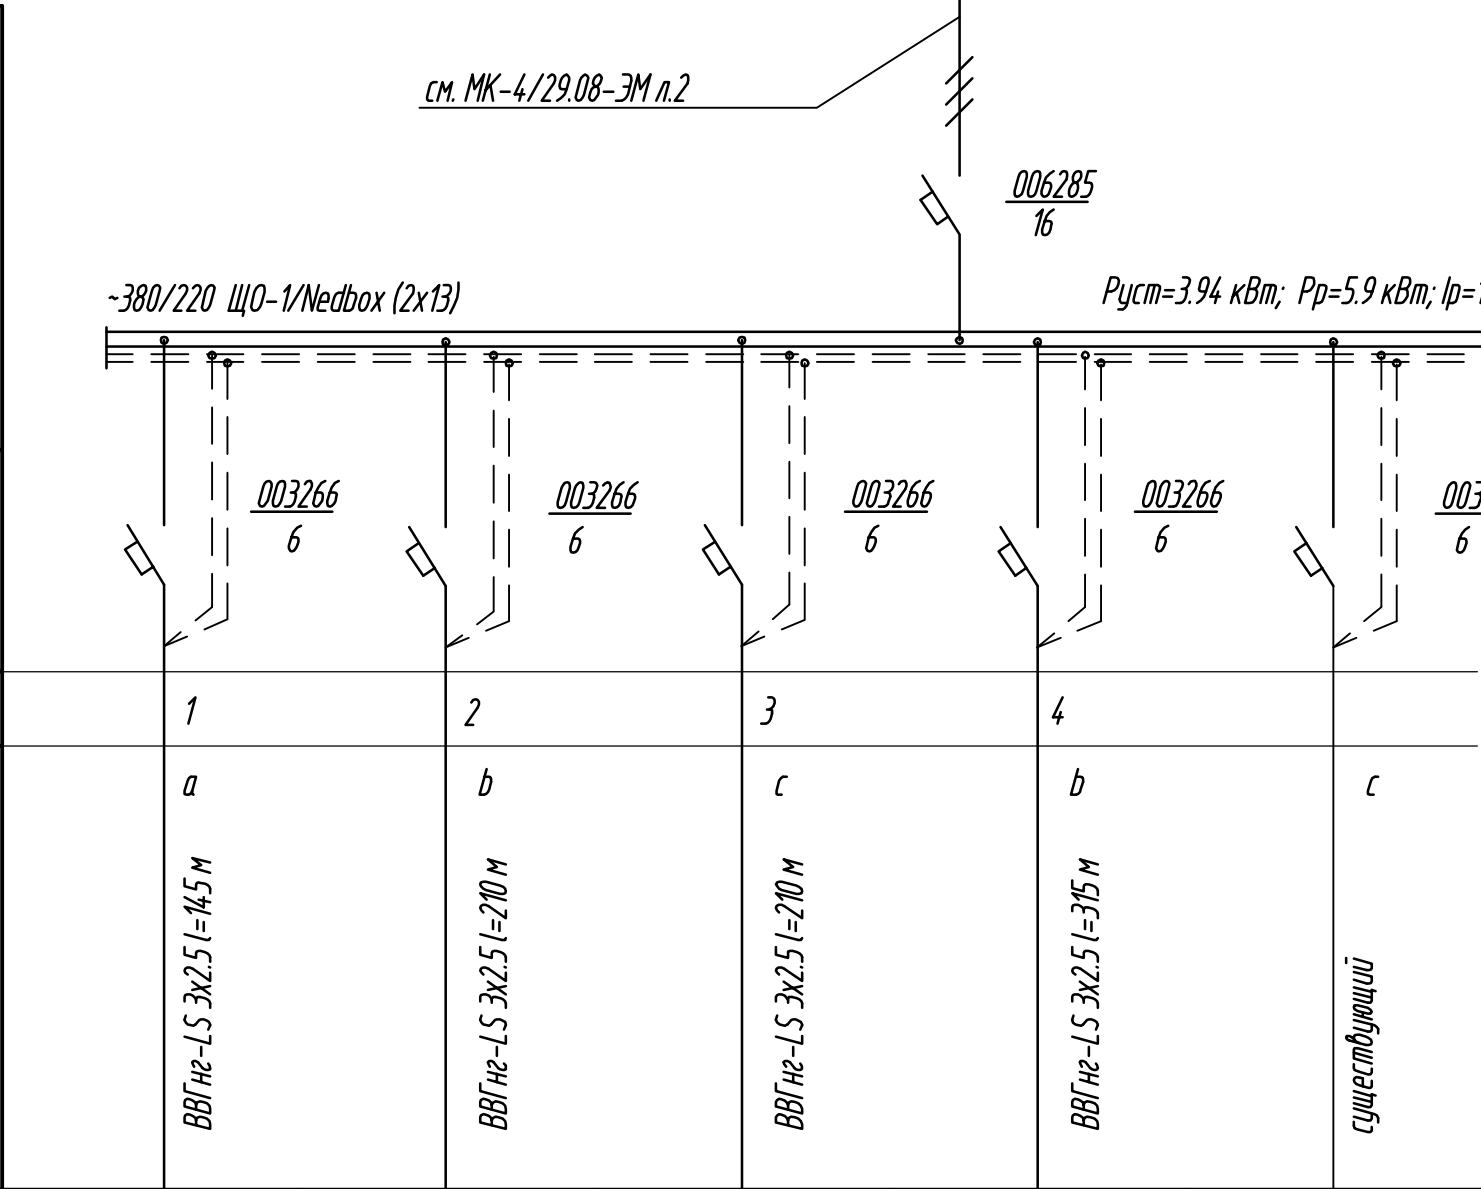

Аварийное освещение
на отм. +3.840

**Аварийное освещение
на отм. +7.810**

Аварийное освещение
(на отм. +11.670)

**Пожарная
сигнализация
(существующая)**

4

<i>0.474000</i>

	<i>0.474000</i>
--	-----------------

<i>0.474000</i>

15

2.1976

2.1976

2.1976

--

1.6590

1.6590

2.4885

--

						МК-4/29.08-30			
						Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 (литера А, А1) в Кировском районе г. Перми			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Воробьева					Капитальный ремонт здания гимназии №6 (литер А, А1)	Стадия	Лист	Листов
Вед. инж.	Чебыкин						Р	14	
Проверил	Иткинин					ЩОА-1. Схема электрическая принципиальная групповой сети аварийного освещения Литера А	ООО "ПРОМАКС"		
ГИП	Чумаков								
Н.контроль	Гуданова								
Утв.	Гуданов								