



План демонтажа отопления 3-20 этажа

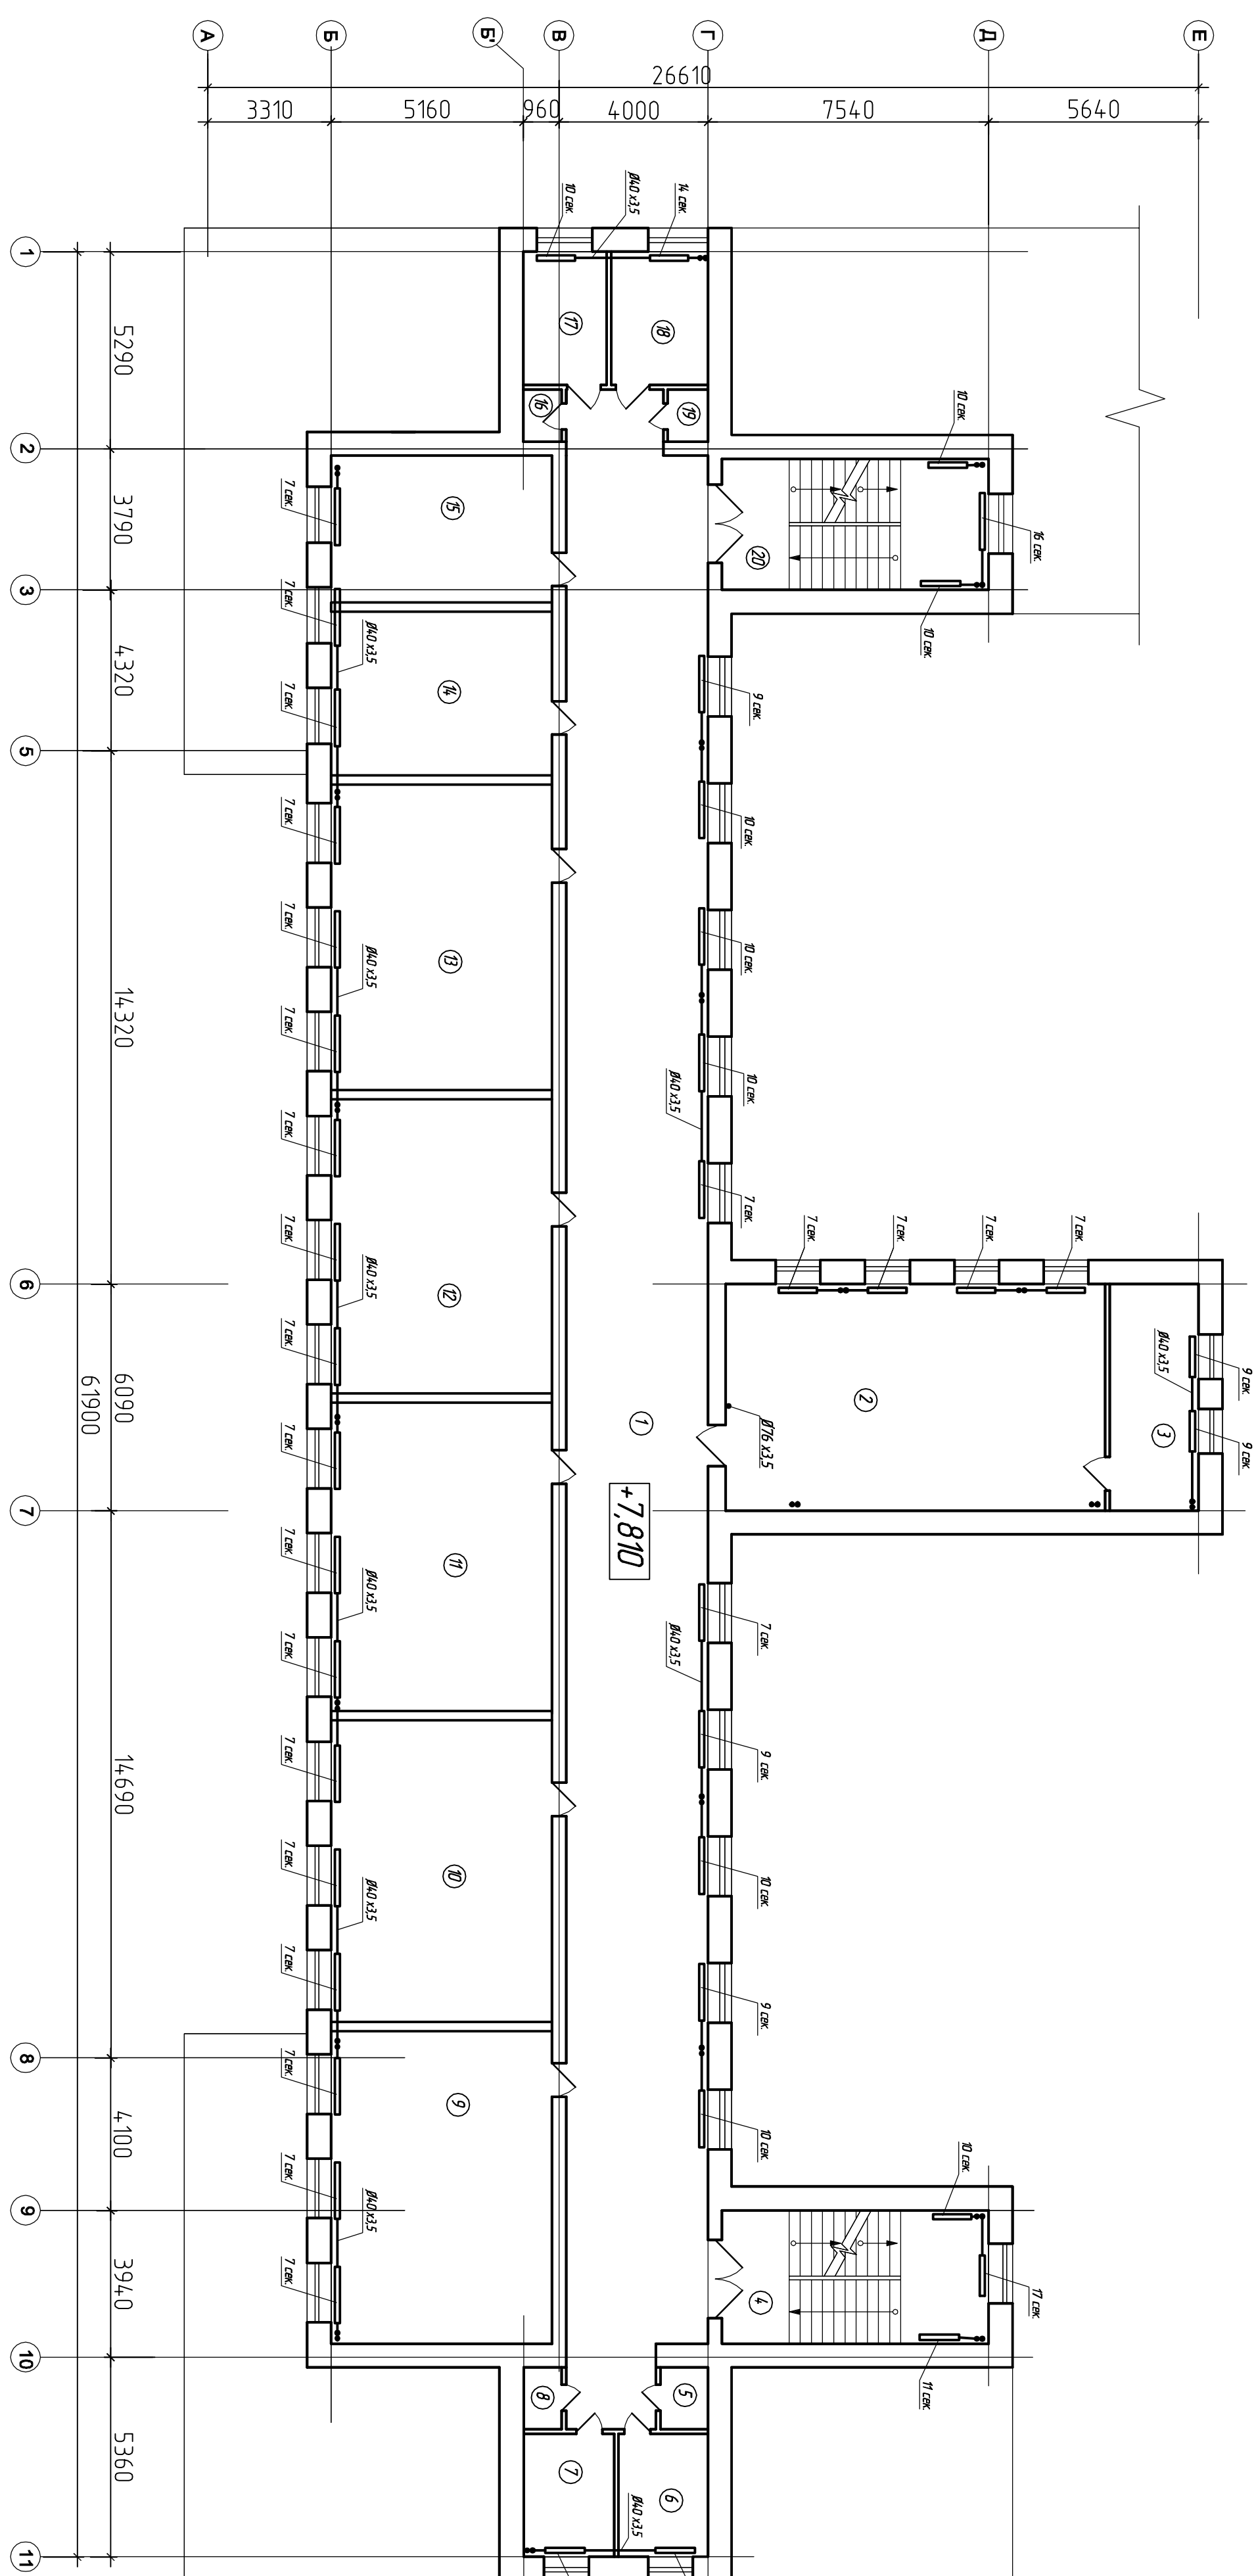

План демонтажа отопления 4-20 этажа

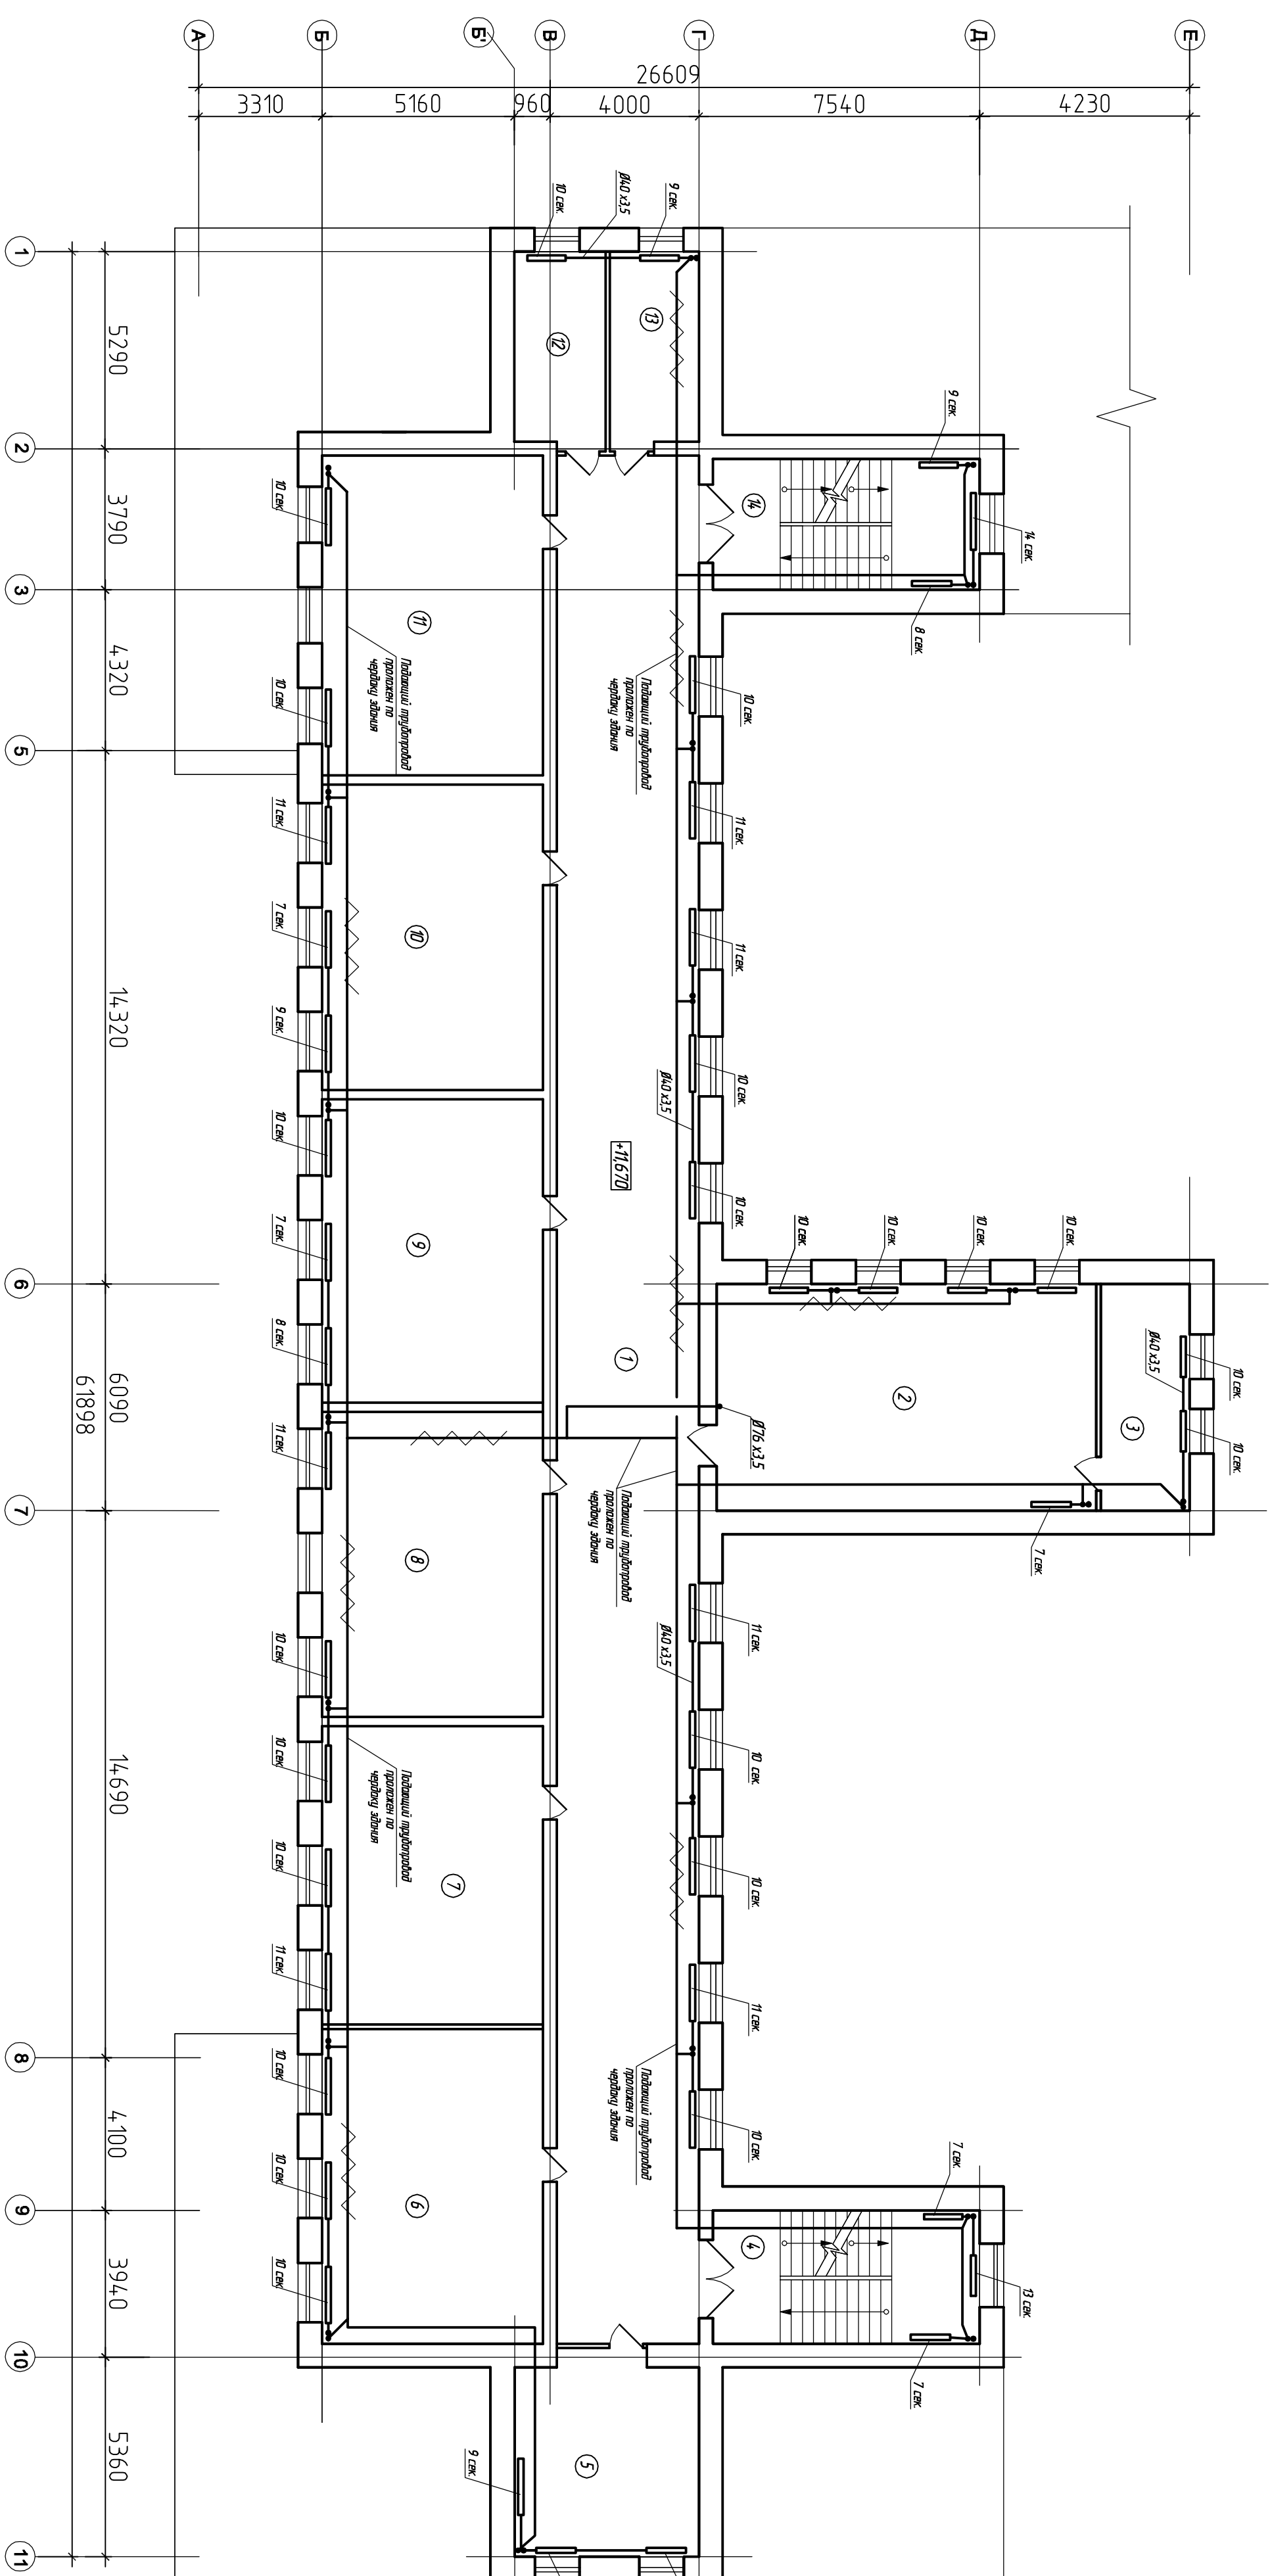

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	кол.	Прим.	Масса едичиц, кг
	Трешей	ЭПДХ			
	М 4,0	Радиатор чугунный 7 секций	26		6,25
	М 4,0	Радиатор чугунный 9 секций	5		6,25
	М 4,0	Радиатор чугунный 10 секций	9		6,25
	М 4,0	Радиатор чугунный 11 секций	1		6,25
	М 4,0	Радиатор чугунный 14 секций	1		6,25
	М 4,0	Радиатор чугунный 16 секций	1		6,25
	М 4,0	Радиатор чугунный 17 секций	1		6,25
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 20	556,0		(м)
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 32	72,0		(м)
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 76	4,0		(м)
					6,25

*Ведомость демонтажа радиаторов и трубопроводов*

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Кол.	Грум.	Масса ед.ищ. кг
	Четвертый этаж				
	M 14.0	Радиатор чугунный 7 секций	5		6,25
	M 14.0	Радиатор чугунный 8 секций	3		6,25
	M 14.0	Радиатор чугунный 9 секций	5		6,25
	M 14.0	Радиатор чугунный 10 секций	22		6,25
	M 14.0	Радиатор чугунный 11 секций	7		6,25
	M 14.0	Радиатор чугунный 13 секций	1		6,25
	M 14.0	Радиатор чугунный 14 секций	1		6,25
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 20	56,0	(м)	166
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 32	72,0	(м)	3,09
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 76	4,0	(м)	6,25
	Чердак				
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 20	13,1	(м)	166
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 25	58,1	(м)	2,29
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 32	105,3	(м)	3,09
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 40	35,7	(м)	3,94
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 50	46,3	(м)	4,88
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 76	7,0	(м)	6,25

Примечание: 1. Трубопровод, оставленный в пол оставляем в конструкции пола

[illegible]