


Лист 2 эпоха

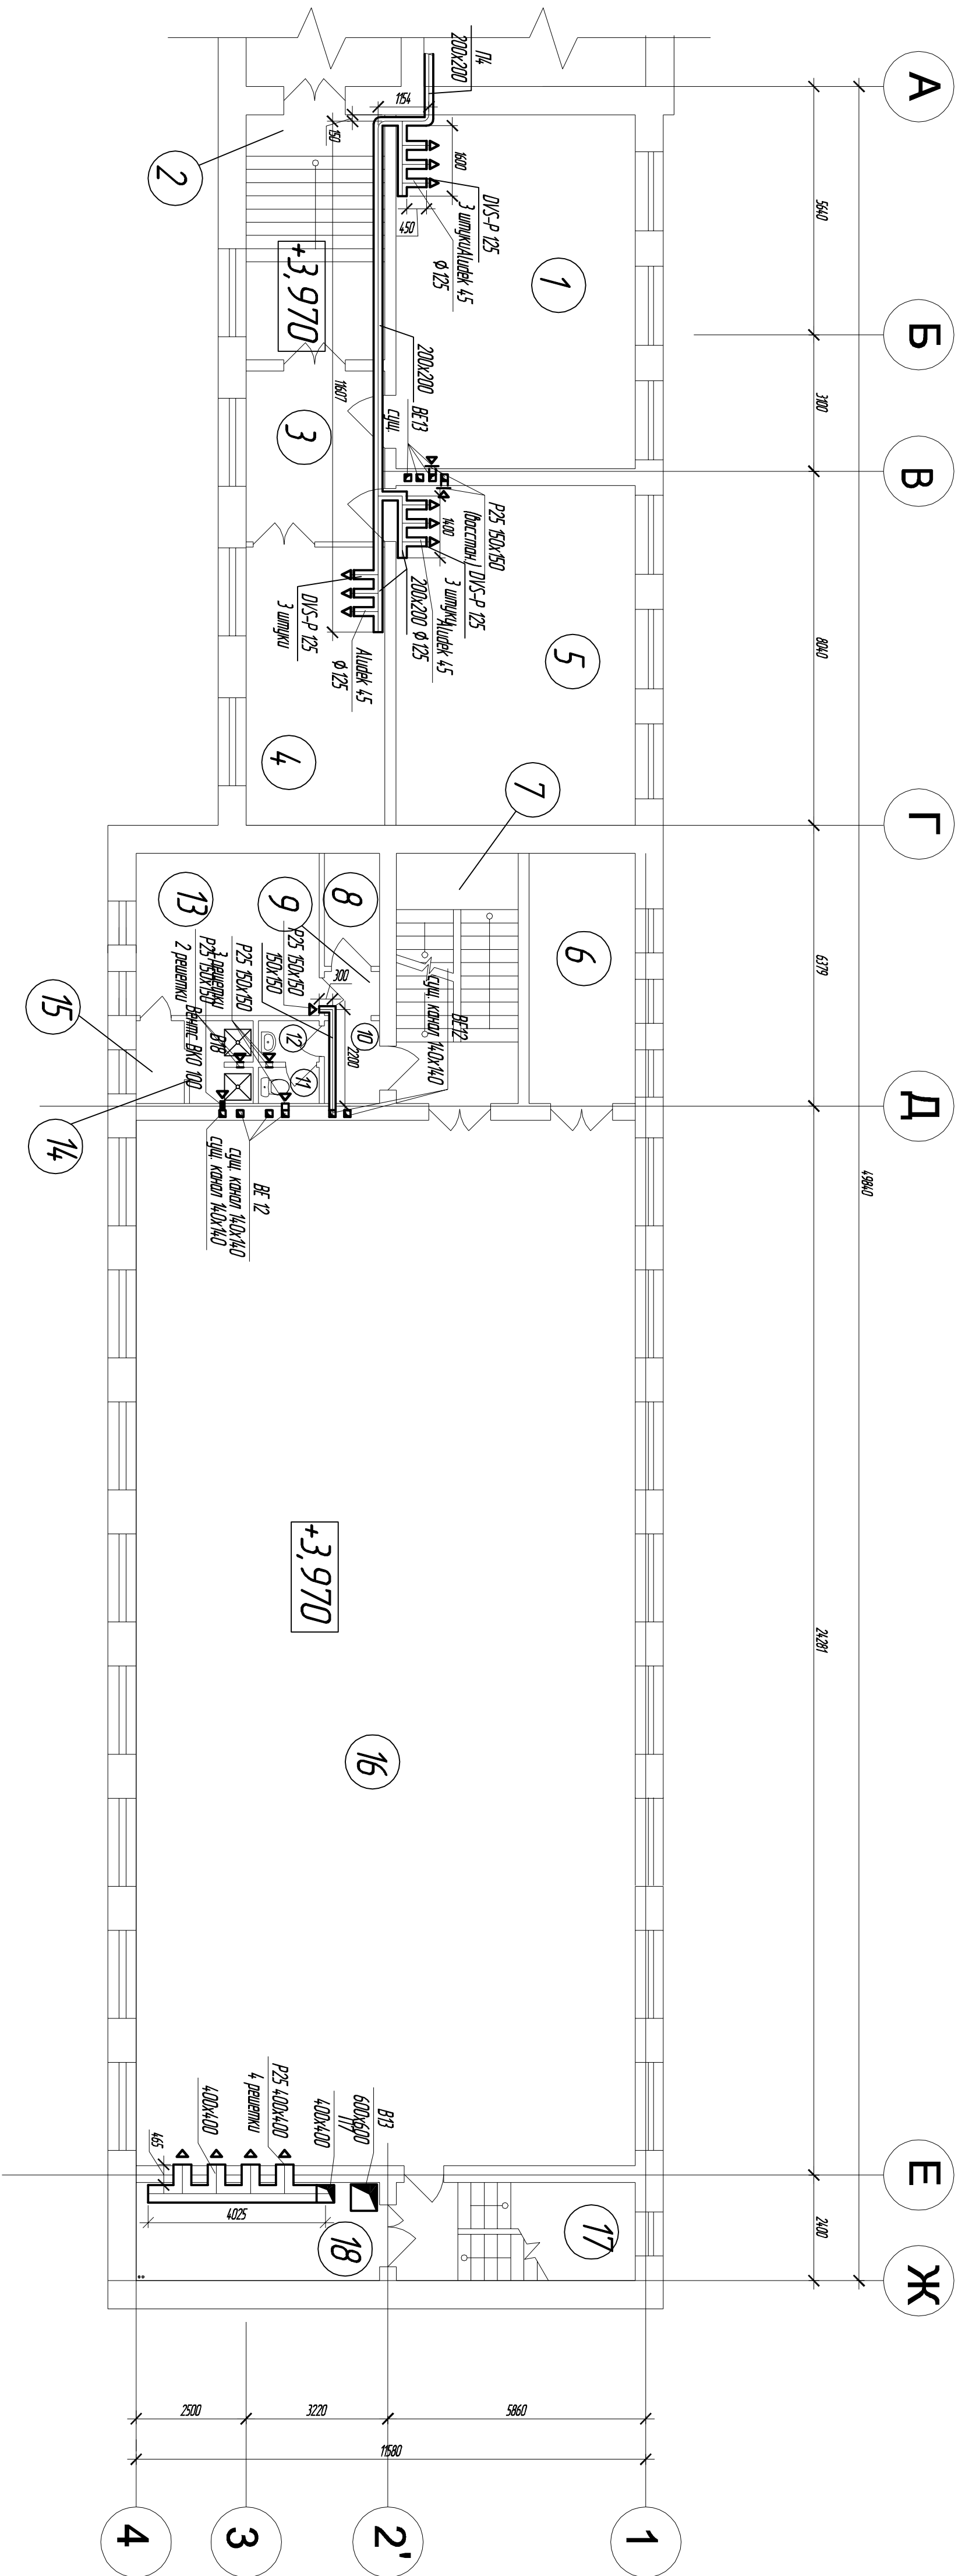


Примечания :

1. Все вытяжные каналы естественной вентиляции необходимо возмостить и прочистить промышленным пылесосом. Восстановить вытяжные решетки естественной вентиляции .

Воздухообъемы по помещениям									
№ по инв.	Помещение	f		Кратность		Расход		МН	
		Выт- ный	воз- обр- °С	Выт- ный	при- ток	Выт- ный	при- ток	Выт- ный	при- ток
1	Класс	18	14,4	16м³/ч	300	300	300	BE13	14
2	Лестничная клетка	16	60,2	-	-	-	-	-	-
3	Коридор	16	35,2	-	-	-	-	-	-
4	Класс	16	71,7	16м³/ч	200	200	200	BE13	14
5	Класс	18	14,4	16м³/ч	300	300	300	BE13	14
6	Коридор	16	41,5	-	-	-	-	-	-
7	Лестничная клетка	16	83,3	-	-	-	-	-	-
8	Коридор	16	9,5	-	-	-	-	-	-
9	Коридор	16	4,0	-	-	-	-	-	-
10	Коридор	16	7,0	-	-	-	-	-	-
11	Санузел	18	4,0	50м³/ч	50	-	BE12	-	-
12	Умывальная	22	4,0	-1	4,0	-	BE12	-	-
13	Раздевалка	22	51,7	-15	77	-	BE12	-	-
14	Душевая	25	10,0	-5	50,0	-	BE12	-	-
15	Коридор	16	5,6	-	-	-	-	-	-
16	Спортзал	15	1878,0	80м³/ч	2000	2000	2000	В14	117
17	Лестничная клетка	16	40,8	-	-	-	-	-	-
18	Коридор	16	40,5	-	-	-	-	-	-

Лист 3 эпоха

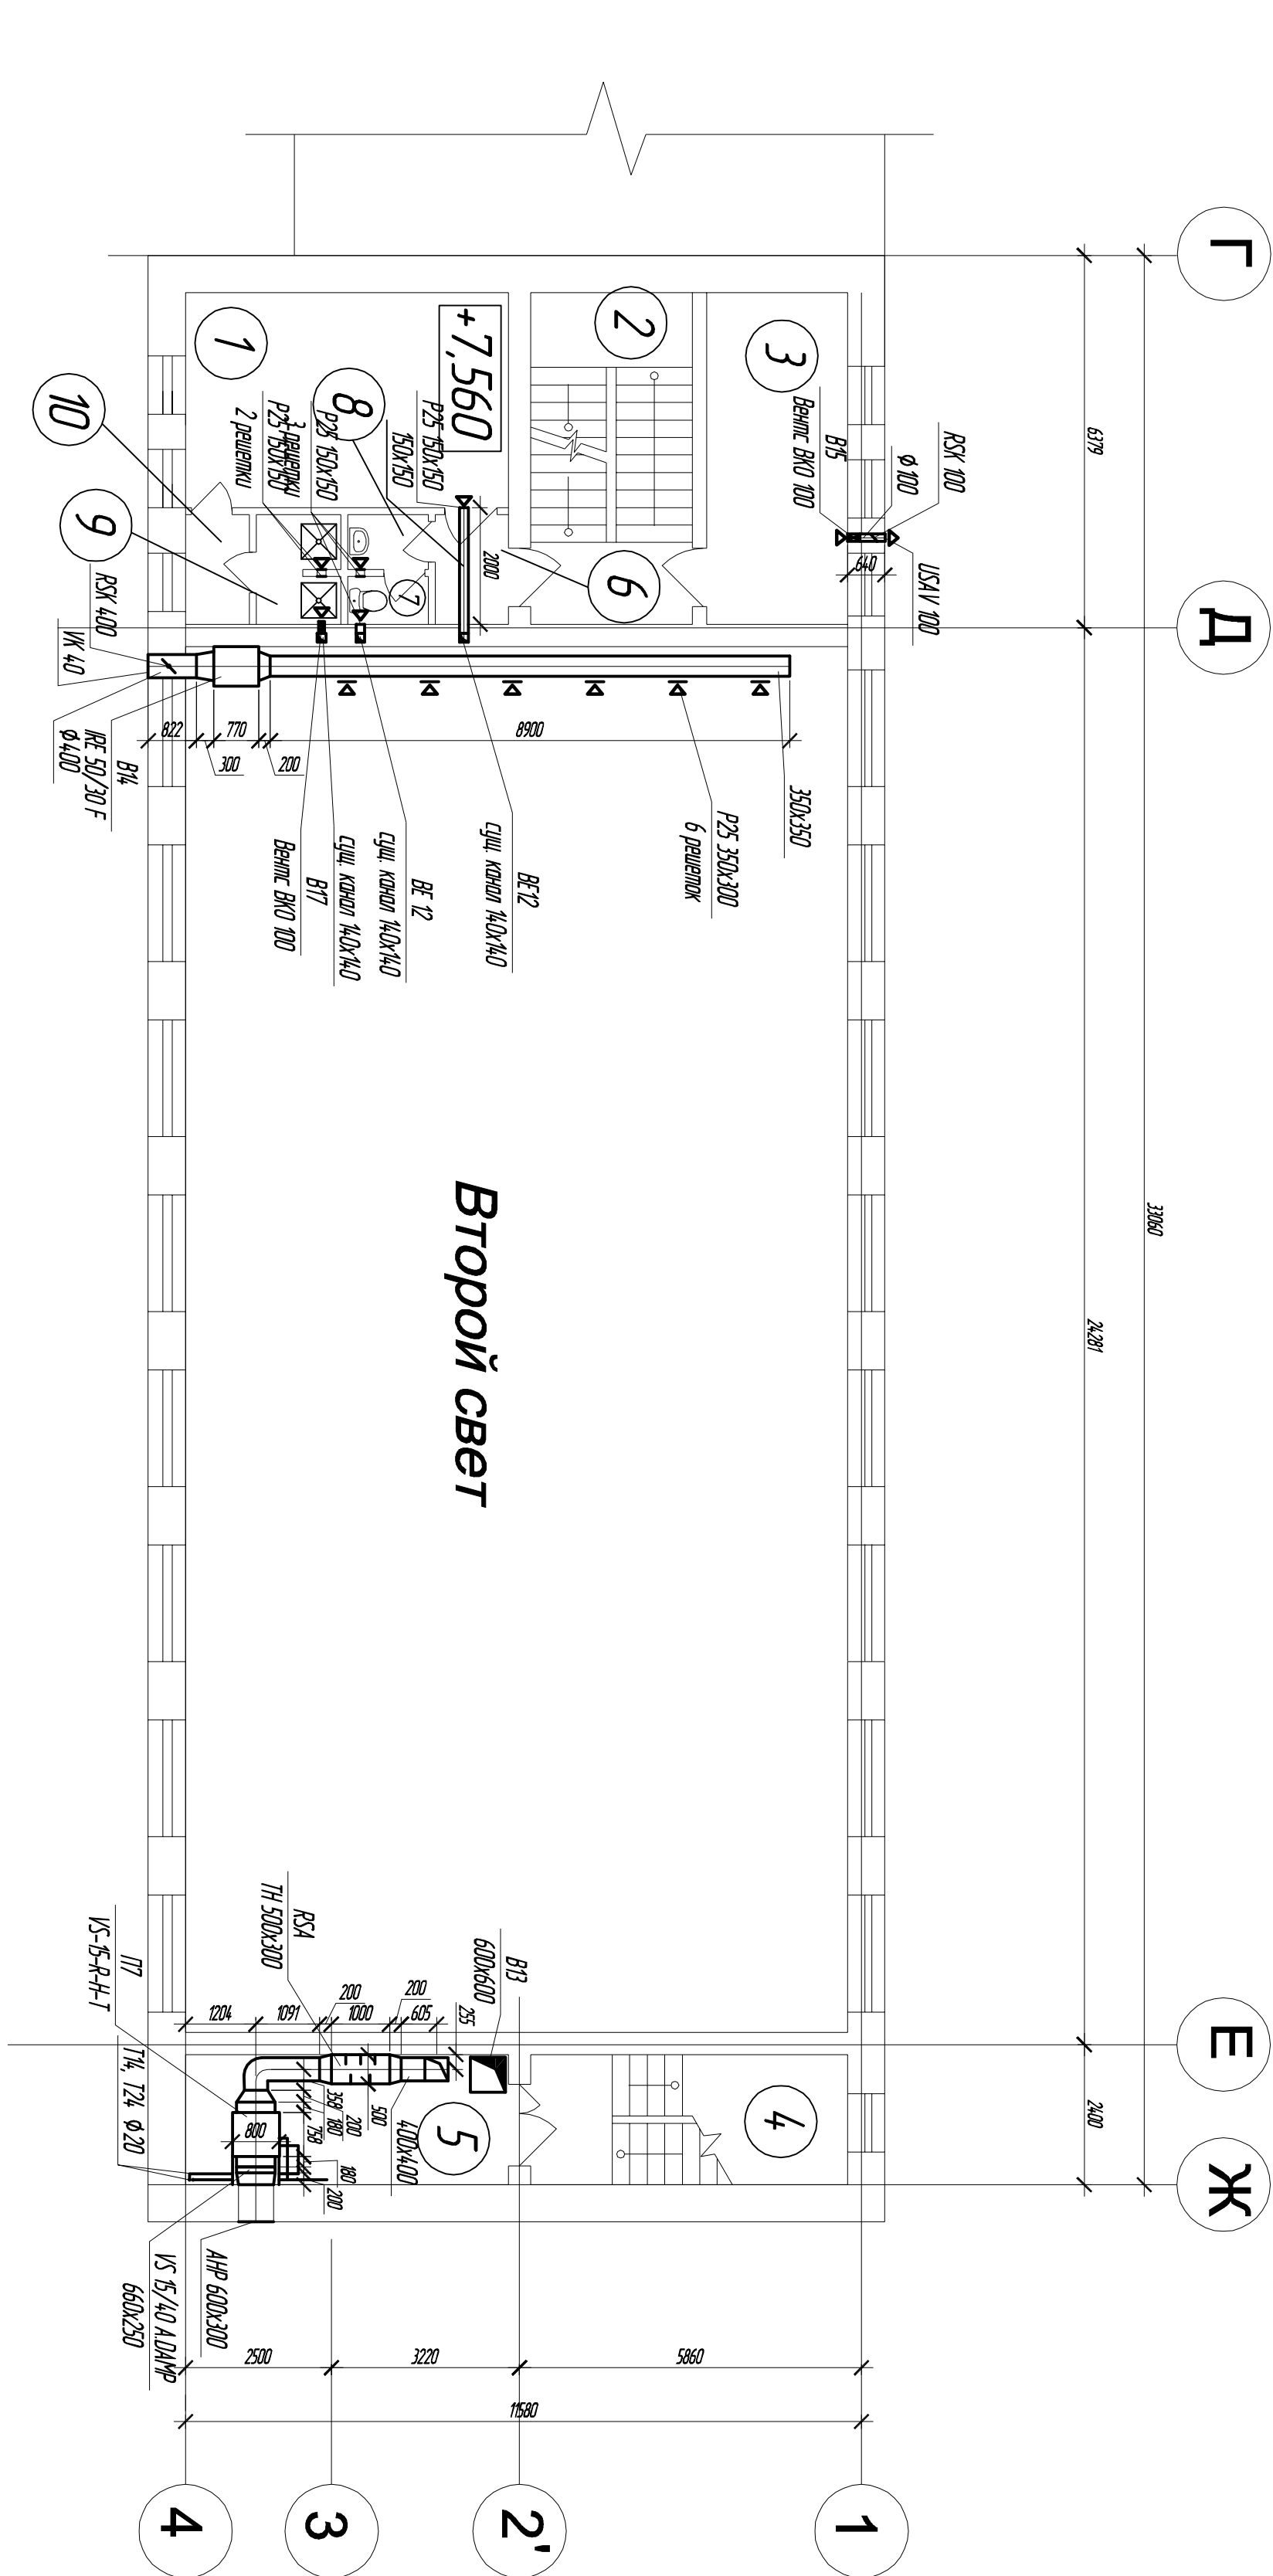

Воздухообъемы по помещениям

№ по инв.	Помещение	f		Кратность		Расход		МН	
		Выт- ный	воз- обр- °С	Выт- ный	при- ток	Выт- ный	при- ток	Выт- ный	при- ток
1	Раздевалка	22	63,5	15	-	95	-	BE12	-
2	Лестничная клетка	16	48,7	-	-	-	-	-	-
3	Коридор	18	41,0	1	-	41,0	-	В15	-
4	Лестничная клетка	16	40,0	-	-	-	-	-	-
5	Коридор	16	38,9	-	-	-	-	-	-
6	Коридор	16	7,0	-	-	-	-	-	-
7	Санузел	18	3,5	50м³/ч	-	50	-	BE12	-
8	Умывальная	22	3,5	1	-	35	-	BE12	-
9	Душевая	25	9,5	5	-	50	-	В17	-
10	Коридор	16	5,4	-	-	-	-	-	-

МК-4/29.08-08									
Комплексный проект складского здания МНЗ "Томсксталь" №5 по ул. Фрунзе, 6, литер А, А1 и литером рядом с 1-м									
Инв.	Лист	№	Лист	№	Лист	№	Лист	№	Лист
Удостоверен	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
Вед. инженер	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
Листы 2, 3 эпохи (Листы 11, 12) воздухообъемы по помещениям									
000 "Промис"									

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Примечания :

1. Все вытяжные каналы естественной вентиляции необходимо возмостить и прочистить промышленным пылесосом. Восстановить вытяжные решетки естественной вентиляции .