


№ по пор.	Помещение	t дн.т. воз- духа, °С	Строи- тель- ный объ- ем, м³
	<b>1 этаж</b>		
1	Библиотека	18	14,0,7
2	Лестничная клетка	16	57,6
3	Коридор	16	102,7
4	Библиотека	18	140,1
5	Венткамера	16	7,4
6	Венткамера	16	8,7
7	Венткамера	16	15,5
8	Венткамера	16	9,7
9	Лестничная клетка	16	49,6
10	Коридор	16	52,2
11	Венткамера	16	7,7
12	Венткамера	16	8,7
13	Венткамера	16	26,1
14	Столовая	16	437,3
15	Кухня	14	158,4
16	Мясной цех	16	49,6
17	Лестничная клетка	16	39,6
18	Коридор	16	39,6
19	Умывальная	22	6,5
20	Санузел	18	3,3
21	Душевая	25	5,2
22	Коридор	16	4,8
23	Раздевалка	22	21,0
24	Венткамера	16	6,5
25	Коридор	16	26,1
26	Холодильная комната	14	21,6
27	Кладовая	16	10,3
28	Кабинет	18	36,1
29	Моечная	20	54,1
	<b>2 этаж</b>		
1	Класс	18	144,8
2	Лестничная клетка	16	60,2
3	Коридор	16	35,2
4	Класс	18	71,7
5	Класс	18	144,8
6	Кладовая инвентаря	16	41,5
7	Лестничная клетка	16	83,3
8	Кладовая	16	9,5
9	Коридор	16	4,0
10	Коридор	16	7,0
11	Санузел	18	4,0
12	Умывальная	22	4,0
13	Раздевалка	22	51,7
14	Душевая	25	10,0
15	Коридор	16	5,6
16	Спортзал	15	1878,8
17	Лестничная клетка	16	40,8
18	Кладовая инвентаря	16	40,5

### План демонтажа отопления 2-го этажа

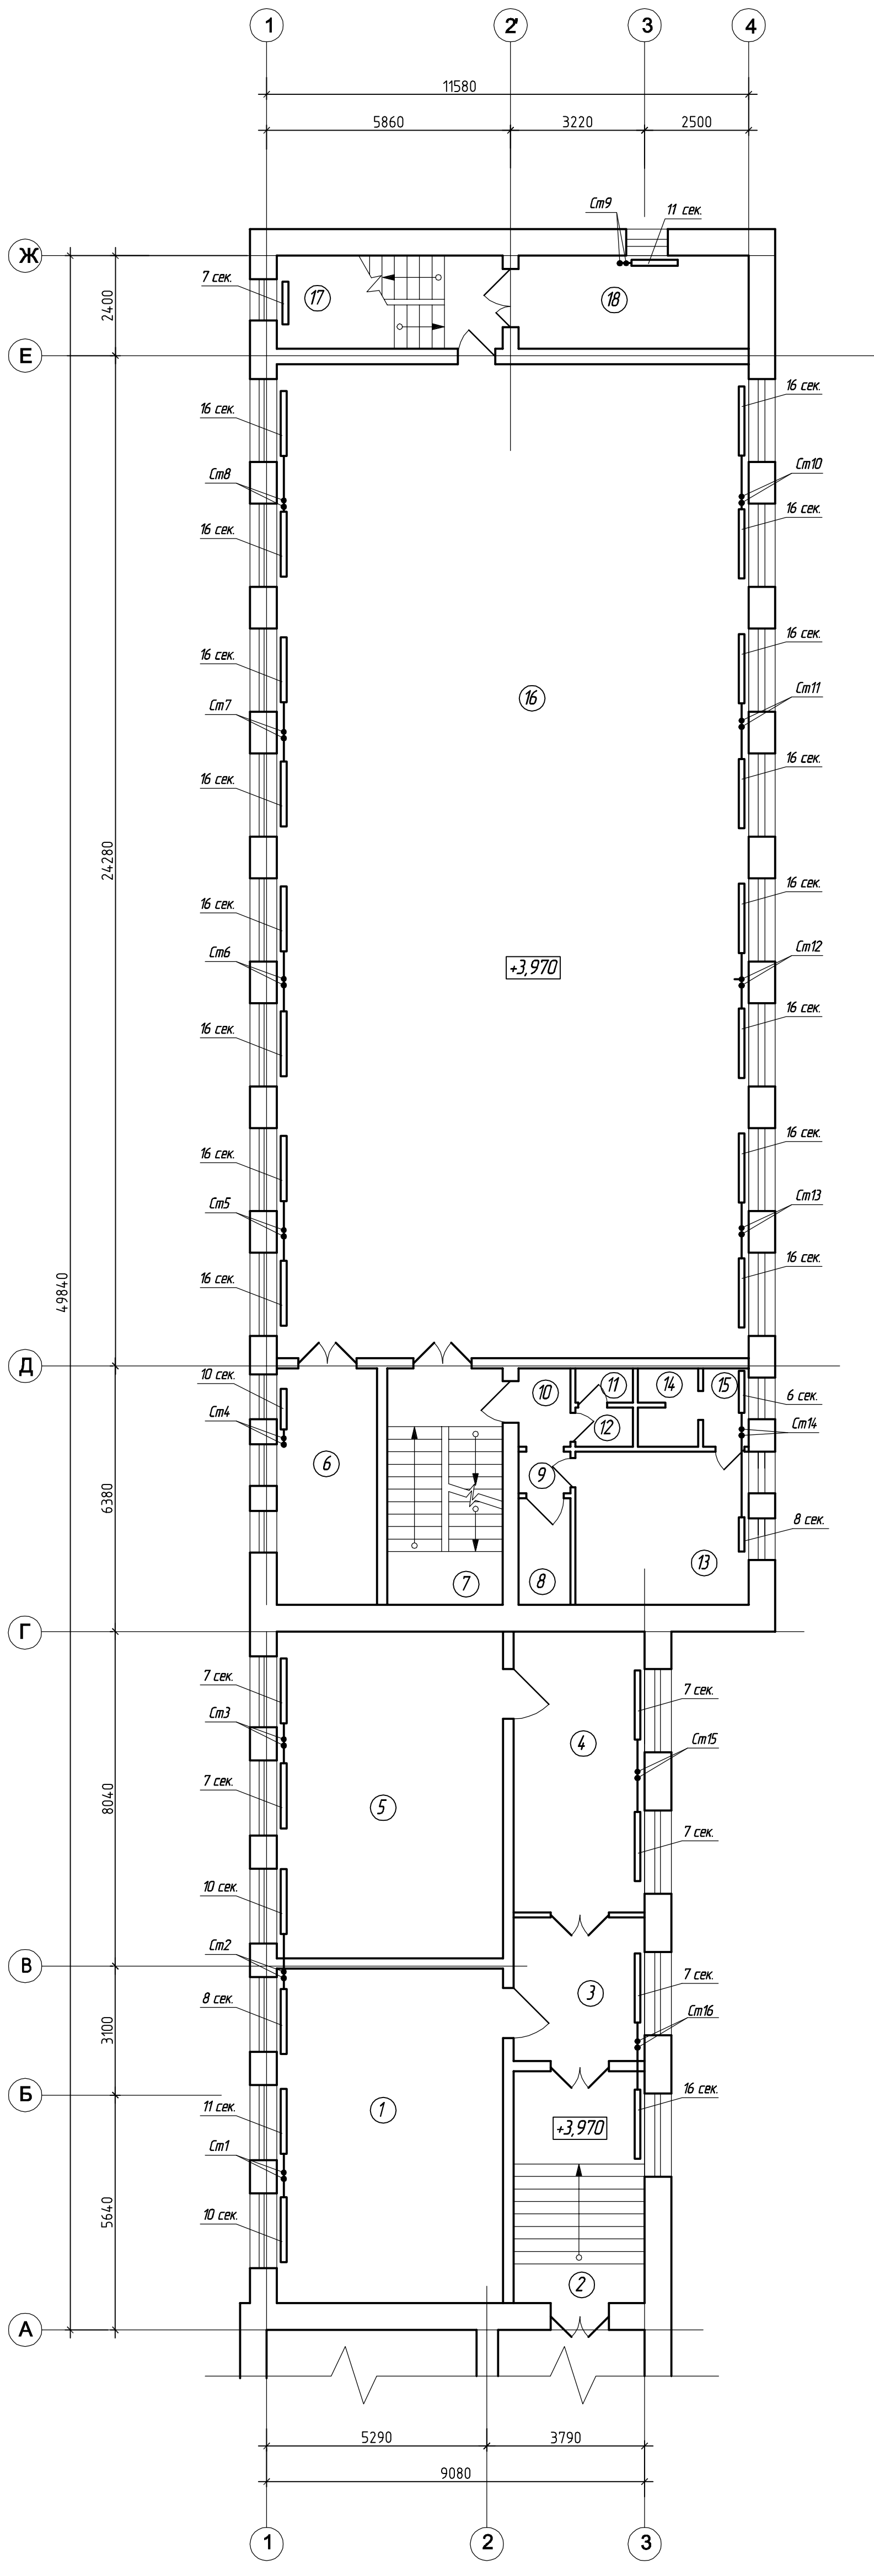

### Ведомость демонтажа радиаторов и трубопроводов

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
	Второй	этаж		
	М 140	Радиатор чугунный 7 секций	7	
	М 140	Радиатор чугунный 8 секций	2	
	М 140	Радиатор чугунный 10 секций	3	
	М 140	Радиатор чугунный 11 секций	2	
	М 140	Радиатор чугунный 16 секций	17	
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 15	35,2	(м)
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 20	102,4	(м)

						<i>МК-4/29.08-0В</i>						
						Капитальный ремонт основного здания МОУ Гимназия №6 по ул. Федосеева, 16 (литер А,А1) в Кировском районе г. Перми						
<i>Изм.</i>	<i>Колуч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	Отопление и вентиляция			<i>Стация</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	
<i>Инженер</i>		<i>Полоба</i>				основного здания (литер А, А1)			<i>P</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	
<i>ГИП</i>		<i>Чумаков</i>				План демонтажа системы			<i>ООО "Промакс"</i>			
<i>Удостоверенный</i>		<i>Иткинин</i>				отопления 1 и 2 этажа.						