


Воздухообъемы по помещениям

№ по подр.	Помещение	Группа -		Климатическая		Расход воздуха,		NI	
		внутр. воз-духа, °С	темпер. ноль	объем, м³/ч	при - жид	воздуха, м³/час	при - жид	стандарт	при - жид
1	Класс	18	14,4	46 м³/ч	46 м³/ч	300	300	BE13 П4	-
2	Лестничная клетка	16	60,2	-	-	-	-	-	-
3	Коридор	16	35,2	-	-	-	-	BE13 П4	-
4	Класс	16	71,7	16 м³/ч	46 м³/ч	200	200	BE13 П4	-
5	Класс	18	14,4	46 м³/ч	46 м³/ч	300	300	BE13 П4	-
6	Кладовая инвентаря	16	41,5	-	-	-	-	-	-
7	Лестничная клетка	16	83,3	-	-	-	-	-	-
8	Кладовая	16	9,5	-	-	-	-	-	-
9	Коридор	16	4,0	-	-	-	-	-	-
10	Коридор	16	7,0	-	-	-	-	-	-
11	Санузел	18	4,0	50 м³/ч	-	50	-	BE12 -	-
12	Умывальная	22	4,0	-1	-	4,0	-	BE12 -	-
13	Раздевалка	22	51,7	-1,5	-	77	-	BE12 -	-
14	Душевая	25	10,0	-5	-	50,0	-	BE12 -	-
15	Коридор	16	5,6	-	-	-	-	-	-
16	Спортзал	15	1878,0	м³/ч	40 м³/ч	2000	2000	В14 П7	-
17	Лестничная клетка	16	40,8	-	-	-	-	-	-
18	Кладовая инвентаря	16	40,5	-	-	-	-	-	-

Воздухообъемы по помещениям

№ по подр.	Помещение	Группа -		Климатическая		Расход воздуха,		NI	
		внутр. воз-духа, °С	темпер. ноль	объем, м³/ч	при - жид	воздуха, м³/час	при - жид	стандарт	при - жид
1	Раздевалка	22	63,5	1,5	-	95	-	BE12 -	-
2	Лестничная клетка	18	41,0	1	-	41,0	-	В15 -	-
3	Кабинет	18	41,0	1	-	41,0	-	В15 -	-
4	Лестничная клетка	18	41,0	1	-	41,0	-	В15 -	-
5	Кладовая инвентаря	16	38,9	-	-	-	-	-	-
6	Коридор	16	7,0	-	-	-	-	-	-
7	Санузел	18	3,5	50 м³/ч	-	50	-	BE12 -	-
8	Умывальная	22	3,5	1	-	3,5	-	BE12 -	-
9	Душевая	25	9,5	5	-	50	-	В17 -	-
10	Коридор	16	5,4	-	-	-	-	-	-


План 2 этажа

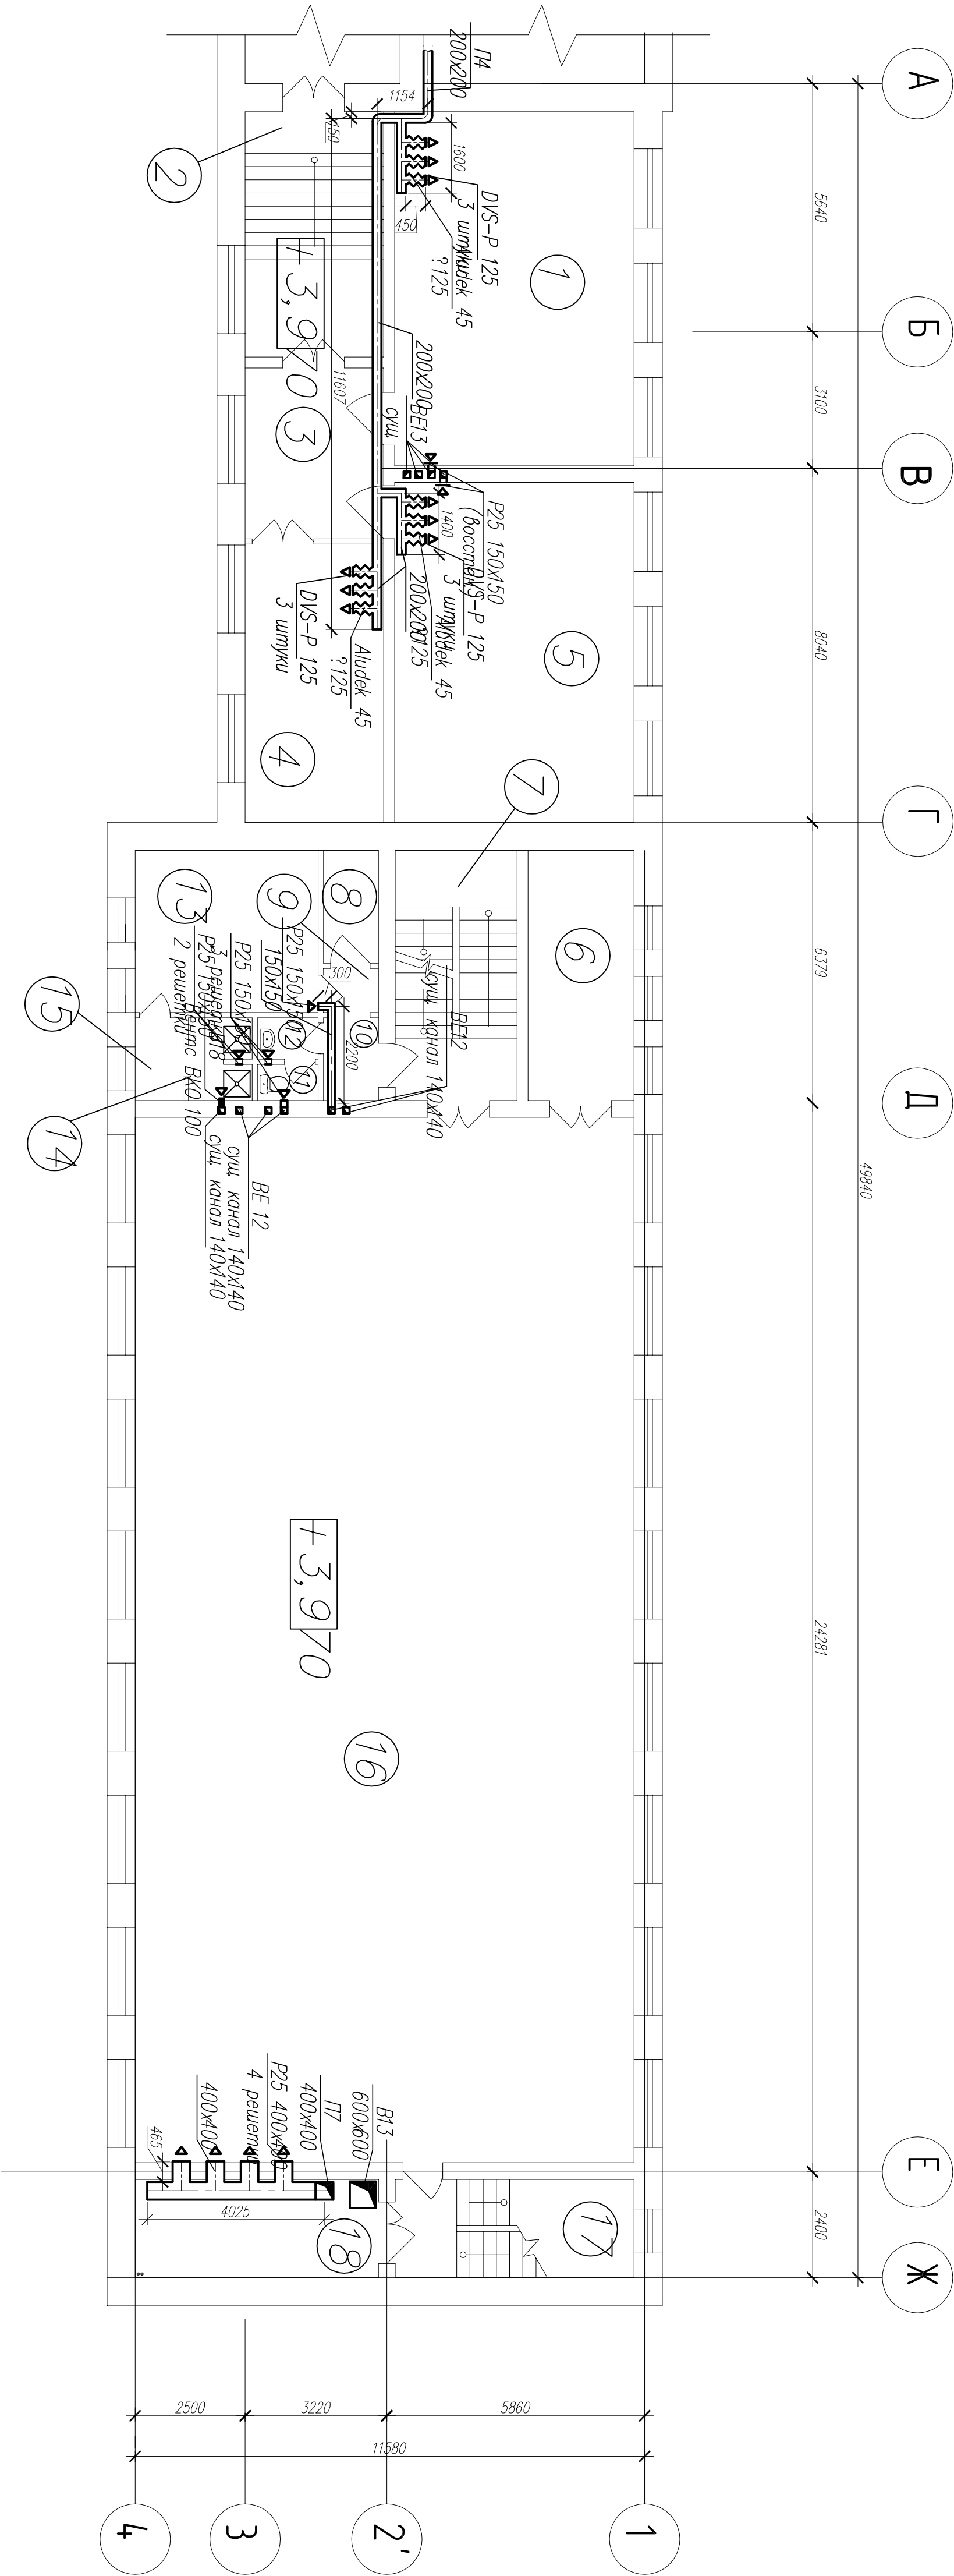

Примечания:

1. Все вытяжные каналы естественной вентиляции необходимо восстановить и прочистить промывочным пылесосом. Восстановить вытяжные решетки естественной вентиляции .


План 3 этажа

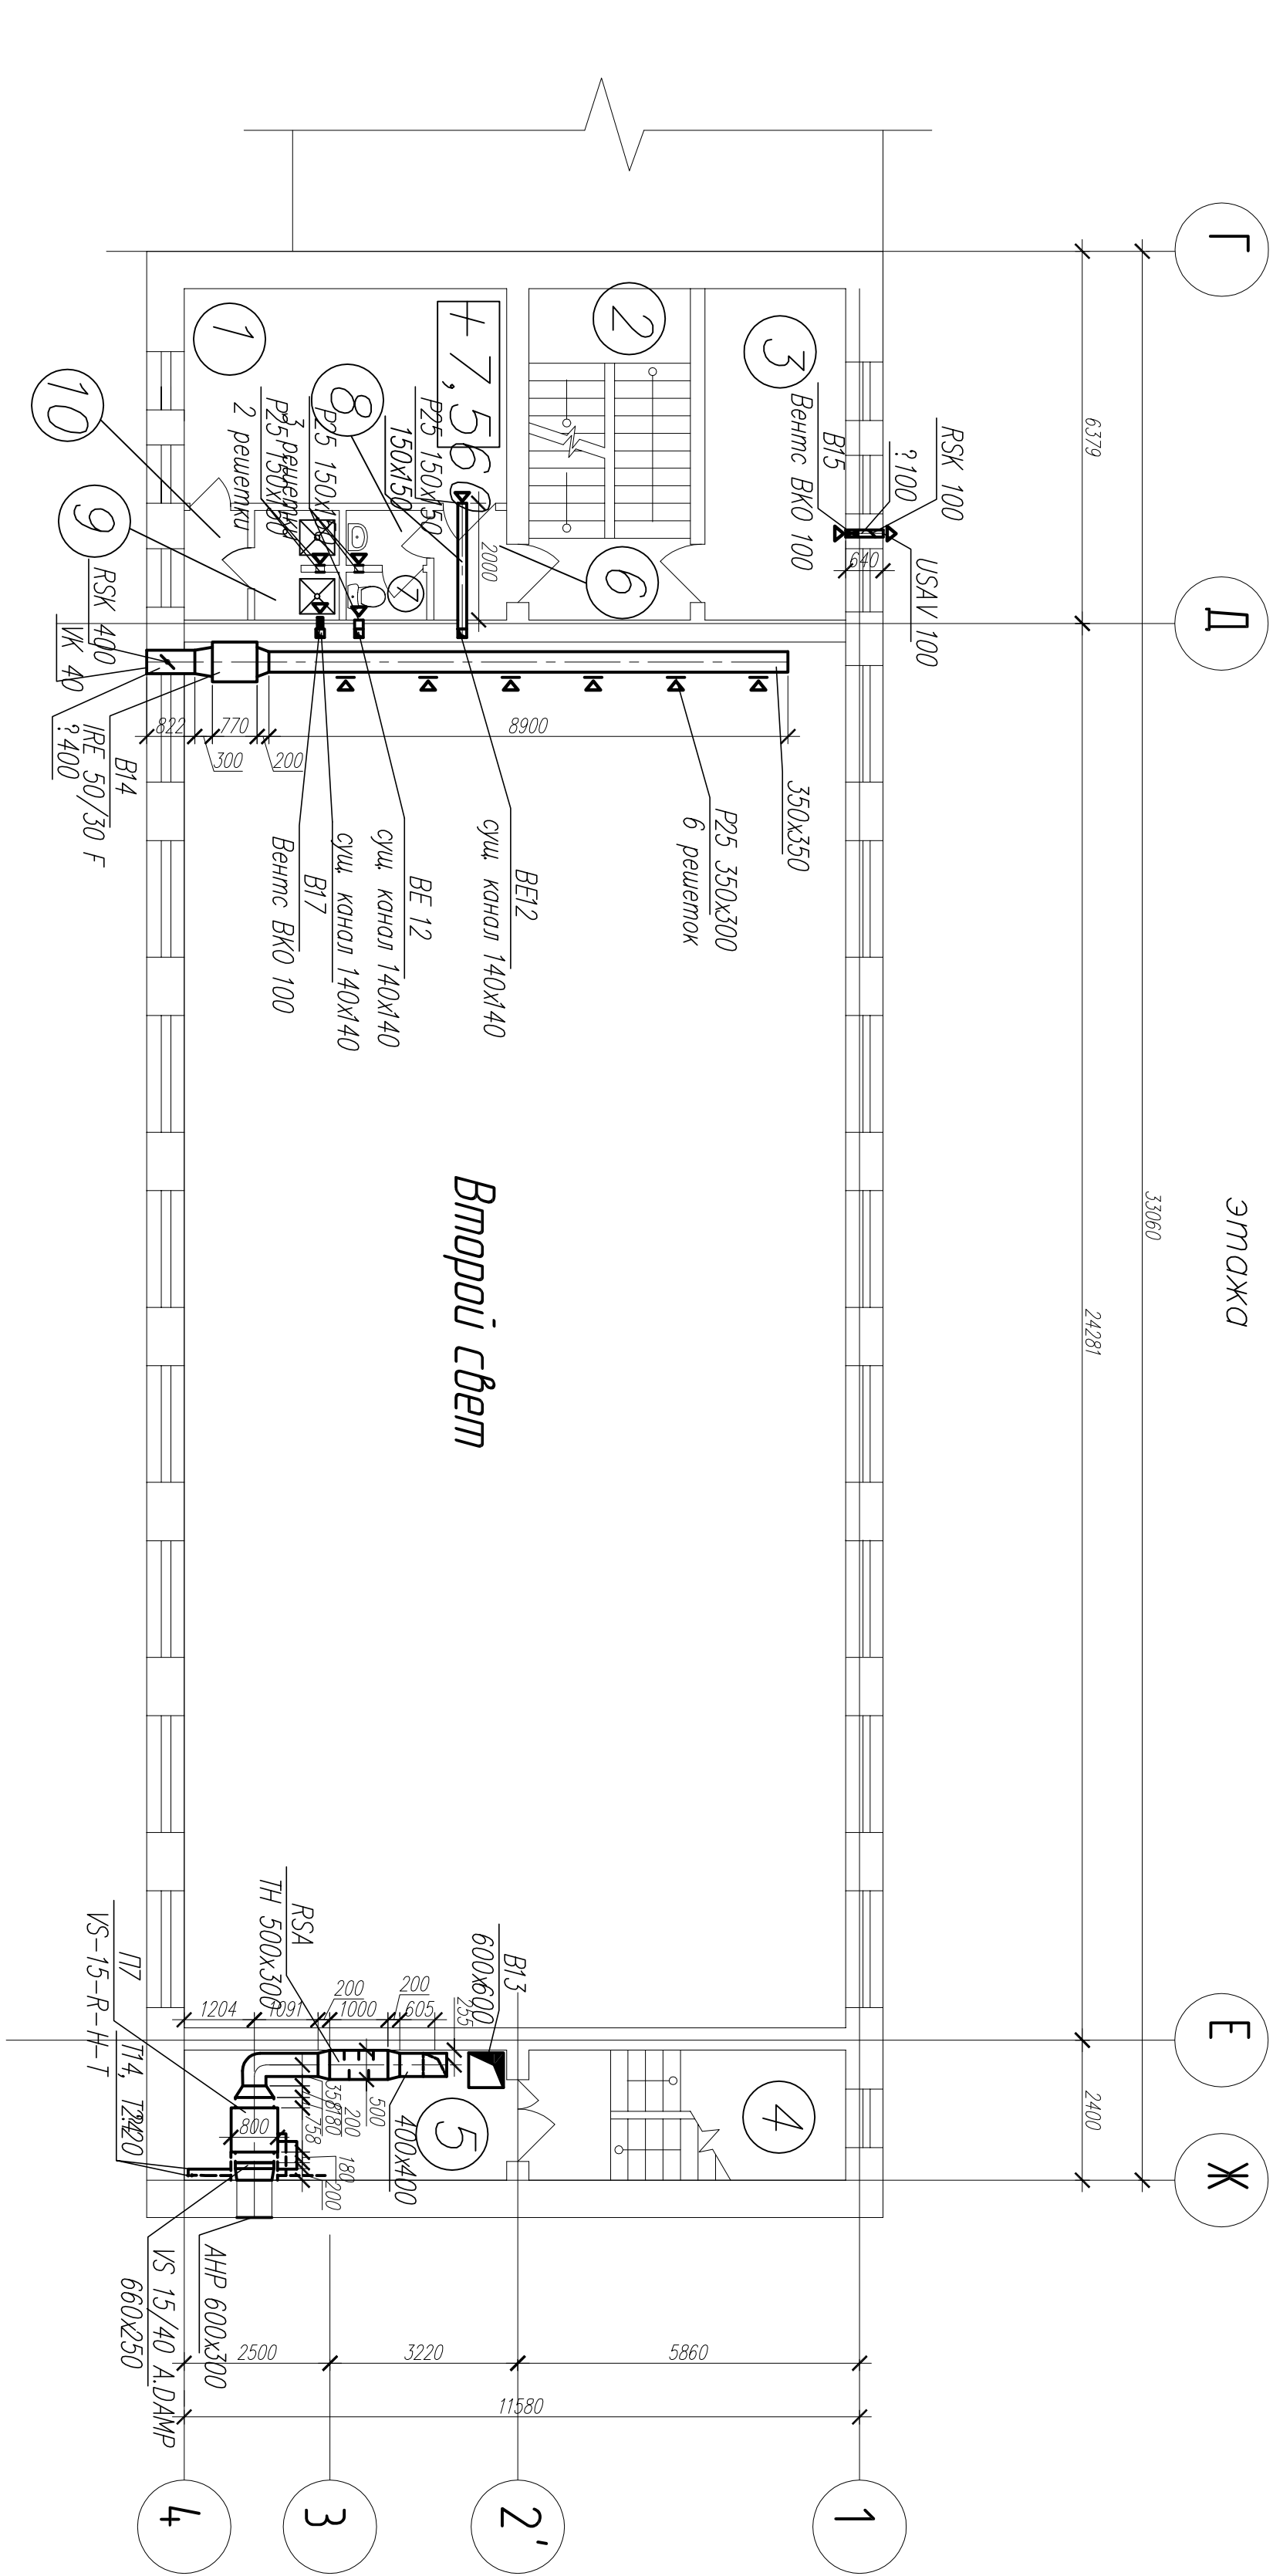

Примечания:

1. Все вытяжные каналы естественной вентиляции необходимо восстановить и прочистить промывочным пылесосом. Восстановить вытяжные решетки естественной вентиляции .

План коридра на отм. +11.110

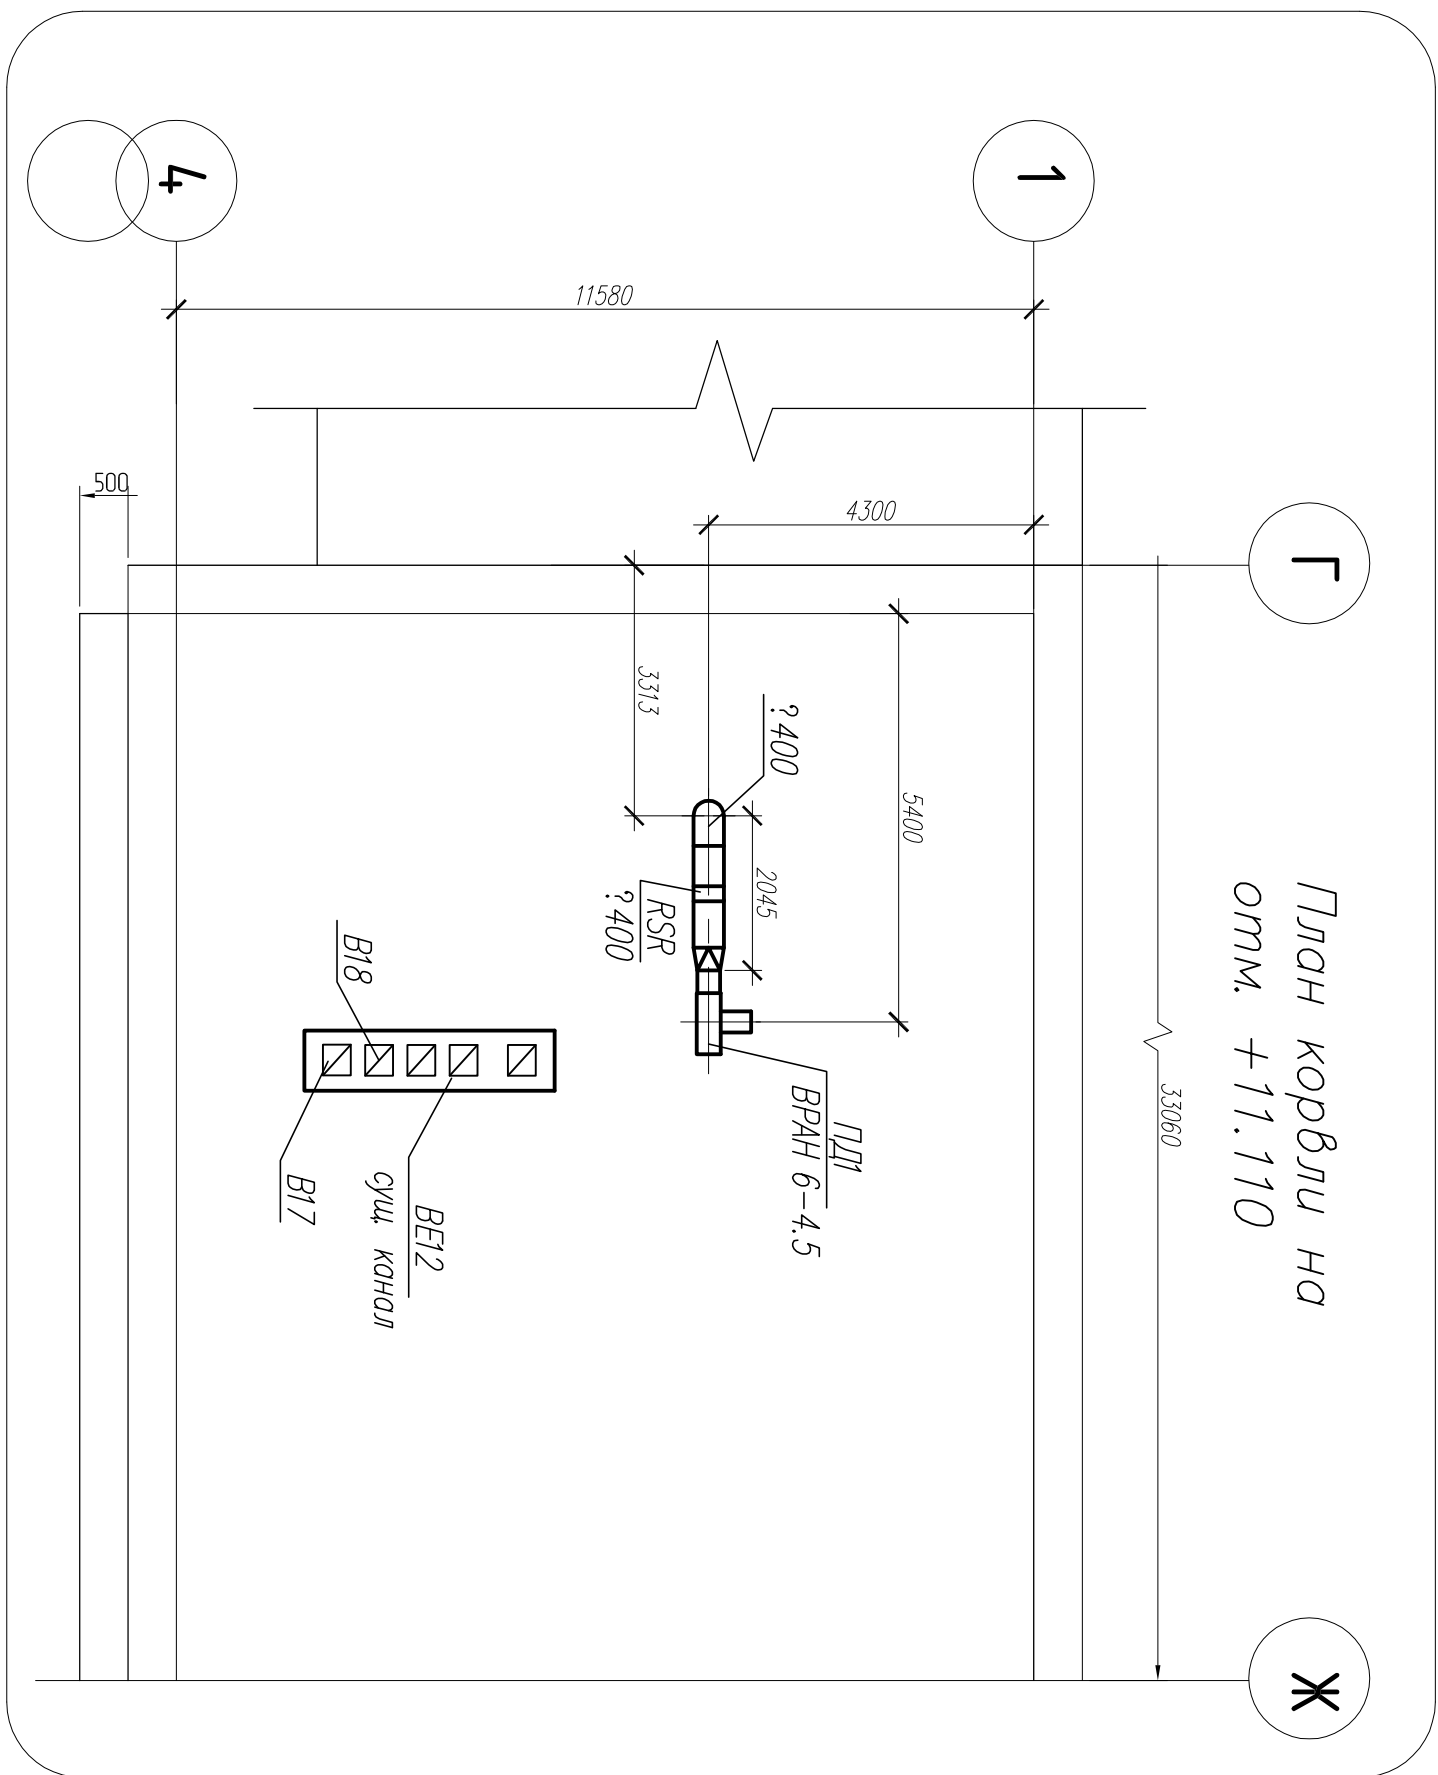

МК-4/29.08-0В									
Капитальный ремонт основного здания МОУ "Гимназия №6 по ул. Дегоседа,16 (литер А4) в Курбском районе									
Изм.	Кол-во	№ экз.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция				
1	1	ИОО			основного здания (литер А4)				
Проектант	Исполнитель	Сметная	Пост.	Пост.	План 2, 3 этажей (литер А4)				
Кузнецов	Кузнецов	РП	П7	П7	Промок				
Вед. инженер	Вед. инженер				Воздухообъемы по помещениям				