


Наименование контролируемого параметра, среда и место отбора пробы импурса	Установка П4										Датчик температуры – трубы в помещении
	Электродвигатель приточного вентилятора	Электронагреватели	Электронагреватели	Электронагреватели	Прибор воздушной заслонки	Дифференциальный датчик давления фильтра	Пожарная сигнализация	Термозащита нагревателя	Канальный датчик температуры	Дифференциальный датчик температуры	
Позиция	М1	Heater 1	Heater 2	Heater 3	DA	DSK	FA	TC	TCK	DSK1	TCK

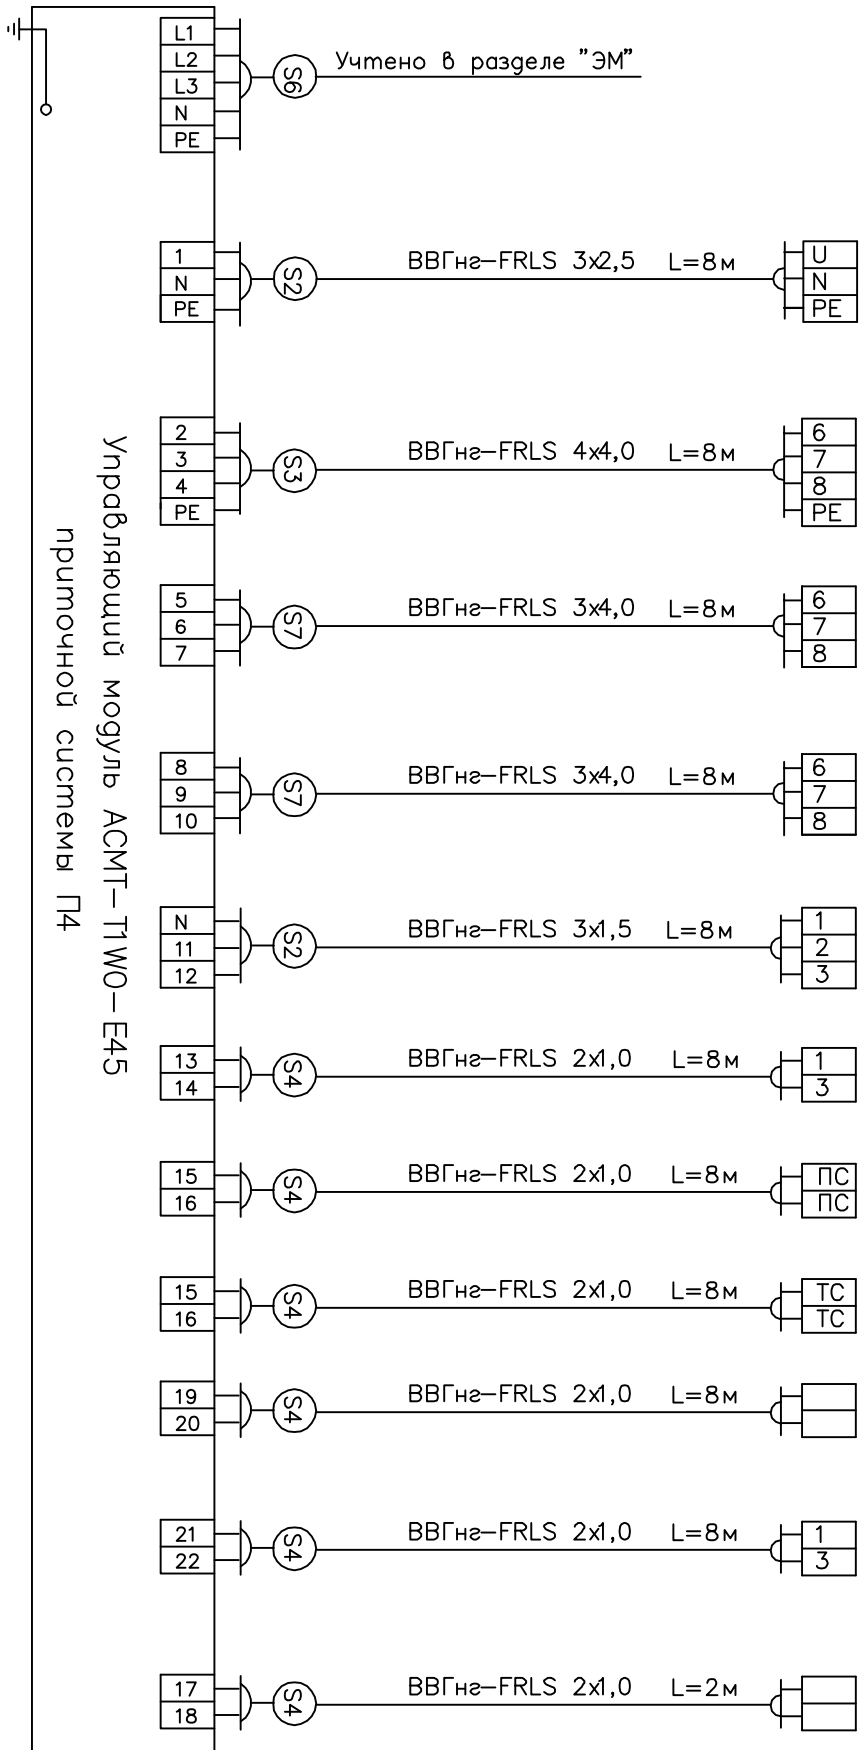

Управляющий модуль АСМТ–Т1W0–Е45
приточной системы П4

1. Управляющий модуль учтен в разделе "ОВ"

Инф. N подл.	Погнись и дата	Взам. инф. N
<div>22631-AT</div> <div>НПД по капитальному ремонту вентиляционной системы, где в школе учится А.А.Коротаев (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и г. Звезда, д.31/15, МОУ "Лицей №17" г. Пермь</div> <div>инженер Косгромины</div> <div>01.11</div> <div>Схема внешних соединений приточной системы П4</div> <div>Стация Лист Листов Р 6</div> <div>ООО "Теристроймех"</div>		