


Установка ПВ1								
Наименование - контролируемого параметра, среда и место отбора образца	Электрообуза- тель приточ- ного вентилиа- тора		Мотор вытяжного вентиля- тора		Электричес- кий обогре- ватель	Датчик темпе- ратуры	Датчик темпе- ратуры	Ротационный рекуператор
Позиция	М1				ХРНЕ 06/30X			ХРФМ 0,37

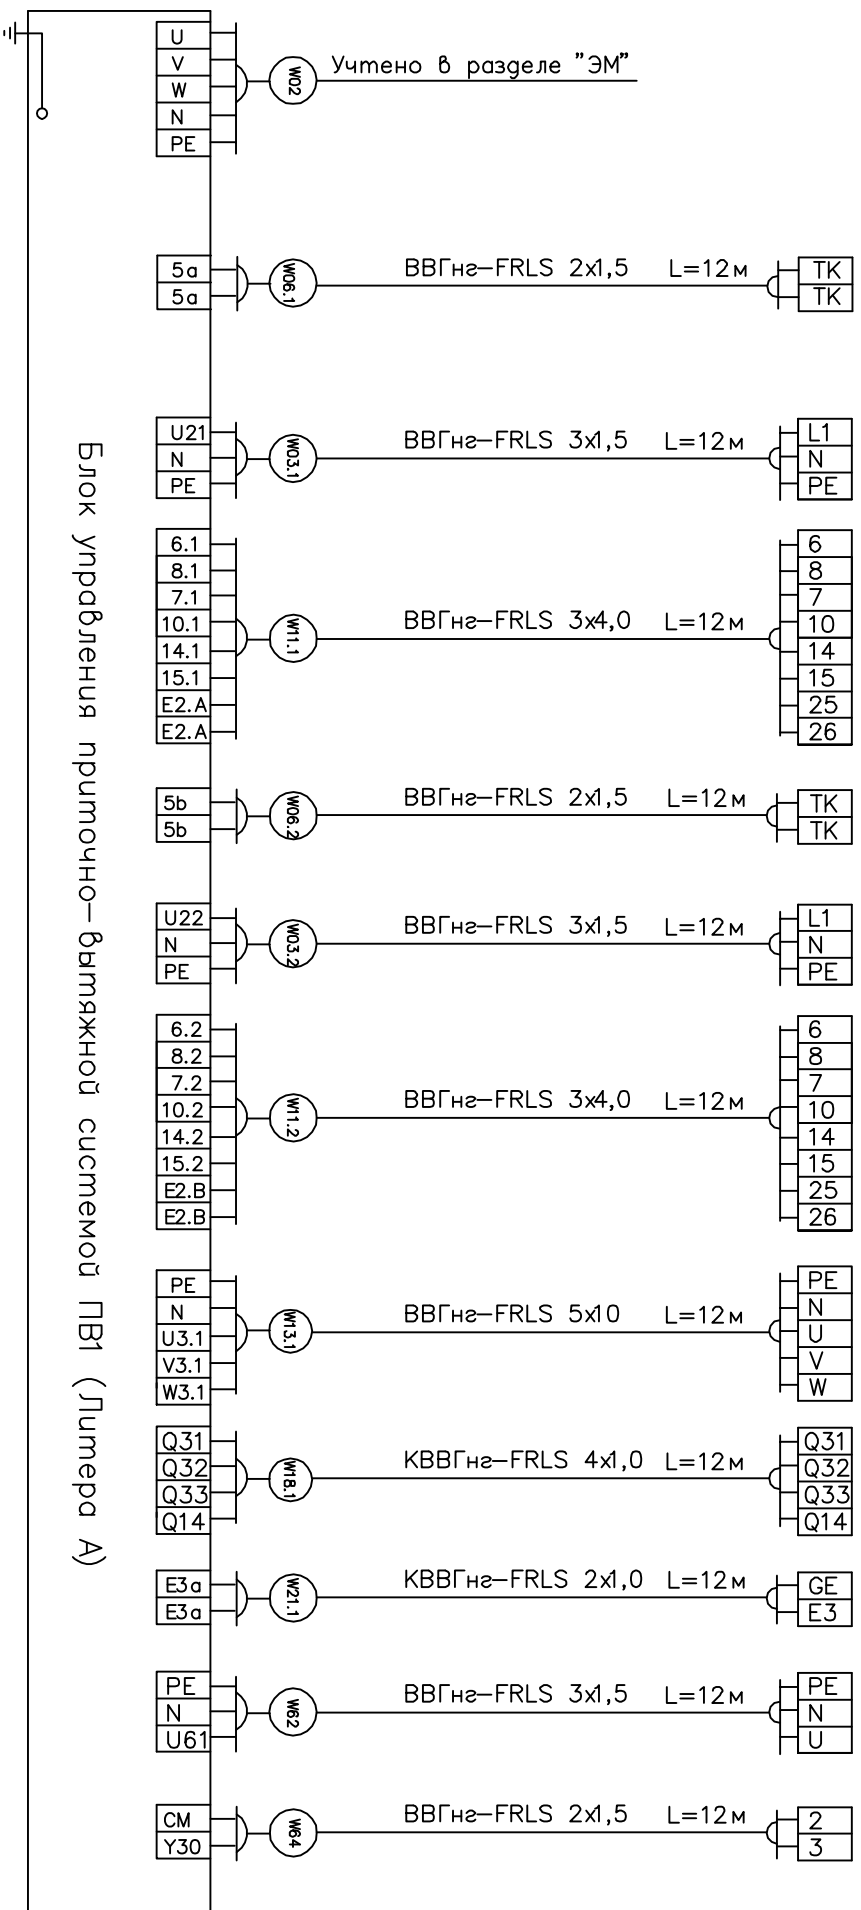

1. Блок управления учетен в разделе "ОВ"

[illegible]