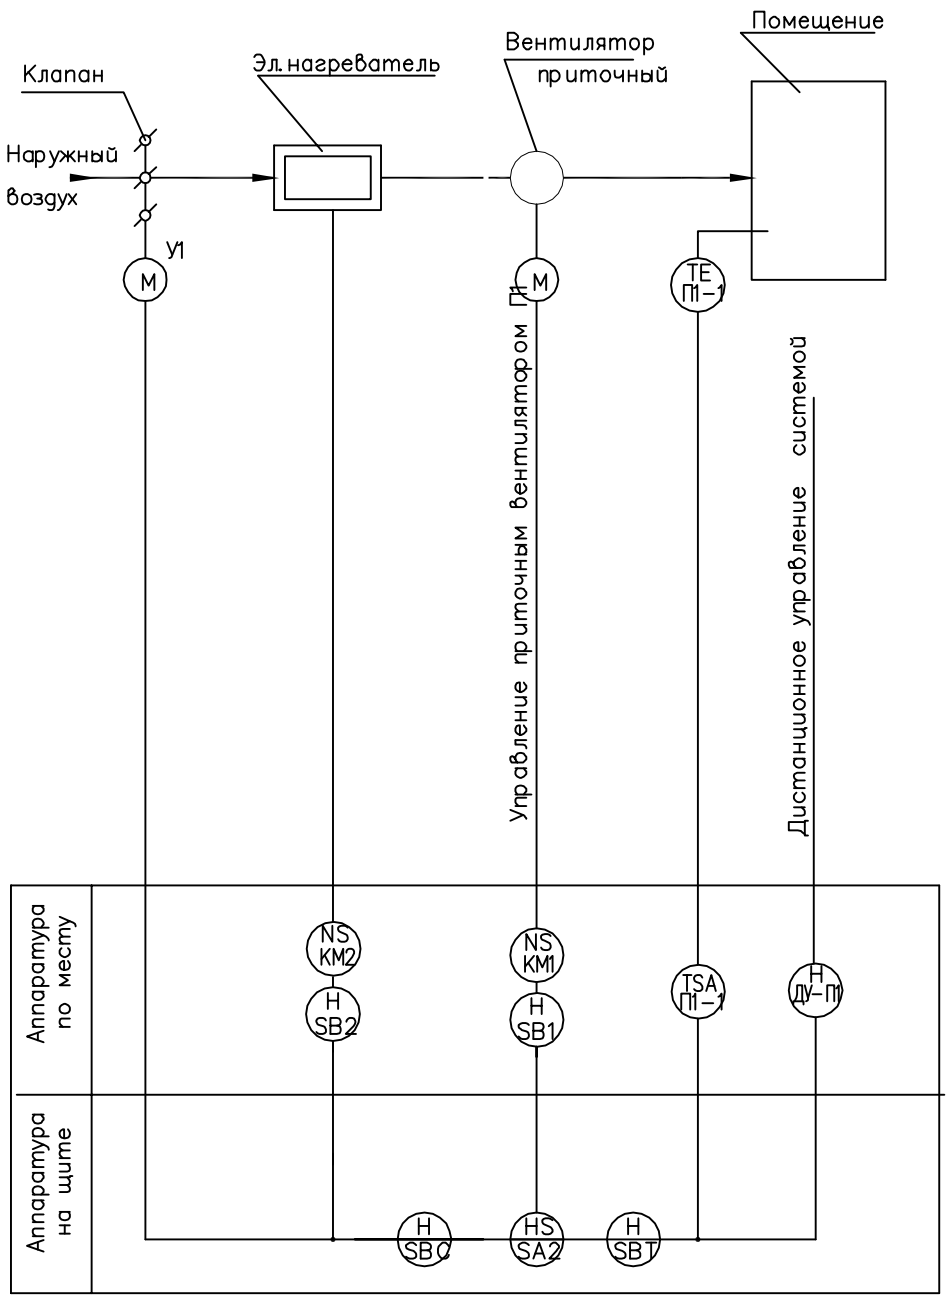

Поз обознач	Наименование	Кол.	Примечание
П1–1	Терморегулирующее устройство с разм. контак	1	шт
	ТУДЭ 2М1–У3–4–1Р54–Р		
КМ1, КМ2	Пускатель магнитный	2	шт. Учтено в разд."ЭМ"
КМ3	То же с приставкой ПКЛ 0404	1	шт
SB1, SB2	Кнопка управления	2	шт. Учтено в разд."ЭМ"
SBC	Кнопка управления исп.4 КЕ–011 ТУ16.642.015–84	1	толкатель черный
SBT	То же, исп.5	1	толкатель красный
У1	Клапан АВК с эл.приводом DA2.F (S)	1	шт. Учтено в разд."ОВ"
SA2	Универсальный переключатель УП 5311 – С23	1	шт
ДУ–П1	Пост управления ПКУ–15–21–131–54У2	1	шт

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
инженер		Костромин			01.11

226/31-АТ

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры Здание, где в школе учился А.А.Коротков" (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Департамент образования г. Перми

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Функциональная схема автоматизации приточной системы П–2

ООО "Пермстроймет+"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.