Наименование контролируемого параметра, среда и место отбора импульса	Установка ПВЗ									
	Электродвигатель приточного вентилятора		Датчик потока воздуха	Мотор вытяжного вентилятора		Датчик потока воздуха	Электрический обогреватель	Датчик температуры	Датчик температуры	
Позиция	M1		P33V			P33V	FPVE 2,7/06S			

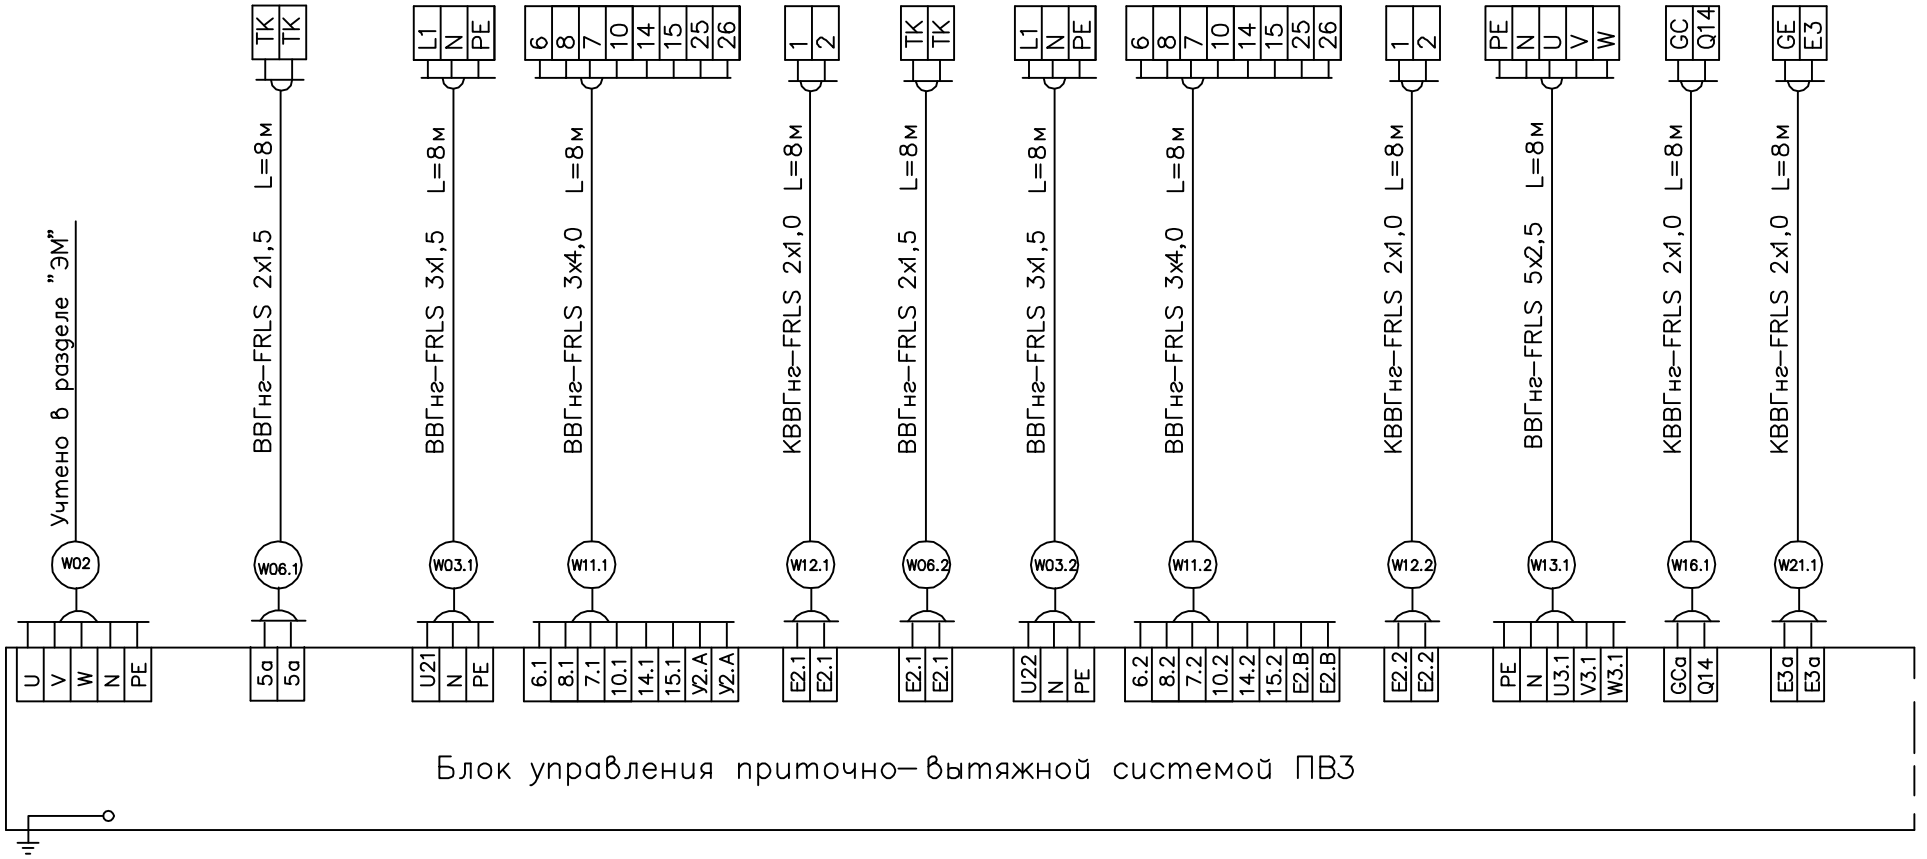

1. Блок управления учтен в разделе "ОВ"

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
инженер		Костромин			01.11

226/31-АТ

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры Здание, где в школе учился А.А.Коротков" (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Департамент образования г. Перми

Стадия	Лист	Листов
Р	12.1	

Схема внешних соединений приточной системы ПВЗ Литера А, А1

ООО "Пермстроймет+"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.