Наименование контролируемого параметра. среда и место отбора импульса	Установка ПВ1		Датчик температуры приточного воздуха
	Отсекающая заслонка–приток	Отсекающая заслонка–вытяжка	
Позиция	LF24	LF24	NC120

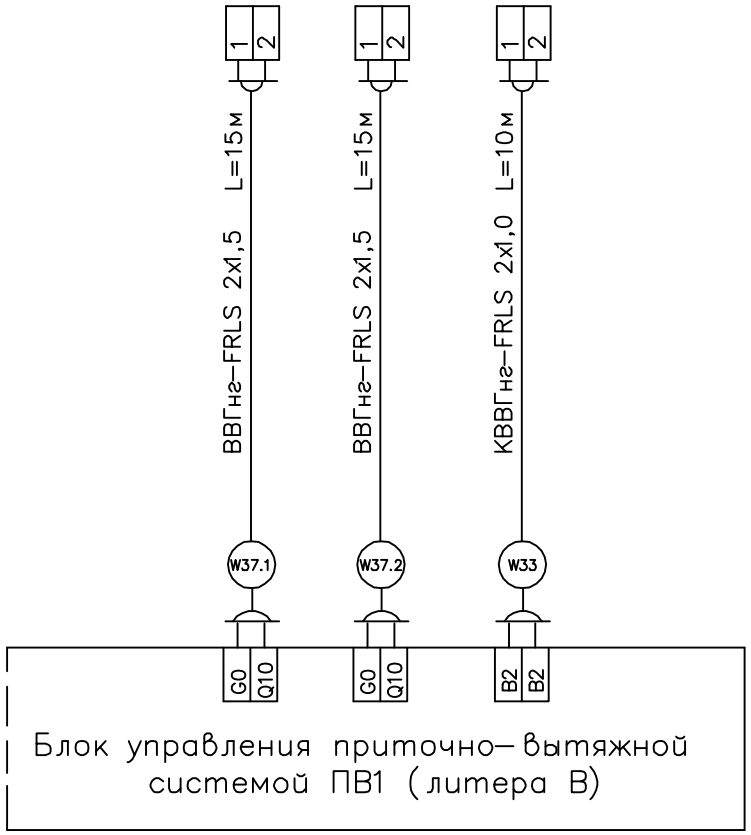

1. Блок управления учтен в разделе "ОВ"

Поз обознач	Обозначение	Данные провода жгута кабеля	Кол	Примечание
1	Кабель силовой с медными	ВВГнг–FRLS		
	жилами ГОСТ 16442–80	5 х 10	15	м
2	То же	3 х 4,0	30	м
3	То же	3 х 1,5	30	м
4	То же	2 х 1,5	75	м
5	Кабель контрольный с мед–	КВВГнг–FRLS		
	ными жилами ГОСТ 16442–80	4 х 1,0	15	м
6	То же	2 х 1,0	25	м

Поз обознач	Наименование	Кол.	Примечание
	Лоток НЛ–10	1	шт
	Подвес для лотков	2	шт
	Кабель–канал 40х60мм, L=2м.	1	шт

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
инженер		Костромин			01.11

226/31-АТ

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры Здание, где в школе учился А.А.Коротков" (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Департамент образования г. Перми

Стадия	Лист	Листов
Р	14.2	

Схема внешних соединений приточной системы ПВ1 Литера В

ООО "Пермстроймет+"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.