Наименование контролируемого параметра. среда и место отбора импульса	Установка ПВ1		Датчик температуры приточного воздуха
	Отсекающая заслонка–приток	Отсекающая заслонка–вытяжка	
Позиция	AFR230	AFR230	NC120

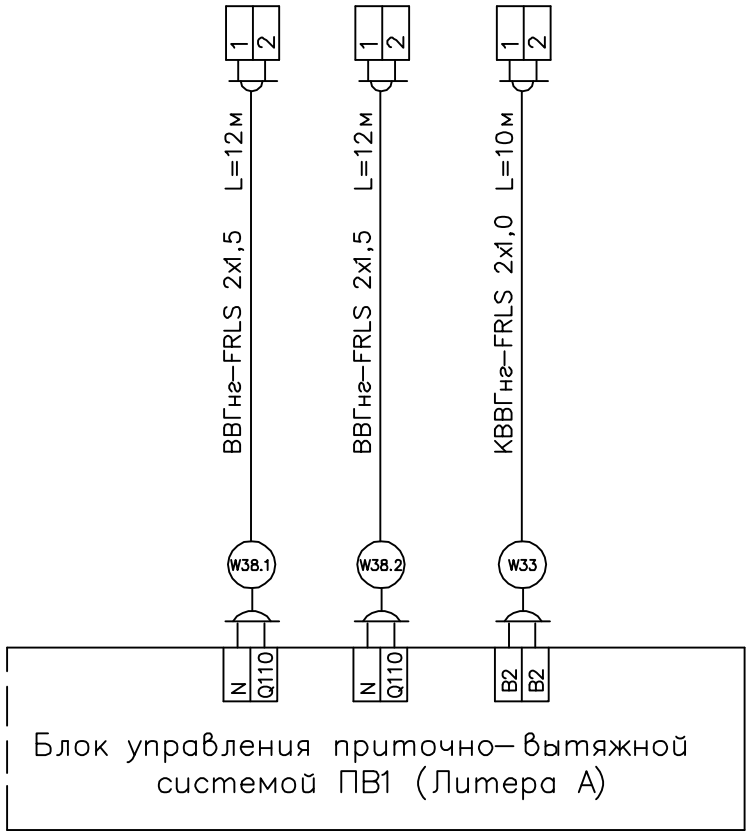

Блок управления приточно–вытяжной системой ПВ1 (Литера А)

Поз обознач	Обозначение	Данные провода жгута кабеля	Кол	Примечание
1	Кабель силовой с медными	ВВГнг–FRLS		
	жилами ГОСТ 16442–80	5 х 10	12	м
2	То же	3 х 4,0	24	м
3	То же	3 х 1,5	24	м
4	То же	2 х 1,5	60	м
5	Кабель контрольный с мед–	КВВГнг–FRLS		
	ными жилами ГОСТ 16442–80	4 х 1,0	12	м
6	То же	2 х 1,0	42	м

Поз обознач	Наименование	Кол.	Примечание
	Лоток НЛ–10	5	шт
	Подвес для лотков	12	шт
	Кабель–канал 40х100мм, L=2м.	1	шт

1. Блок управления учтен в разделе "ОВ"

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	226/31-АТ			
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры Здание, где в школе учился А.А.Коротков" (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми			
						Департамент образования г. Перми	Стадия	Лист	Листов
							Р	10.2	
инженер		Костромин			01.11	Схема внешних соединений приточной системы ПВ1 Литера А	ООО "Пермстроймет+"		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.