Наименование контролируемого параметра, среда и место отбора импульса	Установка П4									Датчик температуры в помещении
	Электродвигатель приточного вентилятора	Электронагреватели	Привод воздушной заслонки	Диффер. датчик давления фильтра	Пожарная сигнализация	Термозащита двигателя	Термозащита нагревателя	Канальный датчик температуры	Диффер. датчик давления вентилятора	
Позиция	M1	Heater	DA	DSK	FA	TK	TC	TCK	DSKI	TCR

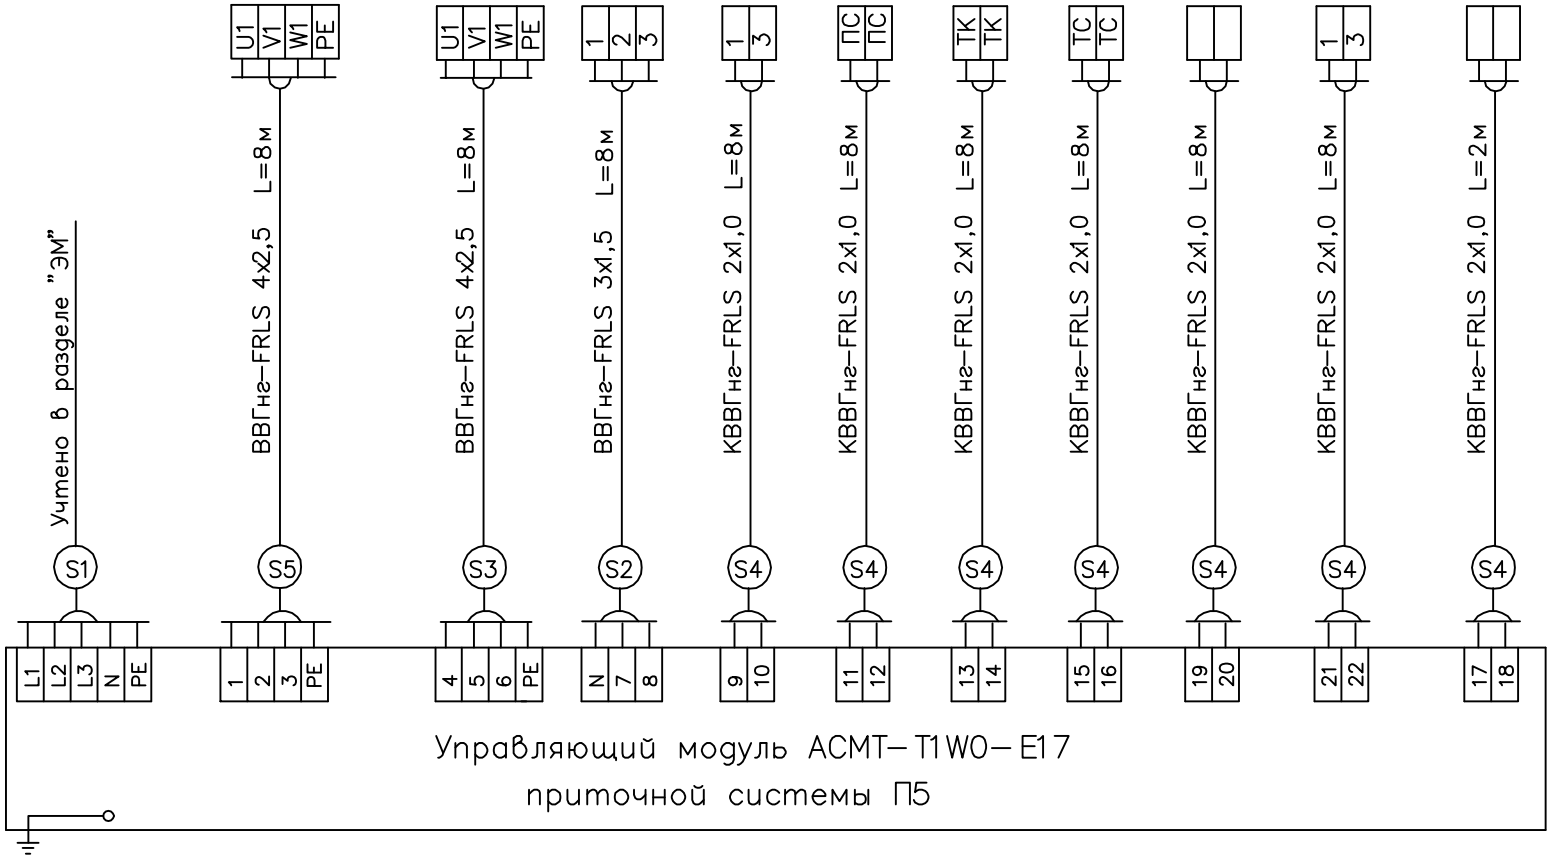

1. Управляющий модуль учтен в разделе "ОВ"

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
инженер		Костромин			01.11

226/31-АТ

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры Здание, где в школе учился А.А.Коротков" (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Департамент образования г. Перми

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема внешних соединений приточной системы П5

ООО "Пермстроймет+"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.