Наименование контролируемого параметра, среда и место отбора импульса	Установка ПВЗ					Датчик температуры приточного воздуха
	Термостат рекуператора	Термостат рекуператора	Отсекающая заслонка–приток	Отсекающая заслонка–вытяжка	Датчик занесения фильтра на прит	
Позиция	LM24A	P33N	LN230A	LM230A	P33N	NC120

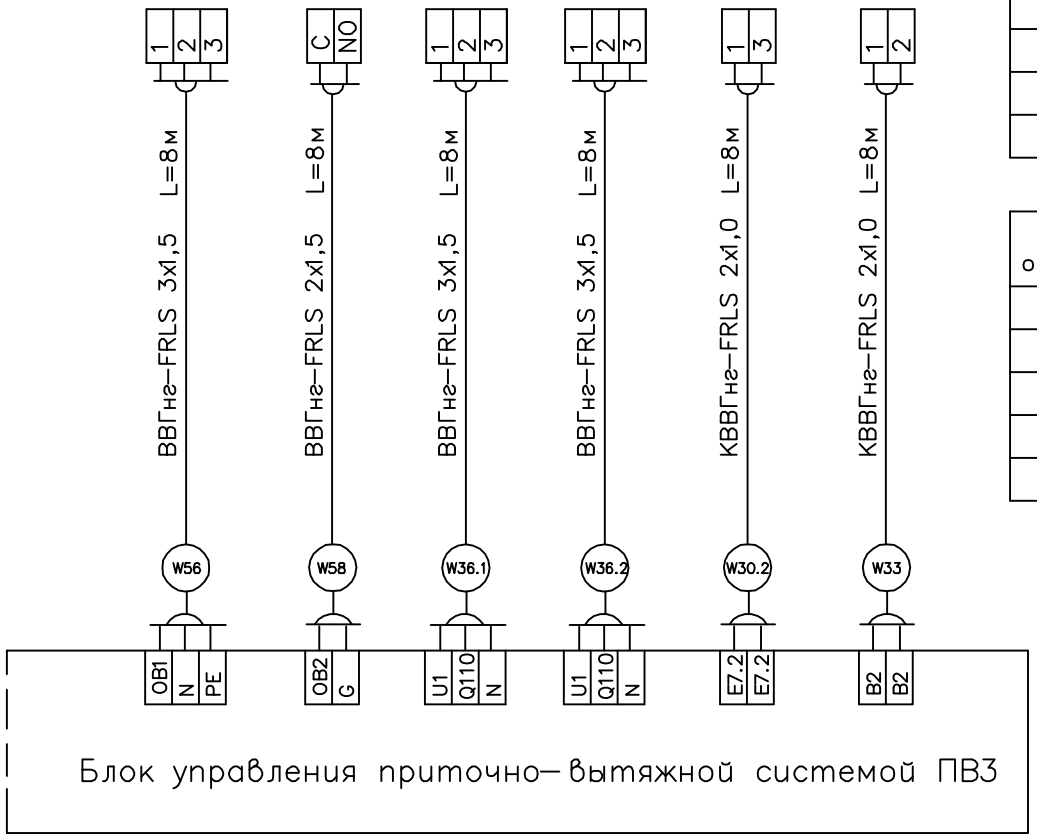

Поз обознач	Обозначение	Данные провода жгута кабеля	Кол	Примечание
1	Кабель силовой с медными	ВВГнг–FRLS		
	жилами ГОСТ 16442–80	5 х 2,5	8	м
2	То же	3 х 4,0	16	м
3	То же	3 х 1,5	40	м
4	То же	2 х 1,5	16	м
5	Кабель контрольный с мед–	КВВГнг–FRLS		
	ными жилами ГОСТ 16442–80	2 х 1,0	40	м

Поз обознач	Наименование	Кол.	Примечание
	Лоток НЛ–10	3	шт
	Подвес для лотков	4	шт
	Кабель–канал 40х60мм, L=2м.	1	шт

1. Блок управления учтен в разделе "ОВ"

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	226/31-АТ			
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры Здание, где в школе учился А.А.Коротков" (1922-1925г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми			
						Департамент образования г. Перми	Стадия	Лист	Листов
							Р	12.2	
инженер		Костромин			01.11	Схема внешних соединений приточной системы ПВЗ Литера А, А1	ООО "Пермстроймет+"		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.