Ростверк РЛм5

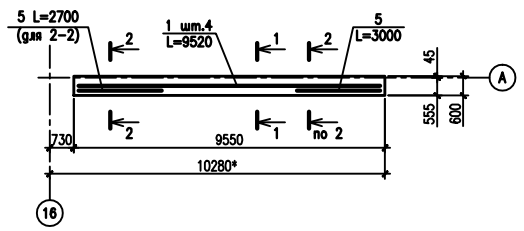

Ростверк РЛм6

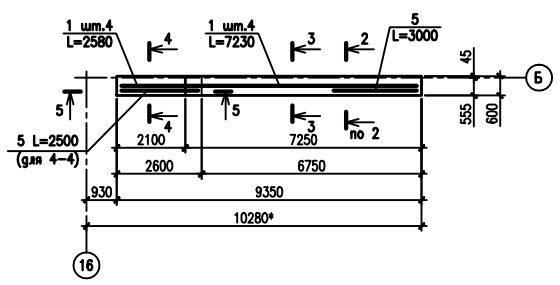

Ростверки РЛм7, РЛм7а



Ростверк РЛм8



Ростверк РЛм9

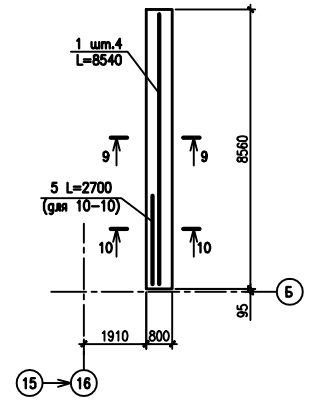

1 – 1,
2 – 2,
3 – 3,
4 – 4

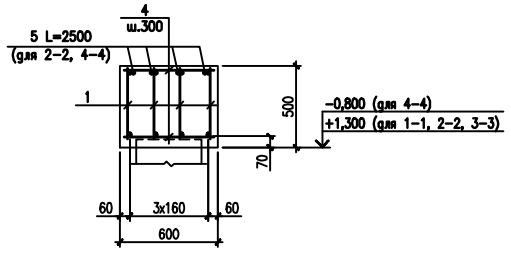

5 – 5

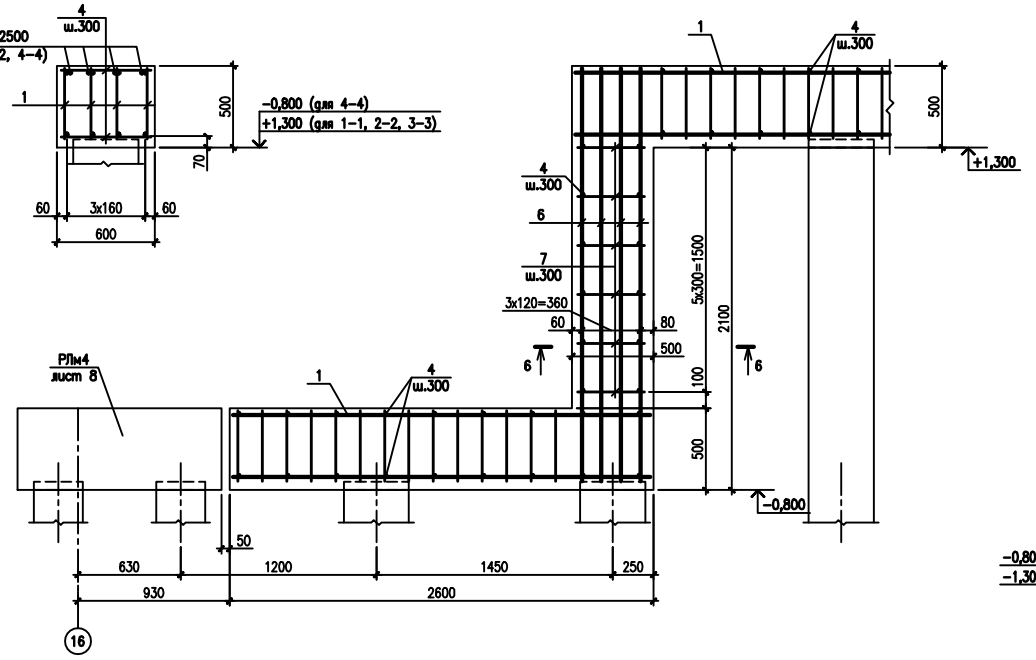

6 – 6



7 – 7

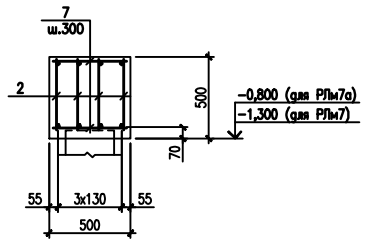

8 – 8

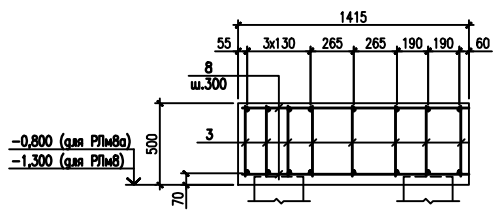

9 – 9
10 – 10

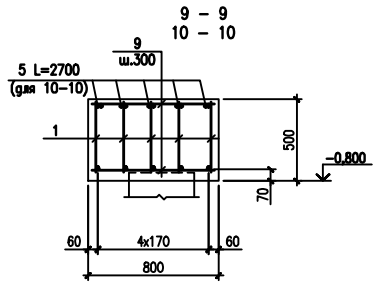

Спецификация к ростверкам РЛм5 ... РЛм8

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на РЛм5	РЛм6	РЛм7 РЛм7а	РЛм8 РЛм8а	РЛм9	Масса ед., кг	Приме-чание
		Сборочные единицы							
1	27-2010-КР1-3	Каркас КР4	37,3	39,2			42,7	4,97	пм
2	-4	КР5			4			7,85	
3	-5	КР6				8		5,87	
		Детали							
4	ГОСТ 5781-82*	⌀12AIII L=540	64	76				0,48	
5		⌀12AIII	22	22			13,5	0,888	пм
6		⌀16AIII L=2550		12				4,02	
7		⌀12AIII L=430		12	16			0,38	
8		⌀12AIII L=1360				12		1,21	
9		⌀12AIII L=740					58	0,66	
		Материалы							
		Бетон класса В20, марки F100, W4	2,6	3,3	0,6	1,2	3,4		м3

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные: Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82* ⌀10	⌀12	⌀16			Итого	Всего
РЛм5	67,5	50,4	117,7			235,6	235,6
РЛм6	71,1	108,8	123,7			303,6	303,6
РЛм7, РЛм7а	15,9	21,6				37,5	37,5
РЛм8, РЛм8а	23,3	38,1				61,4	61,4
РЛм9	77,5	50,3	134,8			262,6	262,6

1. Общие указания см. лист 1, ТТ см. лист 4.
2. Крестообразные соединения арматуры, на монтаже, во всех пересечениях вязать отожженой вязальной проволокой или сваривать по ГОСТ 14098-91-К3-Рр при арматурной стали марки 25Г2С. При отрицательных температурах сварка недопустима.
3. Ростверк РЛм8а выполнить зеркально относительно оси 12.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1		Зам.	03-2011	Чужинова	
Разработ.		Чужинова			
Н.контр.		Безвенский			

27 – 2010 – КР1

Новый корпус МОУ "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" по ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г.Перми

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Ростверк РЛм5 ... РЛм9.

ООО "Полярис"

А3х3