Схема расположения элементов
приямка ПРм2.

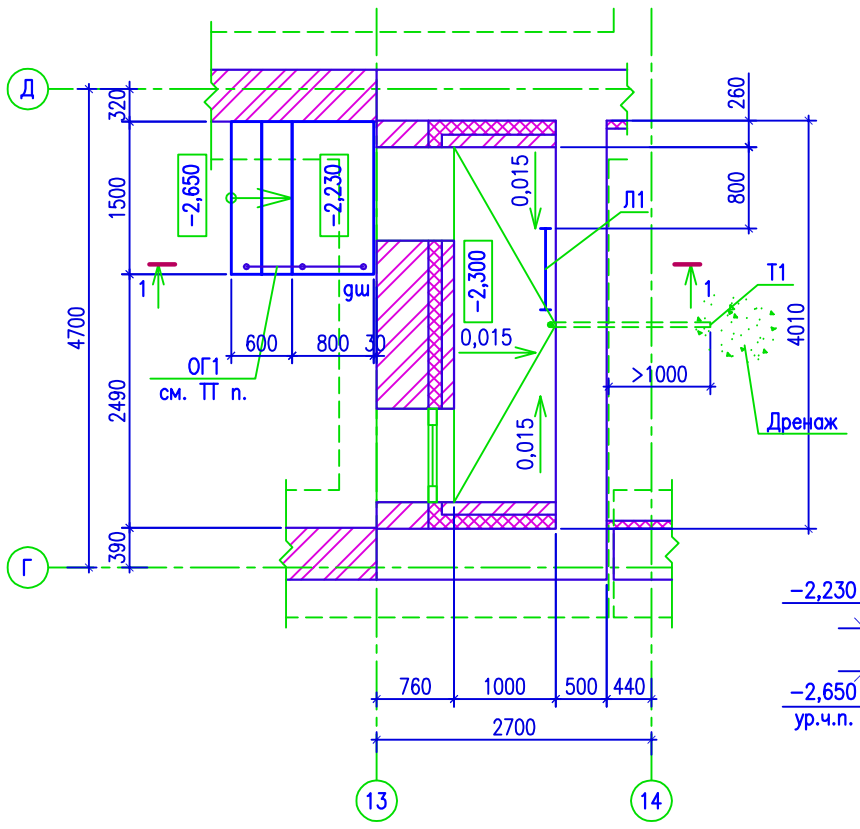

1 – 1

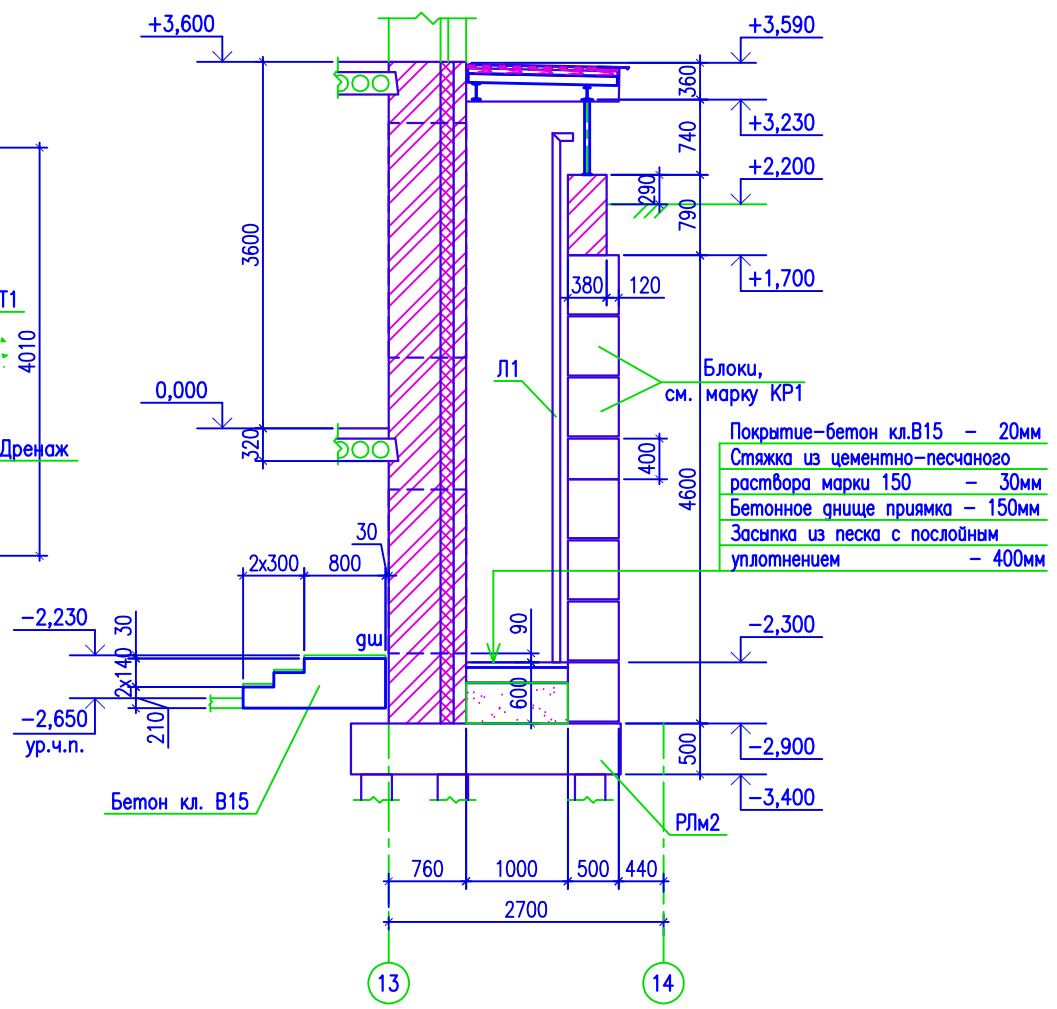

Спецификация элементов к приямку ПРм2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Приямок			
Л1	1.450.3-7.94.2-КМ4.1	Стремянка СГ-52	1	94,0	
Т1	ГОСТ 3262-75*	Дренажная труба ⌀50х3 L=2500	1	10,55	см.ТТп.3
		Козырек			
		Металлические элементы			
1	ГОСТ 10704-91	Труба 108х4,5х1000	3	10,26	
2		Двутавр 12 ГОСТ 8239-89 / С245 ГОСТ 27772-88* L=4500	1	51,8	
3		Двутавр 16 ГОСТ 8239-89 / С245 ГОСТ 27772-88* L=4500	1	71,6	
4		Уголок 90х90х6 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88* L=100	14	0,8	
5		Уголок 90х90х6 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88* L=1470	7	12,2	
6		Лист 12х150х250 ГОСТ 19903-74* / С245 ГОСТ 27772-88*	4	3,53	
7		Лист 8х110х110 ГОСТ 19903-74* / С245 ГОСТ 27772-88*	3	0,76	
		Деревянные элементы			
	ГОСТ 24454-80*	Брус деревянный 75х50	0,04		м3
		Доска 75х32	0,10		
		Материалы			
		Бетон класса В15	0,84		м3
		Бетон класса В15, марки F50	0,53		

Схема расположения элементов
козырька приямка ПРм2.

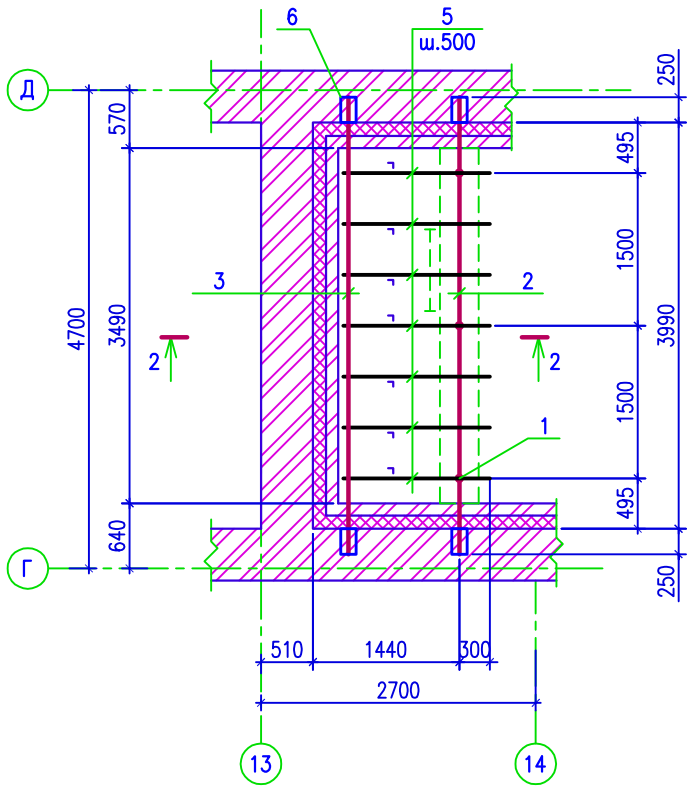

2 – 2

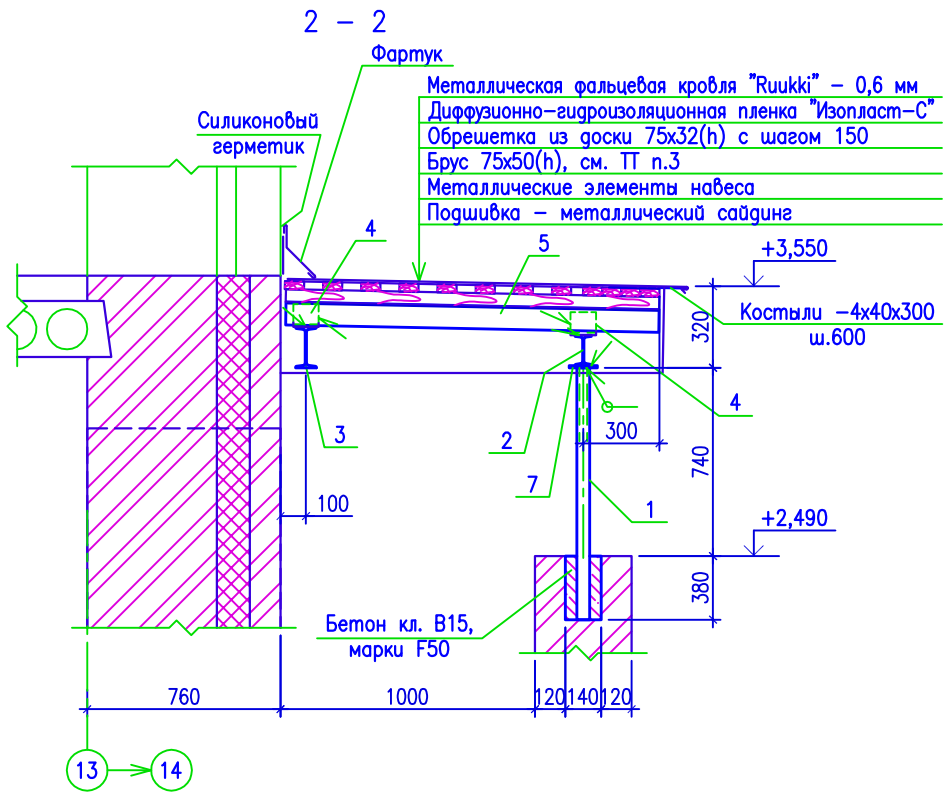

1. Общие указания см. лист 1.
2. На сечениях отделка ступеней показана условно. Облицовку ступеней см. чертежи марки АС.
3. Трубу поз.Т1 затянуть сеткой с мелкой ячейкой.
4. Деформационные швы заполнить просмоленной доской, сверху зачеканить цементным раствором толщиной 30 мм.
5. Соединения металлических конструкций выполнять на монтажной электросварке согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э 42.
6. Все металлические элементы окрасить эмалью ПФ 1189 за 2 раза.
7. Брус 75х50 крепить к металлическим элементам шурупами с шагом 500 через гидроизоляционные прокладки (слой толя).

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1		Нов.	03-2011	Чужинова	19.01.11
Разработ.		Чужинова			
Н.контр.		Безлегкий			

27 – 2010 – КР2

Новый корпус МОУ "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" по ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г.Перми

Стадия	Лист	Листов
П	13	

Приямок ПРм2.

ООО "Полярис"

Взам.инв.N° | Подпись и дата | Инв. N°подл.

А2