


Общий водокерный узел

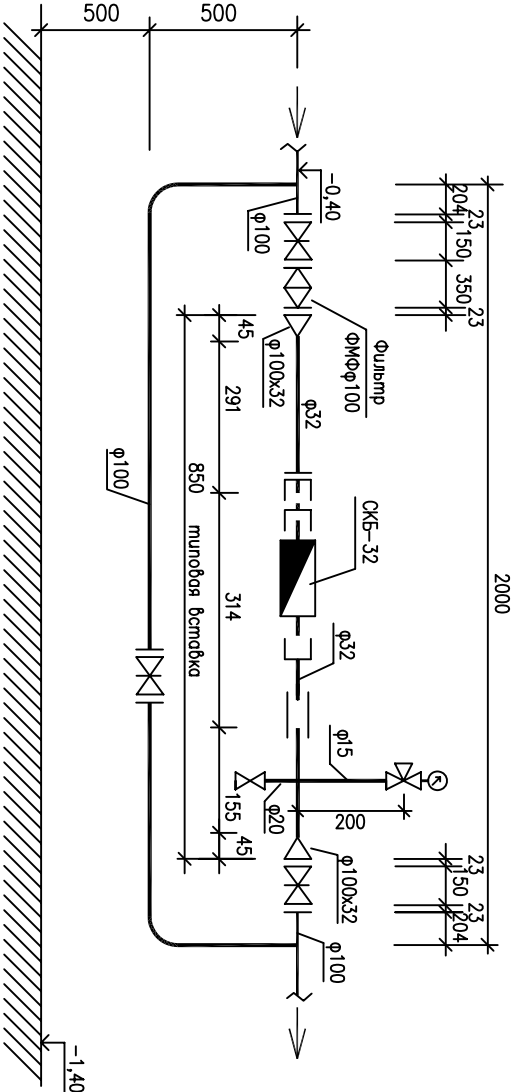

1. Неужазанные подробности к приборам имеют диаметр 16 мм.
2. Номера позиций соответствующим номерам технологического оборудования (см. раздел ТХ.С).
3. Относительной отметке 0,000 соответствует абсолютная 131,11.
4. Трубопровода канализации ф 50 мм прокладывать с уклоном 0,03 , ф 100 мм – с уклоном 0,02 .
5. Для предотвращения распространения пожара по этажам через пластмассовые канализационные трубы предусмотрены пропильные муфты.

Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N

226/31-ВК				НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Короткоб (1922 – 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, 31/15. МОУ "Гимназия N17" г. Пермь	
1	8	—	01-11	01.11	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	ок	Подпись
Доп.	Доп.	Доп.	Доп.	Доп.	Доп.
П.И.	Широд				
Разраб.	Лобачева				
				Лист 11	