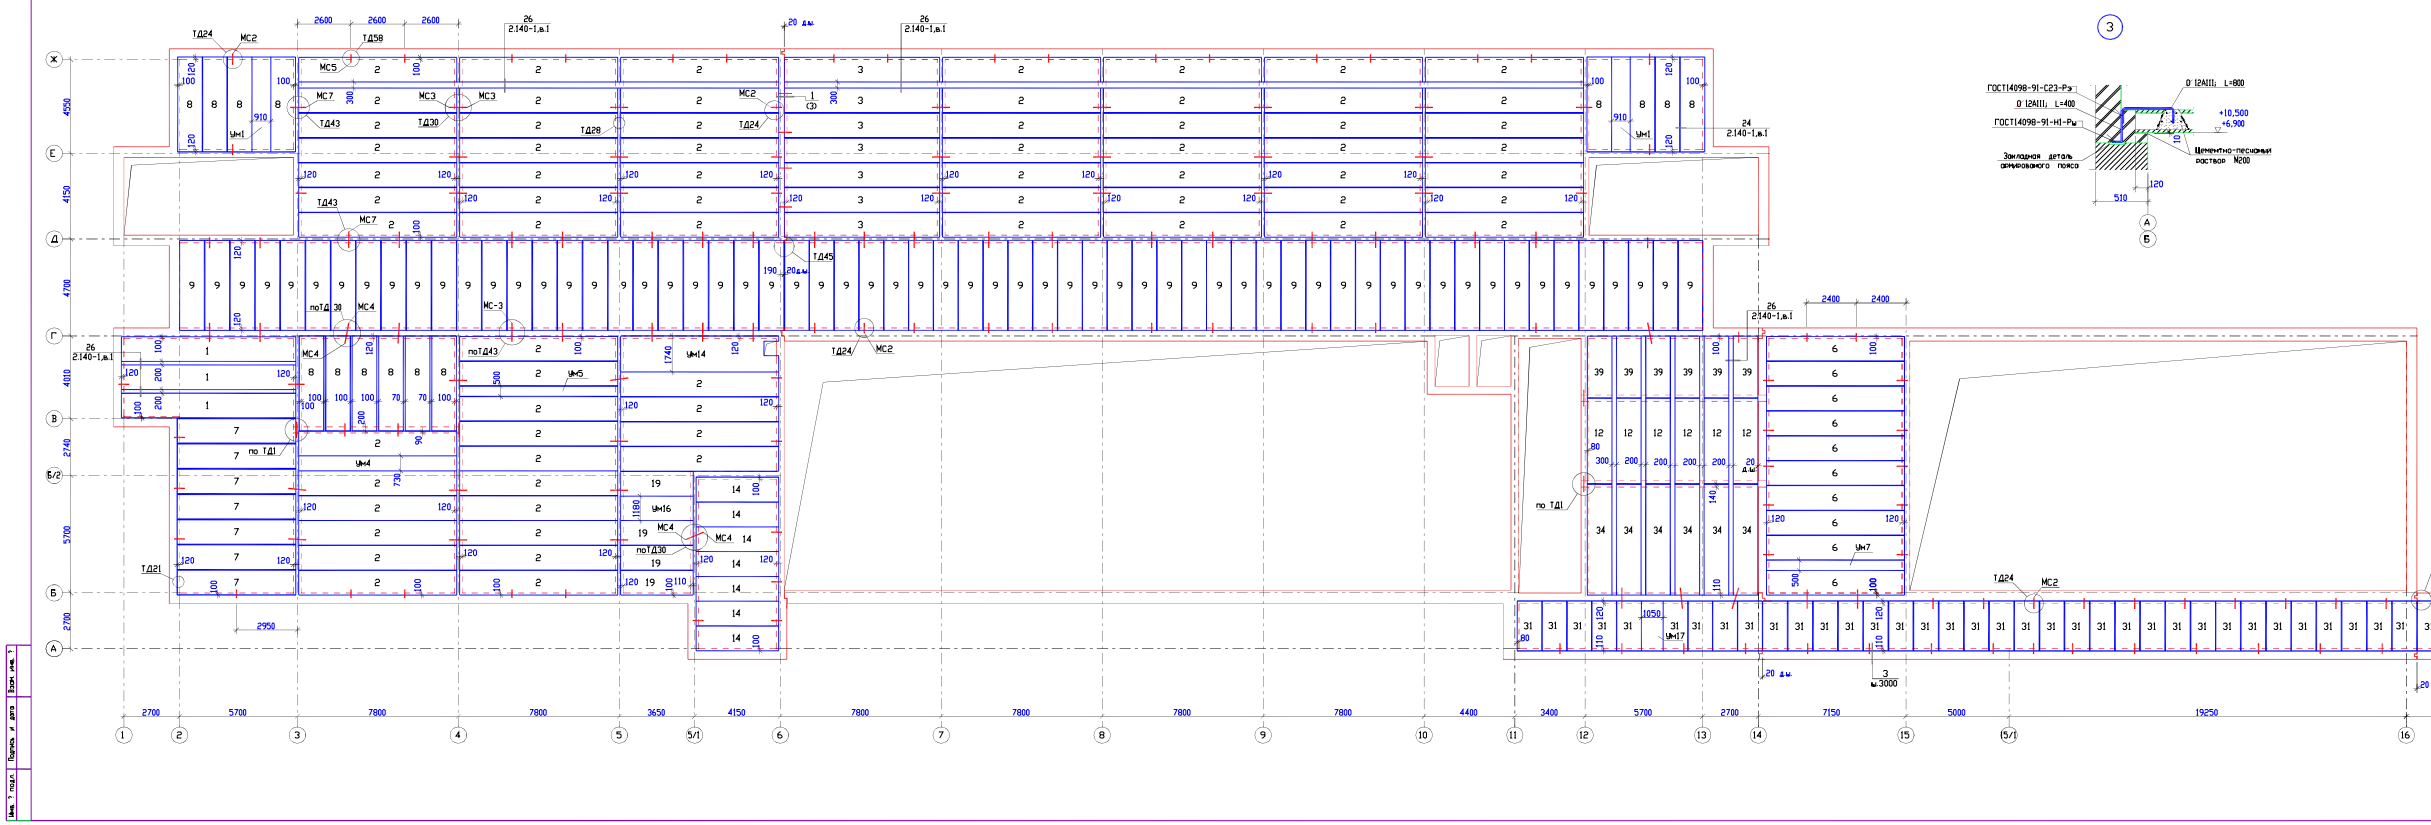

Спецификация к схемам расположения элементов перекрытий и покрытий (продолжение)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. 0,000	+3,600	+7,200	+8,700	+10,200	+10,800	+14,620	Всего	Масса ед.кг	Примеч.
		Изделия соединительные										
МС2	с.2.240 - 1, в.6	МС2	41	71	52	4		23	64	255	0,76	
МС3	"	МС3	42	56	52			36	36	222	0,55	
МС4	"	МС4	34	22	14	6		18		94	0,62	
МС5	"	МС5	27	16	23		4	16	16	102	0,8	
МС7	"	МС7	20	12	24		4	20	2	82	0,92	
МС12	"	МС12	1			2		1		4	3,82	
МС13	"	МС13		2				1		3	2,51	
МС8-1	"	по типу МС8; L=1200	25	34	9					68	1,1	
МС14-1	"	по типу МС14; L=750		4						4	1,38	
		012 AIII ГОСТ5781-82 L=300	71	91	79	4		43	64	352	0,27	
		08 AI ГОСТ5781-82 L=900	4	4	4			4		16	0,36	Узел 1
		012 AIII ГОСТ5781-82 L=960		7						7	0,85	Узел 2
		012 AIII ГОСТ5781-82 L=800			21			7		28	0,71	Узел 3
		012 AIII ГОСТ5781-82 L=400			21			7		28	0,36	"
		012 AIII ГОСТ5781-82 L=600					12		1	13	0,53	Узел 4
		012 AIII ГОСТ5781-82 L=550					12		1	13	0,49	"
		08 AI ГОСТ5781-82 L=1160							6	6	0,46	Узел 5
		012 AI ГОСТ5781-82 L=400							2	2	0,36	Узел 6
Н1		012 AI ГОСТ5781-82 L=600							2	2	0,53	"
		L-Уб6 ГОСТ 8509 - 93 С245 ГОСТ 27772 - 88										см.Тп.5 по узлу 1.Д1
		L=650	1					1		2	4,2	
		L=800	22	24	6		6	9		67	5,1	
		L=1150		8		16	12			36	7,3	
		L=1420	1							1	9,1	
Кпl		Каркас плоский Кпl	730,0	1125,0	306,0	412,0	707,0	390,0	115,0	3785,0	3,1	пог.м
		Бетон класса В15	17,5	19,7	7,7	7,4	11,3	9,8	3,5	76,9		м³

* Номер спецификации см. на листах 2 и 3.

1. Низ плит на отм. +6,900.
2. Неоговоренные узлы по серии 2.240 - 1, в.6.
3. Каркасы КПl заложить в швы между плитами по узлам 25 и 26 серии 2.140 - 1, в.1.
4. Продольные арматуры каркасов на опорах привязать к полкам балок по узлу 1 (см. лист 2) через коротыши 12А111.
5. Нагель М1 выполнить из стали марки 12Х13 ГОСТ 18143-72. Конец нагеля заострить.

| | | | | | | | | | |