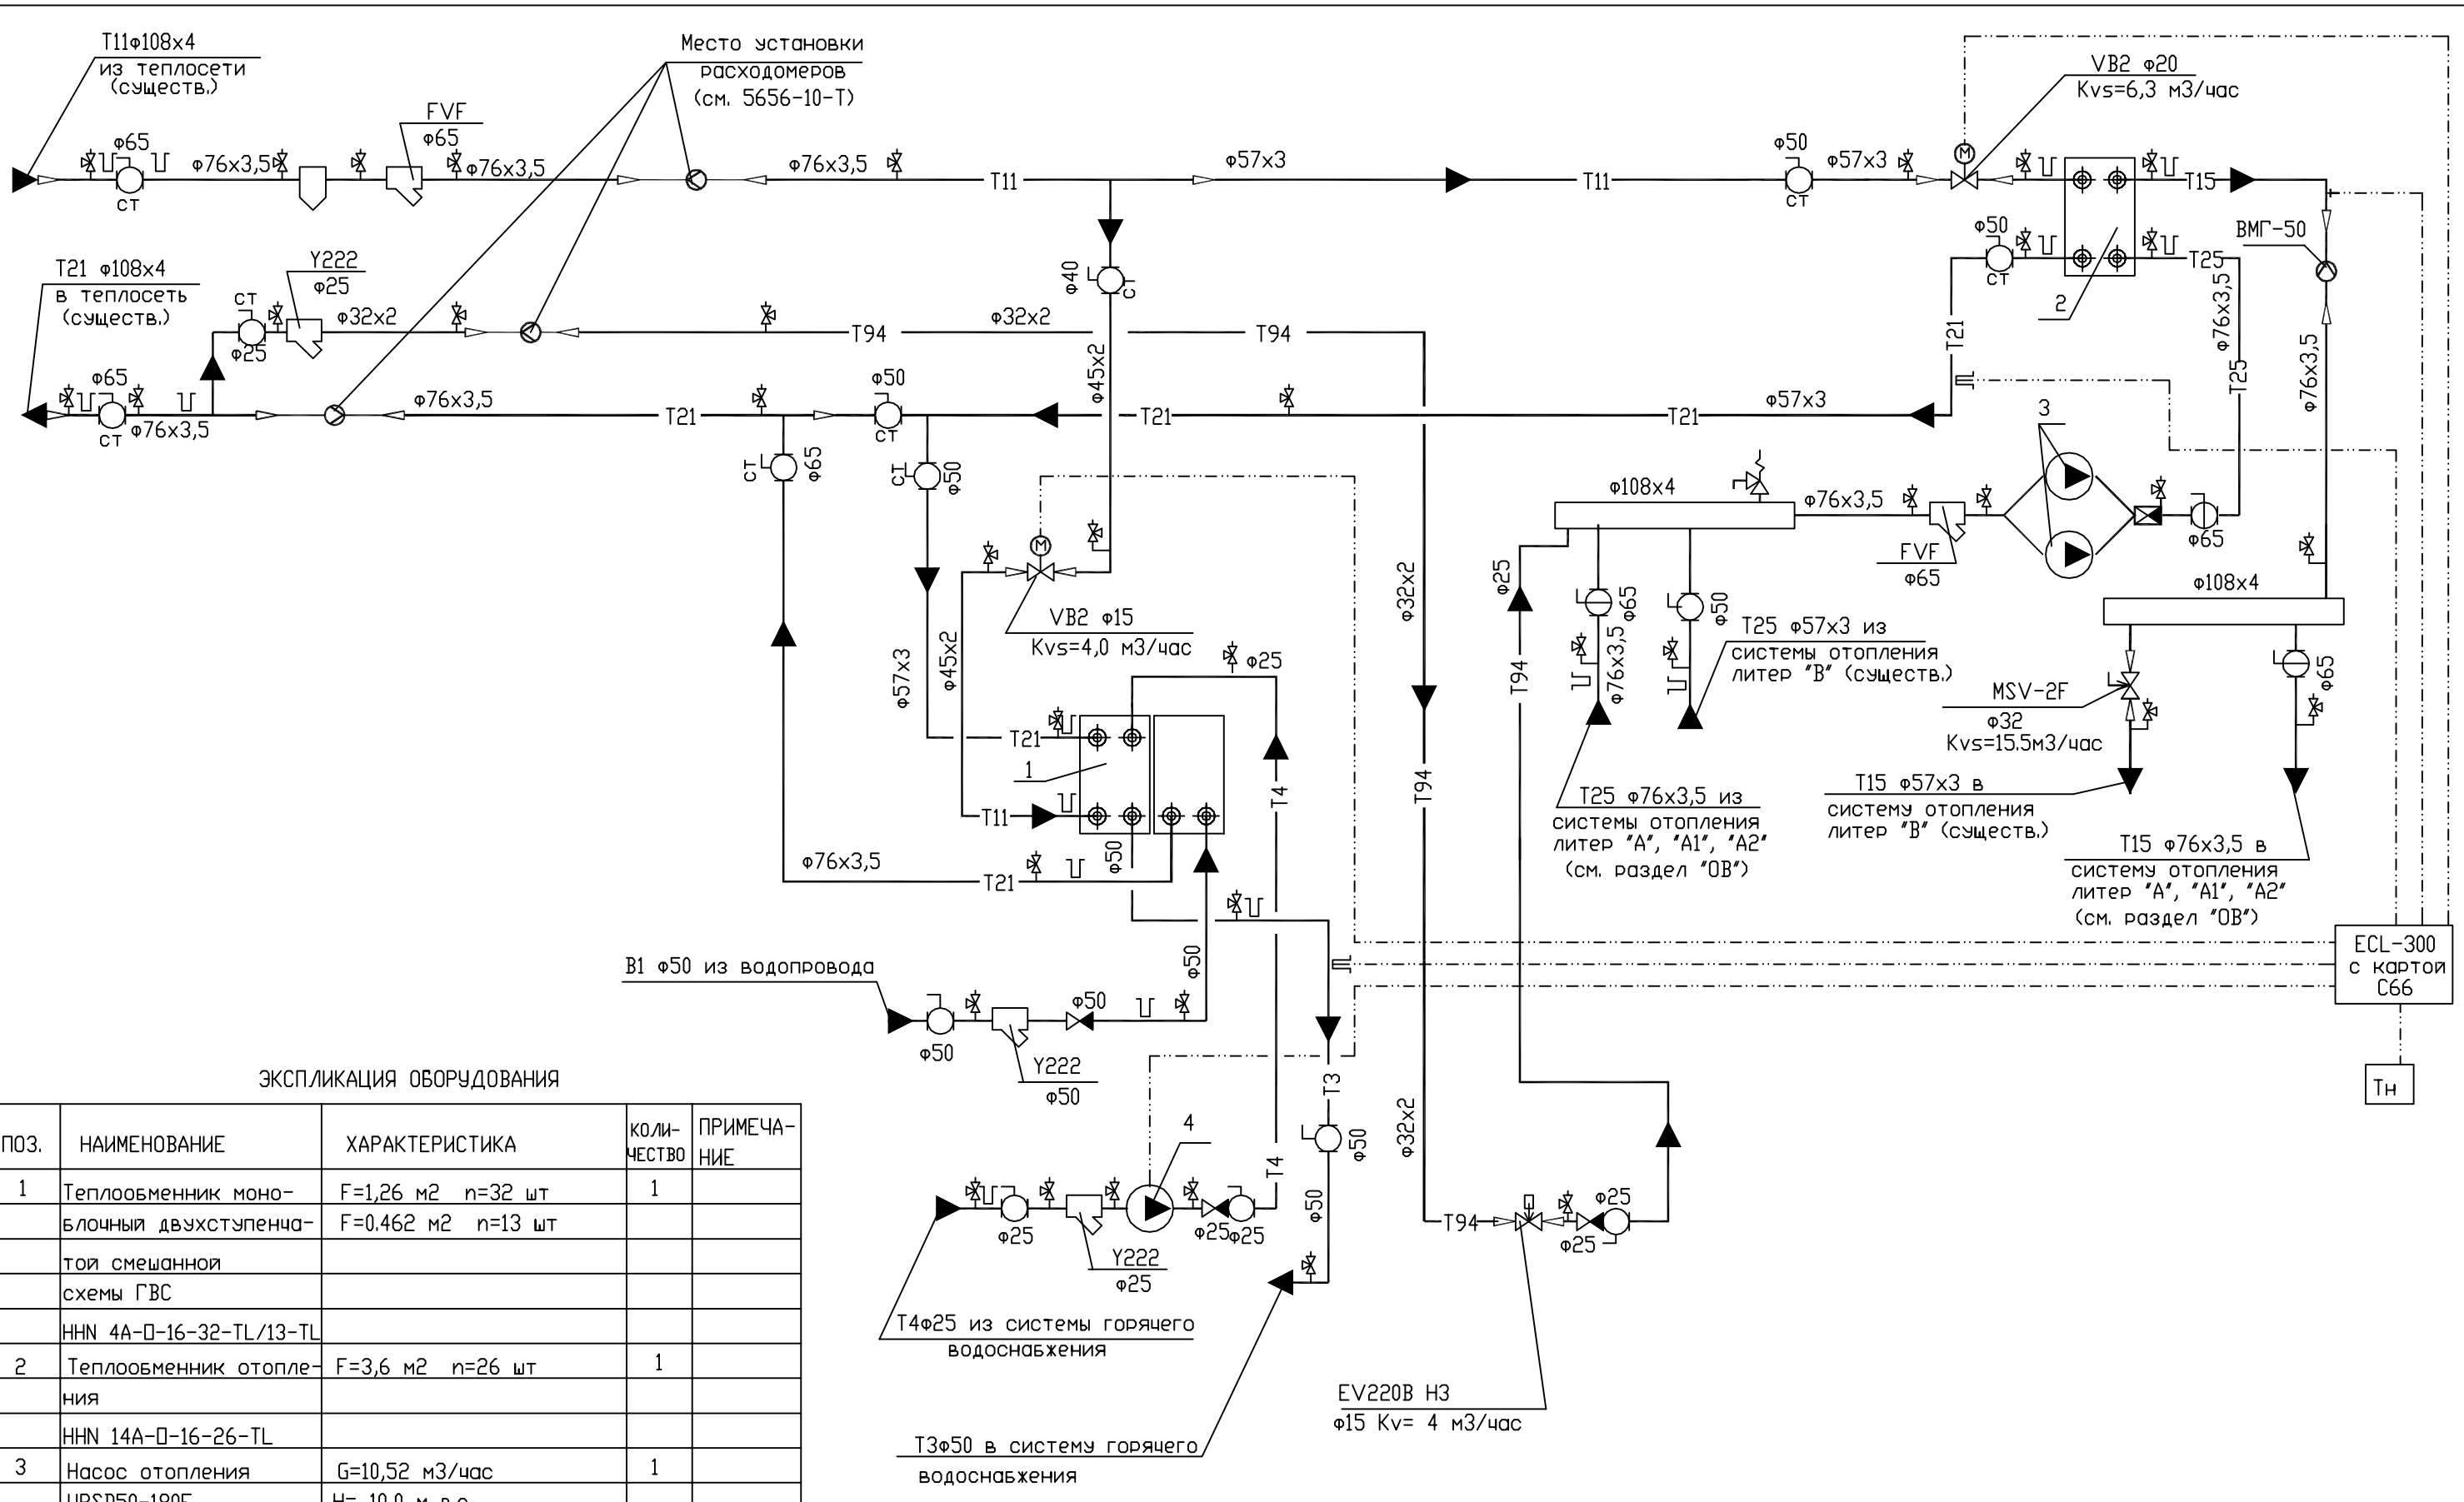

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИ-ЧЕСТВО	ПРИМЕЧА-НИЕ
1	Теплообменник моно-	F=1,26 м2 n=32 шт	1	
	блочный двухступенча-	F=0.462 м2 n=13 шт		
	той смешанной			
	схемы ГВС			
	HHN 4A-D-16-32-TL/13-TL			
2	Теплообменник отопле-	F=3,6 м2 n=26 шт	1	
	ния			
	HHN 14A-D-16-26-TL			
3	Насос отопления	G=10,52 м3/час	1	
	UPSD50-180F	H= 10,0 м в.с.		
	сдвоенный	N=0,85 КВт n=2900 об/мин		3х380В
4	Насос циркуляционный	G=0,6 м3/час	2	1- на складе
	горячего водоснабжен.	H= 5,0 м в.с.		
.	SOLAR 15-80	N=0,12 КВт n= 1500 об/мин		1х220В

СОГЛАСОВАНО
АТ

Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.

Изм.	№ уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	226/31-ТМ			
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми			
ГИП		Ширай				Департамент образования г. Перми	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карпов					Р	3	
Проверил		Мосияш							
						Тепловой пункт. Литер А2.	ООО "Пермстроймет+"		
						Схема теплового пункта			