


Соединения

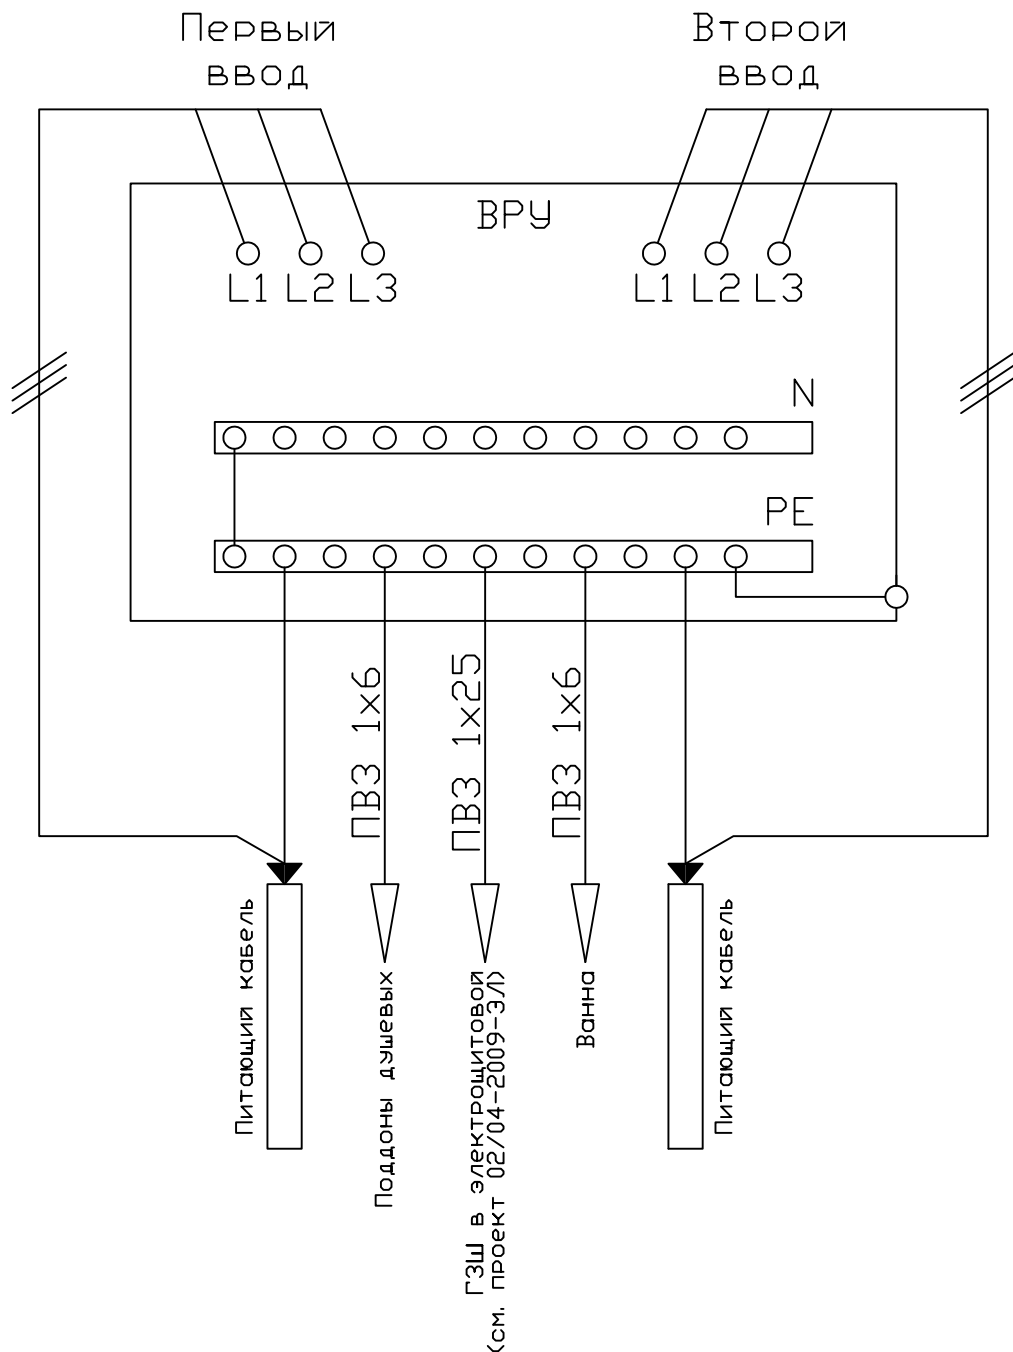

1. Соединить проектируемые ВРУ с ГЗЩ в электрощитовой кабелем ПВЗ 1х25.
2. В ходе капитального ремонта здания предусматривается замена труб отопления и канализации на пластиковые, поэтому присоединения их к ГЗЩ не предусматривается.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|            |          |           |        |       |      |
|------------|----------|-----------|--------|-------|------|
|            |          |           |        |       |      |
| Изм.       | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подп. | Дата |
| ГИП        |          | Ширай     |        |       |      |
| Разработал |          | Паршенков |        |       |      |
| Пров.      |          | Стариков  |        |       |      |

226/31-ЭО

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия N17" г. Пермь

Департамент  
образования г. Перми

Принципиальная схема  
системы уравнивания потенциалов

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| РП     | 35   |        |

ООО "Пермстроймет+"