


Экспликация помещений подвала

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²	Освещенность, лк
1	Техпомещение	90,76	30
2	Техпомещение	35,4	30
3	Техпомещение	32,2	30
4	Техпомещение	44,5	30
5	Техпомещение	20,1	30
6	Техпомещение	37,44	30
7	Техпомещение	7,3	30
8	Коридор	12,2	50
9	Вентиляционная камера, категория Г	16,55	30
ИТОГО		296,45	

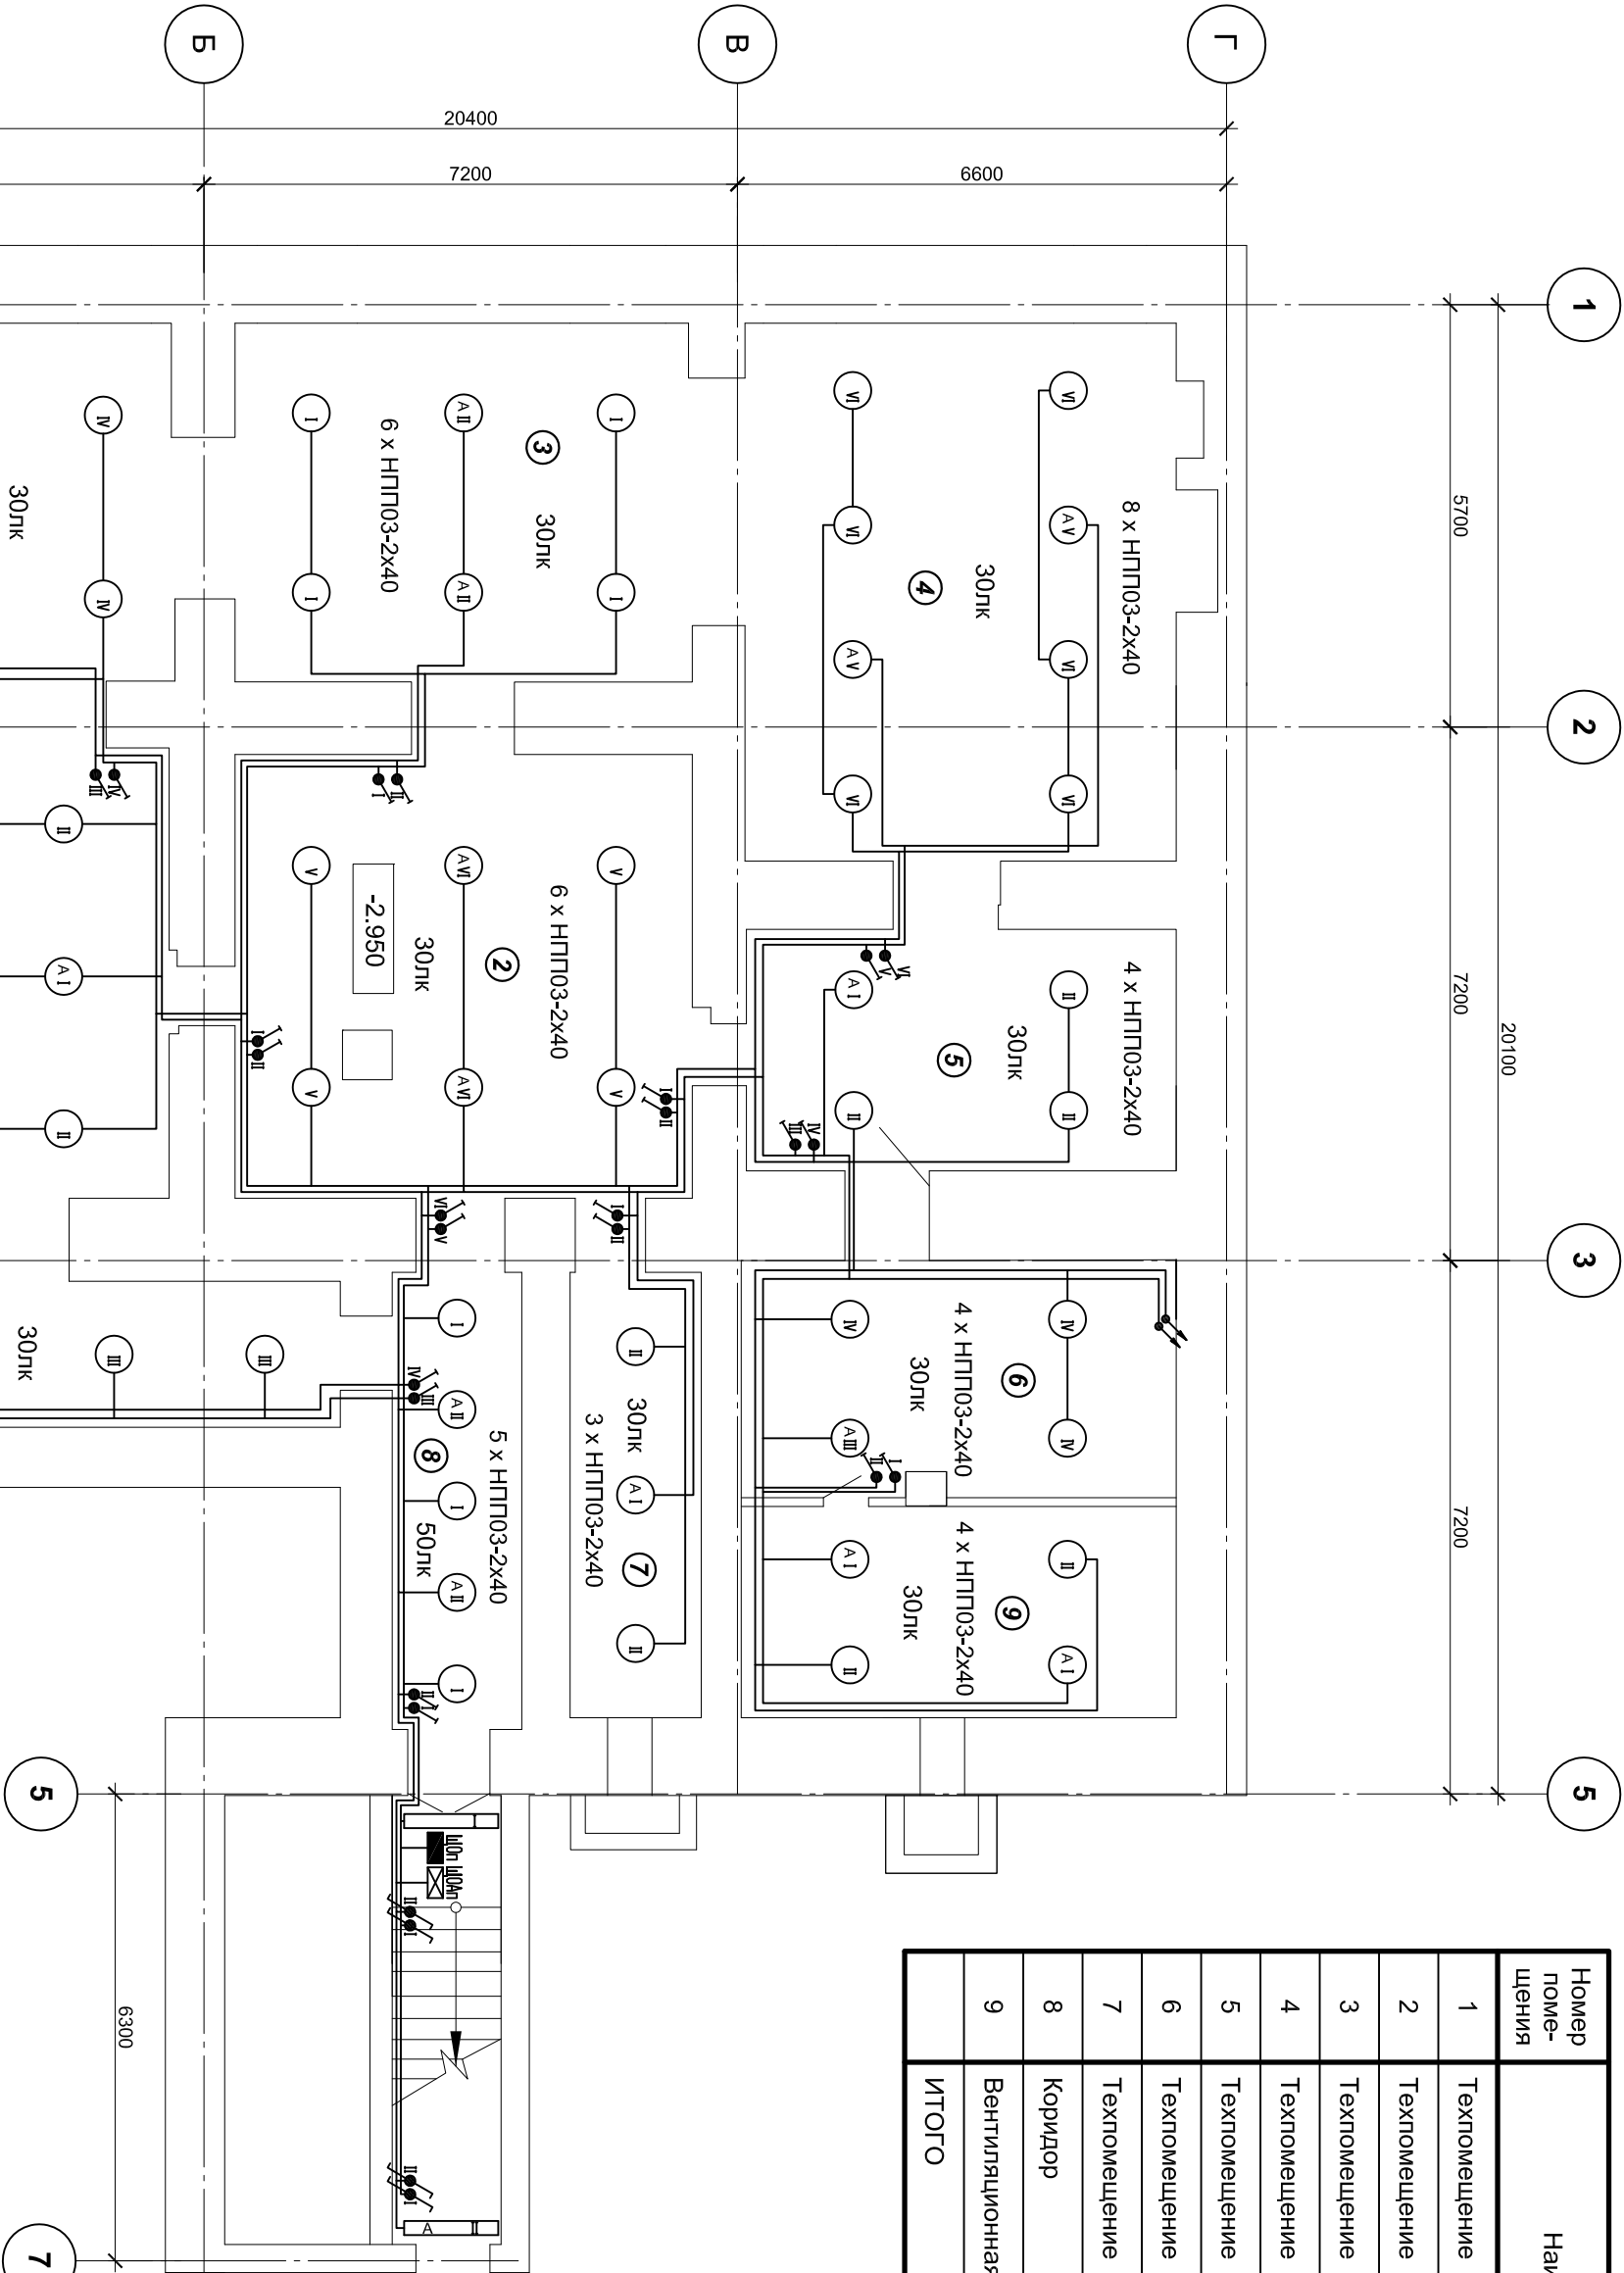

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

226/31-ЭО			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.
1	-	зам. 01.11	01.11
Разработал		Паршенков	
Пров.		Стариков	
Департамент образования г. Перми			
Электросвещение			
План подвала, литер А. М 1:100			
Стация		Лист	Листов
РП		8	
ООО "Термстроймет+"			