

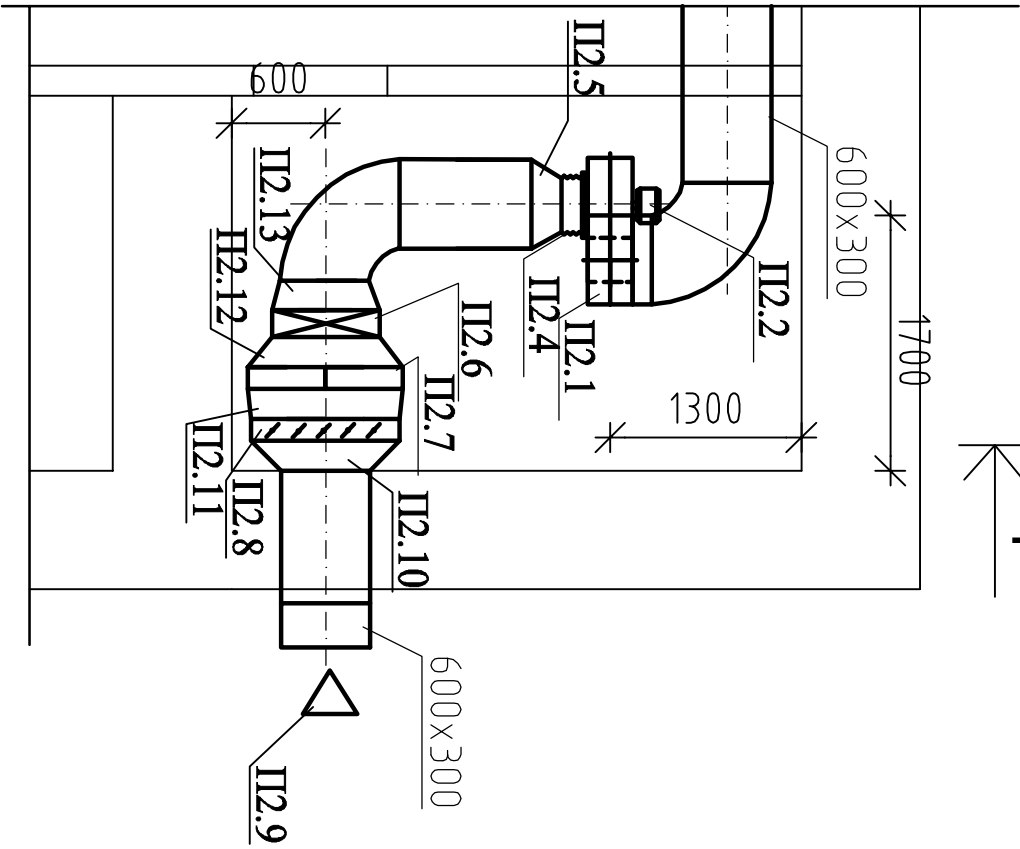


План П-2

1

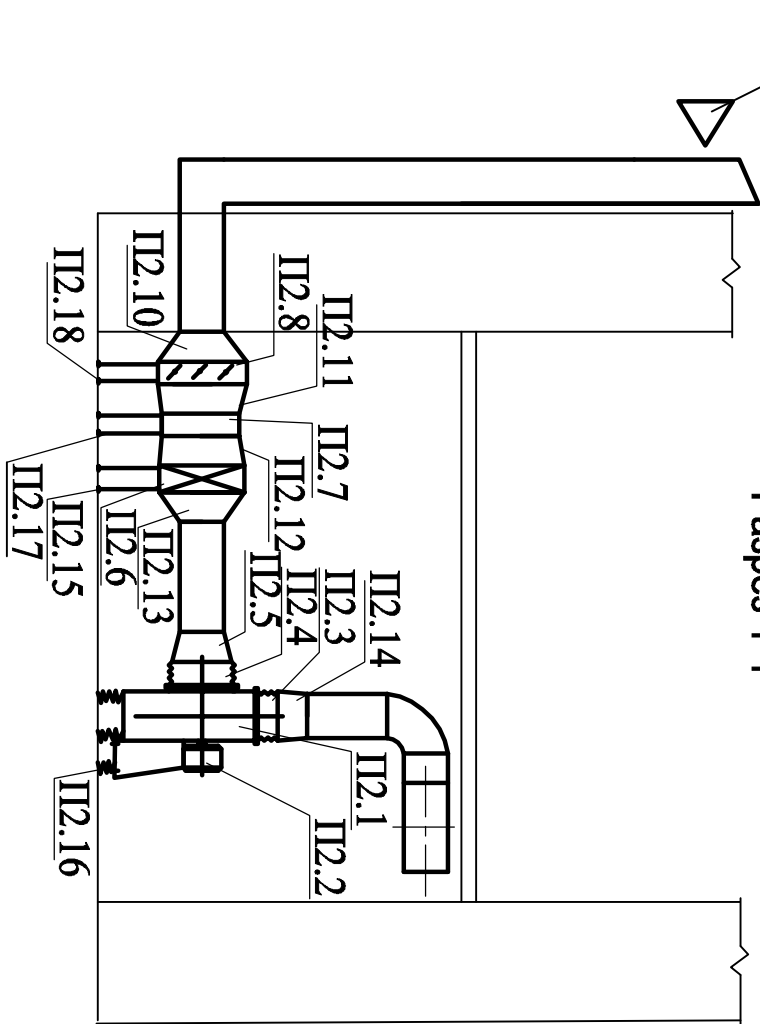

Разрез 1-1




+0.000

-1.750

-2.450

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ позиции	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
П2.1	Вентилятор радиальный ВР 280-46 №4, исполнение 1, положение ЛЮ*	шт.	1	
П2.2	Эл.двигатель АИР112М4, 5,5 кВт, 1500об/мин	шт.	1	
П2.3	Вставка гибкая Н.00.00-08	шт.	1	
П2.4	Вставка гибкая В.00.00-08	шт.	1	
П2.5	Калорифер СФ0100/3	шт.	1	
П2.6	Патрубок переходной из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 на d400 L=200мм	шт.	1	
П2.7	Фильтр ФЯР 514х514	шт.	2	8,39 ед
П2.8	Клапан воздушный утепленный КВУ 1000х600 с электро-подогревом, с приводом ДА2Е	шт.	1	
П2.9	Решетка АРН 400х400	шт.	2	
П2.10	Патрубок переходной из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 на 1000х600 L=200мм, толщиной 0,8мм	шт.	1	
П2.11	Патрубок переходной из тонколистовой оцинкованной стали 1000х600 на 1040х520 L=200мм, толщиной 0,8мм	шт.	1	
П2.12	Патрубок переходной из тонколистовой оцинкованной стали 1040х520 на 828х551 L=200мм, толщиной 0,8мм	шт.	1	
П2.13	Патрубок переходной из тонколистовой оцинкованной стали 828х551 на 600х300 L=200мм, толщиной 0,8мм	шт.	1	
П2.14	Патрубок переходной из тонколистовой оцинкованной стали 285х285 на 600х300 L=200мм, толщиной 0,8мм	шт.	1	
П2.15	Подставка под калорифер	компл.	1	6 кг
П2.16	Виброизоляторы ДО 41	шт.	5	
П2.17	Подставка под фильтры	компл.	1	6 кг
П2.18	Подставка под клапан	компл.	1	6 кг

						226/31-ОВ.3		
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А.Коротков"(1922-1925г.г.)расположенного по адресу г. Пермь,ул.Ленина и Г.Звезда,д. 31/15,МОУ "Гимназия № 17" г. Пермь		
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ТИП	Штрей				01.11			
Инженер	Перевозчикова				01.11			