


ПГ-1
φ1500

Ведомость объемов материалов

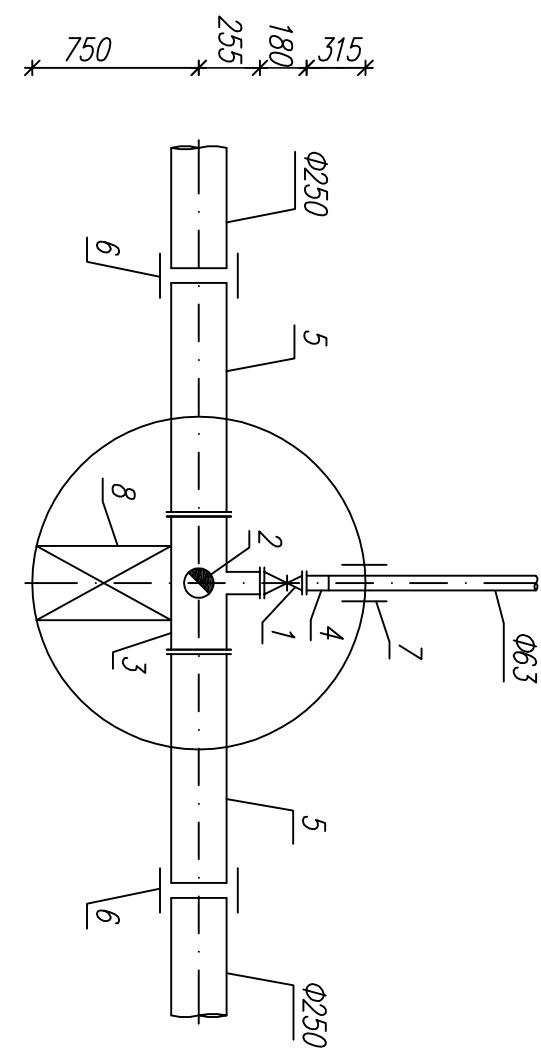

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт., м	Масса ед., кг	Примечание
1	000 "Наве"	Задвижка переходная Д100х5мм	1		No4150E2
2	000 "Наве"	Гидрант пожарный, Нр.=2250мм	1		
3	ДУ 1468-001-39535214-2008	Тройник чугунный фланцевый с погонной подставкой Ф250Х100мм	1		
4	ГОСТ 18599-2001	Втулка под фланец фб3	1		
5	ДУ 1468-001-39535214-2008	Патрубок чугунный, L=1200мм, Ф250мм	2		
6	ДУ 1468-001-39535214-2008	Муфта набивная чугунная, Ф250мм	2		
7	ГОСТ 10704-91	Футильяр стальной, L=300мм, Ф159Х3.5мм	1		
8	Т. пн. 901-09-11.84	Упор бетонный в колодце, шт./м3	1 / 0.2		

2009/07-06-И-27-HBK

Реконструкция набережной р. Кама в г. Перми.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нр.ок.	Подп.	Дата

Наружные сети

водоснабжения и водоотведения

Монтажная схема

водопроводного колодца ПГ-1.

ЗАО Институт "ПИРС"

Копировал:

Формат: А3