


Фрагмент плана на отм. +3,300 в осях 1/5-Ж/К;

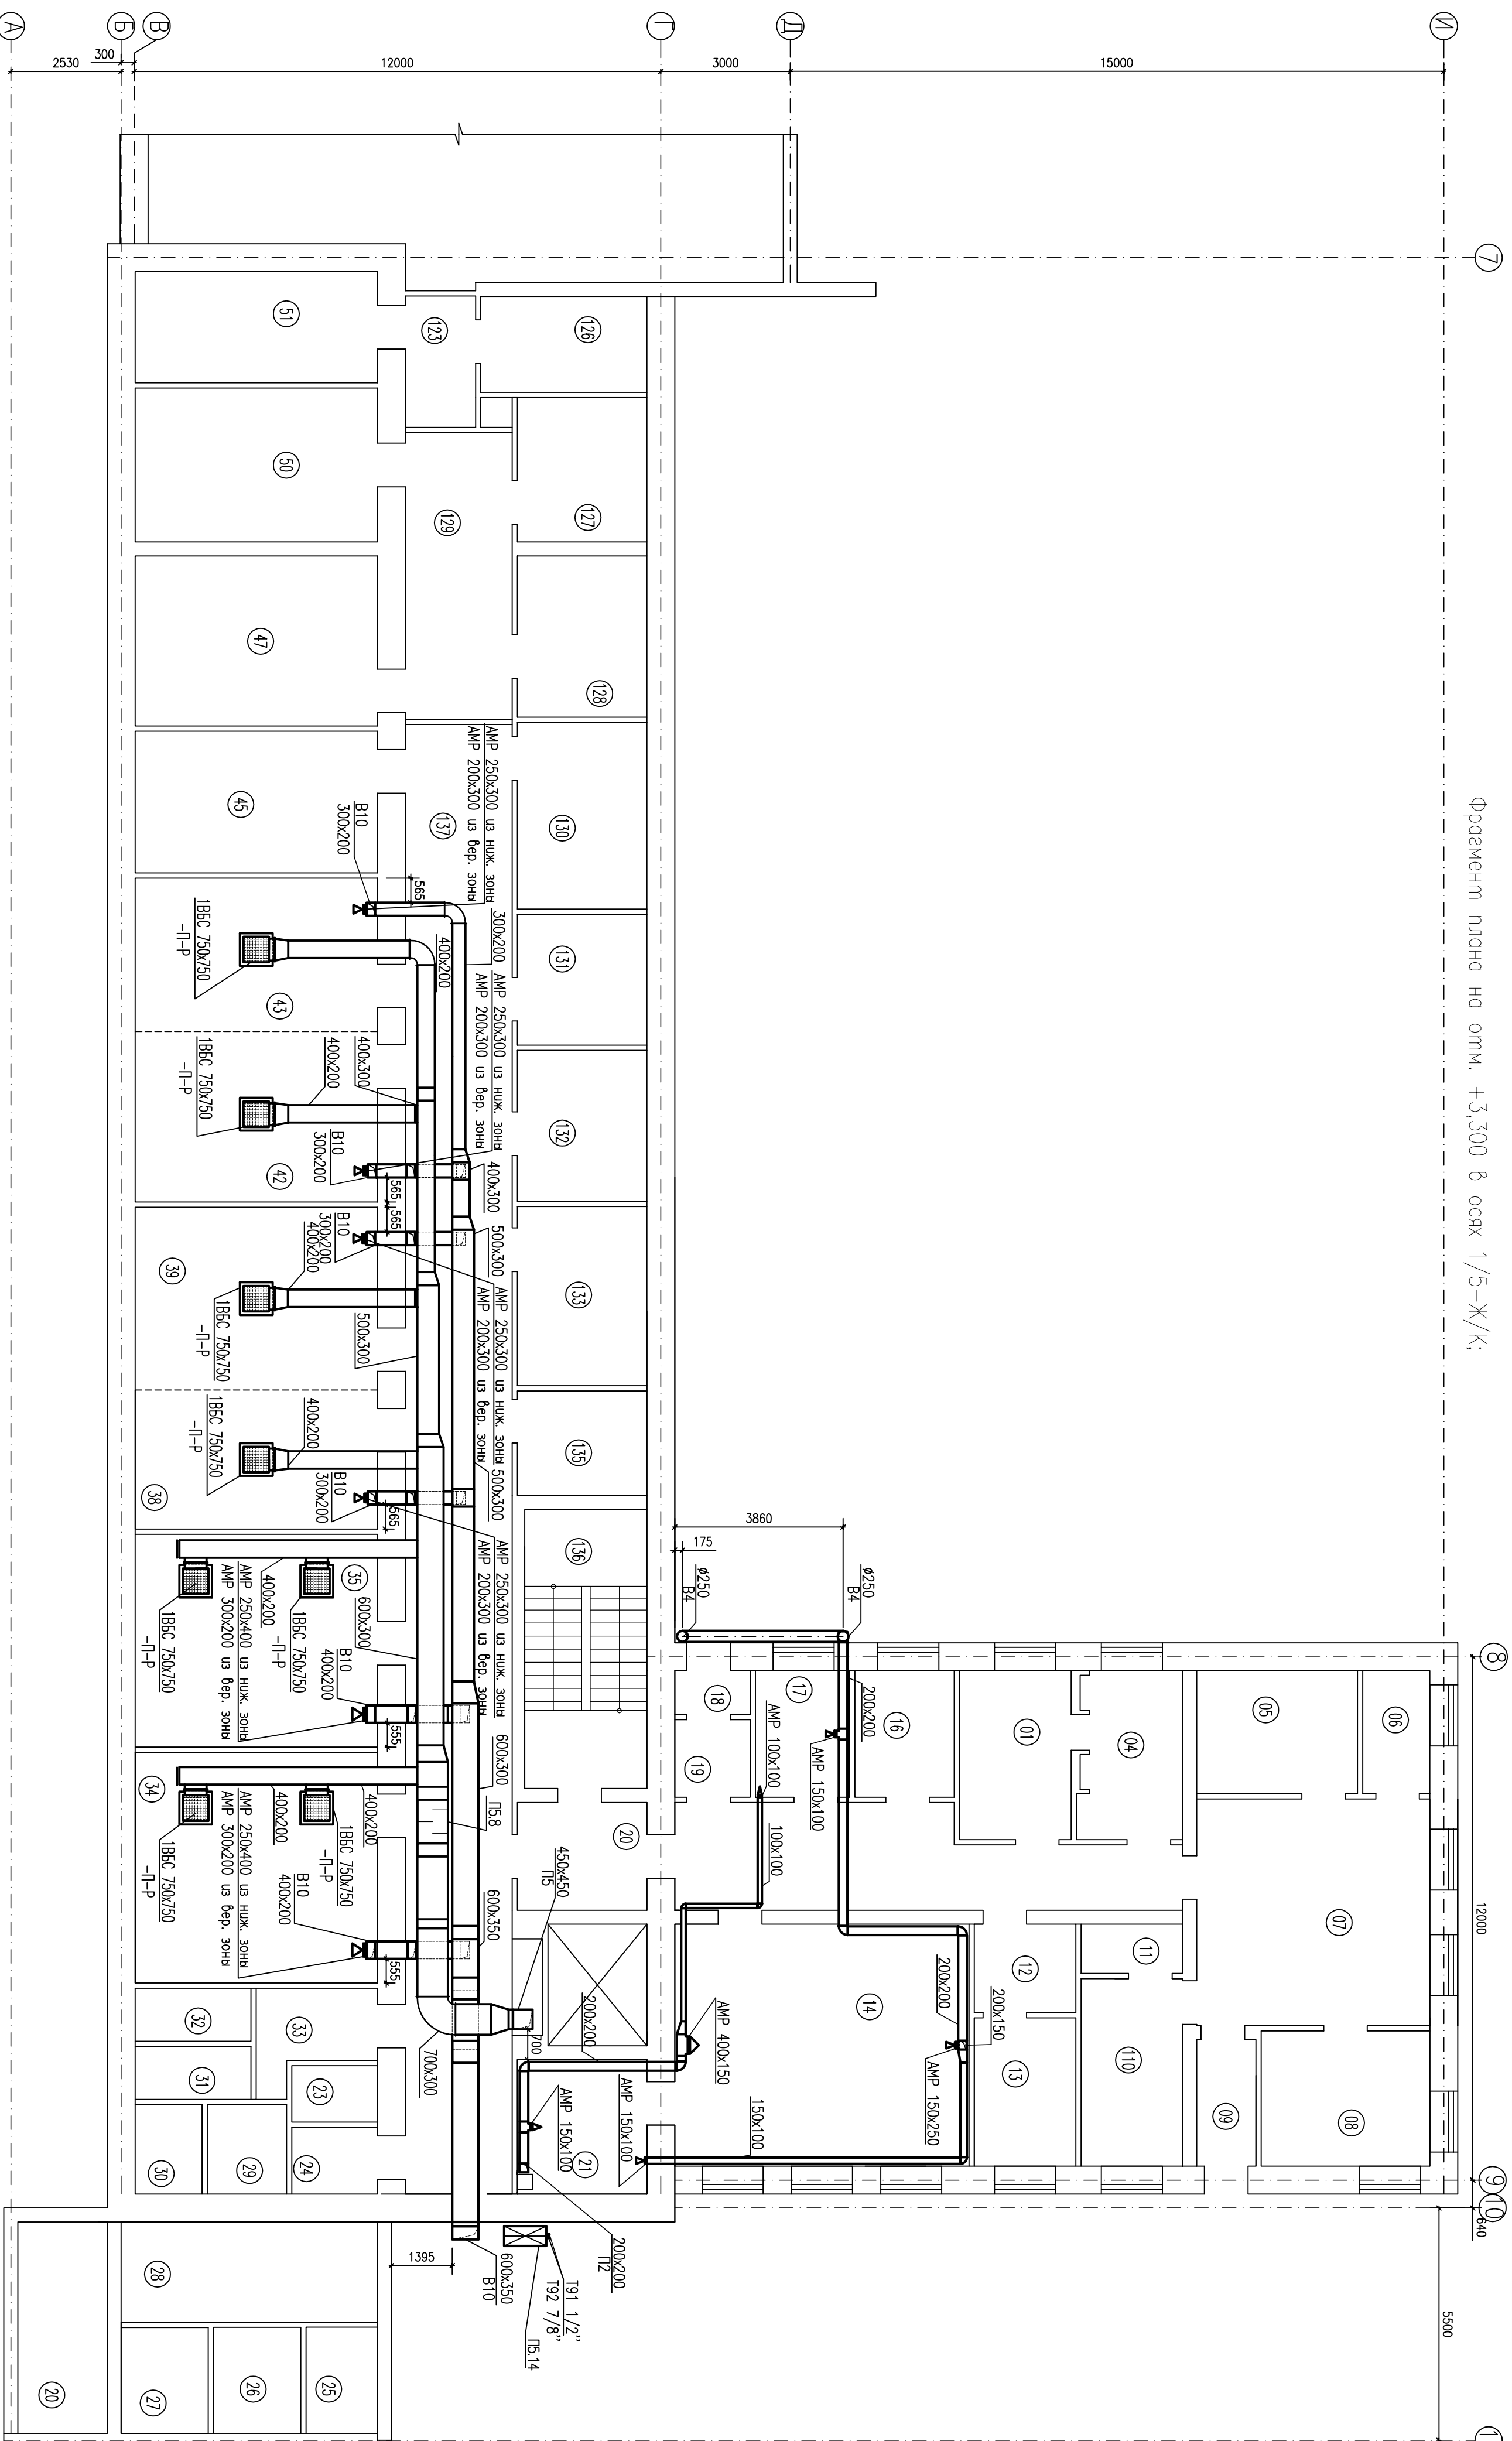

Примечание: высотные отметки оборудования и воздухопровод, уточнить по месту после установки оборудования

[illegible]