
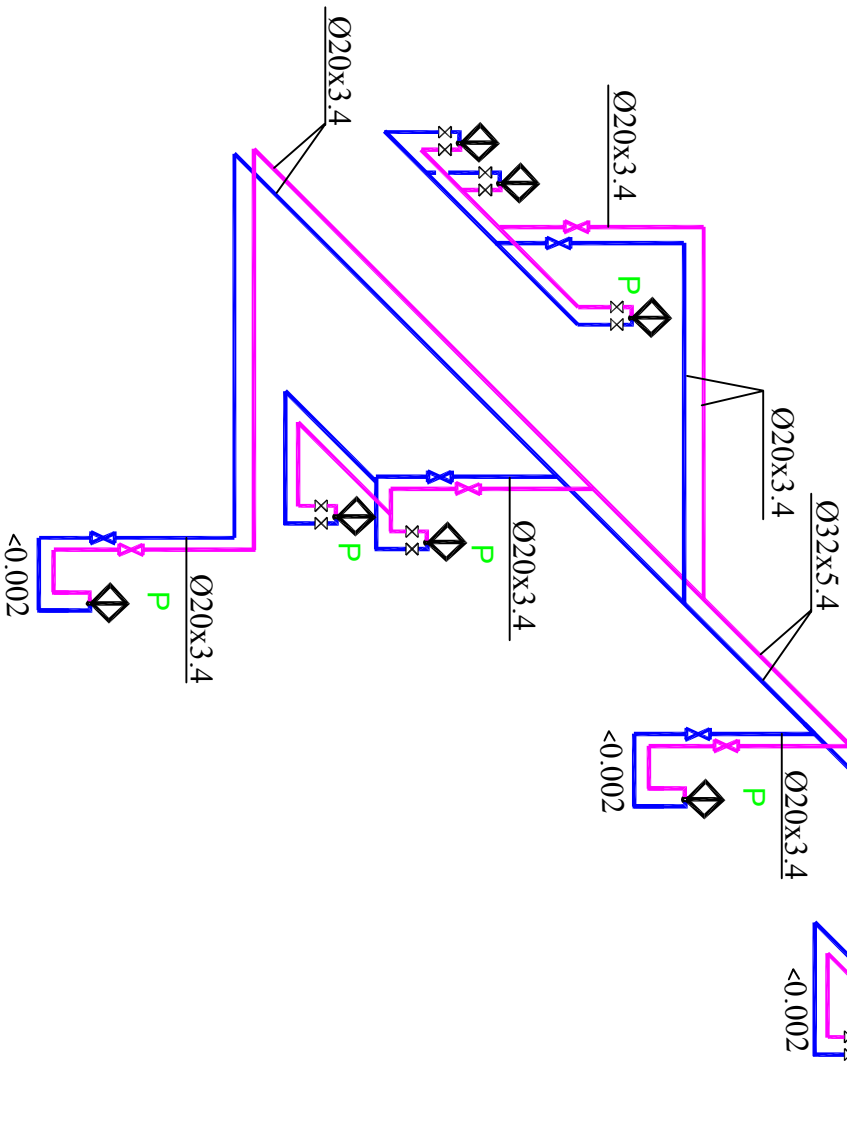


Схема В1, Т3

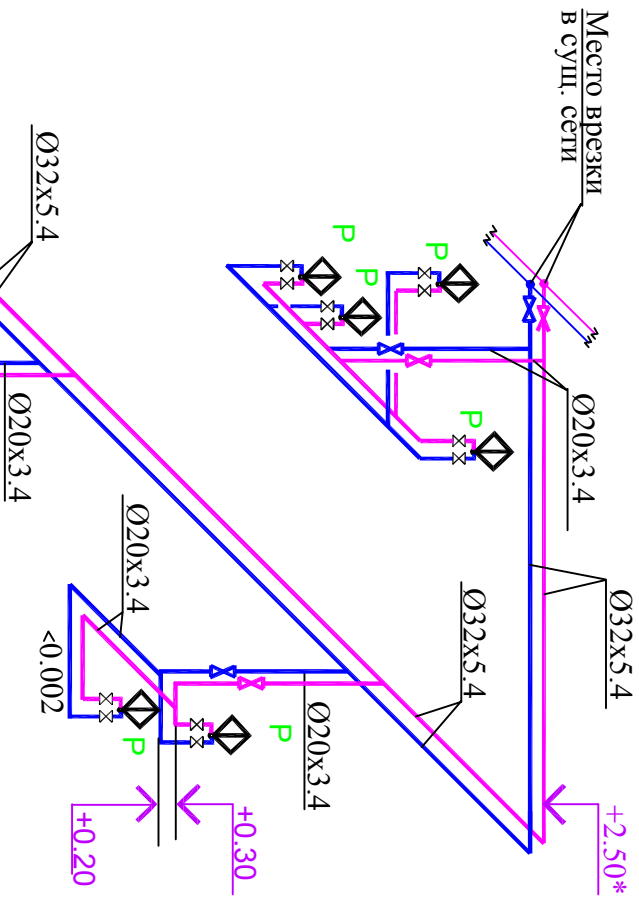

1. Трубопроводы водоснабжения крепить к существующим конструкциям по месту для Ø20 через 350 мм, Ø32 - 500мм.
2. Для прохода труб через строительные конструкции стен необходимо выполнить в гильзах.
3. Отметки со * уточнить при монтаже.

инв N подл	Подпись и дата	Взаим инв.N

							135-2011-ВК		
							Училище Алексеевское (Насоновское) женское МУЗ ГДКТ №9 им. П.И. Пичугина г. Пермь, ул. 25 Октября,45		
Изм.	Коп.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата				
ГИП		Габулдин					Перепланировка 2-го этажа. Водоснабжение и канализация.		
Разработ.		Галкина							
							Схема В1,Т3.		