


Экспликация помещений четвертого этажа


№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
1	Комната	6,0
2	Комната	25,1
3	Комната	17,0
4	Комната	32,8
5	Комната	17,5
6	Комната	20,5
7	Комната	24,6
8	Комната	33,5
9	Комната	11,9
10	Комната	6,4
11	Комната	3,1
12	Лестничная клетка	38,2
13	Лестничная клетка	15,8
14	Комната	27,3
15	Комната	9,92
16	Комната	9,92
17	Комната	5,5
18	Коридор	44,0
19	Комната	16,0
20	Комната	23,6
21	Комната	22,2
22	Комната	3,07
23	Комната	2,02
24	Комната	18,7
25	Комната	18,7
26	Комната	21,35
27	Комната	21,35
28	Комната	19,9
29	Комната	40,9
30	Комната	25,7
31	Комната	19,9
32	Комната	2,83
33	Коридор	69,1
34	Комната	6,1
35	Комната	5,1
36	Комната	19,7
37	Комната	37,3
38	Комната	40,9
39	Комната	9,5
40	Комната	2,81
41	Комната	2,74
42	Комната	34,7
43	Комната	36,4
44	Комната	37,1
45	Комната	29,2
46	Комната	30,8
47	Комната	25,1
48	Комната	15,7
49	Комната	11,0
50	Комната	54,0
51	Лестничная клетка	20,7
52	Комната	40,4
53	Комната	10,9
54	Комната	12,3
55	Комната	11,3
56	Комната	13,3
57	Комната	9,7
58	Комната	13,5
59	Комната	15,1
60	Комната	7,7
61	Комната	11,3
62	Комната	7,6
63	Коридор	39,2
64	Комната	18,8
65	Комната	21,1
66	Комната	18,4

Четвертый этаж

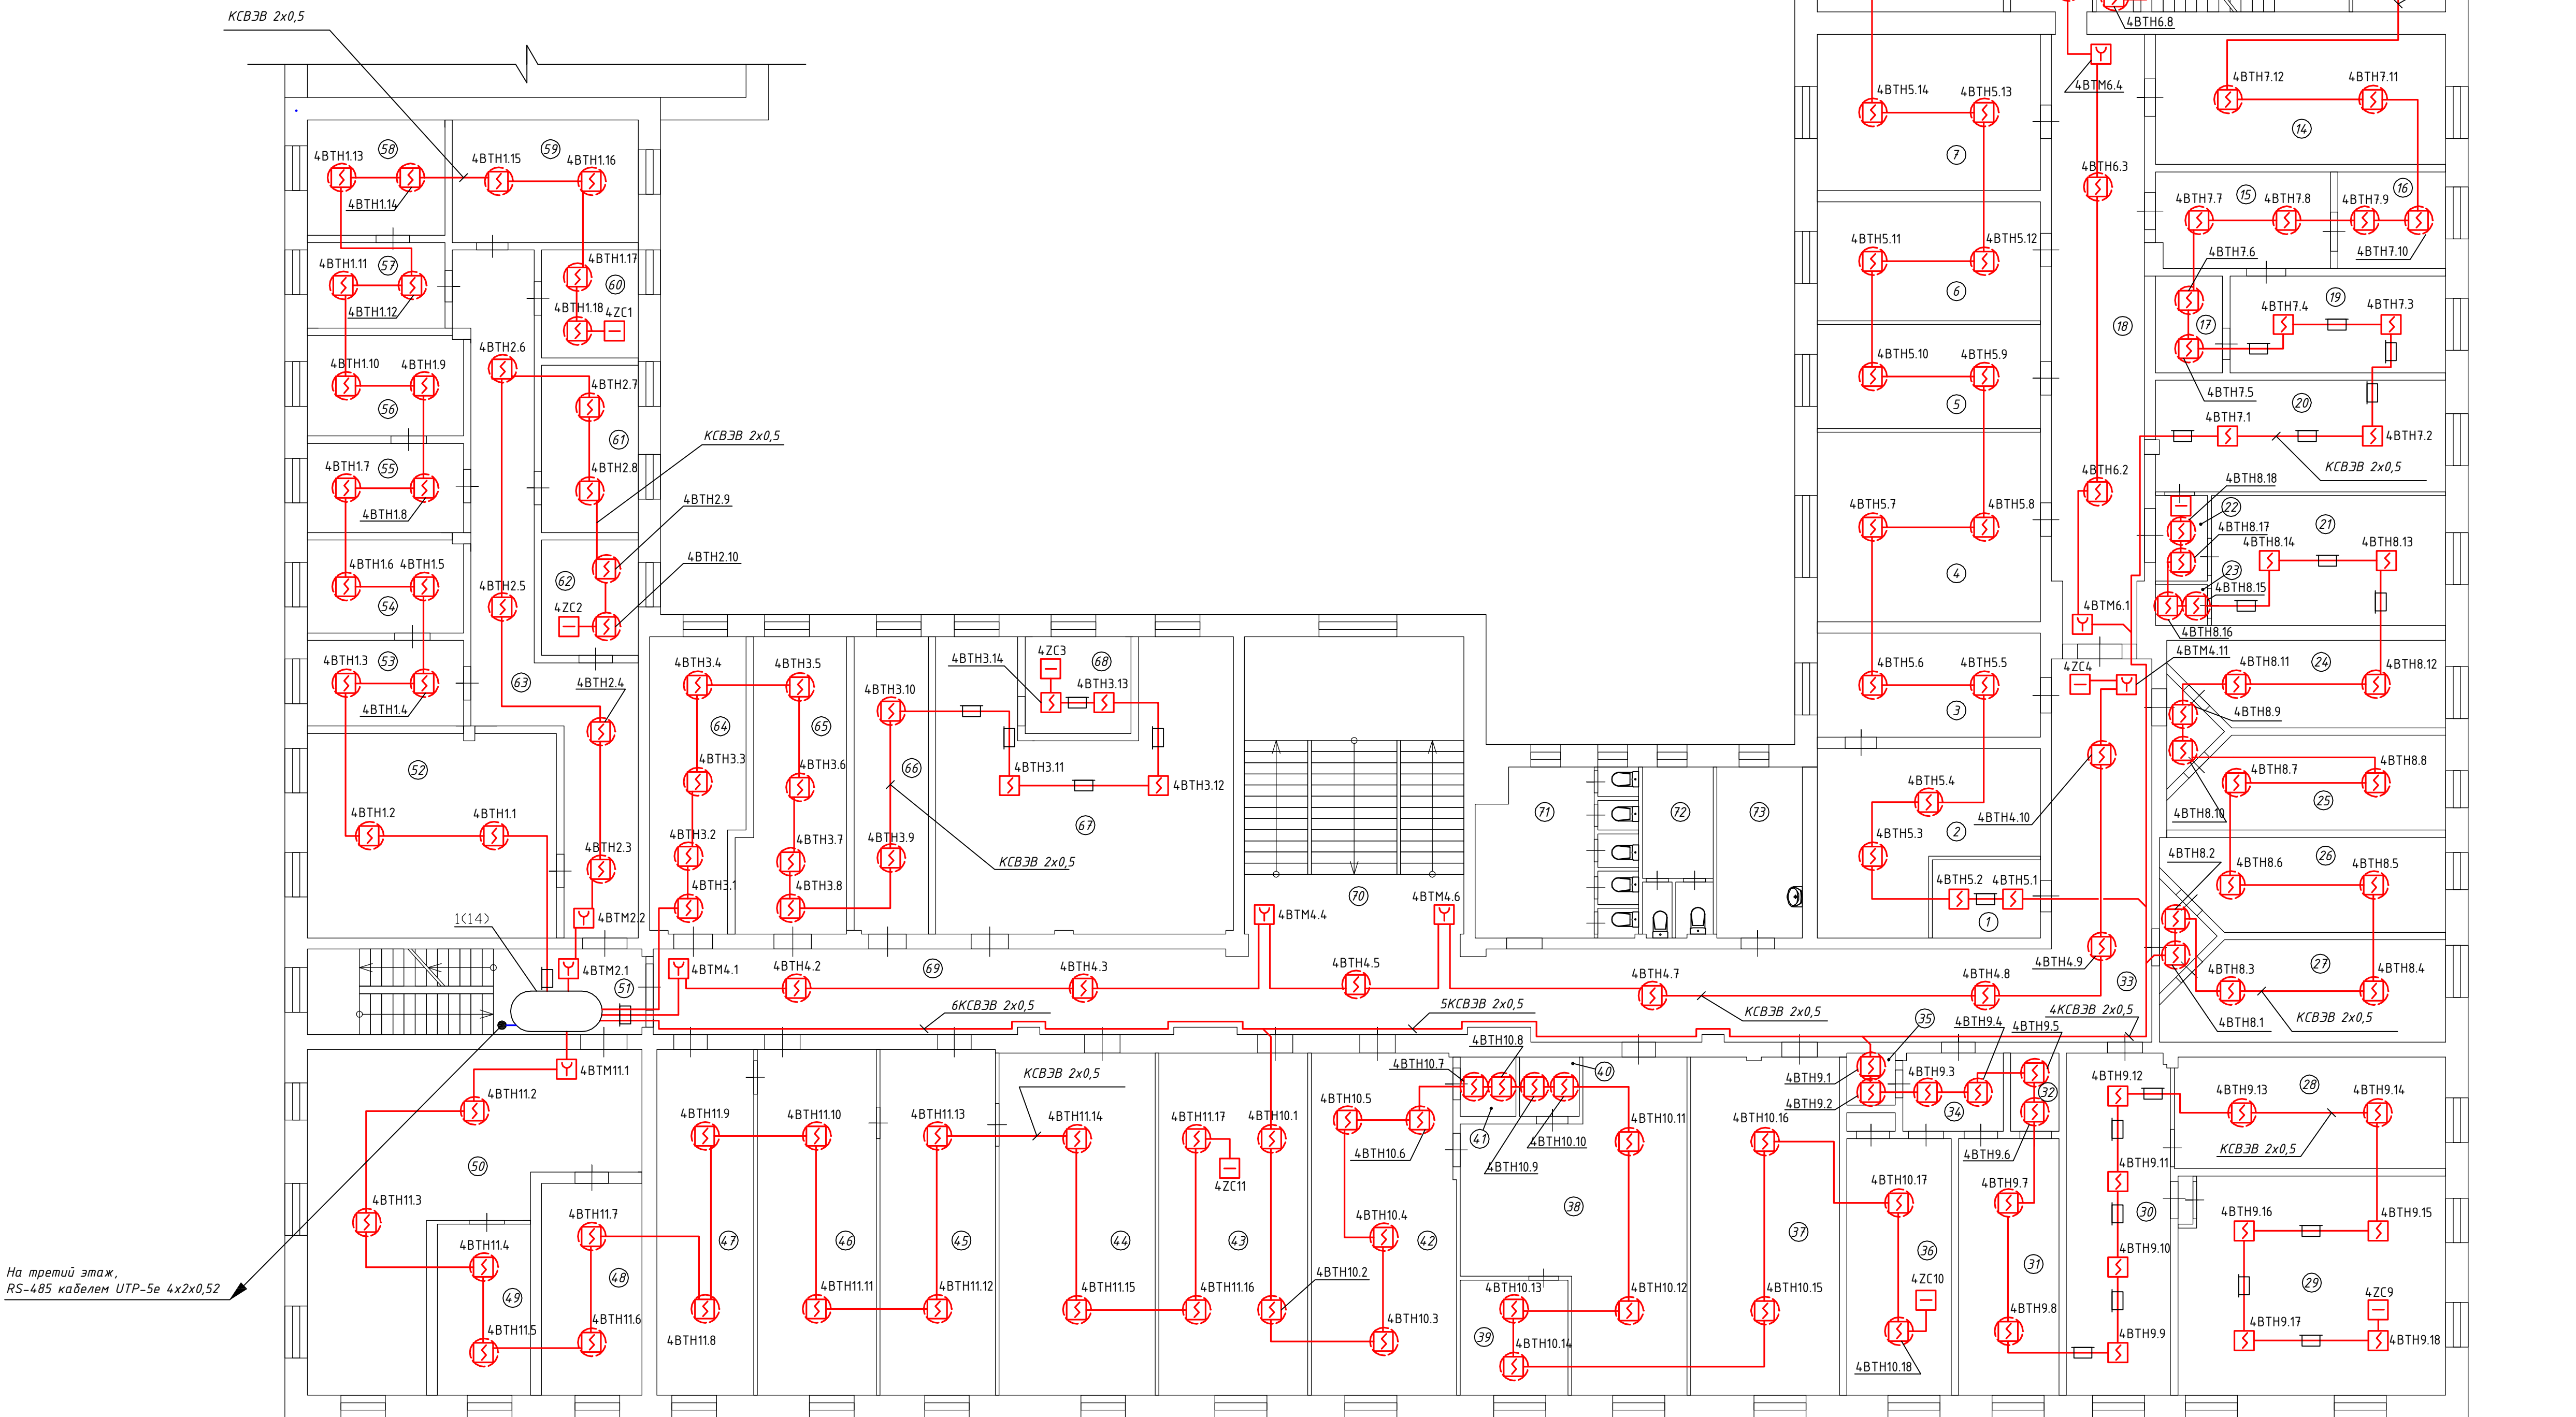

На третий этаж,
RS-485 кабелем UTP-5е 4x2x0,52

Экспликация помещений четвертого этажа		
№ поме- щения	Наименование помещений	Общая площадь
67	Комната	75,5
68	Комната	6,91
69	Коридор	39,2
70	Лестничная клетка	40,40
71	Сан.узел	19,8
72	Сан.узел	9,4
73	Сан.узел	9,9

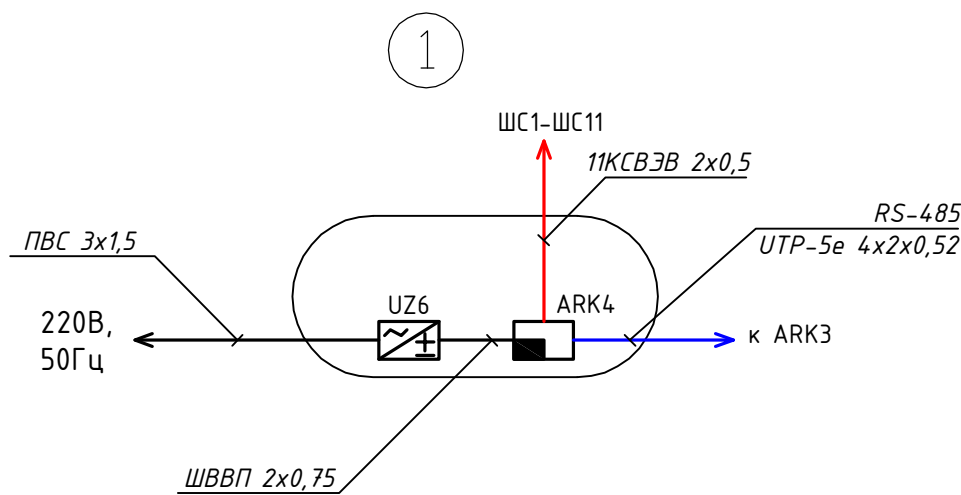

1. Схема подключения оборудования АПС приведена на л. 7, л.8, л.9.
2. Извещатели пожарный дымовые ИП -212-3СУ установить на потолке по месту, с учетом расположения светильников.
3. Извещатели пожарные ручные ИПР -3СУ установить на пути эвакуации людей на высоте 1,5 м от уровня пола. Подходящие к ИПР проводники защищаются коробом 20x10.
4. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м. Приборы приемно-контрольные не имеющие органов управления размещать на высоте не ниже 2,2м.
5. Шлейфы сигнализации АПС проложить кабелем КСВЗВ 2x0,5. Обозначение проводов и кабелей см. согласно плану и схеме структурной л.3, л.4, л.5, л.6.
6. Основное питание источника бесперебойного питания выполнить проводом ПВС 3x1,5 со свободной группы щита питания

02-2010/02-АПС					
Администрация города Перми, г. Пермь, ул. Ленина, 23					
Автоматическая пожарная сигнализация					
План размещения оборудования и прокладки сетей АПС. Четвертый этаж.					
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разработал	Борисов				
ГИП	Бездобольный				
				Страница	Лист
				РП	14
				Листов	