
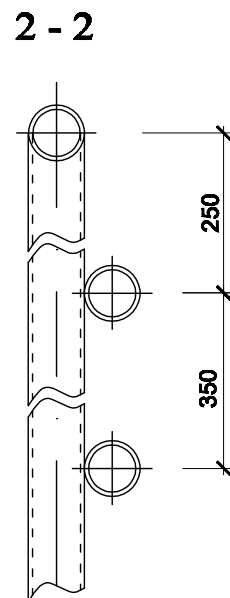
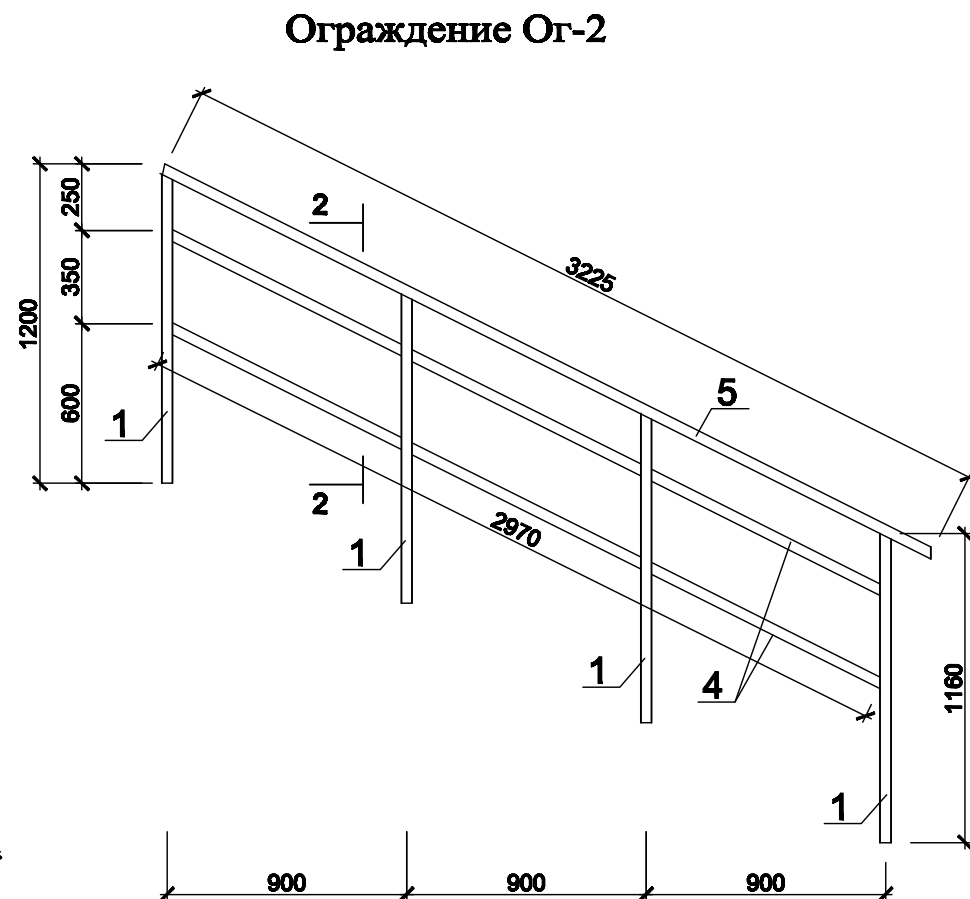
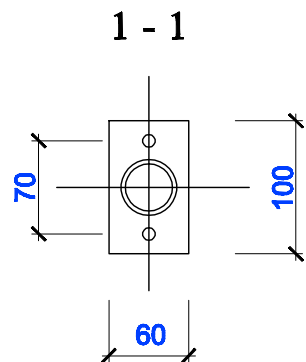
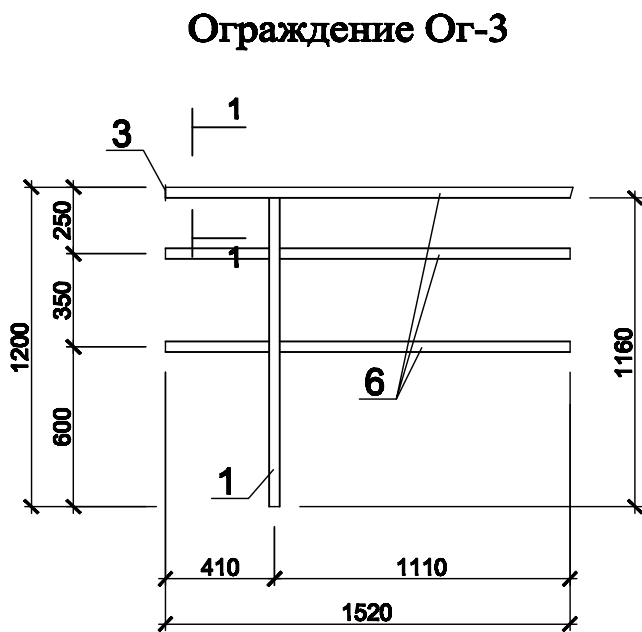


СОГЛАСОВАНО

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

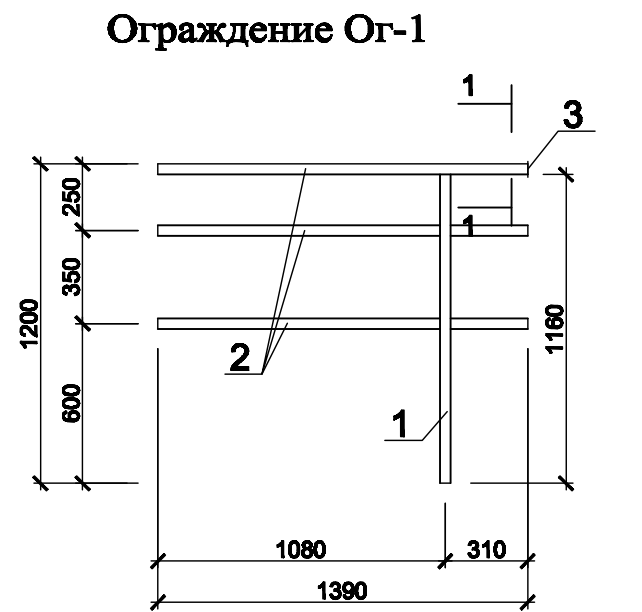

Спецификация на изделие

Марка издел.	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса дет., кг	Масса издел., кг
Ог-1	1	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=1160	1	3,3	15,7
	2	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=1390	3	4,0	
	3	- 60x5 L=100 ГОСТ 19903-74	1	0,4	
Ог-2	1	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=1160	4	3,3	39,7
	4	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=2970	2	8,6	
	5	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=3325	1	9,3	
Ог-3	1	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=1160	1	3,3	16,92
	3	- 60x5 L=100 ГОСТ 19903-74	1	0,4	
	6	тр. Ø 42x3 ГОСТ 10704-91 L=1520	3	4,4	

1. Сварку стальных конструкций выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9667-75*.

						09-2008-AP		
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60" в г. Перми по улице Лодыгина, 14 в Свердловском районе		
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	Ограждения Ог-1, Ог-2, Ог-3	СТАДИЯ	ЛИСТ
ГИП	Теплинская						P	19
ГАП	Заколоткин							
Архитектор	Коваленко						ООО "Спектранс-Строй"	

КОПИРОВАЛ