


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№


Подпись и дата

Иная подп.

Фрагмент плана подвала
Крыльцо №1

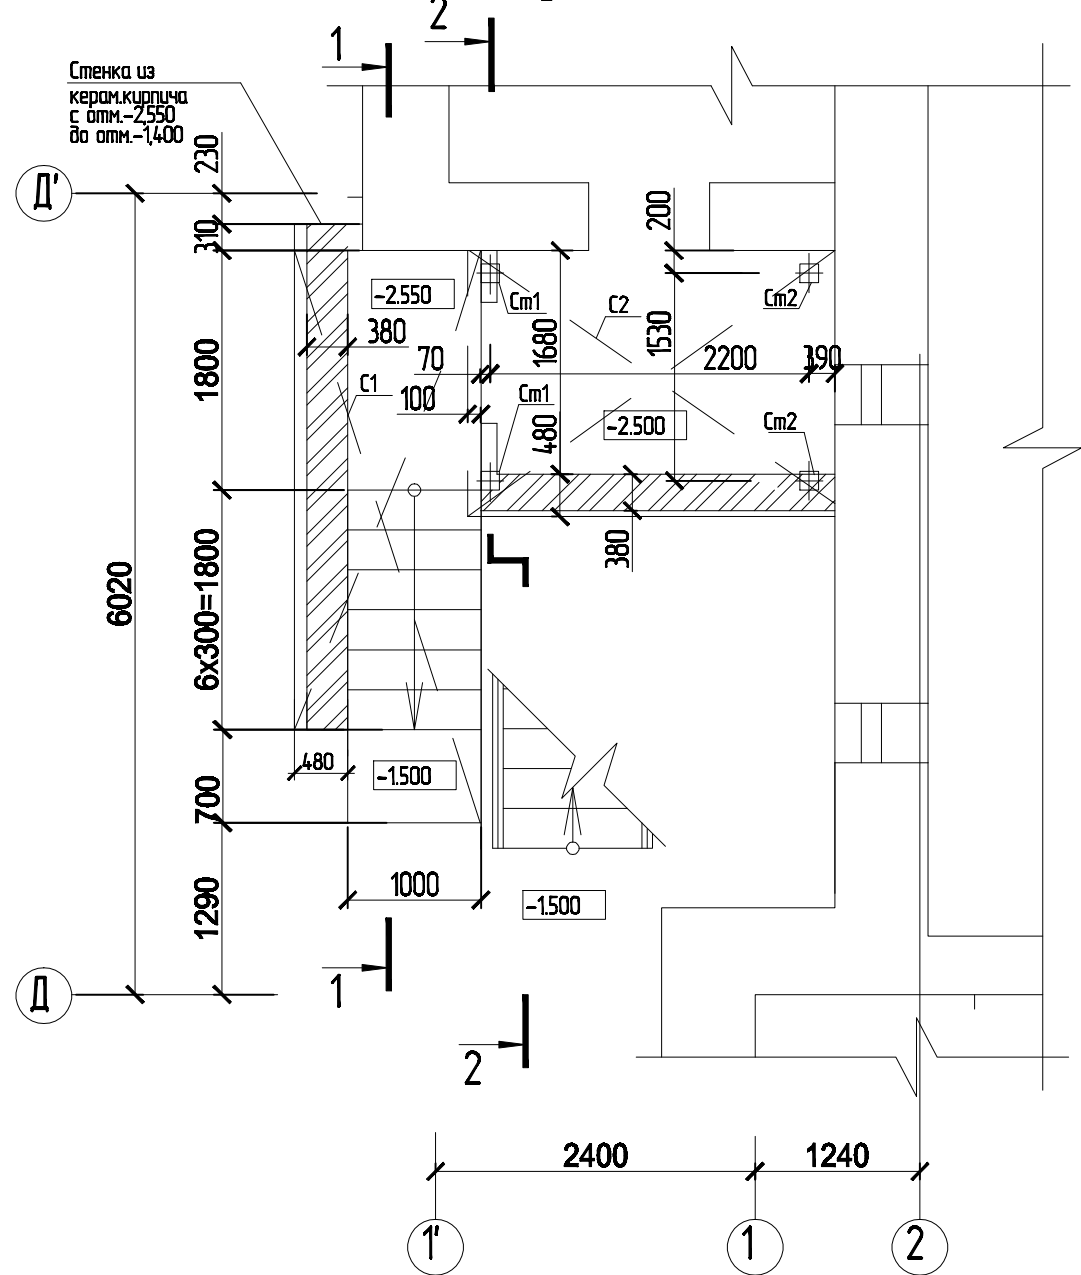

Фрагмент плана 1 этажа

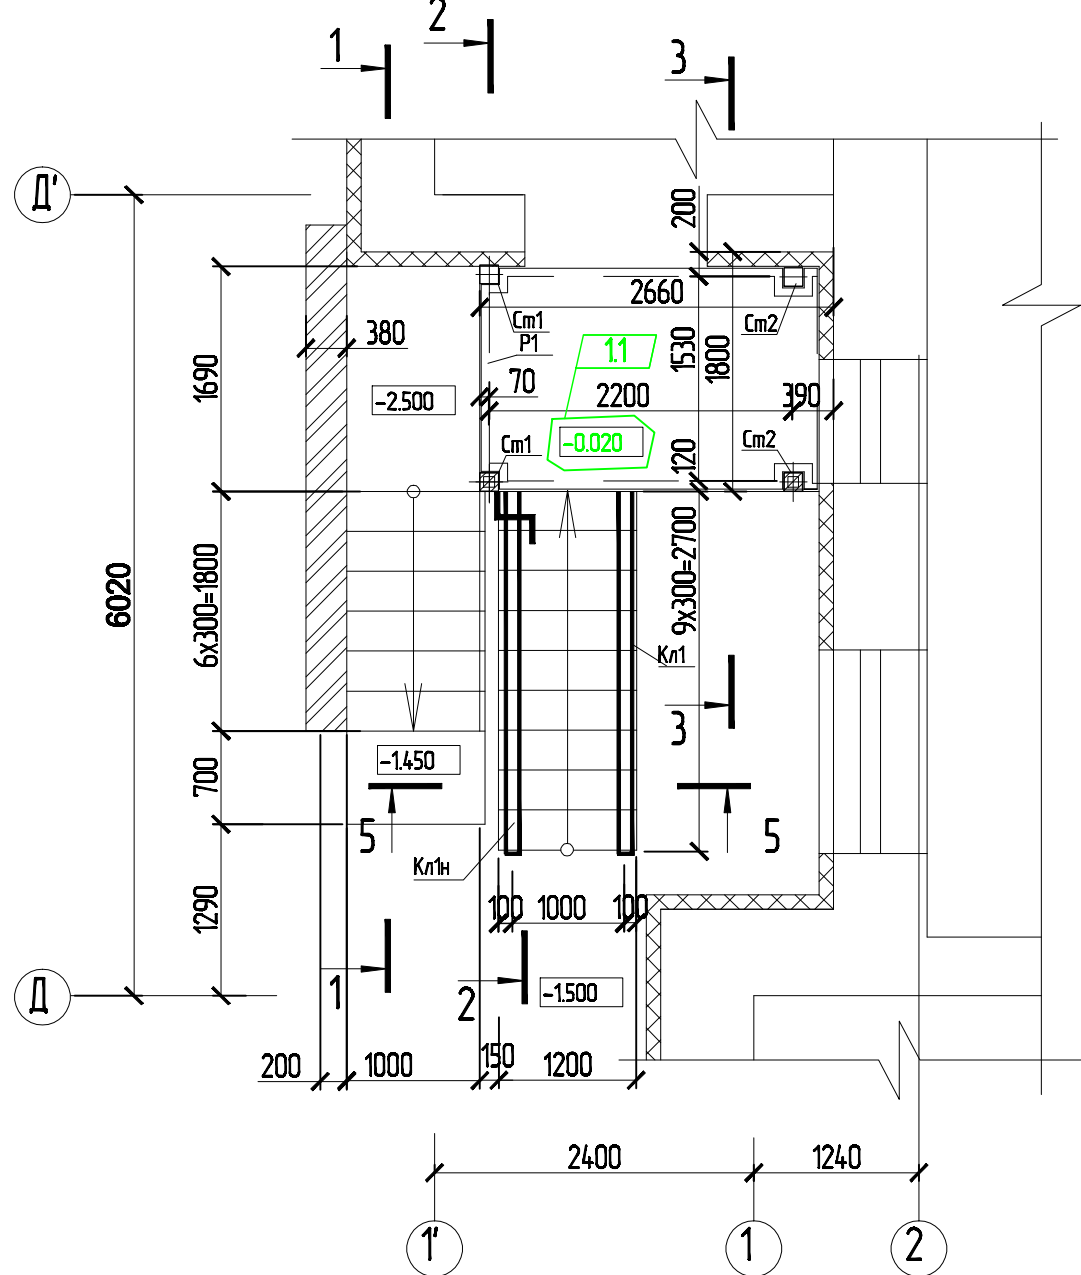

1. Данный лист читать совместно с листами АС - 20-22, АС-75.
2. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту катета шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
Сварка ручная электродуговая ГОСТ 5264-80.
3. Произвести антикоррозионную защиту металлических конструкций: один слой грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 15 мкм и один слой эмали ПФ-133 по ГОСТ 926-82.
4. Стойки ограждения приварить по месту аналогично сечению 4-4 (лист 21), до начала опалубочных работ. Ограждение разработано в разделе марки АР.
5. В местах примыкания крыльца к наружной существующей стене проложить антисептированную доску толщиной 15мм, обернутую толем.
6. Спецификацию на крыльцо см. лист АС-20.

						09-2008-АС
1	1	—	И. Лом	12.09	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н	
ИЗМ.	КОП.	ЛИСТ	И ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
ГИП	Теплинская				Здание школы	СТADIЯ
Инженер	Поталоба					РП
Разработал	Теплинский				Крыльцо №1	ЛИСТ
					Фрагмент плана подвала	19
					Фрагмент плана 1 этажа	ЛИСТОВ
						ООО "Спецтранс-Строй"

КОПИРОВАЛ