Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примеч.
		Сборочные единицы			
В-1	лист	Ввод В-1	1	4,6	
В-2	лист	Ввод В-2	1	5,1	
В-3	лист	Ввод В-3	1	4,0	
		Материалы			
1		Швеллер 12 ГОСТ 8240-97 / С 245 ГОСТ 27772-88	52,0	10,4	пог. м
2		Уголок 40х40х3 ГОСТ 8509-93 / С 245 ГОСТ 27772-88	6,62	1,85	пог. м
3		Уголок 75х75х6 L=100 ГОСТ 8509-93 / С 245 ГОСТ 27772-88	6	0,58	шт.
4		Лист 4-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74 / С 245 ГОСТ 27772-88 4х50х100	14	0,18	шт.
5		Лист 1.0-Б-ПН-0 ГОСТ 19904-90 / С 245 ГОСТ 27772-88	24	9,66	кв. м
6	ТУ 5742-004-03515377-94	ГКЛ 2500х1200х12,5	16	-	шт.
7		Маты минераловатные δ = 110 ГОСТ 21880-94	2,70	-	куб. м
8		Стеклоткань ГОСТ 8481-76	2,6		кв. м
9	ТУ 5742-004-03515377-94	ГКЛ 2500х1200х10	3	-	шт.
10	ТУ 1111-004-04001508-95	ПНП 28х27 ("ТИГИ Knauf")	2,5	-	пог. м
11	ТУ 1111-004-04001508-95	ПП 60х27 ("ТИГИ Knauf")	13,8	-	пог. м
12		Подвес прямой для ПП 60х27 ("ТИГИ Knauf")	30	-	шт.
13		Маты минераловатные δ = 40 ГОСТ 21880-94	0,23	-	куб. м
		Полоса ДПРПМ 0,5х40 НД М3р ГОСТ 495-92	7,1	0,178	пог. м
		Пергамин П-350-ГОСТ 2697-83	32,0	-	кв. м
		Цементно-песчаный раствор М150	0,15	-	куб. м
		Стандартные изделия			
16		БСР 8 х 85 У3 ГОСТ 28778-90	23	-	шт.
17		Дюбель ("ТИГИ Knauf") 6х35	60	-	шт.
18		Винт 4х35.01 ГОСТ 10619-80*	3,0	-	кг

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

1-1

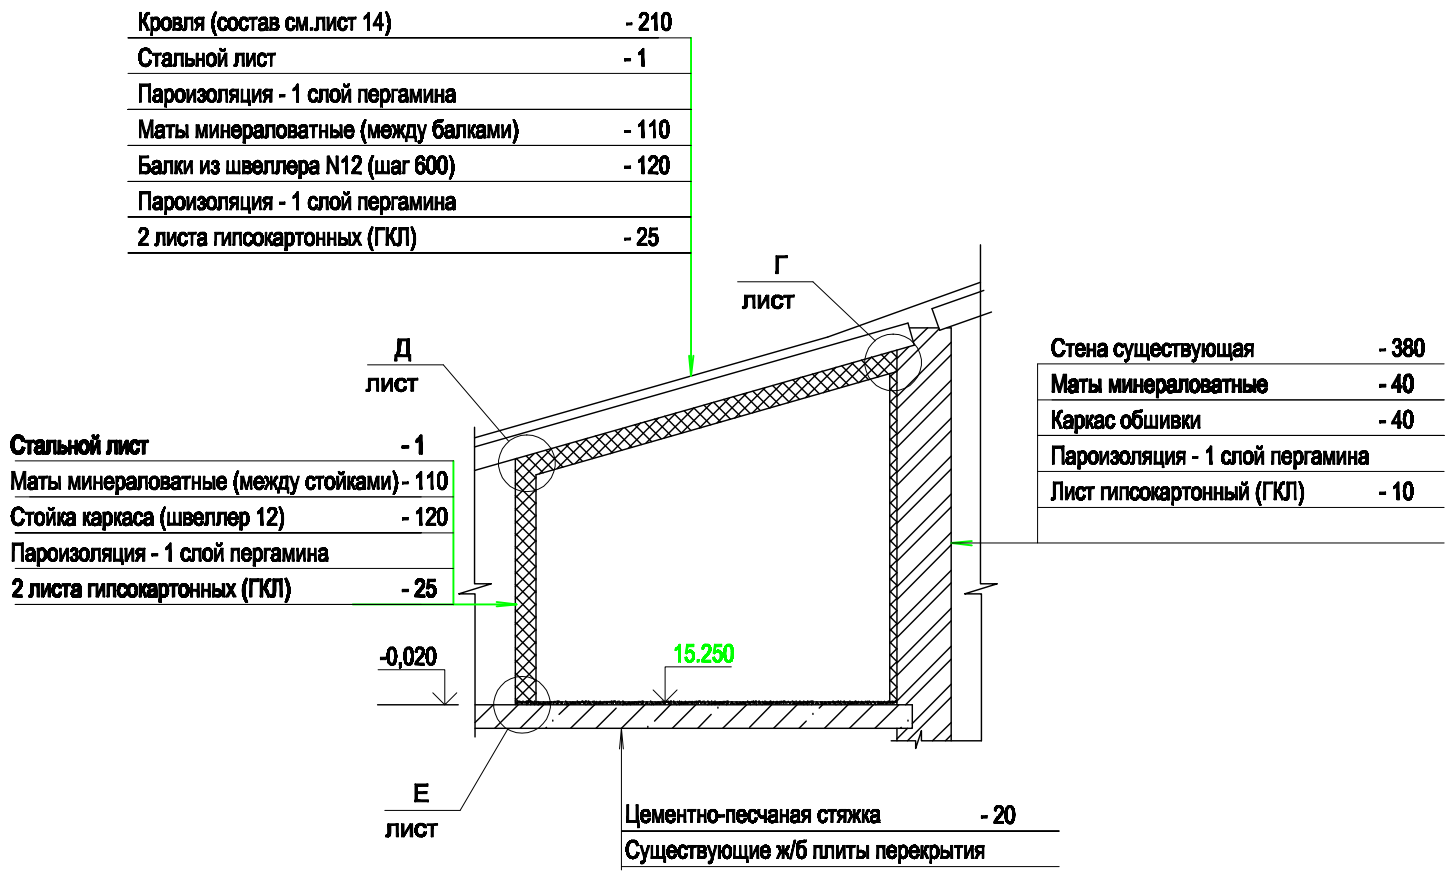

1. За отметку 0.000 условно принята отметка чистого пола венткамеры.
2. Проектируемые перегородки и перекрытие выполняются из гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 12,5 мм по каркасу из металлического швеллера N12, с заполнением внутреннего пространства минераловатными матами толщиной 110мм. Проектируемые перегородки и перекрытие снаружи обшить стальным листом толщиной 1 мм.
3. Соединение элементов каркаса между собой на сварке.
4. Все стыки и углы примыкания ГКЛ шпаклевать гипсовой шпаклевкой с проклейкой тканевой лентой шириной 50 мм. Головки винтов должны быть утоплены на 1мм в гипсоволокнистые листы и зашпаклеваны заподлицо.
5. Предел огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI45.
6. Размеры, обозначенные (*), уточнить по месту.

ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	09-2008-АС		
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н		
							СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГИП		Теплинская					РП	51	
Инженер		Потапова							
Разработал		Теплинский				Венкамера Разрез 1-1.	ООО "Спецтранс--Строй"		

КОПИРОВАЛ