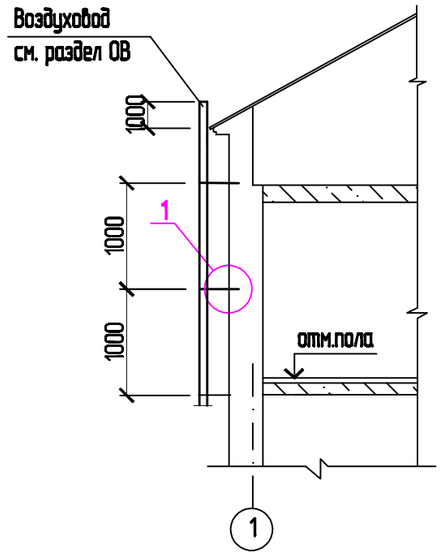

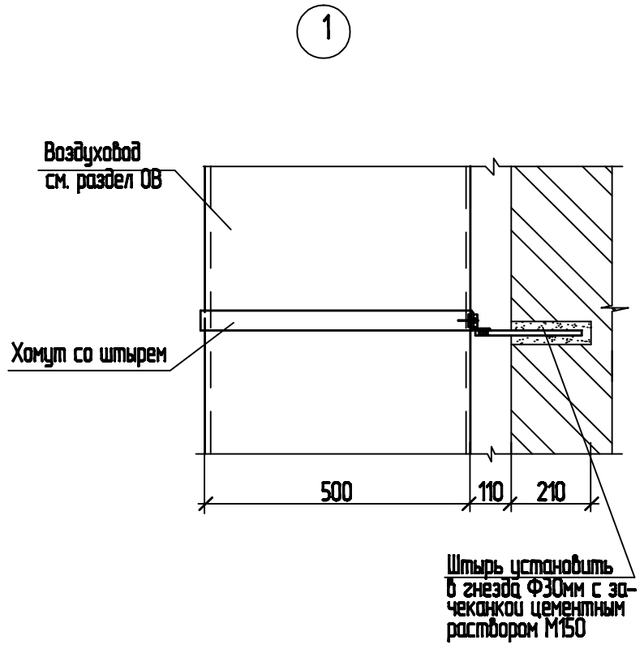

Хомут со штырем для крепления воздуховода к наружной стене здания

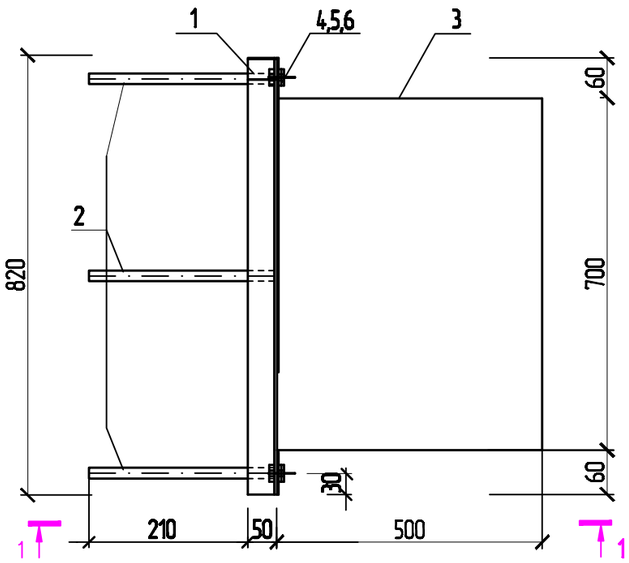

1 - 1

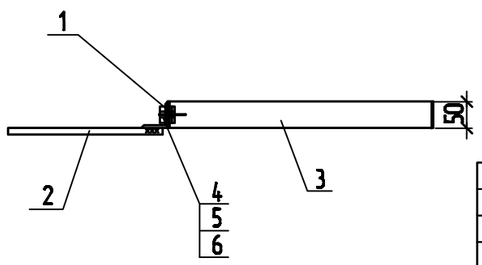

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОДНО КРЕПЛЕНИЕ

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАССА ЕД. КГ	ПРИМЕ-ЧАНИЕ
		Хомут со штырем	15	5,8	87кг
1	ГОСТ 8509-93	L50х5, L=820	1	3,1	
2	ГОСТ 5781-82	Ф12 AII, L=260	3	0,23	0,7кг
3	ГОСТ 103-76	-3х50, L=1700	1	2,0	
4	ГОСТ 7798-70	Болт М10	2		
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М10	4		
6	ГОСТ 11371-78	Шайба М 10	2		

1. Металлические элементы выполнять из стали марки С 235 по ГОСТ 27772-88.
2. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75, высоту катета сварного шва принять по наименьшей из толщин свариваемых элементов.
3. Все стальные элементы после изготовления покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82*.

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	09-2008-АС		
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н		
ГИП		Теплинская				Здание школы	Стадия: РП	Лист: 61	Листов:
Инженер		Поталова							
						Крепление воздуховода из квадратных труб к наружной стене здания	ООО "Спецтранс-строй"		

Формат А 3