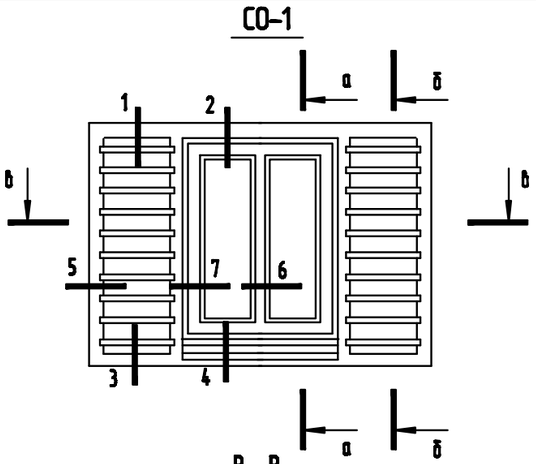

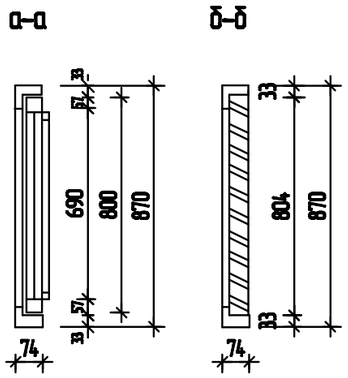

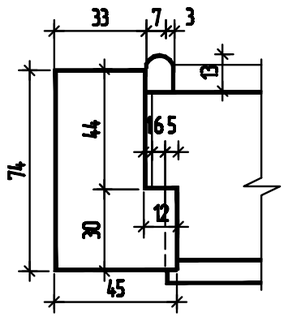



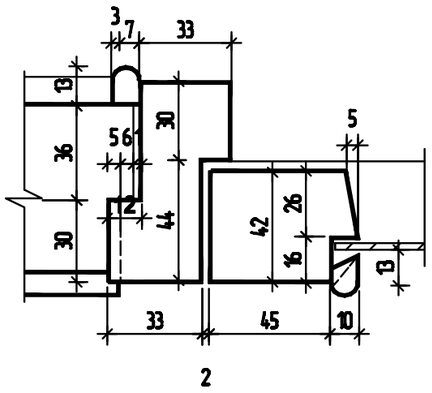

2

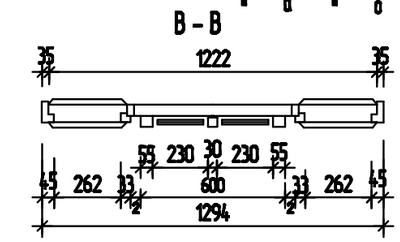

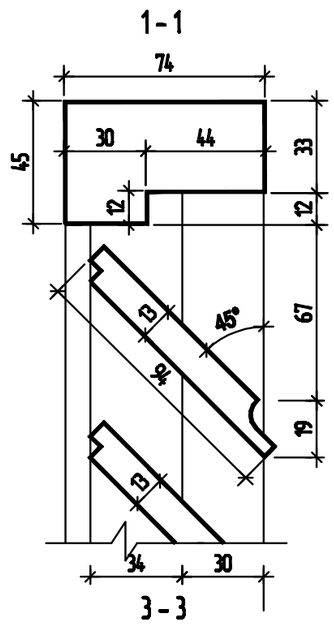

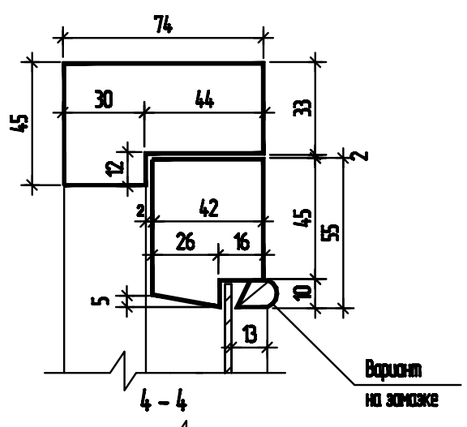

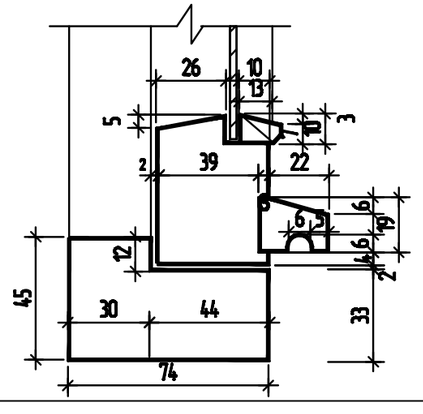

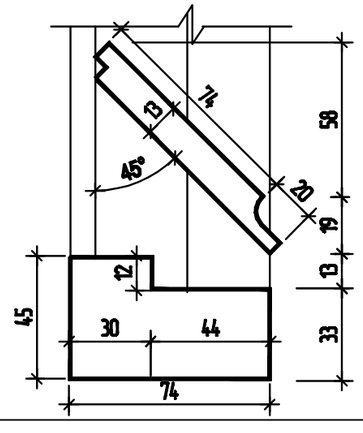

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОКОННЫЙ БЛОК СЛУХОВОГО ОКНА СО-1

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАССА КГ	ПРИМЕ-ЧАНИЕ
		Древесина коробки			
1	ГОСТ 24455-80*Е	Брус 75х50 м3	0.03		
		Древесина холози			
2	То же	Доска 100х16 м3	0.011		
		Древесина переплета			
3	ГОСТ 5078-80	Ручка РС-80	1		
4	ГОСТ 5088-78	Петля ПНЦ-85	2		
5	ГОСТ 5090-79	Задвижка ЗТ	2		
		Стекло оконное 705х245х2	2	0.35м2	

1. Доски и бруски подвергнуть огнезащитной обработке составом "Пирилакс".
2. Место установки оконного блока слухового окна см. лист АС-94.
3. Приборы на чертеже условно не показаны.
4. Количество устанавливаемых оконных блоков - 5шт.

* - размеры уточнить при производстве работ.

						09-2008-АС
1	—	Нов.		И Пот	01.10	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н
Изм.	Колуч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
						Здание школы
ГИП		Теплинская				Стадия: РП; Лист: 100; Листов:
Инженер		Потапова				
						Оконный блок слухового окна СО-1
						ООО "Спецтранс-строй"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А 1