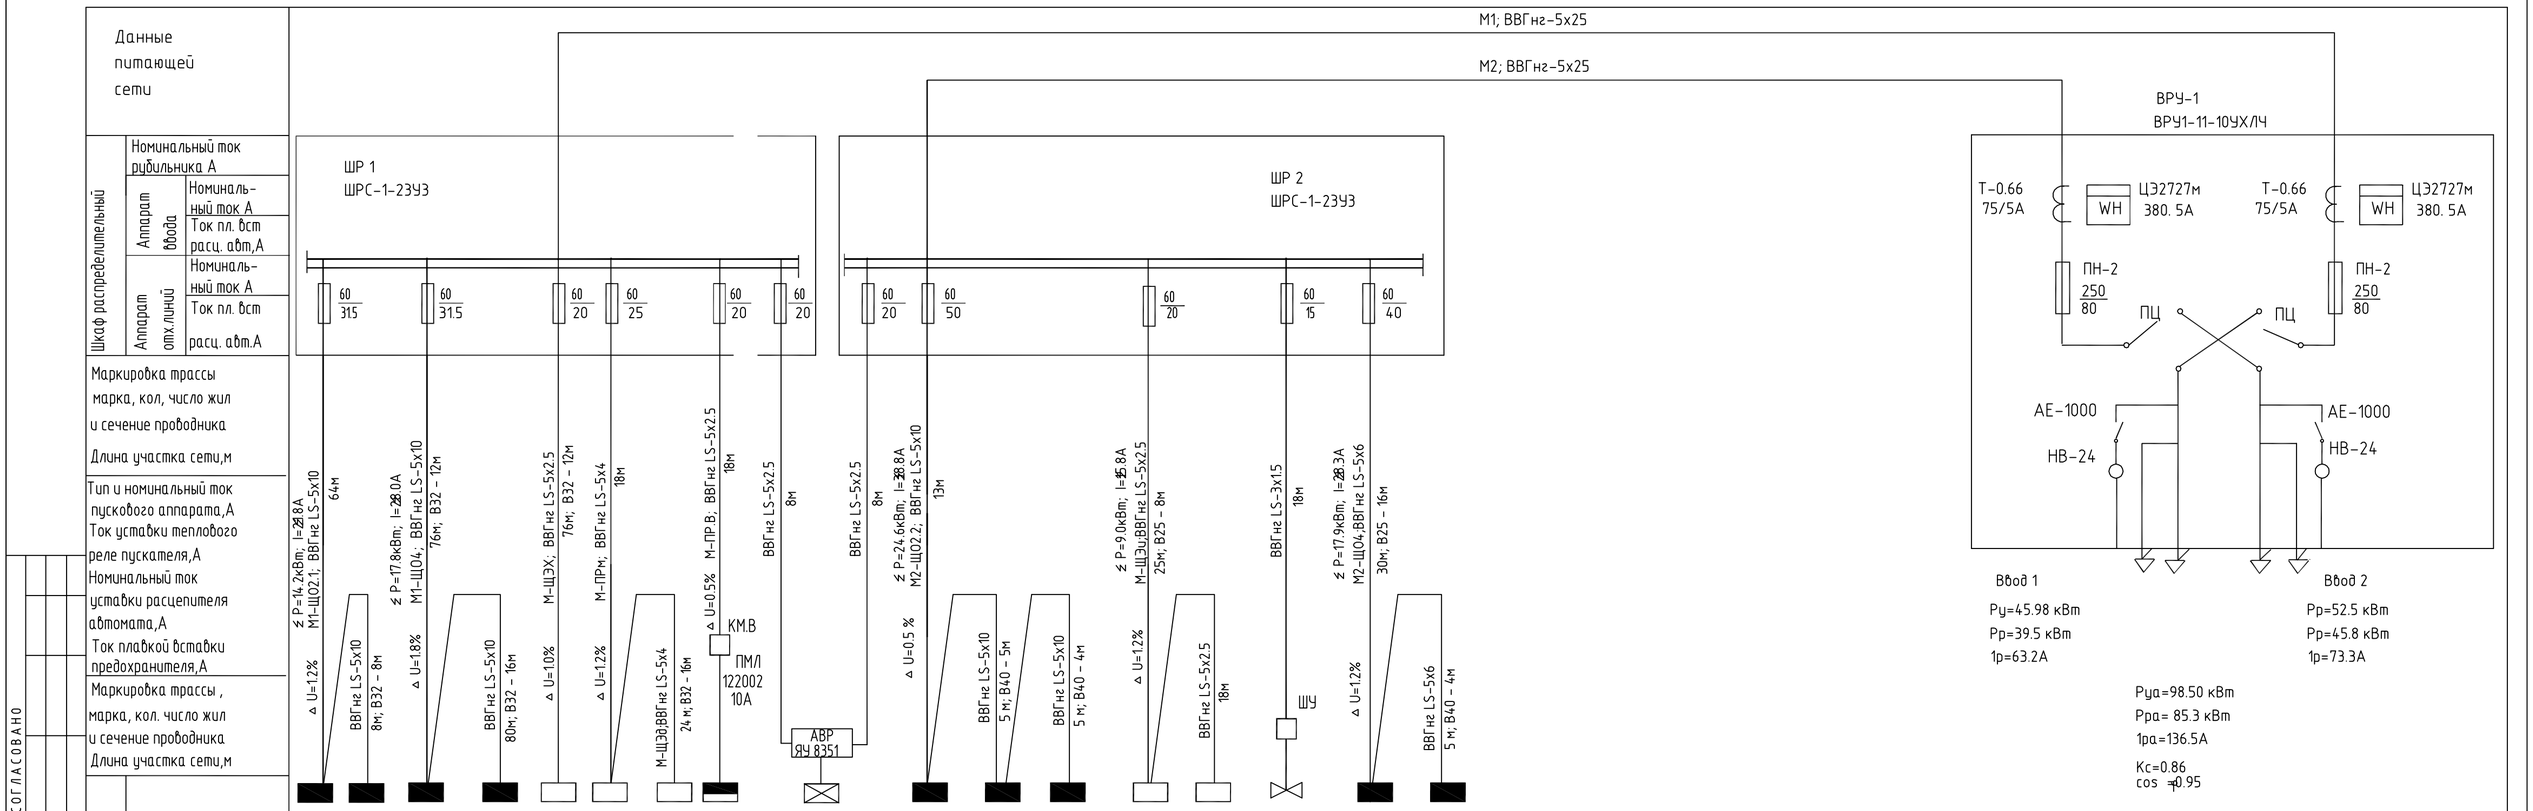
Данные питающей сети
Шкаф распределительный
Номинальный ток рубильника А
Аппарат ввода
Номиналь-ный ток А
Ток пл. вст расц. авт,А
Аппарат отх.линий
Номиналь-ный ток А
Ток пл. вст расц. авт.А
Маркировка трассы марка, кол, число жил и сечение проводника
Длина участка сети,м
Тип и номинальный ток пускового аппарата,А Ток уставки теплового реле пускателя,А Номинальный ток уставки расцепителя автомата,А Ток плавкой вставки предохранителя,А
Маркировка трассы , марка, кол. число жил и сечение проводника Длина участка сети,м
Электроприемник
и по плану
Тип
Номинальная мощность, КВт
Ток,А 1 ном 1 пуск
Наименование механизма и и по техноло-гическому плану
М1; ВВГнг-5х25
М2; ВВГнг-5х25
ШР 1
ШРС-1-23У3
ШР 2
ШРС-1-23У3
ВРУ-1
ВРУ1-11-10УХЛ4
Т-0.66 75/5А
Т-0.66 75/5А
WH
ЦЭ2727м 380. 5А
ПН-2 250 80
ПЦ
АЕ-1000
НВ-24
Ввод 1
Ру=45.98 кВт
Рр=39.5 кВт
Iр=63.2А
Ввод 2
Ру=52.5 кВт
Рр=45.8 кВт
Iр=73.3А
Руа=98.50 кВт
Рра= 85.3 кВт
Iра=136.5А
Кс=0.86
cos φ=0.95
ЩОп1
ЩО2.1
ЩО3.1
ЩО4.1
ЩЭХ
ПРм
ЩЭд
ПР.В
ЩОА
ЩОп2
ЩО1.2
ЩО2.2
ЩЭи1
ЩЭи2
ЩО3.2
ЩО4.2
6.2+8.0
8.9+5.3
2.4
2.0
5.0
3.18
5.0
7.0+8.7+9.6
4.5+4.5
0.3
10.4+7.5
21.8
28.0
4.2
3.5
8.0
4.49
7.8
38.8
15.8
1.36
28.3
Щит освещения (подвал)
Щит освещения (2-й эт.)
Щит освещения (3-й эт.)
Щит освещения (4-й эт.)
Щит электроснабжения кабинета химии
Щит силовой мастерской
Щит силовой клб домоводства
Щит силовой вентиляции
Щит аварийного освещения (ППС, видеонаблюдение)
Щит освещения (подвал)
Щит освещения (1-й эт.)
Щит освещения (2-й эт.)
Щит силовой в каб.информатики
Щит силовой в каб.информатики
Канал запорный
Щит освещения (3-й эт.)
Щит освещения (4-й эт.)
АВР ЯЧ 8351
КМ.В
ПМЛ 122002 10А
ЩУ
2/2009-06-2-П-ЭМ
Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ N10" по ул. Г.Успенского.9 г.Перми
Изм. Кол.уч. Лист N%док Подпись Дата
Гл. спец. Зонов 10.09
Инженер Черкасова 10.09
Однолинейная расчетная схема ВРУ1ш (школы)
Стадия Р
Лист 2
Листов
ЗАО "Пермпромпроект"
Формат А3+А4
СОГЛАСОВАНО
Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.